

وزارت مسکن و شهرسازی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مقررات ملی ساختمان ایران

مبحث نوزدهم

صرفه جویی در مصرف انرژی

(ویرایش ۱۳۹۸)

مقدمه ویرایش چهارم

در تمامی جوامع امروزی، انرژی یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات محسوب می‌گردد، و با توجه به سهم عمده بخش ساختمان، تحولات چشم‌گیری در دهه‌های اخیر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در جهت بهبود وضعیت مصرف انرژی، صورت گرفته‌است. برای مثال، انتظارات به‌جایی در جامعه مهندسی و نهادهای مرتبط با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان ایجاد شده، که مطالبات مشخصی را در قوانین و آیین‌نامه‌های ملی مطرح کرده‌است. برای مثال، در ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف و آیین‌نامه اجرایی آن، لزوم بازنگری مقررات ملی، به‌منظور تعیین رده انرژی و جهت‌گیری به‌سوی ساختمان سبز، به‌عنوان یک وظیفه برای وزارت راه‌وشهرسازی مشخص گردیده‌است.

ویرایش حاضر، که چهارمین ویرایش مبحث محسوب می‌گردد، دارای تغییرات مهمی است، که اهم آنها عبارتند از:

- برای رعایت ضوابط آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف، در ویرایش جدید سه رده انرژی، به شرح زیر، تعریف شده است:

- «ساختمان‌های مطابق مبحث ۱۹ (EC)» پایین‌ترین رده انرژی تلقی می‌شود و دستیابی به این رده اجباری است.

- «ساختمان کم‌انرژی (EC+)» و «ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)» رده‌های انرژی بالاتر هستند. تا زمانی که الزامی برای دستیابی به این رده‌ها در دیگر قوانین و آیین‌نامه‌ها مطرح نشده‌باشد، دستیابی به این رده‌ها اختیاری است. چنین الگویی در دیگر کشورها نیز در نظر گرفته شده‌است. برای مثال، در کشورهای اروپایی، طراحی و اجرای «ساختمان‌های با مصرف انرژی نزدیک صفر» تا پایان سال ۲۰۱۸ اختیاری بود، ولی از آغاز سال ۲۰۱۹، مطابق ضوابط جدید اروپا، لازم است طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌های عمومی جدید مطابق ضوابط تعیین شده برای «ساختمان‌های با مصرف انرژی نزدیک صفر» باشد.

- در ویرایش‌های پیشین دو روش طراحی پوسته خارجی ساختمان مطرح شده‌بود. در ویرایش جدید، علاوه بر دو روش «تجویزی» و «موازنه‌ای (کارکردی)»، دو روش دیگر، تحت عناوین «نیاز انرژی» و «کارایی انرژی» نیز مطرح شده‌اند. لازم به ذکر است روش

«تجویزی» ساده‌ترین روش و روش «کارایی انرژی» تخصصی‌ترین روش طراحی هستند. در عین حال، کمترین گزینه‌ها در طراحی و بیشترین هزینه اجرا در حالت استفاده از روش تجویزی است، در حالی که بیشترین گزینه‌ها و حق انتخاب‌ها در طراحی و کمترین هزینه اجرا در صورتی قابل دستیابی است که از روش «کارایی انرژی» استفاده شود. توضیحات تکمیلی در این خصوص در بند ۱۹-۳-۲-۱ این مبحث ارائه شده است.

- فصل‌بندی مبحث بازمینی شده است. ضمن این که یک فصل به تعاریف اختصاص یافته است، فصل‌بندی بخش‌های مربوط به روش‌های طراحی نیز تغییر کرده است، و فصول ۵ تا ۸، هر یک به یکی از روش‌های مطرح شده اختصاص یافته‌اند، و زیرفصل‌هایی تحت عنوان «پوسته خارجی»، «تأسیسات مکانیکی» و «تأسیسات برقی»، برای هر یک از فصول مربوط به روش‌های طراحی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، فصلی نیز تحت عنوان «ضوابط اجباری» در نظر گرفته شده است که حاوی ضوابطی است که در تمامی ساختمان‌ها باید رعایت شوند.

در نتیجه، پس از تصمیم‌گیری در خصوص روش طراحی ترجیحی، کافی است طراح در حله اول از رعایت شدن ضوابط مطرح شده در فصل ۴ اطمینان حاصل نماید، و سپس به فصل مربوط به روش انتخاب شده (۵ تا ۸) مراجعه نماید.

- روش کارکردی ساختاری مشابه روش تجویزی پیدا کرده است، و در نتیجه، مقادیر متفاوتی برای ضرایب انتقال حرارت مرجع ارائه شده است. ساختار جدید این روش، بدون آن که تغییر اساسی در آن صورت گرفته باشد، به طراح این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به محاسبه پل‌های حرارتی، و بدون نیاز به استفاده از ضرایب تعریف شده در پیوست ۱۱ برای حالت عدم محاسبه پل حرارتی، طراحی پوسته خارجی را انجام دهد. علاوه بر این، برخی کاستی‌ها، از جمله وجود یک ضریب انتقال حرارت مرجع واحد برای دیوارها، بام‌ها و کف‌های در تماس با فضای کنترل نشده برطرف شده است.

- در ویرایش قبلی، در طراحی تنها ضریب انتقال حرارت شیشه و یا پنجره در نظر گرفته می‌شد. در ویرایش جدید، علاوه بر ضریب انتقال حرارت، جهت‌گیری پنجره، ضریب بهره گرمایی خورشیدی و همچنین نسبت ضریب عبور نور مرئی به ضریب بهره گرمایی خورشیدی نیز در طراحی تعیین کننده هستند. از طرف دیگر، مشخصات در نظر گرفته شده برای ساختمان مرجع، برای مناطق سردسیر (نیاز گرمایی غالب) و گرمسیر (نیاز سرمایی غالب)، و برای جهت‌های مختلف، متفاوت است، تا جدار نورگذر در نظر گرفته شده برای ساختمان مرجع بیشترین انطباق را با منطقه اقلیمی مورد نظر داشته باشد.

- در بخش‌های مربوط به تأسیسات مکانیکی، علاوه بر موارد مطرح‌شده در ویرایش قبلی، موضوعات کلیدی دیگری نیز، از جمله حداقل بازدهی تجهیزات، کنترل و پایش، بازیافت و ذخیره‌سازی انرژی مدنظر قرار گرفته‌است.

- در روش‌های مختلف طراحی، ضوابط جدیدی برای بهره‌گیری از سیستم‌های برپایه انرژی‌های تجدیدپذیر، در نظر گرفته شده‌است. علاوه بر این، امکان جایگزینی استفاده از سیستم‌های تجدیدپذیر با ارتقاء مشخصات حرارتی بام نیز پیش‌بینی شده‌است، که حق انتخاب مضاعفی را در اختیار طراح قرار می‌دهد.

- اهمیت ویژه‌ای به موضوع بهره‌گیری از روشنایی طبیعی معطوف شده‌است، تا علاوه بر ارتقاء شرایط محیط داخل، مصرف روشنایی مصنوعی نیز تا حد ممکن کاهش یابد.

- در بخش‌های مربوط به تأسیسات برقی، علاوه بر توجه به روشنایی مصنوعی، سیستم‌های کنترل و موتورها، به موارد مهم دیگر نیز، از جمله کاربرد سیستم‌های تولید هم‌زمان، ترانسفورماتورها، مولدهای نیروی برق اضطراری، بانک‌های خازن، سیستم‌های اندازه‌گیری، آسانسورها و پلکان‌های برقی نیز پرداخته شده‌است.

- در پیوست‌ها تغییرات زیر صورت گرفته‌است:

- به‌جای مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف و علایم، پیوست ۱، تحت عنوان فهرست واژگان، در نظر گرفته شده‌است، که حاوی واژه‌های معادل به زبان انگلیسی است. با توجه به تغییر الگوی طراحی شیشه‌ها و پنجره‌ها، پیوست «روش محاسبه شاخص خورشیدی» حذف گردیده‌است.

- پیوست جدیدی (پیوست ۵) تحت عنوان «برنامه زمانی بهره‌برداری ساکنین و عملکرد تجهیزات» برای ایجاد هماهنگی‌های لازم برای طراحی با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی اضافه شده‌است.

- روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت طرح که در ویرایش قبلی در فصل پوسته خارجی ساختمان آمده بود به پیوست ۶ منتقل شده‌است.

- در تمامی بخش‌های این مبحث، برای استفاده هرچه آسان‌تر از متن آن، بعضی از پاراگراف‌ها دارای پشت‌زمینه رنگی، به شرح زیر هستند:

توضیحات یا توصیه‌های غیر الزامی

پشت زمینه خاکستری



الزامات مطرح در زمان اجرا

پشت زمینه آبی



فهرست مطالب

۱۷ کلیات ۱-۱۹
۱۸ ۱-۱-۱۹ دامنه کاربرد
۱۹ ۲-۱-۱۹ میزان کارایی انرژی ساختمان‌ها
۱۹ ۱-۲-۱-۱۹ ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (EC)
۱۹ ۲-۲-۱-۱۹ ساختمان کم‌انرژی (EC+)
۱۹ ۳-۲-۱-۱۹ ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)
۱۹ ۳-۱-۱۹ استانداردها و آیین‌نامه‌های مرجع
۲۳ ۲-۱۹ تعاریف، گونه‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌ها
۲۳ ۱-۲-۱۹ تعاریف
۴۱ ۲-۲-۱۹ گونه‌بندی عوامل ویژه تعیین‌کننده و گروه‌بندی ساختمان‌ها
۴۱ ۱-۲-۲-۱۹ گونه‌بندی عوامل ویژه تعیین‌کننده
۴۱ ۱-۱-۲-۲-۱۹ گونه‌بندی کاربری ساختمان
۴۲ ۲-۱-۲-۲-۱۹ گونه‌بندی مناطق مختلف کشور از نظر درجه انرژی (گرمایی - سرمای) سالانه
۴۲ ۳-۱-۲-۲-۱۹ گونه‌بندی سطح زیربنای مفید ساختمان
۴۲ ۴-۱-۲-۲-۱۹ گونه‌بندی از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی
۴۳ ۵-۱-۲-۲-۱۹ گونه‌بندی نحوه استفاده از ساختمان‌های غیرمسکونی
۴۳ ۲-۲-۲-۱۹ تعیین گروه ساختمان‌ها
۴۴ ۳-۱۹ مقررات کلی طراحی و اجرا
 ۱-۳-۱۹ مدارک مورد نیاز برای تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی در
۴۴ زمان اخذ پروانه ساختمان
۴۴ ۱-۱-۳-۱۹ چک لیست انرژی

- ۱۹-۳-۱-۲ اطلاعات مدل سازی انرژی ۴۶
- ۱۹-۳-۱-۳ نقشه های ساختمان ۴۶
- ۱۹-۳-۲ روش های مختلف طراحی و نرم افزارهای در هماهنگی با مقررات ۴۷
- ۱۹-۳-۱-۲ روش های طراحی ۴۷
- ۱۹-۳-۱-۲-۱ شرایط لازم برای استفاده از روش تجویزی ۴۹
- ۱۹-۳-۱-۲-۲ شرایط لازم برای استفاده از روش موازنه ای ۴۹
- ۱۹-۳-۲-۲ معرفی ویژگی های روش های طراحی ارائه شده ۴۹
- ۱۹-۳-۲-۳ ابزارهای تحلیلی (نرم افزارهای) مورد تأیید ۵۰
- ۱۹-۴ ضوابط اجباری ۵۱**
- ۱۹-۴-۱ الزامات کلی ۵۱
- ۱۹-۴-۱-۱-۱ الزامات مربوط به ساختمان نو (نوسازی) ۵۱
- ۱۹-۴-۱-۱-۲ الزامات مربوط به بهسازی (و باز نوسازی) ۵۲
- ۱۹-۴-۲ پوسته خارجی ساختمان ۵۲
- ۱۹-۴-۲-۱ مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق کاری حرارتی ۵۲
- ۱۹-۴-۲-۲ مشخصات حداقل جدارهای غیر نورگذر پوسته خارجی ساختمان ۵۳
- ۱۹-۴-۲-۳ مشخصات حداقل جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان ۵۳
- ۱۹-۴-۲-۴ جدارهای مجاور دیگر ساختمان ها ۵۴
- ۱۹-۴-۲-۵ درزبندی جدارها ۵۵
- ۱۹-۴-۲-۶ جزئیات عایق کاری حرارتی جدارها ۵۶
- ۱۹-۴-۲-۷ محاسبه پل های حرارتی ۵۶
- ۱۹-۴-۲-۸ روشنایی طبیعی ۵۶
- ۱۹-۴-۲-۸-۱ کلیات ۵۶
- ۱۹-۴-۲-۸-۲ سطح کار ۵۷
- ۱۹-۴-۲-۸-۳ یکنواختی روشنایی بر سطح کار ۵۸

- ۱۹-۴-۲-۸-۴ خیرگی ۶۰
- ۱۹-۴-۳ تأسیسات مکانیکی ۶۰
- ۱۹-۴-۳-۱ عایق کاری حرارتی ۶۰
- ۱۹-۴-۳-۱-۱ عایق کاری حرارتی لوله و مخزن ۶۰
- ۱۹-۴-۳-۱-۲ عایق کاری حرارتی کانال ۶۱
- ۱۹-۴-۳-۲ حداقل بازدهی تجهیزات ۶۱
- ۱۹-۴-۳-۳ کنترل و پایش (مانیتورینگ) ۶۵
- ۱۹-۴-۳-۳-۱ کنترل دمایی فضای کنترل شده ۶۵
- ۱۹-۴-۳-۳-۲ کنترل سیستم مرکزی ۶۷
- ۱۹-۴-۳-۳-۳ کنترل سیستم مستقل ۶۸
- ۱۹-۴-۳-۳-۴ سایر کنترل ها ۶۸
- ۱۹-۴-۳-۴ انتخاب و نصب مناسب تجهیزات ۶۹
- ۱۹-۴-۳-۵ استخر آب گرم ۶۹
- ۱۹-۴-۴ تأسیسات برقی ۷۰
- ۱۹-۴-۴-۱ حوزه شمول و کلیات ۷۰
- ۱۹-۴-۴-۲ انشعاب برق ۷۰
- ۱۹-۴-۴-۱-۲ انشعاب برق فشار ضعیف (منشعب از شبکه عمومی) ۷۰
- ۱۹-۴-۴-۲-۲ انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی) ۷۱
- ۱۹-۴-۴-۲-۳ سیستم سرعت متغیر (VSD) ۷۱
- ۱۹-۴-۴-۳ مولد نیروی برق اضطراری ۷۱
- ۱۹-۴-۴-۴ دستگاه‌های برق بدون وقفه ۷۳
- ۱۹-۴-۴-۵ بانک خازن ۷۴
- ۱۹-۴-۴-۶ سیستم‌های اندازه‌گیری ۷۵
- ۱۹-۴-۴-۶-۱ اندازه‌گیری توان رکتیو در انشعاب برق فشار ضعیف ۷۶

- ۱۹-۴-۴-۲ اندازه‌گیری پارامترهای برق در انشعاب برق فشار متوسط ۷۶
- ۱۹-۴-۴-۳ اندازه‌گیری پارامترهای برق شبکه فشار ضعیف در انشعاب برق فشار متوسط ۷۷
- ۱۹-۴-۴-۴ اندازه‌گیری پارامترها در انشعاب برق فشار ضعیف ۷۸
- ۱۹-۴-۴-۷ تلفات بار در شبکه توزیع برق و سیم‌کشی برق ۷۸
- ۱۹-۴-۴-۸ سیستم مدیریت روشنایی ۷۹
- ۱۹-۴-۴-۹ سیستم کنترل روشنایی ۷۹
- ۱۹-۴-۴-۱۰ لامپ سیستم روشنایی مصنوعی ۷۹
- ۱۹-۴-۵-۵ سیستم‌های تجدیدپذیر ۸۰
- ۱۹-۴-۵-۱ مطالعات و پیش‌بینی‌های لازم ۸۰
- ۱۹-۴-۵-۲ موارد خاص ۸۰
- ۱۹-۵ روش تجویزی ۸۲**
- ۱۹-۵-۱ اصول کلی ۸۲
- ۱۹-۵-۲ پوسته خارجی ساختمان ۸۴
- ۱۹-۵-۲-۱ راه‌حل‌های فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان ۸۴
- ۱۹-۵-۲-۱-۱ راه‌حل‌های فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان گروه ۱ ۸۶
- ۱۹-۵-۲-۱-۲ راه‌حل‌های فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان گروه ۲ ۹۱
- ۱۹-۵-۲-۱-۳ راه‌حل‌های فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان گروه ۳ ۹۶
- ۱۹-۵-۲-۲ - روشنایی طبیعی ۱۰۱
- ۱۹-۵-۳ تأسیسات مکانیکی ۱۰۳
- ۱۹-۵-۳-۱ باز یافت انرژی ۱۰۳
- ۱۹-۵-۳-۲ اکونومایزر ۱۰۵
- ۱۹-۵-۳-۳ فن و پمپ ۱۰۵
- ۱۹-۵-۳-۴ تجهیزات دفع حرارت ۱۰۶
- ۱۹-۵-۳-۵ سیستم‌های ذخیره ساز انرژی ۱۰۶

- ۱۰۷.....۱۹-۵-۳-۶ سامانه‌های پایش عملکرد
- ۱۰۷.....۱۹-۵-۴ تأسیسات برقی
- ۱۰۷.....۱۹-۵-۴-۱ سیستم‌های تولید برق همزمان
- ۱۰۸.....۱۹-۵-۴-۲ ترانسفورماتورها
- ۱۰۸.....۱۹-۵-۴-۱ ترانسفورماتورهای فشار متوسط
- ۱۰۸.....۱۹-۵-۴-۲ حداکثر راندمان انرژی و تلفات ترانسفورماتورهای فشار متوسط
- ۱۰۹.....۱۹-۵-۴-۳ تلفات کل ترانسفورماتورهای فشار متوسط
- ۱۱۰.....۱۹-۵-۴-۴ تلفات و ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتورهای روغنی (OIT)
- ۱۱۱.....۱۹-۵-۴-۵ تلفات کل ترانسفورماتورهای روغنی
- ۱۱۲.....۱۹-۵-۴-۶ اثر شرایط اقلیمی در باردهی ترانسفورماتورهای روغنی
- ۱۱۳.....۱۹-۵-۴-۷ تلفات و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک (CRT)
- ۱۱۴.....۱۹-۵-۴-۸ تلفات کل ترانسفورماتورهای خشک
- ۱۱۵.....۱۹-۵-۴-۹ اثر شرایط اقلیمی در باردهی ترانسفورماتورهای خشک
- ۱۱۶.....۱۹-۵-۴-۱۰ سیستم‌های کاهش دمای اتاق ترانسفورماتور
- ۱۱۷.....۱۹-۵-۴-۱۱ شرایط استفاده از انواع مختلف ترانسورماتورهای فشار متوسط
- ۱۱۹.....۱۹-۵-۴-۱۲ ضریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و خشک فشار متوسط
- ۱۱۹.....۱۹-۵-۴-۱۳ رده‌بندی ترانسفورماتورها
- ۱۲۰.....۱۹-۵-۴-۱۴ ضریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و رتبه‌بندی ساختمان‌ها
- ۱۲۱.....۱۹-۵-۴-۱۵ ضریب بار ترانسفورماتورهای خشک و رتبه‌بندی ساختمان‌ها
- ۱۲۲.....۱۹-۵-۴-۳ موتورهای برقی
- ۱۲۲.....۱۹-۵-۴-۳ حداقل راندمان پمپ‌های آب و موتور فن‌های دستگاه‌های هوارسان
- ۱۲۳.....۱۹-۵-۴-۴ ویژگی‌های لازم برای موتور و سیستم کنترل سرعت فن کویل‌ها
- ۱۲۴.....۱۹-۵-۴-۵ ویژگی‌های لازم برای موتور و سیستم کنترل سرعت کولرهای آبی
- ۱۲۴.....۱۹-۵-۴-۶ آسانسورها و پلکان‌های برقی

- ۱۹-۵-۴-۷ حداقل راندمان لازم برای دستگاه‌های برق بدون وقفه (UPS) نوع استاتیک...۱۲۵
- ۱۹-۵-۴-۸ حداقل ضریب توان اصلاح شده ساختمان.....۱۲۵
- ۱۹-۵-۴-۹ سیستم مدیریت روشنایی.....۱۲۵
- ۱۹-۵-۴-۹ حداقل امکانات و قابلیت‌های سیستم مدیریت روشنایی.....۱۲۶
- ۱۹-۵-۴-۱۰ سیستم‌های کنترل روشنایی.....۱۲۷
- ۱۹-۵-۴-۱۰ کلیدهای قطع و وصل.....۱۲۷
- ۱۹-۵-۴-۱۰ حسگر (سنسور) حرکت و حسگر حضور.....۱۲۷
- ۱۹-۵-۴-۱۰ حسگر نوری (فتوسل) فرمان مدار روشنایی.....۱۲۸
- ۱۹-۵-۴-۱۰ ساعت فرمان مدار روشنایی.....۱۲۹
- ۱۹-۵-۴-۱۰ تایمر مدار روشنایی.....۱۲۹
- ۱۹-۵-۴-۱۰ سامانه کاهنده (دیمر) روشنایی.....۱۲۹
- ۱۹-۵-۴-۱۱ لامپ‌های سیستم روشنایی.....۱۳۰
- ۱۹-۵-۴-۱۱ راندمان لامپ‌های سیستم روشنایی.....۱۳۰
- ۱۹-۵-۴-۱۲ چگالی توان سیستم روشنایی.....۱۳۳
- ۱۹-۵-۴-۱۲ توان کل لامپ‌های یک فضای ساختمان.....۱۳۳
- ۱۹-۵-۴-۱۲ چگالی توان سیستم روشنایی فضاها.....۱۳۵
- ۱۹-۵-۴-۱۲ چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان.....۱۳۶
- ۱۹-۵-۴-۱۲ حداکثر مقادیر چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان.....۱۳۶
- ۱۹-۵-۴-۱۳ تعیین محل استقرار ترانسفورماتور فشار متوسط و یا تابلو برق فشار ضعیف
- اصولی.....۱۳۸
- ۱۹-۵-۵ سیستم‌های تجدیدپذیر.....۱۴۰
- ۱۹-۶ روش موازنه‌ای (کارکردی).....۱۴۲
- ۱۹-۶-۱ اصول کلی.....۱۴۲
- ۱۹-۶-۲ پوسته خارجی ساختمان.....۱۴۲

- ۱۴۵..... ۱۹-۶-۲-۱ محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع
- ۱۴۷..... ۱۹-۶-۲-۲ محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح
- ۱۵۱..... ۱۹-۶-۲-۲-۱ ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی برای ساختمان گروه یک
- ۱۵۵..... ۱۹-۶-۲-۲-۲ ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی برای ساختمان گروه دو
- ۱۵۹..... ۱۹-۶-۲-۲-۳ ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی برای ساختمان گروه سه
- ۱۶۳..... ۱۹-۶-۲-۳ روشنایی طبیعی
- ۱۶۳..... ۱۹-۶-۳ تأسیسات مکانیکی
- ۱۶۳..... ۱۹-۶-۴ تأسیسات برقی
- ۱۶۳..... ۱۹-۶-۵ سیستم‌های تجدیدپذیر
- ۱۶۶..... ۱۹-۷-۷ روش نیاز انرژی ساختمان**
- ۱۶۸..... ۱۹-۷-۱ اصول کلی
- ۱۶۸..... ۱۹-۷-۱-۱ مدل سازی و انجام محاسبات
- ۱۶۸..... ۱۹-۷-۱-۱-۱ اصول مطرح در خصوص شبیه‌سازی سایت و نحوه بهره‌برداری از ساختمان
- ۱۶۸..... ۱۹-۷-۱-۲ نرم‌افزارهای شبیه‌سازی
- ۱۶۹..... ۱۹-۷-۱-۲ داده‌های اقلیمی
- ۱۶۹..... ۱۹-۷-۱-۲ برنامه‌های زمانی بهره‌برداری و عملکرد تجهیزات
- ۱۶۹..... ۱۹-۷-۲ پوسته خارجی ساختمان
- ۱۶۹..... ۱۹-۷-۲-۱ پارامترهای تأثیرگذار
- ۱۶۹..... ۱۹-۷-۲-۲ اصول مطرح در تعریف هندسه و مشخصات سطوح (جدارهای) پوسته خارجی ساختمان
- ۱۷۰.....
- ۱۷۱..... ۱۹-۷-۲-۳ اصول مطرح در محاسبه نیاز انرژی ساختمان طرح
- ۱۷۱..... ۱۹-۷-۲-۴ اصول مطرح در محاسبه نیاز انرژی ساختمان مرجع
- ۱۷۲..... ۱۹-۷-۲-۵ روشنایی طبیعی
- ۱۷۲..... ۱۹-۷-۲-۵ روش شبیه‌سازی و محاسبات عددی روشنایی طبیعی

- ۱۹-۷-۲-۶ شرایط پذیرش نتایج محاسبات ۱۷۵
- ۱۹-۷-۳ تأسیسات مکانیکی ۱۷۶
- ۱۹-۷-۴ تأسیسات برقی ۱۷۶
- ۱۹-۷-۵ سیستم‌های تجدیدپذیر ۱۷۶
- ۱۹-۸ روش کارایی انرژی ساختمان ۱۷۷
- ۱۹-۸-۱ اصول کلی ۱۷۸
- ۱۹-۸-۲ اصول مطرح در شبیه‌سازی و محاسبات عددی - انتظارات ۱۸۰
- ۱۹-۸-۲-۱ نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ۱۸۰
- ۱۹-۸-۲-۲ داده‌های اقلیمی ۱۸۱
- ۱۹-۸-۳ برنامه‌های زمانی بهره‌برداری و عملکرد تجهیزات ۱۸۱
- ۱۹-۸-۳ اصول، روش‌های طراحی و شرایط پذیرش نتایج محاسبات ۱۸۱
- ۱۹-۸-۳-۱ اصول مطرح در روش‌های مختلف طراحی ۱۸۲
- ۱۹-۸-۳-۱-۱ اصول طراحی به‌روش قیاسی ۱۸۲
- ۱۹-۸-۳-۱-۲ اصول طراحی به‌روش معیار مصرف (بر مبنای واحد سطح) ۱۸۲
- ۱۹-۸-۳-۲ شرایط پذیرش نتایج محاسبات ۱۸۳
- پیوست ۱ فهرست واژگان ۱۸۴
- پیوست ۲ روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان ۱۹۰
- پ ۱-۲ تعیین جرم سطحی مؤثر جدار ۱۹۱
- پ ۲-۲ جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیرینای مفید ۱۹۲
- پ ۳-۲ گروه‌بندی اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن ۱۹۲
- پیوست ۳ گونه‌بندی درجه انرژی (گرمایی - سرمایی) سالانه شهرهای ایران ۱۹۴
- پیوست ۴ گونه‌بندی کاربری و گروه ساختمان‌ها ۲۰۶
- پیوست ۵ برنامه زمانی بهره‌برداری ساکنین و عملکرد تجهیزات ۲۰۹
- پیوست ۶ روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت طرح ۲۲۰

پ ۶-۱ محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترل نشده..... ۲۲۰

پیوست ۷ ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول..... ۲۲۴

پیوست ۸ مقاومت حرارتی لایه‌های هوا و قطعات ساختمانی..... ۲۳۵

پ ۸-۱ مقاومت حرارتی لایه‌های مجاور سطوح داخلی و خارجی..... ۲۳۶

پ ۸-۲ مقاومت حرارتی لایه‌های هوای محبوس..... ۲۳۷

پ ۸-۳ مقاومت حرارتی برخی لایه‌های عناصر ساختمانی متداول..... ۲۳۸

پیوست ۹ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها..... ۲۴۵

پ ۹-۱ ضریب انتقال حرارت شیشه‌ها..... ۲۴۶

پ ۹-۲ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر..... ۲۵۱

پ ۹-۳ مثال‌های تعیین ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر..... ۲۵۹

پ ۹-۴ ضرایب انتقال حرارت درها..... ۲۶۱

پیوست ۱۰ سایه بان‌ها..... ۲۶۲

پیوست ۱۱ روش‌های محاسبه پل‌های حرارتی..... ۲۷۹

پ ۱۱-۱ علل بروز پل‌های حرارتی..... ۲۸۰

پ ۱۱-۲ محاسبه طول‌های پل‌های حرارتی پوسته خارجی..... ۲۸۱

پ ۱۱-۳ تعیین ضرایب انتقال حرارت (خطی) به‌روش محاسبه..... ۲۸۳

پ ۱۱-۴ تعیین ضرایب انتقال حرارت (خطی) با استفاده از جداول و مقادیر از پیش تعیین شده..... ۲۸۴

۱-۱۹ کلیات

در مبحث حاضر از مقررات ملی ساختمان ضوابط الزامی در طراحی و اجرا، در زمینه پوسته خارجی، سیستم‌های تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی، تأسیسات برقی و سیستم روشنایی، در جهت بهبود عملکرد عناصر و تجهیزات از دیدگاه انرژی، و همچنین کاهش نیاز و مصرف انرژی ساختمان، تا حدود تعیین شده در این مبحث، ارائه می‌گردد.

در این فصل مبحث، کلیات، شامل دامنه کاربرد، میزان کارایی انرژی ساختمان و همچنین استانداردها و آیین‌نامه‌های مرجع مورد استناد در این مبحث ارائه شده‌است.

در فصل دوم تعاریف عبارات و واژه‌های فنی مورد استفاده در این مبحث، و در فصل سوم مقررات کلی طراحی و اجرا ارائه شده‌است.

فصل چهارم به ضوابط اجباری اختصاص داده شده‌است. رعایت این ضوابط در تمامی موارد و برای همه روش‌های در نظر گرفته شده برای طراحی و اجرا الزامی است.

در فصل پنجم، تمامی ضوابط مربوط به روش تجویزی ارائه شده‌است. در قسمت اول این فصل از مبحث، اصول کلی مطرح برای این روش، و در ادامه الزامات مربوط به طراحی پوسته خارجی ساختمان، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات الکتریکی، و همچنین روشنایی طبیعی و سیستم‌های برپایه انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه شده‌است.

در سه فصل بعدی (فصل‌های ششم تا هشتم)، با ساختاری مشابه ساختار فصل پنجم، تمامی ضوابط مربوط به سه روش دیگر طراحی، یعنی روش موازنه‌ای (کارکردی)، نیاز انرژی و کارایی انرژی ساختمان ارائه شده است.

در ضمن، در پیوست‌های یازده‌گانه این مبحث نیز اطلاعات تکمیلی و روش‌های محاسبه مربوط به بخش‌های مختلف مبحث ارائه شده است.

شایان ذکر است که در کنار رعایت الزامات تعیین شده در این مبحث، باید همواره تأمین حداقل تهویه مورد نیاز برای سلامت ساکنان ساختمان‌ها منظور شود.

۱۹-۱-۱ دامنه کاربرد

این مقررات، در خصوص ساختمان‌های جدید، در موارد زیر لازم‌الاجراست:

- الف- ساختمان‌هایی که با مصرف انرژی گرم و یا سرد می‌شوند،
 - ب- سیستم‌های و تجهیزاتی که برای گرمایش، سرمایش، تهویه، روشنایی مصنوعی و تأمین آب‌گرم مصرفی برای ساختمان‌های بند الف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- این مبحث در خصوص انرژی مصرفی برای هر گونه فرایند تولید در داخل یک ساختمان موضوعیت ندارد.

کلیه ضوابط این مبحث می‌تواند، با رعایت سایر مباحث مقررات و ضوابط فنی، برای بهسازی ساختمان‌های موجود نیز استفاده شود.

در مورد ساختمان‌های زیر، ضوابط این مبحث لازم‌الاجرا نیست:

- ساختمان‌های مورد استفاده برای پرورش، نگهداری و تکثیر حیوانات؛
- ساختمان‌هایی که بنا به عملکرد خاصشان، برای مدت طولانی باز نگه داشته می‌شوند، و فضاهای داخل ساختمان در ارتباط مستقیم با فضای خارج قرار می‌گیرد؛
- ساختمان‌های موقت، با دوره بهره‌برداری کمتر از ۲ سال و ساختمان‌هایی که دائماً در حال نصب و برچیده‌شدن هستند؛
- ساختمان‌های موجود که اقدامات بهسازی آنها به اضافه یا حذف شدن بخش‌هایی از آنها محدود می‌شود، به شرطی که بخش‌های اضافه‌شده یا حذف شده کمتر از ۱۰۰ متر مربع باشد؛

روش‌های مختلف طراحی تعریف شده در این مبحث (در فصول ۱۹-۵ تا ۱۹-۸) برای تمامی ساختمان‌ها قابل کاربرد است، به‌استثنای موارد زیر:

- موارد تعیین شده در بخش‌های ۱۹-۳-۲-۱ و ۱۹-۳-۲-۱-۲؛
- مواردی که در دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی در این زمینه، بسته به محل قرارگیری ساختمان (استان، شهر، ...) و مشخصات آن (تعداد طبقات، متراژ، کاربری، ...)، تعیین می‌گردد.
- صلاحیت طراحی برای استفاده از روش‌های «نیاز انرژی» و «کارایی انرژی» تعریف شده در فصول ۱۹-۷ و ۱۹-۸ توسط وزارت راه و شهرسازی تأیید می‌گردد.

۱۹-۱-۲ میزان کارایی انرژی ساختمان‌ها

در این مبحث، سه حد کیفیت ساختمان، با تعیین میزان کارایی انرژی، تعریف می‌شود:

۱۹-۱-۲-۱ ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (EC)

در این مبحث، عنوان «منطبق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان» به ساختمانی اطلاق می‌شود که در طراحی و اجرای آن، علاوه بر رعایت ضوابط اجباری بخش ۱۹-۴، انتظارات تعیین شده در یکی بخش‌های ۱۹-۵ تا ۱۹-۸، برای ساختمان تحت همین عنوان، را نیز جواب‌گو باشد.

۱۹-۱-۲-۲ ساختمان کم انرژی (EC+)

در صورتی که علاوه بر جواب‌گویی به انتظارات تعیین شده برای ساختمان «منطبق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (EC)» در بند ۱۹-۱-۲-۱، حدود کیفیت تعریف شده در یکی بخش‌های ۱۹-۵ تا ۱۹-۸، برای «ساختمان کم انرژی» (EC+)، در طراحی و اجرا، ملاک عمل قرار گرفته شده باشد، این عنوان به ساختمان تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است دستیابی به این حد کیفیت ساختمان از دیدگاه انرژی اختیاری است.

۱۹-۱-۲-۳ ساختمان بسیار کم انرژی (EC++)

در صورتی که علاوه بر جواب‌گویی به انتظارات تعیین شده برای ساختمان «منطبق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (EC)» در بند ۱۹-۱-۲-۱، حدود کیفیت تعریف شده در یکی بخش‌های ۱۹-۵ تا ۱۹-۸، برای «ساختمان بسیار کم انرژی» (EC++)، در طراحی و اجرا، ملاک عمل قرار گرفته شده باشد، این عنوان به ساختمان تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است دستیابی به این حد کیفیت ساختمان از دیدگاه انرژی اختیاری است.

۱۹-۱-۳ استانداردها و آیین‌نامه‌های مرجع

فهرست آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مورد استناد در این مبحث به شرح زیر است:

استانداردهای تعیین شده در مبحث ۵ مقررات ملی در خصوص مصالح ساختمانی، از جمله عایق‌های حرارتی و شیشه‌ها

استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۷۹۵ - پنجره - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۲-۱۵۶۳ - آب‌گرمکن‌های برقی مخزن‌دار خانگی - الزامات مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۲-۷۳۴۲ - معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی بخاری‌های برقی خانگی و مشابه

استاندارد ملی شماره ۲-۳۶۷۸ - چیلرهای تراکمی تبخیری (با کندانسور و اواپراتور آب-خنک) روش اندازه‌گیری مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۱۰۶۳۵ - برج‌های خنک‌کن تر - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۲-۶۰۱۶ - کولر گازی و پمپ گرما از نوع اتاکی بدون کانال (سرد و / یا سرد و گرم) - روش اندازه‌گیری مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۱۰۶۳۸ - کولر گازی و/یا پمپ‌های گرما دوتکه (اسپلیت) سرد و/یا سرد و گرم (بدون کانال) - روش آزمون تعیین مصرف انرژی

استاندارد ملی شماره ۲-۴۹۱۰ - کولر آبی خانگی - الزامات مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۱۱۵۷۴ - دستگاه‌های هواساز مرکزی - مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۲-۷۸۱۷ - پمپ‌های گریز از مرکز، جریان مختلط و محوری - روش اندازه‌گیری مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۱۰۳۰۶ - دستگاه‌های تهویه مطبوع یکپارچه هوا خنک - الزامات مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۱۰۶۴۱ - تجهیزات اداری - مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۱۰۶۷۲ - جارو - مشخصات فنی و روش آزمون - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۷۳۴۱ - لامپ‌های الکتریکی - معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۱۰۷۵۹ - بالاست لامپهای فلورسنت- مشخصات فنی و روش آزمون -
 تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
 استاندارد ملی شماره ۱۰۶۳۷ - کابین‌های برودتی و یتری- روش اندازه‌گیری مصرف انرژی
 و دستورالعمل برچسب انرژی
 استاندارد ملی شماره ۲-۴۸۵۳ - یخچال، فریزر، یخچال فریزر خانگی - روش اندازه‌گیری
 مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
 استاندارد ملی شماره ۲-۳۴۷۷ - ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک- معیار و مشخصات فنی
 مصرف انرژی و برچسب انرژی
 استاندارد ملی شماره ۱۸۶۱۴ - ماشین‌های لباسشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب
 و دستورالعمل برچسب آب
 استاندارد ملی شماره ۲-۲۴۹۴۲ - شیرآلات بهداشتی - تعیین معیار مصرف و دستورالعمل
 برچسب آب
 استاندارد ملی شماره ۱-۲-۲۴۹۴۲ - سردوش تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب
 آب
 استاندارد ملی شماره ۷۸۷۴ - موتورهای الکتریکی القایی تک‌فاز- معیار و مشخصات فنی
 مصرف انرژی و برچسب انرژی
 استاندارد ملی شماره ۷۹۶۶ - موتورهای الکتریکی القایی سه‌فاز- معیار و مشخصات فنی
 مصرف انرژی و برچسب انرژی
 استاندارد ملی شماره ۱۶۴۹۵ - تلویزیون- تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب
 انرژی
 استاندارد ملی شماره ۱۰۶۳۴ - بادزن‌ها از ظرفیت ۱۷۰ تا ۳۵۰۰ مترمکعب بر ساعت -
 مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
 استاندارد ملی شماره ۱۰۶۳۶ - معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی
 فن کوئل‌های زمینی، سقفی و فن کوئل‌های کانالی
 استاندارد ملی شماره ۱۰۶۳۹ - کمپرسورهای هرمتیک خانگی - مشخصات فنی و روش
 آزمون - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
 استاندارد ملی شماره ۷۸۷۲ - اتوی برقی خانگی و مشابه - معیار و مشخصات فنی مصرف
 انرژی و برچسب انرژی
 استاندارد ملی شماره ۷۸۷۵ - سماور برقی خانگی و مشابه - معیار و مشخصات فنی مصرف
 انرژی و برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۲-۱۲۲۰ - بخاری دودکش دار- مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۲-۷۲۶۸ - بخاری گازسوز بدون دودکش - مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۲-۱۸۲۸ - آب گرمکن فوری گازی - مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۱۳۷۸۲ - دیگ های بخار- مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۱۴۶۲۸ - وسایل پخت و پز گازسوز خانگی- تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۱۴۶۲۹ - پکیج های گازسوز گرمایش مرکزی با توان ورودی اسمی حداکثر ۷۰ کیلووات - تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۱۴۷۳۵ - رادیاتورهای فولادی و آلومینیومی - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۲-۱۲۱۹ - آب گرم کن مخزن دار- مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد ملی شماره ۱۴۷۶۳ - دیگ و مشعل - معیار مصرف انرژی

استاندارد ملی شماره ۲-۱۱۴۱۹ - عملکرد حرارتی درها، پنجره ها و کرکره های بیرونی - محاسبه ضریب انتقال حرارت - قسمت ۲: روش عددی برای چهارچوب ها

استاندارد ملی شماره ۱۲۵۹۶ - پل حرارتی در ساختمان سازی -محاسبات

استاندارد ملی شماره ۱۴۷۹۲ - آذر ۹۱ - کارایی حرارتی ساختمان ها -انتقال حرارت از طریق زمین -روش های محاسباتی

استاندارد ملی شماره ۱۴۷۹۳ - آذر ۹۱ - پل های حرارتی در سازه های ساختمانی- قابلیت انتقال حرارت خطی -روش های ساده شده و مقادیر پیش فرض

استاندارد ملی شماره ۲-۱۴۷۹۴ - دی ۹۱ - عملکرد حرارتی درب ها و پنجره ها -تعیین ضریب انتقال حرارت با روش محفظه گرم- قسمت ۲ - پنجره سقفی و پنجره با طرح های دیگر

استاندارد ملی شماره ۱۴۸۲۷ - دی ۹۱ - عایق های حرارتی -تعیین مشخصات انتقال حرارتی پایا -محفظه گرم واسنجی و محافظت شده

استاندارد ملی شماره ۶۶۸۰ - شیرآلات بهداشتی - سردوش نوع ۱ و ۲ - ویژگی‌های فنی عمومی و روش‌های آزمون

۱۹-۲ تعاریف، گونه‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌ها

۱۹-۲-۱ تعاریف

در این بخش، تعاریف عباراتی که در متن مبحث ۱۹ مورد استفاده قرار گرفته‌است ارائه می‌گردد. لازم به توضیح است که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، ممکن است تعاریف بعضی عبارات مورد استفاده در این مبحث با تعاریف ارائه شده در دیگر مباحث متفاوت باشد.

احداث

بنا کردن ساختمان بر زمین خالی.

اکونومایزر

یکی از انواع میدل حرارتی که از گازهای داغ خروجی از آگزوز (اگزاست) جهت گرم کردن آب تغذیه بویلر (دیگ) استفاده می‌کند. اکونومایزر معمولاً از تعدادی لوله سری تشکیل شده است که در آخرین مرحله در مسیر گازهای حاصل از احتراق قرار می‌گیرد. لوله‌های اکونومایزر در قسمت بیرونی یا محیطی دارای فین یا پره هستند تا با افزایش سطح تبادل حرارتی، مقدار حرارت جذب شده را افزایش دهند.

سامانه دیگری که به‌عنوان اکونومایزر معرفی می‌شود بخشی از سیستم هواساز است که در صورت مناسب بودن دمای هوای خارج سیستم گرمایی/سرمایی را خاموش می‌کند و هوای خارج را به‌طور مستقیم به فضاهای داخل می‌دمد.

انرژی‌های تجدیدپذیر

انواع انرژی که منابع تولیدشان، بر خلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر (فسیلی)، تقریباً پایان‌ناپذیر هستند، مانند تابش خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج، گرمای زمین (زمین‌گرمایی)، یا قابلیت جایگزینی/ایجاد مجددشان، توسط طبیعت، در یک بازه زمانی کوتاه وجود دارد، مانند زیست‌توده، زیست‌سوخت و هیدروژن.

اینرسی حرارتی

قابلیت کلی پوسته خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی، باز پس دادن آن و تأثیرگذاری بر نوسان‌های دما و بار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترل شده ساختمان. اینرسی حرارتی ساختمان با استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان گروه‌بندی می‌شود (ر.ک. به پیوست ۲).

آسایش حرارتی

شرایط ذهنی که در آن افراد ابراز رضایت از محیط حرارتی می‌کنند. آسایش حرارتی تنها به دما وابسته نیست و پارامترهای دیگری نظیر رطوبت نسبی، سرعت هوا، دمای تابشی سطوح اطراف، میزان لباس و نوع فعالیت افراد نیز وابسته است.

بازشو

عنصری با قابلیت باز شدن در پوسته ساختمان، که برای دسترسی، تأمین روشنایی، دید به خارج، خروج گاز حاصل از سوخت، تهویه و تعویض هوا ایجاد می‌گردد؛ مانند در، پنجره و نورگیر.

بام تخت

پوشش نهایی ساختمان که شیبی کمتر از ۱۰ درجه یا مساوی آن، نسبت به افق دارد.

بام شیب‌دار

پوشش نهایی ساختمان که شیبی بیشتر از ۱۰ درجه و کمتر از ۶۰ درجه نسبت به سطح افقی دارد. بر روی سقف شیب‌دار، فضای خارج و در زیر آن، فضای کنترل شده یا کنترل نشده قرار دارد. اگر شیب جدار بیش از ۶۰ درجه باشد، از دید این مبحث دیوار تلقی می‌شود.

برچسب انرژی

برچسب تعیین شده توسط مقامات ذیصلاح، به منظور نصب بر روی تولیدات صنعتی مورد استفاده در ساختمان، برای مشخص کردن حد کیفیت محصولات از نظر مصرف انرژی.

بهسازی (و بازسازی)

عملیات جزئی یا اساسی صورت گرفته بر روی یک ساختمان موجود، برای دستیابی به یک یا چند هدف زیر:

- بهبود وضعیت ظاهری نما و یا فضاهای داخلی؛
 - بهبود عملکرد کل یک بخشی از عناصر تشکیل دهنده آن،
 - ایجاد تغییرات در عملکرد و کاربری فضاهای مختلف.
- در این مبحث، برای اختصار، به جای واژه بازسازی، از واژه بهسازی استفاده شده است.

پل حرارتی

نقاطی از ساختمان که به علت ناپیوستگی عایق حرارتی پوسته خارجی مقاومت حرارتی در آنها کاهش می یابد و باعث افزایش موضعی میزان انتقال حرارت می گردد.

پنجره با عملکرد حرارتی بهبود یافته

پنجره ای با ضریب انتقال حرارت سطحی کمتر از $3/2 [W/m^2.K]$.

پوسته خارجی

تمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارها، سقفها، کفها، بازشوها، سطوح نورگذر و مانند آنها، که از یک طرف با فضای خارج یا فضای کنترل نشده، و از طرف دیگر با فضای کنترل شده داخل ساختمان در ارتباط هستند.

پوسته خارجی در تمام موارد الزاماً با پوسته کالبدی ساختمان یکی نیست، زیرا پوسته کالبدی ممکن است دربرگیرنده فضاهای کنترل نشده نیز باشد. پوسته خارجی ساختمان همچنین شامل عناصری است که، در وجه خارجی خود، مجاور خاک و زمین هستند.

پوسته کالبدی

تمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوار، سقف، کف، بازشو و مانند آنها، که از یک طرف با فضای خارج و از طرف دیگر با فضای کنترل شده یا فضای کنترل نشده در ارتباط هستند.

ترانسفورماتور خشک (CRT)

ر.ک. به تعاریف مبحث ۱۳.

ترانسفورماتور روغنی (OIT)

ر.ک. به تعاریف مبحث ۱۳.

تعداد دفعات تعویض هوا (در ساعت)

نسبت حجم هوای تعویض شده در واحد زمان (ساعت) به حجم فضای کنترل شده مورد نظر. میزان حداقل دفعات تنظیم هوا نباید کمتر از مقادیر تعیین شده در مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان، جهت تأمین شرایط بهداشتی هوای داخل فضای کنترل شده باشد.

تغییر کاربری

تغییر نوع بهره‌برداری از یک ساختمان موجود.

توان اکتیو

ر.ک. به تعاریف مبحث ۱۳.

توان راکتیو

ر.ک. به تعاریف مبحث ۱۳.

توسعه

گسترش ساختمان موجود در سطح، یا افزودن به طبقات آن.

تهویه

روند دمیدن یا مکیدن هوا، از طریق طبیعی یا مکانیکی، به هر فضایی یا از هر فضایی، برای تأمین شرایط بهداشت و آسایش (از قبیل کنترل دما و میزان رطوبت هوا، جلوگیری از بروز میعان، جلوگیری از رشد میکروارگانیسم‌ها و مانند آنها). چنین هوایی ممکن است مطبوع شده باشد. در حالت تهویه مکانیکی، جابجا کردن هوا با استفاده از سیستم‌های مکانیکی فعال نظیر فن صورت می‌گیرد، در حالی که در تهویه طبیعی، جابجایی هوا در اثر باد یا گرم‌شدن هوا انجام می‌شود.

تهویه مطبوع

کنترل هم‌زمان دما، رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن، برای تأمین شرایط مورد نیاز فضاهای ساختمان.

جدار نورگذر (شفاف یا نیمه شفاف)

جداری که ضریب عبور نور مرئی آن بزرگ‌تر از ۰,۰۵ است. جدار نورگذر بر دو نوع شفاف و مات است و شامل پنجره‌ها، نماها و درهای خارجی نورگذر، نورگیرها و مشابه آنهاست.

جرم سطحی

جرم متوسط یک متر مربع از سطح پوسته داخلی یا خارجی ساختمان.

جرم سطحی مؤثر جدار (mi)

جرم سطحی بخش رو به داخل جدار تشکیل دهنده پوسته خارجی یا جدارهای داخلی ساختمان، که در محاسبه جرم مؤثر و اینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته می‌شود (ر.ک. به پیوست ۲).

جرم مؤثر جدار

حاصل ضرب جرم سطحی مؤثر در سطح جدار.

جرم مؤثر ساختمان (M)

مجموع جرم مؤثر جدارهای تشکیل دهنده پوسته خارجی یا جدارهای داخلی ساختمان که در محاسبه اینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته می‌شود (ر.ک. به پیوست ۲).

جرم مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنا (m_a)

نسبت جرم مؤثر ساختمان به سطح زیربنای مفید (ر.ک. به پیوست ۲).

خیرگی

پدیده ناشی از مقدار ناخواسته و شدید نور یا کنتراست زیاد آن، هنگامی که درخشندگی نور در محدوده چشم ناظر بیشتر از درخشندگی زمینه باشد.

دستگاه‌های بی‌بدون وقفه (توربین‌ها)

درخشندگی

میزان نور عبوری از یک سطح، یا گسیل یافته از آن، در یک زاویه فضایی مشخص. درخشندگی معیار سنجش شدت نور در واحد مساحت در یک جهت مشخص است، و واحد آن کاندلا بر متر مربع cd/m^2 است.

دیوار

بخشی از پوسته خارجی یا داخلی غیرنورگذر ساختمان که عمودی است، یا با زاویه بیش از 60° درجه نسبت به سطح افقی قرار گرفته است.

رده‌بندی میزان کارایی انرژی ساختمان‌ها

رده‌بندی انرژی ساختمان (یا بخشی از آن) شاخصی است که حد کیفیت ساختمان از نظر مصرف انرژی را نشان می‌دهد. در این مقررات، سه رده برای ساختمان‌های مختلف تعریف شده‌است:

- ساختمان منطبق با ضوابط مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
 - ساختمان کم‌انرژی
 - ساختمان بسیار کم‌انرژی
- در بخش ۱۹-۲ توضیحات لازم در خصوص سه رده فوق ارائه شده‌است.

روز- درجهٔ سرمایش

واحدی براساس دما و زمان، که برای برآورد مصرف انرژی و تعیین بار سرمایشی یک ساختمان در اوقات گرم سال به کار می‌رود. روز درجه سرمایش برابر است با مجموع اختلاف دمای متوسط روزانه نسبت به ۲۱ درجهٔ سلسیوس، در اوقاتی از سال که دمای متوسط روزانه از ۲۱ درجه سلسیوس بالاتر است.

روز- درجهٔ گرمایش

واحدی براساس دما و زمان، که برای برآورد مصرف انرژی و تعیین بار گرمایشی یک ساختمان در اوقات سرد سال به کار می‌رود. روز درجه گرمایش برابر است با مجموع اختلاف دمای متوسط روزانه نسبت به ۱۸ درجهٔ سلسیوس، در اوقاتی از سال که دمای متوسط روزانه از ۱۸ درجه سلسیوس پایین‌تر است.

روش تجویزی

یکی از چهار روش طراحی تعیین‌شده در این مبحث (فصل ۱۹-۵)، که در آن مشخصات عناصر مختلف پوسته خارجی ساختمان، سیستم‌ها و تجهیزات مورد استفاده در تأسیسات مکانیکی و برقی، روشنایی و تهویه طبیعی، و همچنین سیستم‌های برپایه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌صورت تفکیکی و مستقل از یکدیگر، تعیین می‌گردد.

روش کارایی انرژی ساختمان

یکی از چهار روش طراحی تعیین‌شده در این مبحث (فصل ۱۹-۸)، که در آن، کل انرژی مصرفی سالانه مبنا قرار می‌گیرد. در نتیجه، لازم است طراحی پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و

الکتريکي و همچنين سيستم‌هاي تجديذير به گونه‌اي صورت گيرد که ميزان انرژي مصرفي سالانه ساختمان از ميزان محاسبه‌شده براي ساختمان مرجع کمتر باشد.

روش موازنه‌اي (کارکردی)

يکي از چهار روش طراحي تعيين شده در اين مبحث (فصل ۱۹-۶)، که در آن تأثير متقابل عناصر مختلف پوسته خارجي ساختمان بر ضريب انتقال حرارت ساختمان مد نظر قرار مي‌گيرد. در نتيجه، ضعف يکي از عناصر ساختماني را مي‌توان توسط يک يا چند عنصر ساختماني ديگر با مشخصات برتر جبران نمود، تا ضريب انتقال حرارت کل يا بخشي از ساختمان از ضريب انتقال حرارت ساختمان مرجع کمتر باشد.

روش نياز انرژي

يکي از چهار روش طراحي تعيين شده در اين مبحث (فصل ۱۹-۷)، که در آن، علاوه بر در نظر گرفتن ميزان انتقال حرارت ساختمان، که در روش موازنه‌اي انجام مي‌گيرد، کاهش يا افزايش نياز انرژي ناشي از نحوه بهره‌برداري، تابش خورشيد، استفاده از سيستم‌هاي شيشه‌اي کارآمد و سيستم‌هاي غيرفعال خورشيدی نیز در محاسبات لحاظ می‌شود.

زيربنای مفيد (A_h)

مجموع سطح زيربنای فضاهای کنترل شده در يک ساختمان.

ساختمان بسيار کم‌انرژي ($EC++$)

ساختماني با ميزان کارايي انرژي بسيار بهتر از ميزان حداقل تعيين شده در اين مبحث، که در آن ضوابط تعيين شده براي ساختمان‌هاي بسيار کم‌انرژي (طبق بخش ۱۹-۱-۲-۳ اين مبحث) رعايت شده است.

ساختمان تجاری

ساختماني که کاربري اصلي آن انجام فعاليت‌هاي تجاري در فروشگاه‌ها، مغازه‌ها و نظاير آن است.

ساختمان کم انرژی (EC+)

ساختمانی با میزان کارایی انرژی بهتر از میزان حداقل تعیین شده در این مبحث، که در آن ضوابط تعیین شده برای ساختمان‌های کم انرژی (طبق بخش ۱۹-۱-۲-۲ این مبحث) رعایت شده است.

ساختمان مسکونی

ساختمانی که کاربری اصلی آن اقامت و سکونت افراد است.

ساختمان موجود

ساختمانی که ساخت آن به اتمام رسیده و از آغاز بهره‌برداری آن بیش از یک سال می‌گذرد.

ساختمان نو

ساختمان ساخته نشده، که طراحی آن در حال انجام است یا شروع نشده است.

ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (EC)

ساختمانی که در آن ضوابط تعیین شده در این مبحث (طبق بخش ۱۹-۱-۲-۱ این مبحث) رعایت شده است.

سطح خالص فضای کنترل شده

مساحت فضای کنترل شده به متر مربع، بدون احتساب سطوح جدارهای پوسته خارجی.

سیستم تولید هم‌زمان حرارت و برق (CHP)

استفاده از سامانه‌هایی نظیر موتور ژنراتور و میکروتوربین برای تولید برق، و بهره‌گیری هم‌زمان از گرمای تولیدشده توسط آن برای گرمایش، و دیگر کاربردها نظیر تأمین آب گرم مصرفی و بخار.

سیستم تولید هم‌زمان برودت، حرارت و برق (CCHP)

استفاده از سامانه‌هایی نظیر موتور ژنراتور و میکروتوربین برای تولید برق، و بهره‌گیری هم‌زمان از گرمای تولیدشده توسط آن برای گرمایش (با سامانه‌هایی نظیر چیلر جذبی)، گرمایش، و دیگر کاربردها نظیر تأمین آب گرم مصرفی و بخار.

سیستم حجم هوای متغیر (VAV)

سیستمی که در آن حجم هوای ورودی (سرد یا گرم) به هر ناحیه دمایی قابل تغییر و تنظیم است. این سیستم در مقابل سیستم حجم هوای ثابت (CAV) قرار دارد.

سیستم سرعت متغیر (VSD)

سیستمی که در آن حجم هوای ورودی (سرد یا گرم) به هر ناحیه دمایی قابل تغییر و تنظیم است. این سیستم در مقابل سیستم حجم هوای ثابت (CAV) قرار دارد.

سیستم سرعت متغیر (VSD)

سیستمی که بر اساس شرایط تقاضا، میزان جریان سیال از مولدهایی نظیر پمپ و فن را با استفاده از تغییر سرعت دورانی کنترل می‌کند.

سیستم مدیریت هوشمند مصرف انرژی (EMS)

سیستم مبتنی بر نرم‌افزار و رایانه که با استفاده از حسگرهای لازم، و اندازه‌گیری و تحلیل مصارف کلی و تفکیکی انرژی ساختمان، راه‌های کاهش مصرف انرژی را اولویت‌بندی و عملیاتی می‌کند. برای مثال، سیستم مدیریت انرژی می‌تواند، به‌صورت مرکزی، با پیش کارکرد سیستم‌هایی نظیر تهویه مطبوع و روشنایی، نقاط ضعف و مشکلات مرتبط با آنها را مشخص نماید، و در صورت

امکان روند کارکرد تجهیزات را بازتنظیم و اصلاح کند. علاوه بر این، با ارائه یک تصویر کلی و اطلاعات فنی جزئی، در خصوص مصرف، به مدیران انرژی، امکان اتخاذ تصمیمات واقع‌گرایانه را فراهم می‌سازد..

سیستم مدیریت روشنایی (LMS)

سیستمی از خانواده سیستم‌های مدیریت هوشمند مصرف انرژی، که صرفاً سامانه‌های مورد استفاده برای روشنایی مصنوعی و بهره‌گیری حداکثر از روشنایی طبیعی را پایش و مدیریت می‌کند.

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

سامانه مبتنی بر رایانه، نصب‌شده در داخل ساختمان، برای کنترل و نظارت بر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی داخل ساختمان، مانند سیستم‌های تهویه، روشنایی، قدرت، و همچنین سامانه‌های مرتبط با ایمنی، حفاظت در برابر حریق و انقضاء آن در صورت وقوع. سامانه مدیریت هوشمند ساختمان معمولاً چندمنظوره است، و بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از انتظارات متعددی است که می‌تواند توسط این سامانه تأمین گردد.

شدت روشنایی

به شار نوری تابیده‌شده بر واحد مساحت گفته می‌شود و واحد آن لوکس می‌باشد. هر لوکس معادل یک لومن بر متر مربع است.

شیشه کم‌گسیل

شیشه‌ای که، به علت وجود پوشش‌های پایه فلزی میکروسکوپی خاص بر روی یک یا دو سطح آن، تابش فروسرخ سطح گرم شیشه به سطوح سرد پیرامون، و در نتیجه ضریب انتقال حرارت آن، نسبت به شیشه‌های شفاف، کاهش یافته است. شیشه‌های شفاف به‌طور معمول گسیلندگی (ضریب گسیل) حدود ۰/۸۵ دارند. در شیشه کم‌گسیل کارآمد، این ضریب می‌تواند به میزان چشم‌گیری کاهش یابد و به ۰/۰۲ برسد.

ضریب افت توان نوری چراغ (LLF)

نسبت روشنایی یک منبع (به لومن) به روشنایی اولیه آن.

ضریب انتقال حرارت طرح (H)

ضریب انتقال حرارت طرح ساختمان، یا بخشی از آن، برابر است با مجموع انتقال حرارت از جدارهای فضاهای کنترل شده، در صورتی که اختلاف دمای داخل و خارج برابر یک درجه کلوین باشد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت [W/K] است. در روش کارکردی، این ضریب با ضریب انتقال حرارت مرجع مقایسه می‌گردد.

ضریب انتقال حرارت خطی (Ψ)

ضریب انتقال حرارت خطی بخشی یک بعدی از پوسته خارجی ساختمان برابر است با توان حرارتی منتقل شده از یک متر طول آن عنصر، در صورتی که اختلاف دمای داخل و خارج برابر یک درجه کلوین باشد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت خطی [W/m.K] است.

ضریب انتقال حرارت سطحی (U)

ضریب انتقال حرارت سطحی بخشی از پوسته خارجی ساختمان برابر است با توان حرارتی منتقل شده از سطحی از آن با مساحت یک مترمربع، در صورتی که اختلاف دمای داخل و خارج برابر یک درجه کلوین باشد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت [W/m².K] است.

ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع (Û)

ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع، ضریب انتقال حرارت سطحی انواع مختلف جدارهای تشکیل دهنده پوسته خارجی ساختمان (مانند دیوار، سقف، کف، جدار نورگذر، در) است، که در این مبحث برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع به کار می‌رود. واحد ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع [W/m².K] است.

ضریب انتقال حرارت مرجع (\hat{H})

ضریب انتقال حرارت مرجع، حداکثر ضریب انتقال حرارت مجاز ساختمان یا بخشی از آن است، و با استفاده از روابط ارائه شده در این مبحث محاسبه می‌گردد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت [W/K] است.

ضریب انعکاس متوسط وزن یافته سطوح داخلی

مجموع حاصل ضرب ضریب انعکاس سطوح داخلی فضا در مساحت آن سطح تقسیم بر مجموع مساحت کل سطوح.

ضریب بهره چراغ (CU)

نسبت کل نور منتشر شده توسط یک منبع، به نوری که به یک سطح مشخص نزدیک به منبع می‌رسد.

ضریب بهره گرمایی خورشیدی (SHGC)

نسبت کل انرژی خورشیدی منتقل شده از یک جدار نورگذر، به داخل ساختمان، به انرژی خورشیدی تابیده شده به جدار نورگذر. لازم به توضیح است که بخشی از انرژی خورشیدی به صورت مستقیم منتقل می‌شود، و بخشی دیگر به صورت غیرمستقیم (جذب توسط جدارهای نورگذر و سپس انتقال به داخل در اثر هدایت، همرفت و تابش در طول موج بلند). این ضریب هم برای شیشه و هم برای کل سیستم جدار نورگذر (شامل شیشه و قاب) تعریف می‌شود.

ضریب تبادل حرارت در سطح جدار (h)

نسبت شدت جریان حرارت سطحی به اختلاف دمای سطح جدار و هوای محیط مجاور، در حالت پایدار (ر.ک. به پیوست ۸).

ضریب کاهش انتقال حرارت (۷)

از آنجا که اختلاف دمای فضای داخل و فضایی کنترل نشده کمتر از اختلاف دمای میان فضاهای داخل و خارج است، در محاسبه انتقال حرارت از سطوح مجاور فضاهای کنترل نشده، ضریبی به عنوان ضریب کاهش انتقال حرارت در نظر گرفته می شود (ر. ک. به پیوست ۶).

ضریب عبور نور مرئی

این ضریب سهمی از نور مرئی است که از پنجره گذر می کند. مقدار این ضریب بین صفر و یک است. هر چه میزان این ضریب بیشتر باشد، روشنایی طبیعی بیشتری در اثر تابش خورشید به داخل ساختمان راه می یابد.

ضریب هدایت حرارت (۸)

مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک متر مربع عنصری همگن به ضخامت یک متر، در حالت پایدار، می گذرد، در زمانی که اختلاف دمای دو سطح طرفین عنصر برابر یک درجه کلوین است. واحد ضریب هدایت حرارت $[W/m.K]$ است.

طبقه ساختمان

بخشی از ساختمان که بین دو کف تمام شده متوالی قرار دارد. در محاسبه تعداد طبقات یا شماره هر یک از طبقات یک ساختمان، تراز همکف نیز به عنوان یک طبقه محسوب می شود. به عبارت دیگر، یک ساختمان که تنها یک تراز همکف دارد یک طبقه محسوب می شود، و همکف طبقه اول آن تلقی می گردد.

ظرفیت (سیستم گرمایی/سرمایی/الکتریکی)

توان (گرمایی، سرمایی یا الکتریکی) مورد نیاز یا قابل تأمین توسط یک سامانه.

عایق (عایق حرارت)

مصالح یا سیستم مرکبی که انتقال گرما را از محیطی به محیطی دیگر به طور مؤثر کاهش دهد. در مواردی، عایق حرارت می‌تواند، علاوه بر کاهش انتقال حرارت، کاربردهای دیگری نیز مانند باربری، صدابندی داشته باشد. در این مبحث، کلمه «عایق» معادل عایق حرارت به کار می‌رود. تحت شرایط ویژه، هوا نیز می‌تواند عایق حرارت محسوب شود.

عایق حرارت قابل استفاده در ساختمان به عایقی اطلاق می‌شود که دارای ضریب هدایت حرارت کمتر یا مساوی 0.065 W/m.K و مقاومت حرارتی مساوی یا بیشتر از $0.5 \text{ m}^2.\text{K/W}$ باشد.

عایق کاری حرارتی (گرمابندی)

استفاده از عایق‌های حرارتی برای محدود کردن میزان انتقال حرارت در اجزای ساختمانی. سیستم عایق کاری حرارتی باید دو شرط زیر را دارا باشد:

- مقاومت حرارتی کل پوسته خارجی به همراه عایق حرارتی از حد مشخص شده‌ای بیشتر باشد؛

- ضریب هدایت حرارتی عایق مصرفی از حد مشخص شده‌ای بیشتر نباشد.

در برخی موارد، با انتخاب مناسب مصالح مورد نیاز در پوسته خارجی، می‌توان مقاومت حرارتی یادشده در مقررات را بدون استفاده از عایق حرارتی تأمین کرد.

در صورت عایق کاری حرارتی مناسب عناصر ساختمان، تأمین و حفظ آسایش حرارتی در فضاهای کنترل شده به آسانی و با صرفه‌جویی در مصرف انرژی امکان پذیر می‌گردد.

عایق کاری حرارتی به وسیله یک ماده یا مصالح خاص یا با سیستمی با چندین کارایی صورت می‌گیرد. برای مثال، یک دیوار باربر می‌تواند در عین حال نقش عایق حرارتی را نیز داشته باشد. ولی در بیشتر موارد، لازم است لایه‌ای ویژه، صرفاً به عنوان عایق حرارت، به جدار اضافه شود.

عایق کاری حرارتی از داخل

عایق کاری حرارتی اجزای ساختمانی، که با افزودن یک لایه عایق حرارت در سمت داخل صورت می‌گیرد.

عایق کاری حرارتی از خارج

عایق کاری حرارتی اجزای ساختمانی، که با افزودن یک لایه عایق حرارت در سمت خارج صورت می‌گیرد.

عایق کاری حرارتی پیرامونی

عایق کاری حرارتی با عرضی محدود در کف روی خاک، در مجاورت و امتداد دیوارهای پوسته خارجی ساختمان.

عایق کاری حرارتی همگن

نوعی عایق کاری حرارتی که در آن مصالح ساختمانی مصرف شده، اعم از سازه‌ای و غیر سازه‌ای، در بخش اعظم ضخامت پوسته خارجی (دیوار، سقف، کف)، مقاومت حرارتی زیادی داشته‌باشد.

عناصر ساختمانی

بخش‌هایی از ساختمان که برای تأمین نیازهای سازه‌ای یا غیر سازه‌ای طراحی و ساخته شده است و در پیوند با یکدیگر، یکپارچگی ساختمان را تأمین می‌کند (مانند بام، سقف، دیوار و بازشو).

عوامل ویژه

عواملی که وضعیت ساختمان را، از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تعیین می‌کنند (ر.ک. به بخش ۱۹-۲-۲).

فضای کنترل شده

بخش‌هایی از فضای داخل ساختمان، از فضای زیستی و غیر آن، که به علت عملکرد خاص، به طور مداوم تا دمایی برابر، بالاتر یا پایین‌تر از دمای زیست‌گاه گرم یا سرد می‌شوند.

فضای کنترل نشده

بخش‌هایی از فضای ساختمان که تعریف فضای کنترل شده در بر گیرنده آنها نیست (همانند درز انقطاع هوا بند شده بین دو ساختمان، راه پله‌ها، دالان‌ها و پارکینگ‌هایی که فاقد پایانه‌های گرمایشی و سرمایشی‌اند).

کاربری ساختمان

نوع کاربرد ساختمان طبق گروه‌بندی ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (ر.ک. به پیوست ۴). شایان ذکر است که در برخی مباحث مقررات ملی ساختمان، به جای واژه «کاربری» عبارت «نحوه تصرف» به کار رفته است.

کف

عنصر ساختمانی افقی که در بالا با فضایی کنترل شده، و در پایین با خاک، فضای کنترل نشده یا فضای خارجی در تماس است. کف بخشی از پوسته خارجی ساختمان محسوب می‌شود.

کفایت نور روز

درصد ساعات مورد استفاده فضا در طول سال، که حداقل میزان تعیین شده شدت روشنایی در منطقه مورد نظر (میزکار) توسط نور روز تأمین می‌گردد.

کفایت نور روز در فضا

درصدی از مساحت کف، که حداقل میزان شدت روشنایی تعیین شده را برای درصد ساعات تعیین شده در طول سال تأمین می‌شود.

محدوده آسایش (حرارتی)

محدوده تعریف شده برای شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود ۸۰٪ ساکنان یا استفاده‌کنندگان در آن احساس آسایش دارند.

مقاومت حرارتی

نسبت ضخامت لایه به ضریب هدایت حرارتی آن. مقاومت حرارتی جدار متشکل از چند لایه مساوی با مجموع مقاومت‌های هر یک از لایه‌هاست.

مقاومت حرارتی مشخص‌کننده قابلیت عایق بودن یک یا چند لایه از پوسته یا کل پوسته از نظر حرارتی است. مقاومت حرارتی با R نمایانده می‌شود و واحد آن $[m^2K/W]$ است.

نشت هوا

ورود یا خروج هوا در ساختمان، به‌صورت ناخواسته و کنترل‌نشده، از منافذ و مجراهایی غیر از محل‌هایی که برای تعویض هوا پیش‌بینی شده است.

واحد مسکونی

یک واحد خانه، متشکل از یک اتاق یا بیشتر، که امکانات کامل و مستقل (خواب، خوراک، پخت و پز و بهداشت) برای زندگی یک نفر یا بیشتر در آن فراهم باشد.

هوابندی

جلوگیری از ورود و خروج هوا، از طریق پوسته یا درزهای عناصر تشکیل‌دهنده آن.

۱۹-۲-۲ گونه‌بندی عوامل ویژه تعیین‌کننده و گروه‌بندی ساختمان‌ها

حداقل میزان صرفه‌جویی الزامی در مصرف انرژی، که در این مبحث برای پوسته خارجی ساختمان‌ها مشخص شده است، به چهار عامل ویژه اصلی وابسته است. براساس این عوامل ساختمان‌ها گروه‌بندی می‌شوند. عوامل ویژه اصلی تعیین‌کننده گروه ساختمان، به قرار زیر است:

- کاربری ساختمان؛

- درجه انرژی (گرمایی - سرمایی) سالانه محل استقرار ساختمان؛

- سطح زیربنای مفید ساختمان؛

در این بخش، ابتدا به گونه‌بندی هر یک از عوامل فوق و سپس به گروه‌بندی ساختمان‌ها، پرداخته می‌شود.

۱۹-۲-۲-۱ گونه‌بندی عوامل ویژه تعیین‌کننده

۱۹-۲-۲-۱-۱ گونه‌بندی کاربری ساختمان

ساختمان‌ها از نظر نوع کاربری به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسیم می‌شوند. برای تعیین گونه‌بندی ساختمان از نظر نوع کاربری به پیوست ۴ رجوع شود.

در صورتی که بخش یا بخش‌هایی از ساختمان، با مساحت بیش از ۱۵۰ مترمربع، و با کاربری متفاوت با کاربری عمومی ساختمان (کاربری بخش بزرگ‌تر ساختمان) جزو فضاهای داخلی ساختمان محسوب شود، باید برای هر بخش گروه‌بندی جداگانه منظور شود و مقررات مربوط به آن گروه‌بندی رعایت شود.

۱۹-۲-۲-۱-۲ گونه‌بندی مناطق مختلف کشور از نظر درجه انرژی (گرمایی) - سرمایی) سالانه

در این مبحث، مناطق مختلف کشور، از نظر درجه انرژی (گرمایی - سرمایی) سالانه، سه گونه‌اند:

- مناطق دارای درجه انرژی سالانه کم؛

- مناطق دارای درجه انرژی سالانه متوسط؛

- مناطق دارای درجه انرژی سالانه زیاد.

در پیوست ۳، گونه‌بندی درجه انرژی سالانه ۲۴۵ شهر کشور، که دارای ایستگاه هواشناسی‌اند، درج شده است. در صورتی که شهر محل استقرار ساختمان در این پیوست ذکر نشده باشد، باید نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی مندرج در این پیوست ملاک عمل قرار گیرد.

۱۹-۲-۲-۱-۳ گونه‌بندی سطح زیربنای مفید ساختمان

در این مبحث، ساختمان‌ها از نظر سطح زیربنای مفید به دو گونه‌اند:

- ساختمان‌های دارای زیربنای مفید کمتر یا مساوی ۱۰۰۰ مترمربع؛

- ساختمان‌های دارای زیربنای مفید بیش از ۱۰۰۰ مترمربع.

۱۹-۲-۲-۱-۴ گونه‌بندی از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی

ساختمان‌ها، از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، به دو گونه تقسیم می‌شوند:

- ساختمان‌های دارای امکان بهره‌گیری مناسب از انرژی خورشیدی؛

- ساختمان‌های دارای محدودیت در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی.

ساختمانی دارای امکان بهره‌گیری مناسب از انرژی خورشیدی شناخته می‌شود که، مطابق پیوست ۳، دارای نیاز غالب سرمایی نباشد، مساحت جدارهای نورگذر آن در جهت جنوب شرقی تا جنوب غربی بیش از یک‌نهم زیربنای مفید ساختمان باشد، و همچنین موانع تابش نور خورشید به ساختمان با زاویه‌ای کمتر از ۲۵ درجه نسبت به افق دیده شود.

ساختمانی که فاقد یکی از شرایط فوق باشد، ساختمان دارای محدودیت در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی شناخته می‌شود.

۱۹-۲-۲-۱-۵ گونه‌بندی نحوه استفاده از ساختمان‌های غیرمسکونی

ساختمان‌های غیر مسکونی، از نظر نحوه استفاده، به دو گونه تقسیم می‌گردد:

- استفاده منقطع: استفاده از ساختمان (یا بخشی از آن)، به گونه‌ای که در هر شبانه‌روز، دست‌کم ده ساعت در روند استفاده وقفه بیفتد و بتوان کنترل دما در محدوده متعارف زمان اشغال فضاها را متوقف کرد.

- استفاده مداوم: استفاده از ساختمان (یا بخشی از آن) به گونه‌ای که تعریف استفاده منقطع بر آن صادق نباشد.

اگر از برخی فضاهای ساختمان به صورت مداوم و از برخی دیگر به صورت منقطع استفاده شود، نوع استفاده از بخش بزرگ‌تر ملاک تصمیم‌گیری در مورد کل ساختمان است، مگر آنکه مساحت بخش یا بخش‌های کوچک‌تر بیش از ۱۵۰ مترمربع باشد. در این صورت لازم است محاسبات حرارتی هر بخش به صورت مستقل صورت پذیرد.

در حالت‌های زیر، فضاهای با استفاده منقطع، به‌عنوان فضاهای با استفاده مداوم تلقی می‌شوند:

- اینرسی حرارتی زیاد جدارهای فضاهای مربوط (ر.ک. به پیوست ۱)؛

- عدم امکان کاهش دمای هوای فضا بیش از ۷ درجه سلسیوس زیر محدوده دمای تعیین‌شده برای زمان‌های عدم بهره‌برداری ساختمان.

۱۹-۲-۲-۲ تعیین گروه ساختمان‌ها

برای طراحی ساختمان، طبق ضوابط مندرج در این مبحث، لازم است ابتدا گروه ساختمان تعیین گردد. در این مبحث، گروه‌های چهارگانه ساختمان‌ها به قرار زیر است:

- گروه ۱: ساختمان‌های در اولویت بالا از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛

- گروه ۲: ساختمان‌های در اولویت متوسط از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛

- گروه ۳: ساختمان‌های در اولویت پایین از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛

- گروه ۴: ساختمان‌های در اولویت پایین از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛

گروه ساختمان‌ها، پس از تعیین عوامل ویژه اصلی و براساس جدول مندرج در پیوست ۴ این مبحث، تعیین می‌شود. در این مبحث، مراد از «ساختمان گروه ۱، ۲، ۳ یا ۴» گروه‌بندی فوق است. ساختمان‌های گروه ۱ تا ۳ باید، علاوه بر رعایت ضوابط اجباری بخش ۱۹-۴، با استفاده از یکی از روش‌های تعیین‌شده در بخش ۱۹-۳-۲ طراحی شوند. در مورد ساختمان‌های گروه ۴، تنها رعایت ضوابط اجباری فصل ۱۹-۴ این مبحث الزامی است.

۱۹-۳ مقررات کلی طراحی و اجرا

لازم است تمامی مدارک مورد نیاز برای تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی در زمان اخذ پروانه ساختمان، مطابق ضوابط بند ۱۹-۳-۱ آماده گردد. روش و نرم‌افزارهای در نظر گرفته‌شده برای طراحی نیز باید مطابق بند ۱۹-۳-۲ این مبحث باشند.

۱۹-۳-۱ مدارک مورد نیاز برای تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی در زمان اخذ پروانه ساختمان

در زمان اخذ پروانه ساختمان، لازم است مدارک زیر، برای تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ارائه گردد:

۱۹-۳-۱-۱ چک لیست انرژی

چک‌لیست انرژی باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

- مشخصات ساختمان (شامل آدرس، مساحت مفید، مشخصات مالک و ...)
- اطلاعات مهندس طراح و تاریخ طراحی
- رتبه انرژی ساختمان
- مشخصات کلی عناصر پوسته خارجی (ضریب انتقال حرارت طرح و مرجع)
- جزئیات مربوط به جدارهای مختلف ساختمان و بهره‌وری انرژی آن‌ها (ضریب انتقال حرارت، یا مقاومت عایق حرارتی، ...)
- جزئیات مربوط به پنجره‌ها و نورگیرهای سقفی و بهره‌وری انرژی آن‌ها (ضریب انتقال حرارت، ضریب بهره گرمایی خورشیدی، ضریب عبور مرئی)
- مشخصات کلی سیستم‌های تأسیسات مکانیکی (طرح و مرجع)
- مشخصات کلی سیستم‌های الکتریکی و تجهیزات (طرح و مرجع)

- کاربری ساختمان (مطابق زیربند ۱۹-۲-۲-۱-۱ و پیوست ۴)؛
- درجه انرژی سالانه محل استقرار ساختمان (مطابق زیربند ۱۹-۲-۲-۱-۲ و پیوست ۳)؛
- سطح زیربنای مفید ساختمان (مطابق زیربند ۱۹-۲-۲-۱-۳)؛
- گروه ساختمان (که بر اساس عوامل ویژه اصلی یاد شده و مطابق زیربند ۱۹-۲-۲-۲ تعیین می‌شود)؛
- نحوه استفاده از ساختمان (منقطع یا غیرمنقطع، مطابق زیربند ۱۹-۲-۲-۱-۵)؛
- روش مورد استفاده برای طراحی ساختمان، مطابق بخش ۱۹-۳-۲؛
- مشخصات فنی مصالح و عایق‌های حرارتی مصرفی در ساختمان، مطابق بند ۱۹-۴-۲-۱؛
- مشخصات فنی سیستم‌های مکانیکی (گرمایی و سرمایی، تهویه و تهویه مطبوع و تأمین آب گرم) و برقی (شامل موتورهای و سیستم‌های روشنایی)، و بازدهی انرژی تجهیزات مورد استفاده، مطابق بند ۱۹-۴-۳-۲؛
- مشخصات حرارتی انواع جدارهای تشکیل‌دهنده پوسته خارجی ساختمان (شامل مقاومت‌های حرارتی طرح و مرجع) و مجموعه راه‌حل‌های فنی مورد استفاده و الزامات تعیین شده در آن با توجه به موقعیت جدارها و نحوه عایق‌کاری حرارتی آن‌ها، مطابق پیوست ۸ این مبحث و پیوست ۱۲ راهنمای آن؛
- ضرایب انتقال حرارت طرح و مرجع ساختمان، در صورت استفاده از روش موازنه‌ای (کارکردی)، مطابق فصل ۱۹-۶؛
- مقدار نیاز انرژی ساختمان طرح و مرجع، در صورت استفاده از روش نیاز انرژی ساختمان، مطابق فصل ۱۹-۷؛
- مقدار مصرف انرژی سالانه ساختمان طرح و مرجع، در صورت استفاده از روش کارایی انرژی ساختمان، مطابق فصل ۱۹-۸؛
- امکان یا عدم امکان تأمین انرژی توسط سامانه‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر. در صورت وجود امکان تأمین، لازم است موارد زیر مشخص گردد:
- مشخصات فنی سیستم‌های تجدیدپذیر مورد نیاز، و بازدهی انرژی تجهیزات مورد استفاده، مطابق بخش ۱۹-۴-۵؛
- حداکثر میزان برق و گرمای قابل تأمین توسط سیستم‌های تجدیدپذیر، مطابق بخش ۱۹-۴-۵؛
- جانمایی و متراژ محل‌های پیش‌بینی شده برای نصب سامانه‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر، مطابق بخش ۱۹-۴-۵؛

- تمهیدات در نظر گرفته شده برای اتصال سیستم‌های تجدیدپذیر به سیستم‌های تأسیسات مکانیکی و الکتریکی، مطابق بخش ۱۹-۴-۵؛

۱۹-۳-۱-۲ اطلاعات مدل‌سازی انرژی

در صورت استفاده از روش نیاز انرژی و کارایی انرژی، علاوه بر چک لیست انرژی، اطلاعات زیر نیز باید ارائه شوند:

- خلاصه‌ای از محاسبات و تحلیل‌های انجام شده، شامل میزان مصرف انرژی سالانه ساختمان مرجع و ساختمان طرح (در صورت استفاده از روش کارایی انرژی با استفاده از مقادیر معیار مصرف تنها محاسبات مربوط به ساختمان طرح ارائه شود)
- مشخصات نرم‌افزاری که برای محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است
- فهرست امکانات و تجهیزات انرژی بر در ساختمان، و تفاوت‌های احتمالی مشخصات فنی آنها با مشخصات استاندارد
- فهرست انطباق موارد مختلف با الزامات در نظر گرفته شده در این روش طراحی
- روش مدل‌سازی و فرضیات در نظر گرفته شده
- اطلاعات خروجی‌های نرم‌افزار و میزان مصرف انرژی تفکیکی روشنایی، تجهیزات داخلی، سیستم آب گرم مصرفی، سیستم گرمایش، سیستم سرمایش، فن‌ها و دیگر تجهیزات سیستم تهویه مطبوع (نظیر پمپ‌ها) باشد.
- خطاهای احتمالی اعلام شده توسط نرم‌افزار

۱۹-۳-۱-۳ نقشه‌های ساختمان

نقشه‌های ساختمان، شامل پلان طبقات، پلان بام، نماها، مقاطع و جزئیات اجرایی پوسته خارجی ساختمان، نقشه‌های تأسیسات مکانیکی و تأسیسات الکتریکی ساختمان هستند. در نقشه‌های پلان طبقات، پلان بام، نماها و مقاطع، باید محل عایق کاری حرارتی متناسب با گروه ساختمان از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی (پیوست ۴) مشخص شده باشد.

جزئیات اجرایی پوسته خارجی ساختمان باید با مقیاس‌هایی از قبیل ۱:۱، ۱:۲، ۱:۵، یا ۱:۱۰ (بر حسب نیاز) تهیه شوند؛ و در آنها نحوه اجرای عایق کاری حرارتی و مشخصات فنی مصالح تشکیل دهنده پوسته خارجی مشخص شده باشد.

نقشه‌های تأسیسات مکانیکی باید شامل سیستم‌های تولید، توزیع و کنترل مصرف انرژی، جداول مشخصات تجهیزات مکانیکی و جزئیات عایق کاری لوله‌ها، کانال‌ها، منابع و کلیه اجزای نیازمند به عایقکاری باشند.

در نقشه‌های تأسیسات برقی باید قدرت برق مصرفی، مشخصات فنی عمومی و یادداشت‌های لازم و مورد نیاز سیستم‌های به کار رفته در طرح تأسیسات برقی از جمله لوازم، دستگاه‌ها، وسایل، تجهیزات و دیگر اجزای مصرف کننده یا کنترل کننده سیستم‌های تأسیسات مشخص و ذکر شده و نیز نقشه‌های تأسیسات برق نشان دهنده محل فیزیکی لوازم، دستگاه‌ها، وسایل، تجهیزات، دی‌گرام‌ها، مدارها و دیگر اجزای مورد نیاز سیستم‌های طرح تأسیسات برق باشد (برای جزئیات بیشتر به مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان رجوع شود).

در صورت احداث ساختمان، نقشه‌های مربوط به تمامی طبقات آن باید ارائه گردد؛ و در موارد بهسازی، بازسازی، تغییر کاربری، یا توسعه ساختمان، تنها ارائه اطلاعات مربوط به واحد یا واحدهای مستقل که تغییر در آنها صورت خواهد گرفت کافی است. تمامی نقشه‌های نام‌برده و مشخصات فنی مربوط باید به تأیید و امضای مهندس یا شرکت طراح برسد.

۱۹-۳-۲ روش‌های مختلف طراحی و نرم‌افزارهای در هماهنگی با مقررات

رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به چهار روش مختلف ذکر شده در ۱۹-۳-۲-۱ امکان‌پذیر است.

در این مبحث، علاوه بر ضوابطی که لازم است در تمامی شرایط رعایت گردد (موارد فصل ۱۹-۴)، چهار روش طراحی نیز مطرح شده است (بند ۱۹-۳-۲-۱ و فصل‌های ۱۹-۵ تا ۱۹-۸)، که باید طراحی انرژی ساختمان‌های تعیین شده در بخش ۱۹-۱-۱ با استفاده از یکی از این چهار روش صورت گیرد.


۱۹-۳-۲-۱ روش‌های طراحی

چهار روش اصلی طراحی مطابق مبحث ۱۹، به شرح زیر تعریف گردیده است:

- روش تجویزی مطابق فصل ۱۹-۵
- روش موازنه‌ای (کارکردی)، مطابق فصل ۱۹-۶
- روش نیاز انرژی ساختمان، مطابق فصل ۱۹-۷

۸-۱۹ - روش کارایی انرژی ساختمان، مطابق فصل ۱۹-۸

روش‌های تجویزی، موازنه‌ای و نیاز انرژی و نیاز انرژی به گونه‌ای در نظر گرفته شده‌اند که فرایند طراحی پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مستقل از یکدیگر باشد. بر خلاف این سه روش، روش کارایی انرژی ساختمان مستلزم انجام طراحی به صورت یکپارچه و تلفیقی است. در شکل ۱۹-۳-۱۹ نمودار مراحل مختلف طراحی در چهار روش ارائه شده در این مبحث نشان داده شده است.

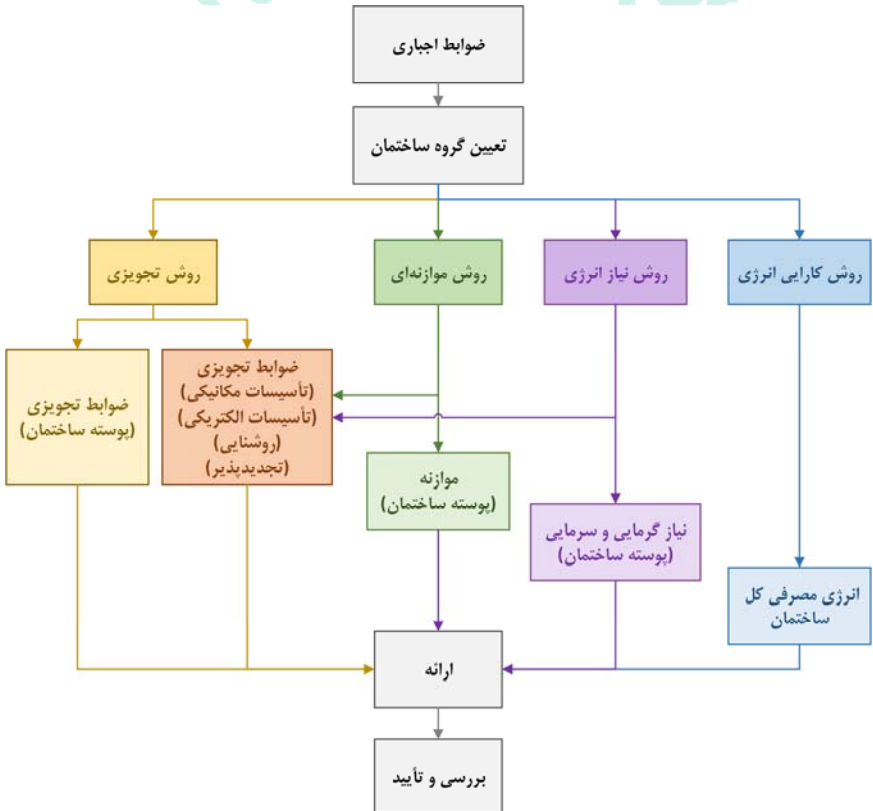

شکل ۱۹-۳-۱۹ نمودار مراحل طراحی در چهار روش مختلف ارائه شده در این مبحث

در محاسبه و طراحی انواع ساختمان‌ها، در تمامی موارد می‌توان از روش‌های نیاز انرژی و کارایی انرژی ساختمان بهره گرفت، اما برای استفاده از روش‌های تجویزی و موازنه‌ای محدودیت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

۱۹-۳-۲-۱-۱ شرایط لازم برای استفاده از روش تجویزی

استفاده از روش تجویزی تنها در صورتی مجاز است که نسبت سطح جدارهای نورگذر به سطح نما (برای هر یک از نماهای ساختمان) مساوی یا کم‌تر از ۴۰ درصد باشد.

۱۹-۳-۲-۱-۲ شرایط لازم برای استفاده از روش موازنه‌ای

استفاده از روش موازنه‌ای تنها در صورتی مجاز است که نسبت سطح جدارهای نورگذر به سطح نما (برای هر یک از نماهای ساختمان) مساوی یا کم‌تر از ۴۰ درصد باشد.

۱۹-۳-۲-۲ معرفی ویژگی‌های روش‌های طراحی ارائه شده

در جدول ۱۹-۳-۱ ویژگی‌های چهار روش طراحی ارائه شده در این مبحث نشان داده شده است. طراح می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط و امکانات پروژه بر اساس یکی از روش‌ها اقدام به طراحی نماید.

جدول ۱۹-۳-۱ ویژگی‌های روش‌های مختلف طراحی

کارایی انرژی	نیاز انرژی	موازنه‌ای	تجویزی	روش‌های طراحی	
				پوسته خارجی	تأسیسات مکانیکی
پیچیده لازمه شبیه‌سازی یکپارچه (با نرم‌افزار) برای تعیین میزان مصرف انرژی سالیانه	نسبتاً پیچیده، لازمه شبیه‌سازی (با نرم‌افزار) برای تعیین میزان نیاز انرژی سالیانه	نسبتاً ساده، محاسبه ساده با نرم‌افزارهای کاربرگی (نظیر excel)	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	پوسته خارجی	سهولت طراحی
	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	تأسیسات مکانیکی	
	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	تأسیسات برقی	
پیچیده	نسبتاً پیچیده	نسبتاً ساده	ساده	پوسته خارجی	سهولت کنترل، نظارت
	ساده	ساده	ساده	تأسیسات مکانیکی	
	ساده	ساده	ساده	تأسیسات برقی	
ساختمان‌های تعیین شده در بخش ۱-۱-۱۹	ساختمان‌های تعیین شده در بخش ۱-۱-۱۹	ساختمان‌های تعیین شده در بخش ۱-۱-۱۹ با نسبت سطح شیشه به سطح نمای کمتر از ۴۰ درصد	ساختمان‌های تعیین شده در بخش ۱-۱-۱۹ با نسبت سطح شیشه به سطح نمای کمتر از ۴۰ درصد	دامنه کاربرد	
نیازمند به کار گروهی متخصصین مختلف آشنا با مدل‌سازی انرژی	نیاز به متخصص انرژی برای مدل‌سازی	×	×	پوسته خارجی	نیاز به متخصص انرژی برای طراحی
	×	×	×	تأسیسات مکانیکی	
	×	×	×	تأسیسات برقی	

✓✓	✓ به صورت جزئی (بین اجزای پوسته خارجی)	✓ به صورت جزئی (بین اجزای پوسته خارجی)	×	امکان طراحی به صورت یک پارچه	
✓✓	✓ به صورت جزئی	✓ به صورت جزئی	×	پوسته خارجی	امکان دست یابی به راه حل های اقتصادی
	×	×	×	تأسیسات مکانیکی	
	×	×	×	تأسیسات برقی	

۱۹-۳-۲-۳ ابزارهای تحلیلی (نرم افزارهای) مورد تأیید

- ابزارهای مورد استفاده برای تحلیل میزان مصرف انرژی در ساختمان باید نرم افزارهای رایانه‌ای اعتبارسنجی شده باشند. این نرم افزارها باید شامل ویژگی‌های زیر باشد:
- امکان تعریف مناطق حرارتی جداگانه در نرم افزار (نرم افزار باید قابلیت این را داشته باشد که به طور همزمان بتواند حداقل ده منطقه حرارتی را ارزیابی کند)
 - امکان ارزیابی عملکرد انرژی ساختمان به صورت گام‌های زمانی (ساعتی، روزانه، ماهانه و سالانه)
 - دارا بودن قابلیت دریافت داده‌های اقلیمی (دما، رطوبت، جریان باد و ...) را به صورت ساعتی در قابل فرمت‌های متداول نظیر tmy، epw و ...

۱۹-۴ ضوابط اجباری

رعایت ضوابط تعیین شده در این فصل در تمامی موارد و برای تمامی روش های طراحی، الزامی است.

برای ساختمان های گروه ۱ تا ۳ (مطابق پیوست ۴ مبحث)، منطبق با مقررات، ضوابط دیگری نیز باید رعایت شود که در فصول ۱۹-۵ تا ۱۹-۸، برای روش های مختلف طراحی ارائه گردیده است.

در صورت طراحی با هر یک از چهار روش مطرح شده در این مبحث، رعایت اصول کلی مطرح برای هر یک از روش های اتخاذ شده الزامی است. علاوه بر این، ضوابط عمومی مطرح برای پوسته خارجی، در هر یک از روش های اتخاذ شده نیز الزامی است. رعایت ضوابط اختصاصی مطرح برای ساختمان های کم انرژی و بسیار کم انرژی تنها زمانی الزام آور است که هدف طراحی ساختمان کم انرژی و بسیار کم انرژی باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که طراح مایل باشد ساختمان کم مصرف طراحی نماید، لازم است علاوه بر ضوابط تعریف شده برای ساختمان های منطبق با مقررات مبحث ۱۹، معیارهای مضاعفی نیز، که در روش های مختلف طراحی، برای ساختمان های کم انرژی و بسیار کم انرژی در نظر گرفته شده اند، رعایت شوند.

در صورت رعایت اصول کلی و تمامی معیارهای تعیین شده برای ساختمان های کم انرژی یا بسیار کم انرژی، امکان اطلاق این عنوان ها به ساختمان فراهم می گردد.

۱۹-۴-۱ الزامات کلی

در خصوص تمامی ساختمان های گروه ۱ تا ۳، و برای تمامی روش های در نظر گرفته شده برای طراحی ساختمان ها، ضوابط زیر باید مورد رعایت قرار گیرد:

۱۹-۴-۱-۱-۱ الزامات مربوط به ساختمان نو (نوسازی)

در تمامی پروژه های نوسازی، برای ساختمان های گروه ۱ تا ۳، رعایت ضوابط تعیین شده در بخش ۱۹-۴ الزامی است. علاوه بر این، لازم است برای ساختمان های گروه ۱ تا ۳، طراحی مطابق یکی از روش های مطرح شده در فصل های ۱۹-۵ تا ۱۹-۸ انجام شود.

۱۹-۴-۱-۱-۲ الزامات مربوط به بهسازی (و باز نوسازی)

در تمامی پروژه‌های بهسازی اساسی با متراژ بیش از ۱۵۰ متر مربع، برای ساختمان‌های گروه ۱ تا ۳، الزامات مشابه الزامات مربوط به نوسازی است.

در صورتی که بهسازی محدود به نما باشد، لازم است مقاومت حرارتی عناصر نما، پس از بهسازی، کمتر از مقادیر تعیین شده در روش تجویزی (ر.ک. به بخش ۱۹-۵-۲) باشد. در حالتی که دامنه تغییرات و بهسازی‌ها فراتر از نمای ساختمان می‌باشد، لازم است، علاوه بر رعایت ضوابط تعیین شده در فصل ۱۹-۴، طراحی کل ساختمان مطابق یکی از روش‌های مطرح شده در فصل‌های ۱۹-۵ تا ۱۹-۸ انجام شود.

در صورتی که بهسازی محدود به مسقف کردن یک بخش روباز ساختمان و تبدیل آن به فضای کنترل شده باشد، لازم است مقاومت حرارتی عناصر بام نهایی (قسمت بهسازی شده) بیشتر از مقادیر تعیین شده در روش تجویزی (ر.ک. به بخش ۱۹-۵-۲) باشد. در غیر این صورت، لازم است، علاوه بر رعایت ضوابط تعیین شده در فصل ۱۹-۴، طراحی کل ساختمان مطابق یکی از روش‌های مطرح شده در فصل‌های ۱۹-۵ تا ۱۹-۸ انجام شود.

۱۹-۴-۲ پوسته خارجی ساختمان

۱۹-۴-۲-۱ مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم‌های عایق کاری حرارتی

الف- در صورتی که برای عایق کاری حرارتی ساختمان‌ها از مصالح و سیستم‌های عایق حرارت متعارف استفاده شود، لازم است جزئیات کلیه جدارهای خارجی و داخلی ساختمان، مشخصات فنی مصالح مورد استفاده در این جزئیات، مانند ضریب هدایت حرارتی، چگالی، پوشش محافظ احتمالی عایق‌ها و مراجع مورد استفاده برای استخراج مشخصات فنی مذکور در نقشه‌ها و مدارک مربوط به محاسبات مبحث ۱۹ درج شده باشند.

ب- مشخصات فنی مصالح باید از مراجع معتبر علمی و فنی، از جمله جداول پیوست ۷ و پیوست ۸ این مبحث، استخراج شوند و تصویر صفحات مورد استفاده مد نظر جزء مدارک مربوط به محاسبات مبحث ۱۹ باشد.

پ- در صورتی که مقادیر مربوط به مصالح یا اجزای ساختمانی به‌خصوصی که مشخصات فنی آن‌ها در پیوست ۷ و پیوست ۸، و منابع دیگر مراجع ذیصلاح یافت نشود، یا سازنده‌ای مدعی باشد که تولیداتی با مقادیر و مشخصات حرارتی بهتر از مقادیر تعیین شده در مراجع معتبر عرضه کرده است، لازم است گواهی فنی معتبر آن محصولات ضمیمه مدارک گردد. گواهی فنی باید حاوی ضرایب هدایت حرارت، یا مقاومت‌های حرارتی محصول، با

ضخامت‌های مورد استفاده در طراحی ساختمان، چگالی و دیگر مشخصات فنی مورد نیاز برای ارزیابی همه‌جانبه محصول باشد. در این صورت، مقادیر ذکر شده در گواهی فنی، تا زمان اعتبار آن، در طراحی و محاسبات ملاک عمل خواهد بود. به این نکته باید توجه شود که بهره‌گیری از محصولات دارای برچسب انرژی، مانند عایق‌های حرارتی یا در و پنجره‌های با عملکرد حرارتی بهبودیافته، تا حد امکان در اولویت قرار گیرد.

ت- در صورتی که برای رعایت مقررات ملی مبحث ۱۹، از عایق حرارتی در جدارهای ساختمان استفاده شود، باید قبل از شروع اجرای جدارها، گواهی فنی مربوط به عایق مورد نظر که حاوی مشخصات فنی ذکر شده در بند "الف" است، جهت تأیید به ناظر ساختمان ارائه شود.

ث- اگر در زمان اجرا، مدت اعتبار گواهی‌نامه فنی محصول مورد استفاده به پایان رسیده باشد، لازم خواهد بود آن را با محصول (دارای گواهی‌نامه فنی معتبر) دیگری که مشخصات مشابه یا بهتر دارد جایگزین شود. در صورت عدم وجود چنین محصولی، لازم خواهد بود که برای دستیابی به مقاومت‌های تعیین شده در طراحی، ضخامت لایه عایق حرارتی، بر مبنای مقادیر ارائه شده در پیوست ۷، بازبینی شود.

۱۹-۴-۲-۲ مشخصات حداقل جدارهای غیر نورگذر پوسته خارجی ساختمان

مشخصات حرارتی جدارهای مختلف، بسته به روش طراحی می‌تواند متفاوت باشد، ولی در تمامی شرایط، لازم است اصول زیر در خصوص جدارهای پوسته خارجی ساختمان رعایت گردد:

- مقاومت حرارتی تمامی جدارهای پوسته خارجی ساختمان‌های بند ۱۹-۱-۱ باید بیش از مقادیر ارائه شده در جدول ۱۹-۴-۱ باشد:

جدول ۱۹-۴-۱ مقاومت‌های حداقل لازم برای جدارهای پوسته خارجی ساختمان

مقاومت حرارتی حداقل $[m^2.K/W]$	
۰٫۵۰	دیوار
۰٫۷۰	بام
۰٫۶۵	کف در تماس با هوا

۱۹-۴-۲-۳ مشخصات حداقل جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان

در مورد جدارهای نورگذر، نظیر پنجره و درپنجره‌ای، ۳ رده از نظر عملکرد حرارتی تعریف شده است (جدول ۱۹-۴-۲).

جدول ۱۹-۴-۲ رده‌بندی کیفی پنجره‌ها از دیدگاه عملکرد حرارتی*

حدافل برچسب انرژی پنجره	نوع شیشه	جنس پنجره	رده	
C	چند جداره	یوپی‌وی‌سی	کارایی بسیار بالا	برتر
		آلومینیومی گرماشکن		
		چوبی		
F	دوجداره	یوپی‌وی‌سی	کارایی بالا	
		آلومینیومی گرماشکن		
		چوبی		
-	تمام انواع	تمام انواع	-	ساده

* توضیح: برای دست‌یابی به پنجره با رده برتر، لازم است علاوه بر کاهش ضریب انتقال حرارت، با انتخاب اجرای مناسب (پروفیل پنجره، شیشه و گاز)، تمهیدات لازم در نظر گرفته‌شود تا ضریب بهره گرمایی خورشیدی (SHGC) و ضریب عبور نور مرئی (Tv)، متناسب با منطقه اقلیمی، جهت‌گیری و ابعاد پنجره، در بازه‌های تعیین‌شده قرار داشته باشد.

- لازم است شیشه‌های مورد استفاده برای جدارهای نورگذر مشکلی برای بهره‌گیری از روشنایی طبیعی ایجاد نکنند. برای این منظور، لازم است نسبت ضریب عبور مرئی به ضریب بهره گرمایی خورشیدی بیشتر از ۱/۱ باشد.

- در صورت استفاده از فرآورده‌ها ویا تجهیزات با عملکرد حرارتی بهبود یافته، لازم است مدارک رسمی (صادر شده یا تأییدشده توسط مراجع ذی‌صلاح) در خصوص مشخصات فنی (حرارتی) تجهیزات به مهندس ناظر ارائه گردد. برای مثال، در صورت کاربرد پنجره‌های با عملکرد حرارتی بهبودیافته، لازم است مستندات مربوط به ضریب انتقال حرارت، ضریب بهره‌خورشیدی و ضریب عبور خورشیدی، و یا برچسب انرژی پنجره ضمیمه دفترچه محاسبات گردد. در غیر این‌صورت، لازم است مقادیر تعیین‌شده در پیوست ۹ این مبحث در محاسبات ملاک عمل قرار گیرد.

۱۹-۴-۲-۴ جدارهای مجاور دیگر ساختمان‌ها

- در مورد آن بخش از جدارهای جانبی ساختمان که، با درز انقطاع از ساختمان قطعه مجاور جدا شده است، لازم است نکات زیر مد نظر قرار گیرد:

الف) در صورت پوشیده بودن کامل فضای درز انقطاع، و نیز یقین داشتن به کنترل‌شده بودن فضاهای ساختمان مجاور، نیازی به عایق‌کاری حرارتی آن جدارها نیست، اما در صورتی که اطلاعاتی در مورد نحوه کنترل دمایی ساختمان مجاور در دست

نباشد، جدار مجاور آن ساختمان مانند جدار مجاور فضای کنترل نشده در نظر گرفته می‌شود.

ب) در صورت پوشیده نشدن درز میان دو ساختمان، جدار مجاور آن مانند جدار مجاور فضای خارج در نظر گرفته می‌شود.

- در مورد آن بخش از جدارهای جانبی ساختمان که بدون درز انقطاع به بنای قطعه مجاور چسبیده‌اند، اگر فضاهای بنای مجاور کنترل شده باشند، نیاز به عایق کاری حرارتی این جدارها نیست. اما اگر نحوه کنترل دمایی ساختمان مجاور معلوم نباشد، جدار مجاور آن ساختمان مانند جدار مجاور فضای کنترل نشده در نظر گرفته می‌شود.

۱۹-۴-۲-۵ درزبندی جدارها

- درزبندی جدارها باید به گونه‌ای باشد که میزان نشت هوا تحت اختلاف فشار ۵۰ پاسکال کمتر از ۳/۰ حجم در ساعت و ۹/۰ مترمکعب در ساعت بر مترمربع باشد. برای دست‌یابی به این هدف، لازم است ضمن پیش‌بینی سیستم تهویه مکانیکی مناسب تمامی درزهای بین عناصر زیر به نحو مناسب هوابندی شود:

- دیوار و بام، دیوار و کف، دیوار و پی
- محل ورود لوله، کانال و تجهیزات در دیوار، بام و کف
- اجزای تشکیل‌دهنده داکت، پلنوم، ...
- پنجره و سفت کاری دیوار

- در ساختمان‌های کم‌انرژی، درزبندی جدارها باید به گونه‌ای باشد که، ضمن تأمین انتظارات، میزان نشت هوا تحت اختلاف فشار ۵۰ پاسکال کمتر از ۱/۵ حجم در ساعت و ۴/۵ مترمکعب در ساعت بر مترمربع باشد.

- در ساختمان‌های بسیار کم‌انرژی، درزبندی جدارها باید به گونه‌ای باشد که میزان نشت هوا تحت اختلاف فشار ۵۰ پاسکال کمتر از ۰/۷۵ حجم در ساعت و ۲/۲۵ مترمکعب در ساعت بر مترمربع باشد.

در صورتی که هوابندی پوسته خارجی با یک لایه اندود یا هوابند مخصوص تأمین شود، باید اطمینان حاصل شود که سوراخ‌های ایجاد شده در آن، برای نصب سایبان، مدار برقی، کلید و پریز و نظایر آن هوابندی را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهند. علاوه بر این، لازم است جزئیات نصب بازشوها، اتصال کف طبقات به نما (خصوصاً در نماهای پرده‌ای)، اتصال نما به بام و کف، و همچنین درزبندی سقف کاذب، کانال و دودکش مطابق اصول تعیین شده در راهنمای مبحث (جلد دوم) و دیگر مباحث مقررات ملی ساختمان باشد، تا هوابندی محل‌های اتصال قطعات و عناصر مختلف به یکدیگر دچار مشکل نشود.

در صورتی که زیربنای مفید ساختمان بیش از ۵۰۰۰ متر مربع باشد، لازم است آزمون هوابندی، به صورت تفکیکی، بر روی زیربخش‌های ساختمان با مساحت کمتر از ۵۰۰۰ متر مربع انجام شود.

در صورت بهسازی ساختمان، باید اطمینان حاصل شود که تغییرات اعمال شده در تیغه‌های داخلی و دیوارهای خارجی مشکلی برای هوابندی پوسته خارجی ایجاد نکرده‌است.

توجه: در صورتی که با استفاده از تمهیدات مختلف (مانند بهره‌گیری از پنجره‌های نوین و انواع درزبندها) میزان نشت هوا (تهویه هوای ناخواسته) از بازوها کاهش یابد، باید هوای تازه مورد نیاز برای تأمین سلامتی و بهداشت، در تمامی اوقات سال، به صورت طبیعی یا مکانیکی، فراهم گردد.

۱۹-۴-۲-۶ جزئیات عایق کاری حرارتی جدارها

- در صورت عایق کاری حرارتی جدارها، لازم است اصول تعیین شده در راهنمای مبحث ۱۹ (جلد دوم) رعایت گردد. در ضمن، اقدامات لازم برای تعیین میزان پل‌های حرارتی و لحاظ کردن آن در طراحی صورت گیرد.

۱۹-۴-۲-۷ محاسبه پل‌های حرارتی

در صورتی که طراح از روش تجویزی استفاده کند، و مقادیر مربوط به حالت‌های دارای پل حرارتی را مبنای طراحی قرار دهد، نیازی به محاسبه پل‌های حرارتی نخواهد بود، زیرا اثر آن در مقادیر ارائه شده در نظر گرفته شده‌است. همچنین، در ضرایب انتقال حرارت مرجع ارائه شده در جداول روش موازنه نیز اثر پل‌های حرارتی در نظر گرفته شده‌است.

روش‌های مختلف برای تعیین پل‌های حرارتی و انجام محاسبات مربوط به آن در پیوست ۱۱ مبحث ارائه شده‌است، و در صورتی که طراح بخواهد مقادیر دقیق پل حرارتی را رأساً محاسبه نماید، می‌تواند این کار را با استفاده از داده‌ها یا روش‌های معرفی شده در پیوست ۱۱ انجام دهد.

۱۹-۴-۲-۸ روشنایی طبیعی

۱۹-۴-۲-۸-۱ کلیات

در این بخش، الزامات استفاده از روشنایی طبیعی برای فعالیت افرادی که دارای توانایی‌های بصری معمولی هستند، در فضای داخل ساختمان‌های متداول و تأمین آسایش روشنایی برای افراد

ارائه شده‌است. میزان روشنایی طبیعی در فضای داخل به مقدار نور وارد شده از بازشوها و میزان انعکاس سطوح داخلی بستگی دارد.

مقادیر حداقل و پیشنهادی شدت روشنایی برای فضاهای داخلی ساختمان‌ها با کاربری‌های مختلف در مبحث ۱۳ مقررات ملی ارائه شده‌است. چنانچه شدت روشنایی برای کاربری‌ها و یا فضاهای خارج از موارد و جداول مذکور، موردنیاز باشد، شدت روشنایی پیشنهادی استانداردهای معتبر بین‌المللی، ملاک انتخاب خواهد بود.

جداول شدت روشنایی مذکور، برای شرایط بینایی عادی کاربرد دارند. در صورتی که شرایط بینایی فرد کمتر از حد عادی باشد، مقدار شدت روشنایی با مقادیر جداول مزبور تفاوت خواهند داشت.

شدت روشنایی موردنیاز فضاهای داخلی ساختمان می‌تواند توسط روشنایی طبیعی یا مصنوعی و یا ترکیبی از هر دو تأمین شود. فضاهایی که الزاماً به نور طبیعی نیاز دارند، باید حداقل دارای یک یا چند سطح نورگذر و در انطباق با فصل ششم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان باشند.

میزان شدت روشنایی طبیعی و یکنواختی روشنایی باید در ارتفاع سطح کار تعیین شود. ممکن است در برخی فضاها در سطح گسترده‌ای وجود داشته باشند، مانند کف یک راهرو. در این صورت، مقدار شدت روشنایی باید روی تمام آن سطح گسترده آن تأمین شود.

در صورتی که روشنایی طبیعی فضا با پنجره و یا نورگیر سقفی تأمین گردد، فاصله پنجره‌ها و یا نورگیرها و ارتفاع سقف باید به نحوی باشد که یکنواختی روشنایی در فضای داخل تأمین شود.

۱۹-۴-۲-۸-۲ سطح کار

اگر محل سطح کار مشخص باشد، در این صورت مقدار روشنایی مورد نیاز باید در سطح کار تأمین شود، مثل روشنایی روی سطح میز کار. در صورتی که ارتفاع سطح کار مشخص نباشد، لازم است ارتفاع سطح کار از کف برابر با مقادیر زیر در نظر گرفته شود:

- برای فضای اداری، یک سطح افقی ۰/۷۶ متر بالاتر از کف؛

- برای فضاهای صنعتی و مسکونی، یک سطح افقی ۰/۸۵ متر بالاتر از کف.

- برای راهروها، شبکه پوشاننده کف راهرو مطابق با آنچه در بخش شبیه‌سازی ذکر شده است لازم است، برای سطوح کار، روشنایی تعیین شده در مبحث ۱۳ مقررات تأمین گردد.

در صورتی که هنگام طراحی محل سطح کار مشخص نباشد، یا احتمال تغییر محل سطح کار در دوره بهره‌برداری وجود داشته‌باشد، مثل محل میزهای کار در یک اداره با پلان باز، طراحی باید

به‌گونه‌ای صورت گیرد که حداقل ۷۰٪ سطح آن فضا، در ارتفاع مورد نظر برای سطح کار، دارای شدت روشنایی مساوی یا بیشتر از مقدار تعیین شده در این مقررات باشد.

۱۹-۴-۲-۸-۳ یکنواختی روشنایی بر سطح کار

سطح کار باید به طور یکنواخت روشن شود. یکنواختی روشنایی بر روی سطح کار زمانی تأمین می‌شود که حداقل شدت روشنایی بر روی سطح کار از ۰٫۷ شدت روشنایی متوسط بر روی همان سطح کمتر نشود. مقادیر شدت روشنایی محیط مجاور سطح کار باید مطابق جدول ۱۹-۴-۳ باشد.

$$U_r = E_{h_{\min}} / E_{h_{\text{avg}}} \quad (۱-۱۹-۴)$$

در این رابطه:


U_r : نسبت یکنواختی شدت روشنایی

$E_{h_{\min}}$: حداقل شدت روشنایی بر روی سطح کار افقی بر حسب لوکس

$E_{h_{\text{avg}}}$: متوسط شدت روشنایی بر روی سطح کار افقی بر حسب لوکس

عمق محدوده محیط مجاور سطح کار در فاصله ۰٫۵ متر از هر طرف سطح کار است و عمق ۳ متری از محدوده مجاور سطح کار، محیط زمینه خوانده می‌شود. روشنایی این ناحیه باید حداقل ۳۳ درصد مقدار روشنایی محیط مجاور سطح کار باشد (شکل ۱-۱۹-۳).

رعایت موارد فوق در کاربری‌های غیرمسکونی، در صورت نیاز به کار دقیق بصری، الزامی است. لذا در مدارک ارائه شده اندازه و موقعیت محدوده مجاور سطح کار و محدوده زمینه باید نشان داده شود.

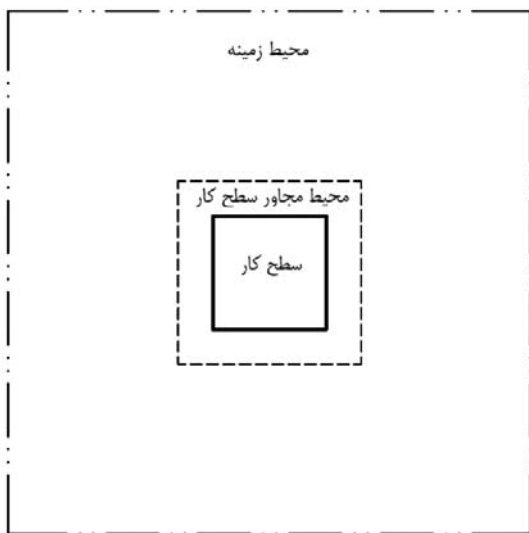

شکل ۳-۱۹-۱ محدوده‌های سطح کار، محیط مجاور سطح کار و محیط زمینہ

جدول ۱۹-۴-۳ میزان شدت روشنایی محیط مجاور سطح کار نسبت به شدت روشنایی سطح کار

شدت روشنایی محیط مجاور سطح کار lux	شدت روشنایی سطح کار lux
۵۰۰	$750 \leq$
۳۰۰	۵۰۰
۲۰۰	۳۰۰
۱۵۰	۲۰۰
برابر با شدت روشنایی سطح کار	≥ 150

۱۹-۴-۲-۸-۴ خیرگی

به منظور پرهیز از ایجاد خیرگی در فضای داخل، خورشید یا تصویر منعکس شده آن نباید در محدوده زاویه ۴۵ درجه، در جهت دید افراد قرار بگیرد. در این صورت باید از سایه‌انداز استفاده نمود.

۱۹-۴-۳ تأسیسات مکانیکی

علاوه بر رعایت الزامات مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان، باید الزامات مندرج در این بخش نیز، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در تأسیسات مکانیکی، در تمامی ساختمان‌ها رعایت شود.

۱۹-۴-۳-۱ عایق‌کاری حرارتی

تمامی لوله‌ها و مخازن آب گرم و سرد و لوله‌های حاوی مبرد باید طبق ضوابط زیربند ۱۹-۴-۳-۱-۱ و تمامی کانال‌های انتقال هوا در سیستم‌های گرمایی و سرمایی طبق ضوابط زیربند ۱۹-۴-۳-۲ با استفاده از عایق‌های حرارتی دارای مهر استاندارد و یا گواهی‌نامه فنی معتبر، عایق‌کاری شوند.

۱۹-۴-۳-۱-۱ عایق‌کاری حرارتی لوله و مخزن

الف) تمام لوله‌ها و مخازن مورد استفاده در سیستم‌های سرمایش و گرمایش باید براساس بیشترین مقدار مشخص شده در مبحث ۱۴ مقررات ملی و جدول ۱۹-۴-۴ این مبحث عایق‌کاری حرارتی گردد.

برای تضمین حداقل ضخامت مفید عایق حرارتی، استفاده از عایق‌های حرارتی پیش‌ساخته توصیه می‌شود.

در صورت استفاده از عایق‌های حرارتی انعطاف‌پذیر، لازم است تنش فشاری ۵ کیلونیوتن بر متر مربع، فشردگی عایق کمتر از ۱۰ درصد باشد. علاوه بر این، در زمان نصب، باید از فشردگی عایق و کاهش مقاومت حرارتی اسمی آن اجتناب شود.

ب) در سیستم‌های آب گرم مصرفی، عایق‌کاری تمام لوله‌ها رفت و برگشت با عایق حرارتی با مقاومت حرارتی حداقل $0,88 [m^2.K/W]$ الزامی است.

پ) در صورت عبور لوله‌های آب سرد مصرفی از محیط‌های گرم، و وجود خطر گرم‌شدن بی‌رویه آب، لازم است عایق‌کاری حرارتی این بخش از مدار با عایق حرارتی با مقاومت حرارتی حداقل $0,88 [m^2.K/W]$ صورت گیرد.

ت) مخزن‌های آب‌گرم باید دارای عایق حرارتی با مقاومت حرارتی بیش از $1/00 [m^2.K/W]$ باشند.

جدول ۱۹-۴-۴ حداقل مقاومت حرارتی عایق لوله و مخزن در سیستم‌های سرمایش و گرمایش $[m^2.K/W]$

نوع سیال	قطر لوله تا ۳۸ میلی‌متر	قطر لوله بیش از ۳۸ میلی‌متر
آب گرم	۰,۸۸	۱,۳۲
بخار	۱,۰۰	۲,۰۰
آب سرد و سیال مبرد	۰,۸۸	۱,۰۰
مخزن	۱,۰۰	

۱۹-۴-۳-۱-۲ عایق کاری حرارتی کانال

تمامی کانال‌های فضای داخلی، خارجی و کنترل‌نشده باید طبق جدول ۱۹-۴-۵ عایق کاری حرارتی شوند.

تبصره: در مورد کانال‌های کولر آبی، لازم است تنها قسمت‌هایی از کانال‌ها، که در تماس با فضای خارجی هستند، عایق کاری حرارتی شوند.

جدول ۱۹-۴-۵ حداقل مقاومت حرارتی کانال در سیستم سرمایشی و گرمایشی $[m^2.K/W]$

کانال در فضای خارجی و کنترل‌نشده	کانال در فضای داخلی*
۱,۴۴	۰,۸۸
* اگر قسمتی از کانال در معرض فضای کنترل‌نشده قرار گیرد آن قسمت خارجی محسوب می‌شود.	

۱۹-۴-۳-۲ حداقل بازدهی تجهیزات

الف) تجهیزات تأمین نیازهای سرمایی و گرمایی، تهویه و آب گرم مصرفی باید دارای برچسب انرژی با حداقل رده انرژی طبق جدول ۱۹-۴-۶ و جدول ۱۹-۴-۷ باشند.

جدول ۱۹-۴-۶ حداقل برچسب انرژی یا راندمان برای تجهیزات گازسوز

ساختمان بسیار کم انرژی (EC++)	ساختمان کم انرژی (EC+)	ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ (EC)	محصول
C	D	E	آب گرم کن گازسوز مخزن دار
B	C	D	آب گرم کن گازسوز فوری
B	C	D	رادیاتور گرمایشی
A	B	C	پکیج
A++	A+	A	پکیج چگالشی
C	D	E	بخاری گازسوز دودکش دار
%۹۰	% ۸۵	% ۸۰	بخاری گازسوز بدون دودکش
A	B	C	بخاری های گازسوز مستقل نوع C
A	B	C	وسایل پخت و پز گازسوز داخلی
مطابق استاندارد ۱۳۷۸۲			دیگ بخار
مطابق استاندارد ۱۴۷۶۲			دیگ و مشعل

جدول ۱۹-۴-۷ حداقل برچسب انرژی برای تجهیزات برقی

محصول	ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ (EC)	ساختمان کم انرژی (EC+)	ساختمان بسیار کم انرژی (EC++)
آب گرم کن برقی مخزن دار	C	B	A
الکتروموتور	C	B	A
بادبزن	C	B	A
بخاری برقی	A	A	A
کابین برودتی ویتیرینی	B	B	A
کولر آبی	C	B	A
کولر گازی	B	B	A
گرم کن برقی (محیط)	A	A	A
گرم کن صنعتی (محیط)	A	A	A
هواکش برقی	C	B	A
فن کویل (زمینی، سقفی، کانالی)	مطابق استاندارد ۱۰۶۳۶		
برج خنک کن	مطابق استاندارد ۱۰۶۳۵		
چیلر تراکمی آبی	مطابق استاندارد ۲-۳۶۷۸		
چیلر تراکمی هوایی	مطابق استاندارد ۱۰۳۰۶		
پمپ (گریز از مرکز، مختلط، محوری)	مطابق استاندارد ۲-۷۸۱۷		
جت فن تخلیه دود و آلاینده	مطابق استاندارد معتبر		
فن محوری تخلیه دود	مطابق استاندارد معتبر		

ب) راندمان تجهیزاتی که برای آن‌ها برچسب انرژی در نظر گرفته نشده است، باید توسط مراجع مورد تأیید صحت‌گذاری شده و از مقادیر درج شده در جدول ۱۹-۴-۸ بیشتر باشد.

پ) در تمام سیستم‌های سرمایشی، ضریب انرژی مورد نیاز برای جابه‌جایی هوا، که مقدار آن با رابطه ۱۹-۴-۱ می‌شود، نباید هیچ‌گاه کمتر از ۵ باشد.

رابطه ۱۹-۴ = ضریب انرژی جابه‌جایی هوا = بار سرمایشی محسوس جابه‌جا شده سیستم (W)

انرژی الکتریکی ورودی به دمنده‌های سیستم (W)

رابطه ۱۹-۴ در تمام سیستم‌های تمام هوا و آب-هوا و فن کویل صادق است. انرژی الکتریکی پمپ‌ها برای سیستم‌های آب-هوا باید در مخرج کسر به انرژی الکتریکی ورودی به دمنده‌های سیستم اضافه شود.

جدول ۱۹-۴ حداقل بازدهی برای تجهیزات در سیستم گرمایشی و سرمایشی

بازدهی تجهیزات			دستگاه
ساختمان بسیار کم انرژی (EC++)	ساختمان کم انرژی (EC+)	ساختمان منطبق با میث ۱۹ (EC)	
IPLV ¹ =5.5 COP ² =4.7	IPLV ¹ =4.3 COP ² =3.5	IPLV ¹ =3.5 COP ² =2.8	چیلر آب خنک*
مجاز نیست	IPLV=3.5 COP=3.0	IPLV=3.0 COP=2.7	چیلر هوا خنک*
COP=1.70	COP=1.30	COP=0.90	چیلر جذبی
105%	95%	90%	بویلر چگالشی ^۳
غیرمجاز	85%	80%	بویلر غیرچگالشی ^۴
* در مورد چیلر، هر دو معیار IPLV و COP باید به‌صورت هم‌زمان از مقادیر جدول بیشتر باشد.			

COP : Coefficient of Performance

IPLV : Integrated Part Load Value

- ۱- ضریب بازده انرژی
- ۲- بازدهی در بار جزئی
- ۳- بازدهی بر اساس ارزش حرارتی خالص
- ۴- بازدهی بر اساس ارزش حرارتی خالص

۱۹-۴-۳-۳ کنترل و پایش (مانیتورینگ)

سرمایش و گرمایش ساختمان ممکن است به دو صورت مرکزی یا مستقل تأمین شود. موتورخانه‌ها و پکیج‌ها از سیستم‌های مرکزی به شمار می‌روند. بخاری‌ها و کولرهای پنجره‌ای از نوع سیستم‌های مستقل هستند.

تمامی سیستم‌های مرکزی و نیز سیستم‌های مستقل نیازمند سامانه‌های کنترل مناسب هستند. همچنین هر فضای کنترل شده، برای کاهش نیاز گرمایی و یا سرمایی، نیازمند سامانه‌های کنترل مجزاست.

الزامات مربوط به محیط‌های کنترل شده ساختمان در زیربند ۱۹-۴-۳-۳-۱، الزامات مربوط به سیستم‌های مرکزی در ۱۹-۴-۳-۳-۲ و الزامات سیستم‌های مستقل در زیربند ۱۹-۴-۳-۳-۳ بیان شده است. در زیربند ۱۹-۴-۳-۳-۴ سایر کنترل‌ها در ساختمان، حسب نیاز و کاربری، برای پایش بهتر مصرف انرژی بیان شده است. خلاصه الزامات در جدول ۱۹-۴-۹ ارائه شده است.

جدول ۱۹-۴-۹ الزامات و قوانین کنترل و پایش (مانیتورینگ)

نوع کنترل	الزامات
کنترل دمایی فضای کنترل شده ۱۹-۴-۳-۱	(۱) تعیین دمای ناحیه کنترل شده (۲) تعیین تعداد ناحیه دمایی و مدار توزیع (۳) در نظر گرفتن کنترلر دمایی (۴) در نظر گرفتن کنترلر زمانی
کنترل سیستم مرکزی ۱۹-۴-۳-۲	(۱) ایجاد سامانه کنترل مرکزی تجهیزات و پایش (۲) کنترل دمای سیال مدار گرمایش و سرمایش (۳) کنترل مدار توزیع (۴) کنترل زمانی ساعات کار موتورخانه
کنترل سیستم مستقل ۱۹-۴-۳-۳-۱	(۱) کنترل عملکرد با کنترلر دمایی
سایر کنترل‌ها ۱۹-۴-۳-۳-۴	(۱) حسب مورد برای کنترل میزان مصرف آب و انرژی

۱۹-۴-۳-۳-۱ کنترل دمایی فضای کنترل شده

الف) دمای هوای داخل فضاها، در محل حضور افراد، باید در اوقات سرد سال حداکثر ۲۰ درجه سلسیوس و در اوقات گرم سال حداقل ۲۸ درجه سلسیوس تنظیم شود. در مناطق مرطوب

ساختمان‌های با درجه انرژی زیاد و سرمایش غالب مطابق پیوست ۳ این مبحث)، دمای هوای فضاها در اوقات گرم سال باید بسته به مورد تعیین شود و در هیچ حالتی نباید کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس باشد.

برای فضاهای دارای شرایط خاص، رعایت مقادیر فوق لازم نیست و دماهای تنظیم گرمایش و سرمایش آن‌ها را باید بسته به مورد تعیین کرد. در صورت وجود چنین فضایی در بخشی از ساختمان، طراح باید مستندات لازم برای اعلام فضا به عنوان فضای خاص را ارائه نماید.

تبصره: در مورد کولرهای آبی نیاز به رعایت مقررات دمای مبنای نیست.

ب) واحدهای مسکونی با مساحت فضاهای کنترل شده بیش از ۸۰ مترمربع باید به حداقل دو ناحیه‌ی دمایی، با کنترل مستقل تقسیم شوند. واحدهای کمتر از ۸۰ مترمربع می‌توانند دارای یک مدار توزیع و کنترل باشند.

تبصره: در مورد کولرهای آبی نیاز به رعایت بند فوق نیست.

ت) واحدهای غیرمسکونی با مساحت فضاهای کنترل شده بیش از ۱۵۰ مترمربع در سیستم‌های مرکزی باید حداقل دارای دو ناحیه دمایی با کنترلر زمانی و دمایی مستقل مجهز شوند.

ث) هر یک از پایانه‌های سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مانند رادیاتور، فن کویل، و همچنین دمپر سیستم‌های هوایی، باید مجهز به کنترل ترموستاتیک شوند.

ج) در ساختمان‌های غیرمسکونی، در نظر گرفتن سیستم کنترل مرکزی کارکرد دمنده‌ها در طی ساعات شبانه‌روز الزامی است. برای این منظور، هر یک از دمنده‌های پایانه‌های حرارتی و برودتی باید با قابلیت روشن و خاموش کردن دمنده باشند.

ح) تمامی دمنده‌ها در ساختمان‌های غیرمسکونی باید متصل به یک سامانه کنترلی با قابلیت پذیرش جدول زمان‌بندی هفتگی با امکان تعریف روز عادی، تعطیل و نیمه‌روز باشد.

خ) فضاهای کنترل شده ساختمان نباید به‌طور مستقیم با فضاهای کنترل نشده یا فضای خارج در ارتباط باشند، و باید از یکدیگر جدا شوند. در فضاهای کنترل شده پرتدد، باید درب به‌صورت خودکار بسته شود.

د) در هتل‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات، مجتمع‌های تجاری و ساختمان‌های با کاربری مشابه، استفاده از سیستم‌های هوشمند برای توقف خودکار سرمایش و گرمایش، در صورت باز ماندن طولانی‌مدت بازشوهای خارجی و یا تشخیص بدون استفاده ماندن طولانی‌مدت فضاها، با استفاده از سامانه‌های کنترل حضور افراد، الزامی است.

ذ) تجهیزاتی که، برای تأمین رطوبت و حفظ شرایط آسایش در داخل ساختمان، نیاز به مصرف انرژی دارند، باید از طریق حسگر رطوبت مناسب برای نوع کاربری مورد نظر کنترل شوند.

ر) تمام سیستم‌های تأمین هوای تازه باید به کلید روشن-خاموش تجهیز شوند، تا در شرایط غیرکاری و هنگامی که نیازی به هوای تازه نیست خاموش شوند، مگر آنکه مجهز به سامانه کنترل خودکار باشند.

ز) در تمام نقاط ورود هوای تازه و خروج هوا در ساختمان، در نظر گرفتن سیستم‌های خودکار، که دمپر آن‌ها فقط در زمان کار کردن باز می‌شود، الزامی است. در مواردی که درجه آلودگی هوای داخل تغییر می‌کند، تنظیم خودکار میزان هوای تازه الزامی است. حداکثر میزان تهویه مکانیکی نباید بیش از ۲۰ درصد از حداقل تهویه تعیین شده از نظر سلامت و بهداشت بالاتر باشد. در صورتی که از سیستم‌های بازیافت انرژی از هوای خروجی استفاده شود، این محدودیت برطرف می‌گردد.

۱۹-۴-۳-۲ کنترل سیستم مرکزی

الف) کلیه سیستم‌های گرمایش و سرمایش مرکزی باید دارای سیستم کنترل و پایش مرکزی، با قابلیت‌های زیر باشند

- نمایش مصرف لحظه‌ای انرژی (شامل برق، سوخت) و آب،

- کنترل دمای سیال خروجی و ورودی و

- تعیین میزان آلاینده‌های تولیدشده توسط تجهیزات.

ب) سیستم کنترل مرکزی باید قابلیت کنترل دمای هوا و یا آب خروجی از سیستم‌های موتورخانه را داشته باشد. کنترل دما می‌تواند با تنظیم زمان‌های روشن و خاموشی تجهیزات گرمایشی، سرمایشی مشعل، کمپرسور یا کنترل ظرفیت آن‌ها و یا تنظیم جریان سیال فعال (توسط پمپ و شیر برقی) انجام گیرد.

ت) درجه تنظیم دما برای کنترل سیستم باید در ارتباط با دمای هوای بیرون ساختمان به صورت خودکار قابل تنظیم باشد.

ث) تجهیزات سیستم آب گرم مصرفی باید مجهز به سیستم کنترل دما باشند. طراحی سیستم آب گرم مصرفی باید بر اساس ضوابط مبحث ۱۴ مقررات ملی انجام شود و دمای آب گرم مصرفی نباید از ۶۰ درجه سلسیوس بیشتر باشد.

ج) در سیستم آب گرم مصرفی، استفاده از کنترلر خودکار برای خاموش شدن پمپ آب گرم برگشتی، در زمانی که به آب گرم نیازی نیست، و یا دمای آب برگشتی در حد مطلوب است، الزامی است.

ح) در سیستم مرکزی گرمایش و پکیج‌ها، طراحی و اجرای تأسیسات آب گرم مصرفی باید به طور مجزا انجام شود، یا عملکرد مجزا و مستقل آن توسط شیرهای برقی با کنترل اتوماتیک امکان پذیر گردد.

خ) پمپ مربوط به سیال فعال باید بر اساس دمای سیال (هوا یا آب) برگشتی، کنترل شود.
د) برای همهٔ ساختمان‌ها با سیستم مرکزی، در نظر گرفتن سیستم برنامه‌ریزی کارکرد تجهیزات در ساعات شبانه‌روز، با در نظر گرفتن ساعات بهره‌برداری، الزامی است.
ذ) در تمام ساختمان‌ها، در آب‌گرم‌کن‌های مخزن‌دار بدون پمپ، سیستم تولید آب گرم بهداشتی باید مجهز به سامانه کنترل دمای آب‌گرم باشد.

۱۹-۴-۳-۳-۳ کنترل سیستم مستقل

هر نوع سیستم گرمایشی یا سرمایشی غیر مرکزی که کاملاً مستقل عمل می‌کند، مانند انواع بخاری گازی و نفتی در گرمایش، و کولر آبی در سرمایش، باید حداقل به یک سیستم کنترل دمای هوای اتاق مجهز باشد.

۱۹-۴-۳-۳-۴ سایر کنترل‌ها

الف) در واحدهای مستقل ساختمانی، که گرمایش و سرمایش با یک سیستم مشترک تأمین می‌شود، لازم است که برای هر یک از واحدها کنتور اندازه‌گیری مصرف انرژی نصب گردد، تا اثر تدابیر به‌کار برده‌شده، برای کاهش مصرف انرژی در هر واحد، جداگانه محاسبه و عاید همان واحد گردد.

ب) در واحدهای مستقل ساختمانی، که آب گرم مصرفی آن‌ها با یک سیستم مشترک تأمین می‌شود، لازم است که برای هر یک از واحدها کنتور اندازه‌گیری مصرف آب گرم و سرد، به‌صورت جداگانه نصب گردد، تا اثر تدابیر به‌کار برده‌شده برای کاهش مصرف و صرفه‌جویی هر واحد جداگانه محاسبه و عاید همان واحد گردد.

ج) در ساختمان‌هایی با کاربری عمومی، استفاده از شیرهای دارای قطع‌کن اتوماتیک مانند فنری یا شیرهای دارای چشم الکترونیکی الزامیست.

د) برای اختلاط آب‌گرم و سرد در آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام، استفاده از شیرهای مشترک آب گرم و سرد، مانند شیرهای اهرمی الزامی است.

ه) آب‌دهی دستشویی و سردوشی‌های حمام در فشار $55 \pm 0.5 \text{ kPa}$ (معادل ۵/۵ بار یا آتمسفر) نباید بیش از ۰/۱۶ لیتر بر ثانیه باشد. برای دستیابی به این حد کیفی، طبقه‌بندی میزان جریان آب سردوشی، مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۶۶۸۰ باید Z یا ZZ باشد.

۱۹-۴-۳-۴ انتخاب و نصب مناسب تجهیزات

الف- مدارهای توزیع کار انتقال و توزیع سرما و گرمای تولیدشده به پایانه‌ها را انجام می‌دهند. بالانس کردن مدارهای توزیع سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی الزامی است. برای بالانس کردن، باید از تجهیزات موردنیاز، اعم از دمپرهای، دماسنج‌ها، فشارسنج‌ها و شیرهای بالانس، استفاده گردد.

ب- برجسب آب مربوط به مقادیر دبی حداکثر شیرآلات بهداشتی تأمین آب گرم مصرفی و سردوشی‌ها، طبق استانداردهای ۲-۶-۲۴۹۴۲ و ۱-۲-۲۴۹۴۲، در ساختمان‌های کم‌انرژی و بسیار کم‌انرژی، باید به ترتیب C و A باشد.

پ- در صورتی که از قسمتی از فضاها ساختمانی غیرمسکونی با بهره‌برداری منقطع، به صورت مداوم استفاده شود، باید گرمایش و سرمایش این فضاها از سیستم مرکزی تفکیک گردیده و به صورت مستقل در نظر گرفته شود.

ت- ارائه گزارش جامع طراحی تأسیسات مکانیکی، و محاسبات بار برودتی و حرارتی با استفاده از نرم افزارهای معتبر الزامی است. مشخصات فنی تمامی تجهیزات انتخاب‌شده نیز باید در هماهنگی با محاسبات و مورد تأیید کارشناس تأسیسات باشد.

ث- نصب سایبان برای کندانسورهای هواخنک با جریان هوای موازی با زمین، الزامیست.

ج- نصب سایبان برای کولر آبی الزامی است.

۱۹-۴-۳-۵ استخر آب گرم

الف) در استخرهای عمومی، که از آب گرم استفاده می‌کنند، استفاده از پوشش مناسب، که تبادل حرارت آب را محدود و از تبخیر آن جلوگیری کند، الزامی است. این پوشش باید دارای مقاومت حرارتی بیش از $0.5 [m^2.K/W]$ و گسیلندگی سطح در تماس با هوای کمتر از 0.2 داشته باشد.

در مورد استخرهای شخصی ساختمان‌های مسکونی، که از آب گرم استفاده می‌کنند، بهره‌گیری از این پوشش توصیه می‌شود.

ب) در استخرهایی عمومی که اقدام به گرم کردن آب استخر می‌شود، دمای آب استخر نباید از ۲۸ درجه سانتی‌گراد بیشتر شود. جکوزی‌ها و استخرهای درمانی از این امر مستثنی هستند.

۱۹-۴-۴ تأسیسات برقی

۱۹-۴-۴-۱ حوزه شمول و کلیات

این بخش به ضوابط اجباری مربوط به تجهیزات سیستم‌های برقی و روشنایی مصنوعی اختصاص دارد. موارد مطرح شده در این بخش در طراحی تمامی پروژه‌های ساختمانی نوسازی و بهسازی لازم‌الاجراست.

مجرای تأمین نیروی برق و یا مصرف برق ساختمان عموماً از انشعابات برق شبکه شهری است و نحوه تأمین طبق ضوابط شرکت برق می‌باشد که در این مبحث به آن پرداخته نمی‌شود.

تأمین نیروی برق مصرفی ساختمان، براساس مقدار مصرف، امکانات موجود شبکه برق شهری، و سایر شرایط می‌تواند انشعاب برق فشار ضعیف یا فشار متوسط باشد. نوع انشعاب را ضوابط و دستورالعمل‌های شرکت برق تعیین می‌کند (به مبحث سیزدهم مقررات ملی رجوع شود).

تأمین برق ساختمان با انشعاب فشار متوسط از طریق پست برق با تجهیزات شامل ترانسفورماتور(ها) و تابلوهای برق فشار متوسط است. در این انشعاب‌ها، سیستم اندازه‌گیری مصرف برق در پست پاساژ و یا پست برق تحت اختیار شرکت برق نصب می‌گردد.

در طراحی سیستم‌های تأسیسات برقی باید موارد زیر، که در راندمان کارکرد تجهیزات برقی و شبکه‌های سیستم‌های تأسیسات برقی و در مؤثرند، با هدف صرفه‌جویی در مصرف برق (انرژی الکتریکی) مد نظر قرار گیرند:

- پروفیل مصرف برق در دوره کارکرد و بهره‌برداری و مقدار سالیانه و روزانه آن،
- محل استقرار پست برق، تأمین نیرو، و محل تابلو برق،
- اثر شرایط محیط (نظیر محل نصب تجهیزات برقی) از قبیل حداکثر و حداقل دمای محیط، ارتفاع از سطح دریا و رطوبت محیط).

۱۹-۴-۴-۲ انشعاب برق

۱۹-۴-۴-۲-۱ انشعاب برق فشار ضعیف (منشعب از شبکه عمومی)

انشعاب برق فشار ضعیف، با توجه به مقدار مصرف و شرایط و براساس ضوابط و یا دستورالعمل‌های شرکت برق، برای تأمین مصرف برق مورد نیاز ساختمان با انشعاب سه فاز با ولتاژ نامی ۴۰۰/۲۳۱ ولت (در شرایط عادی ۳۸۰/۲۲۰ ولت) و یا یک فاز با ولتاژ نامی ۲۳۰ ولت (در شرایط عادی ۲۲۰ ولت) خواهد بود. در ساختمان‌هایی که با این انشعاب تغذیه می‌شوند،

صرفه‌جویی در مصرف برق بعد از نقطه سرویس مشترک (کنترل برق فشار ضعیف) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱۹-۴-۴-۲ انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)

انشعاب برق فشار متوسط، با توجه به مقدار مصرف، شرایط طرح تأسیسات برق، و امکانات محلی موجود، و همچنین بر اساس ضوابط و یا دستورالعمل‌های شرکت برق، برای تأمین برق ساختمان در نظر گرفته می‌شود. ولتاژ نامی برق فشار متوسط می‌تواند ۱۱ یا ۲۰ یا ۳۳ کیلوولت باشد. معمول‌ترین ولتاژ مورد استفاده در اکثر نقاط کشور، ولتاژ فشار متوسط ۲۰ کیلوولت است. این ولتاژ معیار بررسی و مقایسه، ترانسفورماتورهای فشار متوسط خواهد بود. انشعاب برق، از طریق پست برق اختصاصی با ترانسفورماتور و یا ترانسفورماتورهای فشار متوسط و تابلوهای برق فشار متوسط، برق ساختمان را تأمین و تغذیه خواهد کرد. در این انشعاب علاوه بر نکات فوق باید به نکات زیر نیز توجه کرد:

- تعیین تعداد بهینه پست(ها) برق مورد نیاز

- تلفات ترانسفورماتور(ها)

- اثر شرایط اقلیمی

- راندمان حداکثر و ضریب بار ترانسفورماتور(ها)

در ساختمان‌هایی که با این نوع انشعاب تغذیه می‌شوند، صرفه‌جویی در مصرف برق بعد از نقطه سرویس مشترک (کنترل برق فشار متوسط) یعنی در ترانسفورماتور پست برق، تجهیزات و شبکه تأسیسات برق ساختمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تبصره: روش مقایسه و بررسی ترانسفورماتورها با ولتاژ نامی ۱۱ و ۳۳ کیلوولت مشابه روش مربوط به ترانسفورها با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت است.

۱۹-۴-۴-۳ سیستم سرعت متغیر (VSD)

استفاده از سیستم سرعت متغیر (VSD)، برای کنترل سرعت موتور، در مواردی که تغییر دور پمپ‌های سیستم‌های تأسیسات مکانیکی برای کنترل دبی یا مقدار جریان آب در گردش و یا خروجی پمپ‌ها و نیز کنترل مقدار هوا مد نظر باشد، الزامی است.

۱۹-۴-۴-۳ مولد نیروی برق اضطراری

از مولد نیروی برق اضطراری برای تأمین و تغذیه برق مصارف ایمنی و اضطراری سیستم‌های تأسیسات برقی و مکانیکی استفاده می‌شود.

مولدهای نیروی برق اضطراری در داخل ساختمان و یا در محوطه ساختمان و در نزدیکی آن نصب می‌گردند.

نیروی محرکه ژنراتورهای برق این مولدها عموماً موتور دیزل و یا موتور گازسوز (گاز شهری) می‌باشد (به مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان رجوع شود).

در راندمان موتور نیروی محرکه و ژنراتور برق مولد نیروی برق اضطراری، عمدتاً ارتفاع از سطح دریا، و دمای هوای محیط نصب، تأمین مقدار هوای مورد نیاز خنک کردن موتور و ژنراتور مولد، هوای مورد نیاز احتراق موتور مولد، تخلیه مناسب دود ناشی از احتراق، مقدار ضریب توان بار مصرفی برق اضطراری، مؤثر می‌باشند. این پارامترها در راندمان موتور نیروی محرکه و ژنراتور برق، و به تبع آن صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مقدار سوخت مصرفی سیستم مولد نیروی برق اضطراری، اثر مستقیم دارند.

در تخلیه دود ناشی از احتراق باید اثر عوامل زیر مورد توجه قرار گیرد:

- اندازه، نوع و طول لوله اگزوز، اتصالات و زانوهای متصل به لوله اگزوز و تعداد آنها،
 - اثر نوع و اندازه صداخفه‌کن و لوله ارتعاش‌گیر متصل به آن، با هدف کاهش فشار معکوس ایجادشده توسط عوامل فوق بر روی پیستون موتور نیروی محرکه و رساندن آن به مقدار فشار معکوس مجاز (به‌منظور افزایش راندمان آن).
- مقدار فشار معکوس مجاز باید توسط سازنده در مشخصات فنی دستگاه قید شده‌باشد.

شرایط کارکرد نرمال موتور نیروی محرکه و ژنراتور برق، بر اساس استاندارد و نیز پارامترهای موثر در شرایط و نیازهای طراحی و نصب مولدهای برق اضطراری به این قرار است:

الف) شرایط کارکرد نرمال ژنراتور مولد نیروی برق اضطراری با حداکثر دمای محل نصب برابر ۴۰ درجه سلسیوس و ارتفاع محل نصب از سطح دریا برابر ۱۰۰۰ متر و ضریب توان ژنراتور برابر ۰/۸ می‌باشد.

ب) شرایط کارکرد نرمال موتور نیروی محرکه مولد نیروی برق اضطراری با حداکثر دمای محل نصب برابر ۳۰ درجه سلسیوس و در کنار دریا و یا حداکثر دمای نصب ۲۰ درجه سلسیوس و ارتفاع از سطح دریا برابر ۳۰۰ متر و نیز رطوبت نسبی برابر ۶۰٪ می‌باشد.

پ) طراح باید به هنگام طراحی و انتخاب مولد نیروی برق اضطراری، ضرایب کاهش را، با توجه به نیاز طرح، شرایط محل نصب و دیگر عوامل تعیین‌کننده، منظور نماید. لازم است داده‌های مورد نیاز برای طراحی از تولیدکنندگان سیستم‌های مولد نیروی برق اضطراری مطابق با استاندارد اخذ گردد.

ت) ابعاد اتاق نصب مولد نیروی برق اضطراری باید مناسب برای قدرت و یا ظرفیت نامی آن بر حسب کیلووات (kW) انتخاب شود.

ث) ابعاد دریچه‌های هوای ورود و خروج اتاق محل نصب مولد، باید براساس مقدار هوای خنک‌کن و احتراق مورد نیاز مولد، اثر گریل‌های دریچه‌ها و نیز نحوه گردش و جهت ورود و خروج هوا انتخاب شود.

ج) محل دریچه‌های ورود و خروج هوای اتاق نصب مولد نیروی برق اضطراری باید طوری انتخاب شود که جریان هوای ورود و خروج، بتواند هوای گرم اطراف موتور نیروی محرکه و ژنراتور مولد نیروی برق اضطراری را تخلیه نماید.

تأمین شرایط مناسب برای کارکرد مولد نیروی برق اضطراری با رعایت بندهای فوق الذکر و نیز در مدار قرار گرفتن مصارف برق اضطراری عمده، مانند مصارف موتورخانه تأسیسات مکانیکی، تجهیزات و دستگاه‌های پرمصرف به صورت مرحله‌ای و پله‌ای در مدار برق اضطراری، به کاهش قدرت یا ظرفیت نامی مولد نیروی برق اضطراری انتخابی منجر می‌شود و این امر باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سوخت مصرفی مولد می‌گردد.

در صورتی که برای تأمین و تغذیه برق اضطراری ساختمان به بیش از یک دستگاه مولد نیروی برق اضطراری نیاز باشد موازی کردن این مولدها با استفاده تابلو سنکرون، باعث خواهد گردید که مولدها به تناسب مقدار بار اضطراری مورد نیاز، وارد مدار شده و در نتیجه صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مقدار سوخت مصرفی حاصل شود.

تبصره: برای استانداردهای مولد نیروی برق اضطراری به نشریه ۱-۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (مشخصات فنی، عمومی و اجرایی تأسیسات برقی) مراجعه شود.

۱۹-۴-۴-۴ دستگاه‌های برق بدون وقفه

دستگاه‌های برق بدون وقفه (UPS) برای تغذیه برق تجهیزات و دستگاه‌های خاص، در فضاهایی نظیر مراکز کامپیوتر، مراکز داده، تأسیسات و تجهیزات برق سیستم‌های ایمنی، تجهیزات خاص بیمارستانی، تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مولدهای برق بدون وقفه نوع دینامیک (No Break) نوع دیگری از دستگاه‌های برق بدون وقفه است که با توجه به شرایط طرح، به جای دستگاه برق بدون وقفه استاتیک مرکزی، برای تأمین و تغذیه برق بدون وقفه و به صورت مرکزی، به کار می‌رود.

در صورتی که انتخاب هر یک از دستگاه‌های برق بدون وقفه استاتیک و یا دینامیک مرکزی برای تأمین مصارف برق بدون وقفه مد نظر باشد، لازم است، علاوه بر در نظر گرفتن پارامترهای اقتصادی (نظیر هزینه دستگاه‌ها، لوازم جانبی، طول عمر باطری، هزینه جایگزینی باطری و غیره) به مقایسه‌ها و پارامترهای زیر نیز توجه لازم معطوف گردد:

- (۱) - توان یا ظرفیت نامی دستگاه برق بدون وقفه استاتیک یا دینامیک
- (۲) - زمان باردهی دستگاه برق بدون وقفه استاتیک
- (۳) - راندمان دستگاه‌های برق بدون وقفه استاتیک و دینامیک
- (۴) - راندمان و تلفات انرژی شارژ و دشارژ باطری‌های دستگاه برق بدون وقفه استاتیک
- (۵) - مصرف برق مورد نیاز برای تهویه و یا تخلیه هوای لازم برای دستگاه برق بدون وقفه استاتیک، اتاق باطری‌های آن، و نیز نحوه تأمین هوای لازم برای احتراق و خنک کردن موتور نیروی محرکه، موتور راه‌انداز و ژنراتور برق نوع دینامیک
- (۶) - عمر باطری‌ها و هزینه جایگزینی آن‌ها با باطری‌های نو در دستگاه برق بدون وقفه استاتیک
- (۷) - مصرف برق موتور راه‌انداز دستگاه برق بدون وقفه دینامیک
- (۸) - مصرف سوخت و نیز تأمین شرایط و فضای نصب منبع سوخت موتور نیروی محرکه دستگاه برق بدون وقفه دینامیک
- (۹) - مدت زمان لازم برای قرار گرفتن در مدار تغذیه مصارف برق بدون وقفه و یا مدت زمان وقفه برای هر یک از دستگاه‌های استاتیک و دینامیک
- (۱۰) اثر شرایط محیط (محل نصب) دستگاه‌های برق بدون وقفه استاتیک و دینامیک در راندمان آنها
- (۱۱) ضریب توان بالای دستگاه برق بدون وقفه دینامیک و امکان حذف بانک خازن اصلاح ضریب توان در آن، نسبت به دستگاه برق بدون وقفه استاتیک
- (۱۲) مقایسه مقادیر فضاهای مورد نیاز برای نصب دستگاه‌های برق بدون وقفه، از نوع دینامیک و استاتیک، و اجزای جانبی آنها.

۱۹-۴-۴-۵ بانک خازن

مصرف‌کننده‌هایی مانند موتورهای الکتریکی، دستگاه‌ها و تجهیزات، لامپ‌های تخلیه گاز در سیستم روشنایی و غیره باعث ایجاد جریان برق راکتیو و به تبع آن کاهش ظرفیت شبکه توزیع و اجزای تابلوهای برق، و به عبارت دیگر، راندمان سیستم فشار ضعیف می‌گردند. توان حاصل از این جریان راکتیو را توان راکتیو می‌گویند.

کاهش مقدار توان راکتیو، با توجه به نیاز و شرایط طرح، با استفاده از خازن‌های نصب شده روی دستگاه‌ها، تجهیزات، یا گروهی از آنها در تابلوهای فرعی، و یا بانک خازن متصل به تابلوهای برق نیمه‌اصلی، به صورت نیمه‌متمركز و یا تابلوهای برق اصلی، به صورت مرکزی و متمرکز، اثرهای مثبت متعددی دارد. اهم این موارد عبارتند از:

- افزایش قابلیت و راندمان شبکه در تأمین توان اکتیو،
 - کاهش تلفات بار در شبکه توزیع و بهبود کارایی شبکه توزیع و اجزای تابلوهای برق،
 - کاهش هزینه بهره‌برداری.
 - کاهش توان راکتیو و صرفه‌جویی در هزینه پرداختی بابت آن
- ظرفیت بانک خازن براساس مقدار توان اکتیو مورد نظر و مقدار متوسط ضریب توان مصرف‌کننده‌های برقی (ضریب توان اولیه) و ضریب توان اصلاح شده شبکه برق، محاسبه می‌گردد. (به محض سیزدهم مقررات ملی ساختمان رجوع شود). براین اساس، در استفاده از بانک خازن برای ارتقاء و اصلاح مقدار ضریب توان اولیه به مقدار مورد نظر، لازم است موارد زیر مد نظر قرار گیرند:

- الف) طبق ضوابط شرکت برق حداقل مقدار ضریب توان کل شبکه برق تأمین و تغذیه برق ساختمان برابر ۰٫۹۰، معیار و پایه اندازه‌گیری مقدار توان راکتیو می‌باشد.
- ب) ضریب توان کل شبکه برق کمتر از مقدار ۰٫۹۰ مشمول هزینه پرداختی از بابت مقدار توان راکتیو خواهد بود، و مقدار ضریب توان کل شبکه برق برابر و یا بالاتر از رقم ۰٫۹۰ مشمول پرداخت هزینه بابت مقدار توان راکتیو نخواهد بود.

۱۹-۴-۴-۶ سیستم‌های اندازه‌گیری

سیستم‌های اندازه‌گیری در تأسیسات برقی، برای دستیابی به اهداف متعددی در نظر گرفته می‌شود. اهم این اهداف عبارتند از:

- (۱)- اندازه‌گیری مقادیر توان مصرفی برق
- (۲)- بهبود مدیریت مصرف برق با کمی کردن میزان صرفه‌جویی در مصرف،
- (۳)- تعیین میزان اثربخشی مدیریت هوشمند مصرف انرژی (EMS) و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS).
- (۴)- تعیین هزینه تفکیکی مصرف برق،
- (۵)- اندازه‌گیری پارامترهای شبکه توزیع و تابلوهای برق.

در تأمین و تغذیه برق ساختمان از طریق انشعاب فشار ضعیف و یا فشار متوسط و نیز مدیریت مصرف برق، سیستم‌های اندازه‌گیری می‌تواند شامل بخشی و یا کل سیستم‌های زیر باشد که براساس نیاز طرح انتخاب می‌گردد.

الف) اندازه‌گیری مقدار توان اکتیو کل مصرف برق، برحسب کیلووات ساعت (kWh)، از طریق کنتور برق اکتیو برای هر دو انشعاب فشار ضعیف و فشار متوسط.

ب) اندازه‌گیری مقدار توان اکتیو کل مصرف برحسب کیلوولت‌آمپر اکتیو ساعت یا کیلووار ساعت (kVARh) در انشعاب فشار متوسط و در انشعاب فشار ضعیف طبق زیربندهای ۱۹-۴-۴-۶-۲ و ۱۹-۴-۴-۶-۱.

پ) اندازه‌گیری مقدار لحظه‌ای توان اکتیو کل مصرف برحسب کیلووات (kW) بر اساس نیاز طرح

ت) اندازه‌گیری مقدار لحظه‌ای توان ظاهری کل مصرف برحسب کیلوولت‌آمپر (kVA) بر اساس نیاز طرح

ث) اندازه‌گیری ضریب توان کل شبکه فشار ضعیف براساس نیاز طرح

ج) اندازه‌گیری پارامترهای سیستم فشار ضعیف شامل ولتاژ فازها نسبت به هم، ولتاژ فازها نسبت به نول، جریان فازها و فرکانس شبکه، کیلووات و کیلوولت‌آمپر مصرفی، ضریب توان و غیره توسط پاورمتر در تابلوهای برق براساس نیاز طرح

چ) هرگونه اندازه‌گیری دیگری که براساس نیاز طرح، برای مدیریت مصرف برق با استفاده از ساعت فرمان، کنترل و یا ثبت زمان، و نیز کنتورهای برق دارای تعرفه اندازه‌گیری مقدار حداکثر مصرف و غیره، که براساس ضوابط و دستورالعمل شرکت برق لازم باشد.

۱۹-۴-۴-۶-۱۱ اندازه‌گیری توان اکتیو در انشعاب برق فشار ضعیف

طبق ضوابط و دستورالعمل‌های شرکت برق برای تأمین و تغذیه مصارف برق کلیه ساختمان‌ها، با انشعاب برق فشار ضعیف برابر ۵۰ آمپر سه فاز و یا ۳۰ کیلووات (kW) و به بالا نصب کنتور اکتیو برای اندازه‌گیری مقدار توان اکتیو الزامی است. در این حالت چنان‌که ضریب توان کل زیر مقدار ۰/۹۰ باشد، بانک خازن برای پرهیز از پرداخت هزینه مربوط به توان اکتیو در تأسیسات برق، پیش‌بینی می‌شود.

۱۹-۴-۴-۶-۱۲ اندازه‌گیری پارامترهای برق در انشعاب برق فشار متوسط

تأمین و تغذیه مصارف برق ساختمان با بیش از مقدار مشخص و تعیین شده، در ضوابط و دستورالعمل‌های شرکت برق، با انشعاب برق فشار متوسط و پست برق اختصاصی خواهد بود، مقدار مصرف برق در این انشعاب، اندازه‌گیری‌های توان اکتیو، توان اکتیو و حداکثر مقدار مصرف

در تابلو اندازه‌گیری مستقر در پست پاساژ تحت اختیار شرکت برق، انجام می‌گیرد. این اندازه‌گیری‌ها حداقل باید مقادیر زیر را در بر بگیرد:

الف) توان اکتیو برحسب کیلووات ساعت (kWh) با کنتور تعرفه‌دار و براساس ضوابط و دستورالعمل‌های شرکت برق

ب) توان راکتیو برحسب کیلوولت‌آمپر راکتیو ساعت یا کیلووارساعت (kVARh) با کنتور تعرفه‌دار و براساس ضوابط و دستورالعمل‌های شرکت برق

پ) حداکثر مصرف برق با استفاده از دستگاه سنجش حداکثر مقدار مصرف (ماکسی‌متر) و براساس ضوابط و دستورالعمل‌های شرکت برق

۱۹-۴-۴-۳ اندازه‌گیری پارامترهای برق شبکه فشار ضعیف در انشعاب برق

فشار متوسط

در انشعاب برق فشار متوسط، علاوه بر موارد ذکر شده در زیربند ۱۹-۴-۴-۲، از پاورمتر برای اندازه‌گیری پارامترهای شبکه برق فشار ضعیف، به منظور اطلاع و یا ثبت این پارامترها در دوره بهره‌برداری از ساختمان، و برنامه‌ریزی برای اصلاح و استفاده بهینه از امکانات شبکه، و مدیریت مصرف برق، به شرح زیر استفاده می‌شود:

الف) استفاده از پاورمتر برای اندازه‌گیری پارامترهای برق فشار ضعیف در تابلوهای برق عادی (نرمال) و اضطراری اصلی، موتورخانه تأسیسات مکانیکی و تابلو تغذیه آسانسورهای گروهی، تابلوهای تغذیه دستگاه‌ها و تجهیزات پر مصرف به‌منظور کنترل و یا ثبت پارامترهای مندرج در (بند ج زیربند ۱۹-۴-۴-۶) و نیز کنترل و برنامه‌ریزی مدیریت مصرف برق، شامل مقادیر توان اکتیو بر حسب کیلووات (kW)، توان ظاهری برحسب کیلوولت‌آمپر (kVA) و ضریب توان، در کلیه رتبه‌های ساختمانی، الزامی است.

ب) استفاده از پاورمتر برای اندازه‌گیری پارامترها، در تابلوهای نیمه اصلی برق نرمال و اضطراری در صورت نیاز و شرایط طرح

پ) استفاده از پاورمتر برای اندازه‌گیری پارامترها، در تابلو برق اضطراری تغذیه‌کننده برق بدون وقفه مرکزی (یو.پی.اس) و تابلو برق اصلی برق بدون وقفه مرکزی

ت) استفاده از پاورمتر برای اندازه‌گیری پارامترها، در تابلوهای برق مصارف و تجهیزات خاص، از جمله مراکز کامپیوتر، مراکز داده، تابلوهای برق قسمت‌های پر مصرف ساختمان و نیز بخش‌های دارای تجهیزات ویژه و یا عملکرد ویژه در ساختمان.

تبصره: استفاده از پاورمتر برای هر تابلو برق دیگر، بستگی به شرایط طرح خواهد داشت.

۱۹-۴-۴-۶-۴ اندازه‌گیری پارامترها در انشعاب برق فشار ضعیف

با توجه به نیاز و شرایط استفاده از پاورمتر و یا آمپر متر و ولت‌متر در تابلوهای برق اصلی نرمال ساختمان‌های دارای انشعاب فشار ضعیف و با مقدار مصرف ۳۰ کیلووات (۵۰ آمپر سه فاز) و به‌بالا، برای اندازه‌گیری پارامترهای مورد نیاز جهت بررسی شرایط شبکه فشار ضعیف و یا با هدف کنترل و برنامه‌ریزی مدیریت مصرف برق توصیه می‌شود.

تبصره: استفاده از پاورمتر و یا آمپر متر و ولت‌متر برای هر تابلو برق دیگر بستگی به شرایط طرح خواهد داشت.

۱۹-۴-۴-۷ تلفات بار در شبکه توزیع برق و سیم‌کشی برق

در کاهش مقدار تلفات بار در شبکه توزیع برق و سیم‌کشی و به تبع آن صرفه‌جویی در مصرف انرژی، عوامل زیر موثراند:

الف) مقادیر افت ولتاژ در شبکه توزیع برق و سیم‌کشی (رجوع شود به مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان)

تبصره: کاهش مقادیر افت ولتاژ باعث کاهش مقدار تلفات در شبکه توزیع می‌شود مشروط به اینکه به مقاطع بهینه کابل‌ها در شبکه توزیع نیز توجه شود. (برای بهینه‌یابی اقتصادی مقاطع کابل‌ها در شبکه توزیع به استاندارد IEC 60287-3-2 رجوع شود)

ب) استفاده از سیم نوع تک مفتولی به جای سیم افشان به دلیل پایین بودن مقاومت سیم تک مفتولی نسبت به رشته‌ای (رجوع شود به مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان)

پ) نحوه آرایش و فاصله کابل‌ها از هم، نوع کابل‌ها، تک رشته بودن و یا چند رشته بودن کابل‌ها، انتخاب مقاطع مناسب کابل‌ها برای هر یک از بخش‌های شبکه توزیع و غیره (رجوع شود به مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان)

ت) انتخاب توپولوژی مناسب برای شبکه توزیع، از جمله محل استقرار ترانسفورماتورها (ها) و یا تابلوها (ها) برق فشار ضعیف اصلی و بهینه‌سازی طول و مقطع کابل‌های شبکه توزیع

ث) کاهش مقدار جریان هارمونیک با انجام یکی از اقدامات زیر:

- به‌کارگیری اجزائی که هارمونیک تولید نمی‌کنند،
- سامانه‌های دارای فیلتر جریان هارمونیک،
- افزایش مناسب مقطع کابل و یا سیم مدار تغذیه کننده آن‌ها.

۱۹-۴-۴-۸ سیستم مدیریت روشنایی

برای سیستم مدیریت روشنایی در صورت استفاده از روش تجویزی به بند ۱۹-۴-۵-۹ مراجعه شود.

۱۹-۴-۴-۹ سیستم کنترل روشنایی

در طراحی و یا بهره‌برداری از سیستم روشنایی مصنوعی ساختمان‌ها، لازم است از روش‌های کنترل مناسب برای قطع و وصل و کنترل مدارها و یا چراغ‌های روشنایی و با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی استفاده شود.

این کنترل‌ها می‌تواند شامل یک و یا ترکیبی از چند سیستم زیر باشد:

(الف) کلیدهای قطع و وصل

(ب) حسگر (سنسور) حرکت

(پ) حسگر (سنسور) حضور

(ت) حسگر نوری (فتوسل) فرمان مدار روشنایی

(ث) ساعت فرمان مدار روشنایی

(ج) تایمر مدار روشنایی

(چ) کاهنده (دیمر) روشنایی

۱۹-۴-۴-۱۰ لامپ سیستم روشنایی مصنوعی

لامپ‌ها از اجزای اصلی سامانه‌های تأمین‌کننده روشنایی مصنوعی بخش‌های مختلف ساختمان، از جمله فضاهای داخلی، محیط اطراف، محوطه، و نمای ساختمان می‌باشند. انتخاب یک نوع لامپ به نیاز و نوع فعالیت، و همچنین میزان و کیفیت روشنایی مورد نیاز بستگی دارد.

مشخصات فنی لامپ‌ها و اجزای آنها، از جمله بالاست‌ها و منابع تغذیه مواردی هستند که در انتخاب مناسب‌ترین لامپ برای تأمین روشنایی مصنوعی تعیین‌کننده هستند و باید مورد توجه قرار گیرند. اهم این موارد عبارتند از:

(الف) راندمان (لومن بر وات) و یا بهره نوری لامپ مورد استفاده در تأمین روشنایی.

(ب) مشخصات کیفی نور، از جمله دمای رنگ، شاخص نور لامپ مورد استفاده در تأمین روشنایی.

(پ) عمر لامپ مورد استفاده در تأمین روشنایی.

ت) استفاده از لامپ با فیلمان تنگستن و یا هالوژن با راندمان (یا بهره نوری) کمتر از ۱۴ لومن بروت، لامپ‌های بخار جیوه با راندمان کمتر از ۵۵ لومن بروت و نیز لامپ‌های گازی با راندمان کمتر از ۲۲ لومن بروت، به دلیل امکان جایگزینی آنها با لامپ‌های کارآمدتر و با راندمان بالاتر، مجاز نمی‌باشد، مگر این که در طراحی و یا بهره‌برداری، ویژگی‌های خاصی مدنظر باشد که قابل تأمین با دیگر لامپ‌ها نباشد. در این حالت، لازم است طراح دلایل توجیهی خود برای انتخاب‌های غیرمجاز را ارائه نماید.

ث) یکی از موارد استثنای بند فوق، مجاز بودن استفاده از لامپ‌های هالوژن تنگستن (مدادی)، با راندمان (یا بهره نوری) حدود ۱۹ تا ۲۲ لومن بروت، برای تأمین روشنایی صحنه، در تئاترها، آمفی‌تئاترها، و سالن‌های همایش است.

۱۹-۴-۵ سیستم‌های تجدیدپذیر

۱۹-۴-۵-۱ مطالعات و پیش‌بینی‌های لازم

در طراحی پروژه ساختمان، لازم است فضای اختصاصی و مسیرهای نصب و راه اندازی مدارهای آتی سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر و زیرساخت‌های مرتبط مشخص شوند.

در چک‌لیست انرژی، لازم است میزان انرژی سالیانه تأمین شده در طرح، و میزان انرژی سالیانه قابل تأمین در آینده (در صورت بهسازی)، توسط سامانه‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر، به تفکیک درج شود.

برای تمامی ساختمان‌ها، لازم است مطالعات و پیش‌بینی‌های لازم برای فضای نصب صورت گیرد تا میزان انرژی قابل تأمین، در آینده، کمتر از مقادیر زیر نباشد:

- ۲۰ کیلووات‌ساعت در مترمربع در سال برای ساختمان‌های یک طبقه؛

- ۳۲ کیلووات‌ساعت در سال به‌ازای هر مترمربع از سطح بام، برای ساختمان‌های بیش از یک طبقه.

لازم است تمامی اطلاعات در این خصوص، در دفترچه محاسبات و طراحی مطابق ضوابط این مبحث قید شود.

۱۹-۴-۵-۲ موارد خاص

در موارد خاصی که به دلیل شرایط خاص ناشی از وضعیت استقرار ساختمان، از جمله سایه‌اندازی ساختمان‌های مجاور، امکان تأمین مقادیر حداقل فراهم نمی‌باشد، لازم است دلایل فنی توجیهی

ارائه گردد، و در مدارک فنی ساختمان، عدم امکان بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر به صراحت قید شود.

غیر قابل استناد
پیش نویس
مقررات ملی ساختمان
(ویرایش ۹۱)
مبحث ۱۹

۱۹-۵ روش تجویزی


این روش یکی از چهار روش طراحی تعیین شده در این مبحث است. در روش تجویزی مشخصات عناصر مختلف پوسته خارجی ساختمان، سیستم‌ها و تجهیزات مورد استفاده در تأسیسات مکانیکی و برقی، روشنایی و تهویه طبیعی، و همچنین سیستم‌های برپایه انرژی‌های تجدیدپذیر، به صورت تفکیکی و مستقل از یکدیگر، تعیین می‌گردد. به عبارت دیگر، در این روش، بهتر بودن یکی از عناصر ساختمانی، نسبت به مشخصات حداقل تعیین شده، امکان تخفیف گرفتن برای دیگر موارد را فراهم نمی‌سازد، ولی در عین حال، این امکان را فراهم می‌سازد که فعالیت‌های طراحی بخش‌های مختلف (پوسته خارجی یا معماری، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستم‌های تجدیدپذیر) به صورت مستقل صورت گیرد.

۱۹-۵-۱ اصول کلی

طراحی طبق روش تجویزی باید با رعایت تمامی ضوابط تعیین شده در فصل ۱۹-۵ در خصوص پوسته خارجی ساختمان، تأسیسات مکانیکی، سیستم روشنایی مصنوعی، دیگر تجهیزات الکتریکی و همچنین روشنایی طبیعی و سیستم‌های تجدیدپذیر انجام شود.

در صورتی که هدف طراحی ساختمان کم‌انرژی یا بسیار کم‌انرژی باشد، لازم خواهد بود، علاوه بر رعایت ضوابط اجباری، ضوابط تجویزی مربوط به ساختمان کم‌انرژی یا بسیار کم‌انرژی نیز مدنظر قرار گیرد.

کاربرد این روش تنها در صورتی مجاز است که نسبت سطح جدارهای نورگذر به سطح نما (برای هر یک از نماهای ساختمان) بیش از ۴۰ درصد نباشد. در حالتی که این شرط محقق نشود، لازم خواهد بود طراحی ساختمان به روش نیاز انرژی ساختمان (فصل ۱۹-۷) یا روش کارایی انرژی ساختمان (فصل ۱۹-۸) صورت گیرد.

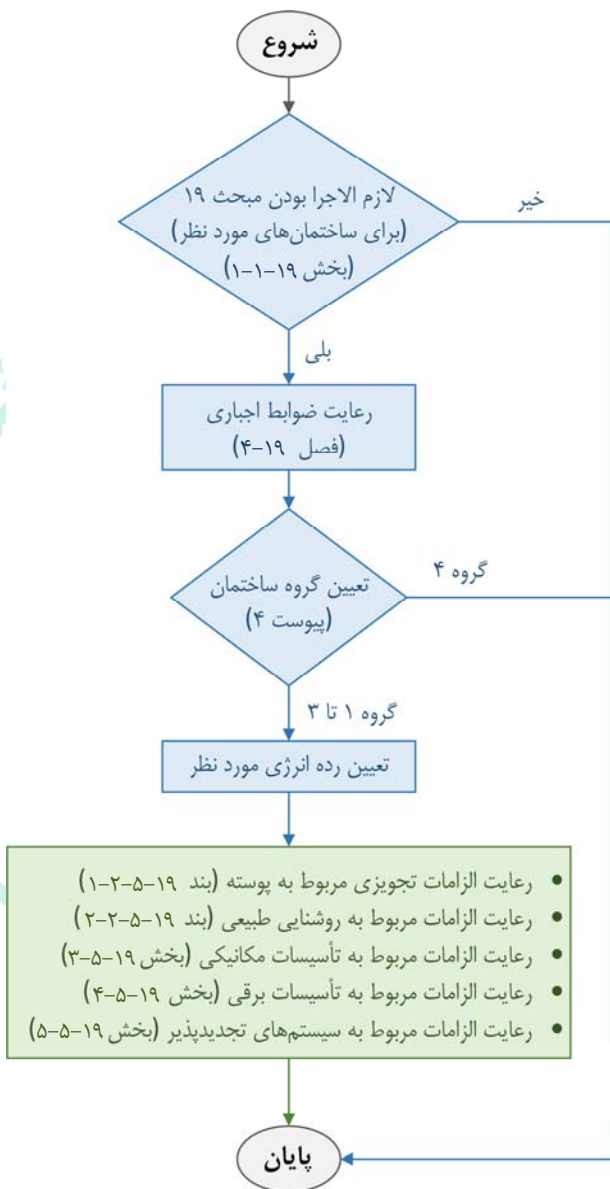

شکل ۱۹-۵-۱ نمودار گردش مراحل روش تجویزی

۱۹-۵-۲ پوسته خارجی ساختمان

۱۹-۵-۲-۱ راه‌حل‌های فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان

طراحی پوسته خارجی ساختمان باید با رعایت یکی از راه‌حل‌های فنی تعیین شده در این بخش صورت گیرد. لازم به توضیح است که راه‌حل‌های ارائه شده برای حالت‌های مختلف پارامترهای زیر هستند:

- گروه ساختمان (۱، ۲ یا ۳)

- رده انرژی ساختمان (منطبق با مبحث ۱۹، کم‌انرژی یا بسیار کم‌انرژی)

علاوه بر ضوابط ارائه شده در این بخش، در خصوص پوسته خارجی ساختمان، توصیه‌هایی نیز در راهنمای این مبحث (جلد اول) مطرح شده است.

در هر یک از مجموعه راه‌حل‌های فنی، الزامات زیر در مورد مشخصات حرارتی جدارهای ساختمان تعیین شده است:

الف- حداقل مقاومت حرارتی دیوارها، برحسب:

- وضعیت مجاورت دیوار (با فضای خارج یا فضای کنترل نشده)،

- نحوه عایق کاری حرارتی (خارجی، داخلی، میانی، همگن)، و

ب- حداقل مشخصات حرارتی جدارهای نورگذر برحسب:

- شرایط اقلیمی (نیاز غالب گرمایی و یا سرمایی)،

- جهت‌گیری جغرافیایی جدار نورگذر

پ- حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف، برحسب:

- وضعیت مجاورت بام (با فضای خارج یا فضای کنترل نشده)،

- نحوه عایق کاری حرارتی بام و دیوارهای ساختمان، و

ت- حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا، برحسب:

- وضعیت مجاورت کف (با فضای خارج یا فضای کنترل نشده)،

- نحوه عایق کاری حرارتی کف مجاور هوا و دیوارهای ساختمان، و

ث- حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک، برحسب:

- موقعیت کف، و

- نوع عایق کاری (پیرامونی یا سراسری).

در مورد مجموعه راه‌حل‌های فنی، در نظر گرفتن موارد زیر لازم است:

- مقادیر مقاومت حرارتی داده شده در مورد دیوار، بام و کف مجاور هوا فقط مربوط به تمامی لایه‌های ضخامت جدارها است. بنابراین، لازم است مقاومت حرارتی عایق، با استفاده از مقادیر بیان شده در راه‌حل فنی و با در نظر گرفتن مقاومت حرارتی دیگر لایه‌های جدار، تعیین شود.

- مقادیر مقاومت حرارتی داده شده در مورد کف روی خاک تنها مربوط به لایه عایق حرارتی است.

۱۹-۵-۲-۱-۱ راه‌حل‌های فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان گروه ۱

الف- حداقل مقاومت حرارتی دیوار $[m^2.K/W]$ - ساختمان گروه ۱

تمامی دیوارهای ساختمان‌های گروه ۱، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۲-۴-۲، بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل‌شده یا کنترل‌نشده)، روش عایق‌کاری حرارتی دیوار، و همچنین رده‌انرژی ساختمان، باید مطابق با شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۱ باشند.

جدول ۱۹-۵-۱ حداقل مقاومت حرارتی دیوار ساختمان گروه ۱ بر حسب رده انرژی ساختمان

دیوار مجاور فضای کنترل‌نشده	دیوار				رده انرژی
	خارج	فضای	مجاور	دیوار	
	عایق حرارتی همگن*	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
					EC
۱/۰	۲/۱	۲/۳	۲/۳	۱/۲	EC+
۱/۴	۳/۰	۳/۳	۳/۳	۱/۷	EC++
۲/۰	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۲/۴	

* دیوار بدون عایق حرارتی نیز، جهت تعیین حداقل مقاومت حرارتی، جزء دسته دیوارهای با عایق همگن در نظر گرفته شود.

ب- حداقل مشخصات حرارتی-نوری جدارهای نورگذر - ساختمان های گروه ۱

تمامی جدارهای نورگذر ساختمان های گروه ۱، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۳-۲، بسته به نیاز غالب (گرمایی یا سرمایی)، جهت نما، و رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۲ را جوابگو باشند.

جدول ۱۹-۵-۲ مشخصات حداقل جدارهای نورگذر ساختمان های گروه ۱





نیاز سرمایی غالب			نیاز گرمایی غالب			U [W/m ² .K]	رده انرژی	جهت	
VT /SHGC	SHGC		VT /SHGC	SHGC					
حداقل	حداکثر	حداقل	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر			
۱٫۲	۰٫۴۰	-	۳٫۰	-	-	۰٫۶۰	۳٫۰	EC	جنوب
۱٫۷	۰٫۳۷	-	۲٫۴	-	-	۰٫۶۳	۲٫۲	EC+	
۲٫۲	۰٫۳۵	-	۲٫۲	-	-	۰٫۶۵	۱٫۸	EC++	
۱٫۰	۰٫۵۰	-	۳٫۰	-	-	-	۳٫۰	EC	شمال
۱٫۴	۰٫۴۵	-	۲٫۴	-	-	-	۲٫۲	EC+	
۱٫۹	۰٫۴۰	-	۲٫۲	-	-	-	۱٫۸	EC++	
۱٫۴	۰٫۳۵	-	۳٫۰	-	-	۰٫۵۰	۳٫۰	EC	به جز جنوب و شمال
۲٫۰	۰٫۳۰	-	۲٫۴	-	-	۰٫۵۳	۲٫۲	EC+	
۲٫۸	۰٫۲۵	-	۲٫۲	-	-	۰٫۵۵	۱٫۸	EC++	

ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر مجاور فضای کنترل نشده برای ساختمان های منطبق با مبحث ۱۹، کم انرژی و بسیار کم انرژی به ترتیب برابر ۳٫۴، ۲٫۶ و ۲٫۲ [W/ m².K] در نظر گرفته شود.

پ- حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف [$m^2.K/W$] - ساختمان گروه ۱

بام‌ها یا سقف‌های ساختمان‌های گروه ۱، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲-۲، بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل‌شده یا کنترل‌نشده)، روش عایق‌کاری حرارتی بام (یا سقف) و دیوار مجاور آن، و همچنین رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۳ را جواب‌گو باشند.





جدول ۱۹-۵-۳ حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف ساختمان گروه ۱ بر حسب رده انرژی ساختمان

ردیف	بام یا سقف		مجاور		انرژی
	عایق حرارتی از	بام یا سقف خارج	بام یا سقف خارج	فضای عایق حرارتی از	
مجاور	دیوار با عایق خارجی	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق داخلی یا همگن یا میانی	دیوار با عایق خارجی یا میانی	فضای کنترل‌نشده
					
۱/۰	۲/۳	۳/۳	۳/۰	۲/۳	EC
۱/۴	۳/۳	۴/۷	۴/۳	۳/۳	EC+
۲/۰	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۴/۶	EC++

ت- حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا [m².K/W] - ساختمان گروه ۱

کف‌های مجاور هوای ساختمان‌های گروه ۱، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق کاری حرارتی کف و دیوار مجاور آن، و همچنین رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۴ را جوابگو باشند.

جدول ۱۹-۵-۴ حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور فضای خارج ساختمان گروه ۱ بر حسب رده انرژی ساختمان

رده انرژی	کف		فضای مجاور		نوع کف
	عایق حرارتی از داخل	عایق حرارتی از خارج	کف خارج	کف داخل	
مجاور	دیوار با عایق خارجی	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق داخلی یا همگن یا میانی	دیوار با عایق خارجی	فضای کنترل نشده
					
EC	۲/۲	۳/۲	۳/۵	۲/۳	۰/۹
EC+	۳/۱	۴/۶	۵/۰	۳/۳	۱/۳
EC++	۴/۴	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۱/۸

ث - حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک $[m^2.K/W]$ - ساختمان گروه ۱

کف‌های مجاور خاک ساختمان‌های گروه ۱، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲-۲، بسته به موقعیت کف و رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۵ را جوابگو باشند.

جدول ۱۹-۵-۵ حداقل مقاومت عایق حرارتی کف روی خاک ساختمان گروه ۱

موقعیت کف ساختمان				رده انرژی
کمتر از ۷۰ سانتی‌متر بالاتر از محوطه		بیش از ۷۰ سانتی‌متر بالاتر از محوطه		
عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل ۷۰ سانتی‌متر	عایق کاری سراسری	عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل ۱۰۰ سانتی‌متر	عایق کاری سراسری	
۰/۷	۰/۵	۰/۹	۰/۷	EC
۱/۰	۰/۷	۱/۳	۱/۰	EC+
۱/۴	۱/۰	۱/۸	۱/۴	EC++

۱۹-۵-۲-۱-۲ راه‌حل‌های فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان گروه ۲

الف- حداقل مقاومت حرارتی دیوار [m².K/W] - ساختمان گروه ۲

تمامی دیوارهای ساختمان‌های گروه ۲، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲-۲، بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل‌شده یا کنترل‌نشده)، روش عایق‌کاری حرارتی دیوار، و همچنین رده‌انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۶ را جواب‌گو باشند.

جدول ۱۹-۵-۶ حداقل مقاومت حرارتی دیوار ساختمان گروه ۲ بر حسب رده انرژی ساختمان

دیوار مجاور	انرژی				رده انرژی
	خارج	فضای	مجاور	دیوار	
فضای کنترل‌نشده	عایق حرارتی همگن *	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	مجاور
					انرژی
۰/۸	۱/۴	۱/۵	۱/۵	۰/۹	EC
۱/۱	۲/۰	۲/۱	۲/۱	۱/۳	EC+
۱/۶	۲/۸	۳/۰	۳/۰	۱/۸	EC++

* دیوار بدون عایق حرارتی نیز، جهت تعیین حداقل مقاومت حرارتی، جزء دسته دیوارهای با عایق همگن در نظر گرفته شود.

ب- حداقل مشخصات حرارتی-نوری جدارهای نورگذر - ساختمان گروه ۲

تمامی جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۲، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۳، بسته به نیاز غالب (گرمایی یا سرمایی)، جهت نما، و رده‌انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۷ را جواب‌گو باشند.

جدول ۱۹-۵-۷ مشخصات حداقل جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۲

نیاز سرمایی غالب			نیاز گرمایی غالب			U [W/m ² .K]	رده انرژی	جهت	
VT /SHGC	SHGC		VT /SHGC	SHGC					
حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداکثر			
۱/۱	۰/۵۰	۰/۳۰	۳/۰	-	۰/۶۰	۰/۴۰	۳/۰	EC	جنوب
۱/۵	۰/۴۷	۰/۳۳	۲/۶	-	۰/۵۷	۰/۴۳	۲/۶	EC+	
۱/۸	۰/۴۵	۰/۳۵	۲/۴	-	۰/۵۵	۰/۴۵	۲/۴	EC++	
۱/۱	-	-	۳/۰	-	-	-	۳/۰	EC	شمال
۱/۵	-	-	۲/۶	-	-	-	۲/۶	EC+	
۱/۸	-	-	۲/۴	-	-	-	۲/۴	EC++	
۱/۴	۰/۴۰	۰/۲۵	۳/۰	-	۰/۵۰	۰/۲۵	۳/۰	EC	به‌جز
۱/۷	۰/۳۷	۰/۲۵	۲/۶	-	۰/۴۷	۰/۲۵	۲/۶	EC+	جنوب
۲/۰	۰/۳۵	۰/۲۵	۲/۴	-	۰/۴۵	۰/۲۵	۲/۴	EC++	و شمال

ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر مجاور فضای کنترل نشده برای ساختمان‌های منطبق با مبحث ۱۹، کم انرژی و بسیار کم انرژی به ترتیب برابر ۳/۴، ۳/۰ و ۲/۸ [W/ m².K] در نظر گرفته شود.

پ- حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف [$m^2.K/W$] - ساختمان گروه ۲

بام‌ها یا سقف‌های ساختمان‌های گروه ۲، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲-۲، بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل‌شده یا کنترل‌نشده)، روش عایق‌کاری حرارتی بام (یا سقف) و دیوار مجاور آن، و همچنین رده‌انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۸ را جواب‌گو باشند.





جدول ۱۹-۵-۸ حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف ساختمان گروه ۲ بر حسب رده انرژی ساختمان

رده انرژی	بام یا سقف		مجاور		رده انرژی
	عایق حرارتی از فضای مجاور	عایق حرارتی از فضای داخلی	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	
EC	۱/۸	۲/۴	۲/۲	۱/۸	۰/۸
EC+	۲/۶	۳/۴	۳/۱	۲/۶	۱/۱
EC++	۳/۶	۴/۸	۴/۴	۳/۶	۱/۶

ت- حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا $[m^2.K/W]$ - ساختمان گروه ۲

کف‌های مجاور هوای ساختمان‌های گروه ۲، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲، بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل‌شده یا کنترل‌نشده)، روش عایق‌کاری حرارتی کف و دیوار مجاور آن، و همچنین رده‌انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۹ را جواب‌گو باشند.

جدول ۱۹-۵-۹ حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور فضای خارج ساختمان گروه ۲ بر حسب رده انرژی ساختمان

کف	فضای مجاور		کف		انرژی
	خارج	فضای داخلی	عایق حرارتی از داخل	عایق حرارتی از خارج	
مجاور	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	دیوار با عایق داخلی یا همگن یا میانی	دیوار با عایق خارجی	
فضای کنترل‌نشده					
۰/۷	۱/۷	۲/۵	۲/۳	۱/۶	EC
۱	۲/۴	۳/۵	۳/۳	۲/۳	EC+
۱/۴	۳/۴	۵	۴/۶	۳/۲	EC++

ث - حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک [m².K/W] - ساختمان گروه ۲

کف‌های مجاور خاک ساختمان‌های گروه ۲، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲- کف‌های مجاور خاک ساختمان‌های گروه ۲، بسته به موقعیت کف و رده‌انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۱۰ را جواب‌گو باشند.

جدول ۱۹-۵-۱۰ حداقل مقاومت عایق حرارتی کف روی خاک ساختمان گروه ۲

موقعیت کف ساختمان				رده انرژی
پایین‌تر از محوطه، هم‌تراز با محوطه، یا کمتر از ۷۰ سانتی‌متر بالاتر از محوطه		بیش از ۷۰ سانتی‌متر بالاتر از محوطه		
عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل ۷۰ سانتی‌متر	عایق کاری سراسری	عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل ۱۰۰ سانتی‌متر	عایق کاری سراسری	
۰/۷	۰/۵	۰/۹	۰/۷	EC
۱/۰	۰/۷	۱/۳	۱/۰	EC+
۱/۴	۱/۰	۱/۸	۱/۴	EC++

۱۹-۵-۲-۱-۳ راه‌حل‌های فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان گروه ۳

الف- حداقل مقاومت حرارتی دیوار $[m^2.K/W]$ - ساختمان گروه ۳

تمامی دیوارهای ساختمان‌های گروه ۳، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲-۲، بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل‌شده یا کنترل‌نشده)، روش عایق‌کاری حرارتی دیوار، و همچنین رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۱۱ را جواب‌گو باشند.

جدول ۱۹-۵-۱۱ حداقل مقاومت حرارتی دیوار ساختمان گروه ۳ بر حسب رده انرژی ساختمان

دیوار مجاور فضای کنترل‌نشده	دیوار				رده انرژی
	خارج	فضای	مجاور	دیوار	
	عایق حرارتی همگن *	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
۰/۷	۱/۱	۱/۲	۱/۲	۰/۸	EC
۱/۰	۱/۶	۱/۷	۱/۷	۱/۱	EC+
۱/۴	۲/۲	۲/۴	۲/۴	۱/۶	EC++

* دیوار بدون عایق حرارتی نیز، جهت تعیین حداقل مقاومت حرارتی، جزء دسته دیوارهای با عایق همگن در نظر گرفته شود.

ب- حداقل مشخصات حرارتی-نوری جدارهای نورگذر - ساختمان گروه ۳

تمامی جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۳، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۳، بسته به نیاز غالب (گرمایی یا سرمایی)، جهت نما، و رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۱۲ را جواب‌گو باشند.

جدول ۱۹-۵-۱۲ مشخصات حداقل جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۳

نیاز سرمایی غالب			نیاز گرمایی غالب			U [W/m ² . K]	رتبه انرژی	جهت	
VT /SHGC	SHGC		VT /SHGC	SHGC					
حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداکثر			
۱,۱	۰,۵۵	۰,۳۰	۳,۰	-	۰,۶۵	۰,۳۵	۳,۰	EC	جنوب
۱,۳	۰,۵۲	۰,۳۳	۲,۸	-	۰,۶۲	۰,۳۸	۲,۸	EC+	
۱,۵	۰,۵۰	۰,۳۵	۲,۶	-	۰,۶۰	۰,۴۰	۲,۶	EC++	
۱,۱	-	-	۳,۰	-	-	-	۳,۰	EC	شمال
۱,۳	-	-	۲,۸	-	-	-	۲,۸	EC+	
۱,۵	-	-	۲,۶	-	-	-	۲,۶	EC++	
۱,۴	۰,۴۵	۰,۲۵	۳,۰	-	۰,۵۵	۰,۲۵	۳,۰	EC	به‌جز
۱,۶	۰,۴۲	۰,۲۵	۲,۸	-	۰,۵۲	۰,۲۵	۲,۸	EC+	جنوب
۱,۸	۰,۴۰	۰,۲۵	۲,۶	-	۰,۵۰	۰,۲۵	۲,۶	EC++	و شمال

ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر مجاور فضای کنترل نشده برای ساختمان‌های منطبق با مبحث ۱۹، کم انرژی و بسیار کم انرژی به ترتیب برابر ۳,۰، ۲,۸ و ۲,۶ [W/ m².K] در نظر گرفته شود.

پ- حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف [$m^2.K/W$] - ساختمان گروه ۳

بام‌ها یا سقف‌های ساختمان‌های گروه ۳، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲-۲، بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل‌شده یا کنترل‌نشده)، روش عایق‌کاری حرارتی بام (یا سقف) و دیوار مجاور آن، و همچنین رده‌انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۱۳ را جواب‌گو باشند.

جدول ۱۹-۵-۱۳ حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف ساختمان گروه ۳ بر حسب رده انرژی ساختمان

رده انرژی	بام یا سقف		مجاور		رده انرژی
	عایق حرارتی از فضای داخلی	عایق حرارتی از فضای خارجی	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	
EC	۱/۶	۲/۰	۱/۹	۲/۳	EC
EC+	۱/۰	۲/۳	۲/۷	۳/۲	EC+
EC++	۱/۴	۳/۲	۳/۸	۴/۰	EC++

ت- حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا [$m^2.K/W$] - ساختمان گروه ۳

کف‌های مجاور هوای ساختمان‌های گروه ۳، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق کاری حرارتی کف و دیوار مجاور آن، و همچنین رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۱۴ را جوابگو باشند.

جدول ۱۹-۵-۱۴ حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور فضای خارج ساختمان گروه ۳ بر حسب رده انرژی ساختمان

رده انرژی	گروه ۳			
	کف مجاور فضای خارج	کف مجاور فضای داخلی	کف مجاور فضای میانی	کف مجاور فضای خارجی
EC	۱/۴	۱/۹	۲/۰	۱/۵
EC+	۲/۰	۲/۷	۲/۹	۲/۱
EC++	۲/۸	۳/۸	۴/۰	۳/۰

ث- حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک [$m^2.K/W$] - ساختمان گروه ۳

کف‌های مجاور خاک ساختمان‌های گروه ۳، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، بسته به موقعیت کف و رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۱۵ را جوابگو باشند.

جدول ۱۹-۵-۱۵ حداقل مقاومت عایق حرارتی کف روی خاک ساختمان گروه ۳

موقعیت کف ساختمان				رده انرژی
کمتر از ۱۰۰ سانتی متر بالاتر از محوطه		بیش از ۱۰۰ سانتی متر بالاتر از محوطه		
عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل ۵۰ سانتی متر	عایق کاری سراسری	عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل ۷۰ سانتی متر	عایق کاری سراسری	
۰/۳	۰/۲	۰/۵	۰/۲	EC
۰/۴	۰/۳	۰/۷	۰/۳	EC+
۰/۶	۰/۴	۱/۰	۰/۴	EC++

۱۹-۵-۲-۲- روشنایی طبیعی

در روش تجویزی، علاوه بر رعایت ضوابط اجباری تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲-۸، ضروری است که ضوابط این بند برای طراحی ساده‌سازی شده (دستی) روشنایی طبیعی نیز رعایت شود.

برای تعیین درصد سطح فضاهایی که در داخل از روشنایی طبیعی بهره‌مند می‌شوند باید از روش زیر استفاده کرد. برای استفاده از این روش نیازی به شبیه‌سازی نیست، و با استفاده از یکی از روابط زیر میزان عمق فضای بهره‌مند از روشنایی طبیعی تعیین می‌گردد. میزان عمق نفوذ روشنایی طبیعی در فضای داخل برابر است با کوچک‌ترین مقدار به دست آمده از هر یک از روش‌های زیر:

$$L = \frac{2}{1-R_b} / \left(\frac{1}{W} + \frac{1}{H} \right) \quad (\text{رابطه ۱۹-۵-۱})$$

در این رابطه:

- L: عمق فضا که از نور طبیعی بهره‌مند می‌شود بر حسب متر
- W: عرض اتاق در داخل، در امتداد عرض پنجره بر حسب متر
- H: ارتفاع بالای پنجره از کف تمام شده بر حسب متر
- R_b: ضریب انعکاس متوسط وزن یافته سطوح داخلی (دیوارها، کف و سقف) در نیمه‌ای از اتاق، مجاور پنجره

برای پنجره‌های فاقد سایبان:

$$L=2.5 \times H \quad (\text{رابطه ۱۹-۵-۲})$$

برای پنجره‌های دارای سایبان:

$$L=2.0 \times H \quad (\text{رابطه ۱۹-۵-۳})$$

برای در نظر گرفتن اثر موانع خارجی جلوی پنجره می‌توان از جدول ۱۹-۵-۱۶ تا جدول ۱۹-۵-۱۹ برای تعیین ضریب کاهش عمق فضا استفاده کرد:

جدول ۱۹-۵-۱۶ ضریب کاهش در اثر وجود موانع مقابل پنجره برای شدت روشنایی ۳۰۰-۱۰۰ لوکس

جهت پنجره				زاویه رویت موانع
شمال	غرب	شرق	جنوب	
۱	۱	۱	۱	کمتر از ۳۰ درجه
۱	۱	۱	۱	۳۰ درجه تا ۶۰ درجه
۱	۱	۱	۰٫۸	بیش از ۶۰ درجه

جدول ۱۹-۵-۱۷ ضریب کاهش در اثر وجود موانع مقابل پنجره برای شدت روشنایی ۵۰۰-۳۰۰ لوکس

جهت پنجره				زاویه رویت موانع
شمال	غرب	شرق	جنوب	
۰٫۸	۰٫۸	۰٫۷	۰٫۹	کمتر از ۳۰ درجه
۰٫۸	۰٫۷	۰٫۷	۰٫۸	۳۰ درجه تا ۶۰ درجه
۰٫۶	۰٫۶	۰٫۷	۰٫۸	بیش از ۶۰ درجه

جدول ۱۹-۵-۱۸ ضریب کاهش در اثر وجود موانع مقابل پنجره برای شدت روشنایی ۷۰۰-۵۰۰ لوکس

جهت پنجره				زاویه رویت موانع
شمال	غرب	شرق	جنوب	
۰٫۶	۰٫۶	۰٫۸	۰٫۶	کمتر از ۳۰ درجه
فاقد روشنایی کافی	فاقد روشنایی کافی	۰٫۶	۰٫۶	۳۰ درجه تا ۶۰ درجه
فاقد روشنایی کافی	فاقد روشنایی کافی	فاقد روشنایی کافی	۰٫۶	بیش از ۶۰ درجه

برای تعیین میزان عرض فضا، در امتداد عرض پنجره و از هر طرف آن ۱ متر در نظر گرفته می‌شود، مگر این که در فاصله عرض پنجره به اضافه یک متر از طرفین مانعی کدر وجود داشته باشد، که در این صورت عرض فضا تا مانع مزبور منظور می‌شود. اگر در مجاورت پنجره مورد نظر، پنجره دیگری قرار داشته باشد، در این صورت نیمی از فاصله افقی بین دو پنجره محاسبه می‌شود، هر کدام که کمتر باشند. اگر تمام نمای اتاق را پنجره تشکیل دهد، عرض فضای بهره‌مند از نور طبیعی همان عرض اتاق است.

برای پنجره‌های سقفی، عرض فضای روشن شده با نور طبیعی در جهت افقی فاصله‌ای از هر طرف معادل بازشوی نورگذر آن پنجره در نظر گرفته می‌شود به اضافه ارتفاع کف تمام شده تا سقف برای نورگیرهای سقفی، یا ۱٫۵ برابر همان ارتفاع برای پنجره‌های زیر سقفی یا برابر همان ارتفاع برای پنجره‌های سقفی دندانه‌ای. در اینجا نیز مانند حالت قبل می‌توان فاصله یک متر یا فاصله تا یک جداکننده کدر، یا نیمی از فاصله افقی بین یک نورگیر سقفی مجاور یا شیشه عمودی مجاور را، هر کدام که کمتر باشد در نظر گرفت. اگر مشخص نباشد که یک باز شو پنجره است یا نورگیر سقفی، هر بازشویی که در آن بخش نورگذر کاملاً بالای سقف اتاق قرار گرفته باشد نورگیر سقفی محسوب می‌شود.

برای محاسبات، در صورتی که پنجره مورد نظر در جهات اصلی جغرافیایی نباشند، جهت آن باید با نزدیک‌ترین جهت اصلی جغرافیایی جایگزین شود.

۱۹-۵-۳ تأسیسات مکانیکی

در صورت طراحی به روش تجویزی، علاوه بر الزامات بخش ۱۹-۴-۳، ضروری است ضوابط بند ۱۹-۵-۳ نیز رعایت گردد.

۱۹-۵-۳-۱ باز یافت انرژی

الف) استفاده از سامانه‌های باز یافت انرژی در سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، در صورتی که دبی کل دستگاه از مقادیر جدول ۱۹-۵-۲۰ بیشتر باشد الزامی است.

جدول ۱۹-۵-۱۹ حداکثر دبی تهویه* قابل قبول ، بر حسب l/s (و ft^3/min)، در حالت عدم استفاده از بازیافت انرژی (در صورت کارکرد بیش از ۸۰۰۰ ساعت در سال)

درصد هوای تازه کمتر از ۸۰٪	درصد هوای تازه بیش از ۸۰٪	نیاز غالب	رده انرژی
۴۰۰۰ (۸۴۷۶)	۲۰۰ (۴۲۴)	سرمایی	EC
۴۰۰ (۸۴۸)	۲۰۰ (۴۲۴)	گرمایی	
۳۰۰۰ (۶۳۵۷)	۱۰۰ (۲۱۲)	سرمایی	EC+
۳۰۰ (۶۳۶)	۱۰۰ (۲۱۲)	گرمایی	
۲۰۰۰ (۴۲۳۸)	۵۰ (۱۰۶)	سرمایی	EC++
۲۰۰ (۴۲۴)	۵۰ (۱۰۶)	گرمایی	

* حداکثر دبی کل خروجی از فن دستگاه هواساز

جدول ۱۹-۵-۲۰ حداکثر دبی تهویه* قابل قبول ، بر حسب l/s (و ft^3/min)، در حالت عدم استفاده از بازیافت انرژی (در صورت کارکرد کمتر از ۸۰۰۰ ساعت در سال)

درصد هوای تازه کمتر از ۸۰٪	درصد هوای تازه بیش از ۸۰٪	نیاز غالب	رده انرژی
۶۰۰۰ (۱۲۷۱۳)	۳۰۰۰ (۶۳۵۷)	سرمایی	EC
۶۰۰۰ (۱۲۷۱۳)	۱۵۰۰ (۳۱۷۸)	گرمایی	
۵۰۰۰ (۱۰۵۹۴)	۲۰۰۰ (۴۲۳۸)	سرمایی	EC+
۵۰۰۰ (۱۰۵۹۴)	۱۰۰۰ (۲۱۱۹)	گرمایی	
۴۰۰۰ (۸۴۷۶)	۱۰۰۰ (۲۱۱۹)	سرمایی	EC++
۴۰۰۰ (۸۴۷۶)	۵۰۰ (۱۰۵۹)	گرمایی	

* حداکثر دبی کل خروجی از فن دستگاه هواساز

ب) در مناطق سرد (با گرمایش غالب طبق پیوست ۳) استفاده از سامانه بازیافت انرژی در سیستم سرمایی الزامی نیست.

ت) در مناطق گرم (با سرمایش غالب طبق پیوست ۳) استفاده از سامانه بازیافت انرژی در سیستم گرمایی الزامی نیست.

ث) سیستم‌های بازیافت انرژی مجاز باید بتوانند آنتالپی هوای تازه را به مقدار ۵۰ درصد اختلاف آنتالپی هوای بیرون و هوای تخلیه، افزایش دهند.

ج) در سیستم‌های با ساعت کارکرد کم که کمتر از ۵۰۰ ساعت در سال تأمین هوای تازه داشته باشند، نیازی به سامانه بازیافت انرژی ندارند.

ح) در کندانسورهای سیستم‌های آب‌خنک، استفاده از سامانه بازیافت انرژی برای گرم کردن و یا پیش گرم کردن آب گرم مصرفی، در صورتی که میزان گرمای دفع شده از کندانسور بیشتر از ۱۸۰۰ کیلووات بوده و بار آب گرم مصرفی بیشتر از ۳۰۰ کیلووات باشد و آن سیستم به صورت ۲۴ ساعته کار کند در ساختمان‌های بسیار کم انرژی، الزامی است.

خ) سامانه بازیافت انرژی در کندانسورها در صورتی قابل قبول است که بتواند دمای آب را در اوج مصرف آب پیش گرم کند و حداقل به ۳۰ درجه سلسیوس برساند و یا تا ۶۰ درصد انرژی تخلیه شده از کندانسور در شرایط طراحی را بازیافت نماید.

۱۹-۵-۳-۲ اکونومایزر

الف) در سیستم‌های سرمایشی فن‌دار، در صورتی که بار سرمایشی بیشتر از مقادیر جدول ۱۹-۵-۲۱ باشد، استفاده از اکونومایزر آبی یا هوایی الزامی است.

جدول ۱۹-۵-۲۱ حداکثر بار سرمایشی در حالت عدم استفاده از اکونومایزر

بار سرمایشی مجاز کیلووات (تن تبرید)	
۴۰ (۱۱/۴)	EC
۲۸ (۸/۰)	EC+
۲۰ (۵/۷)	EC++

ب) در سیستم‌های سرمایشی آبی بدون فن، در صورتی که ظرفیت سیستم بیشتر از ۳۵۰ کیلووات (۱۰۰ تن تبرید) باشد، استفاده از اکونومایزر الزامی است.

ت) در صورتی که بازدهی تجهیزات سرمایشی ۳۰ درصد بالاتر از مقادیر جدول ۱۹-۴-۸ باشد، استفاده از اکونومایزر الزامی نخواهد بود.

۱۹-۵-۳-۳ فن و پمپ

الف) تمامی فن‌ها و پمپ‌ها باید دارای برچسب انرژی تعریف شده در جدول ۱۹-۴-۷ باشند. در فن، بازده کل در نقطه طراحی کارکردی باید در فاصله حداکثر ۱۵ درصد از نقطه حداکثر کارایی کل فن باشد.

ب) توصیه می‌شود برج خنک کن مجهز به موتور الکتریکی از نوع دور متغیر باشد تا بتواند با سیستم کنترلی مناسب در زمان‌هایی که بار ساختمان کم است به حالت حداقلی و یا خاموش تغییر وضعیت دهد.

ت) پمپ‌ها در سیستم جریان متغیر آبی که توان بیشتر از ۳٫۷ کیلووات دارند باید موتور از نوع دور متغیر باشد، در مورد پمپ‌ها با توان پایین تر این اقدام توصیه می‌شود.

ث) در مدار سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی تعداد پمپ‌ها باید مساوی یا بیش از تعداد چیلرها و یا بویلرها باشد.

۱۹-۵-۳-۴ تجهیزات دفع حرارت

در خصوص تجهیزات دفع حرارت، لازم است موارد زیر رعایت گردد:

الف) در سیستم تهویه مطبوع، برج خنک‌کن باید بر مبنای استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۳۵ طراحی شده‌باشد. علاوه بر این، لازم است انتخاب آن بر اساس محاسبات تأیید شده صورت گیرد.

ب) تجهیزات دفع حرارت، مانند کندانسور، که در آنها مجموع توان موتورها بیشتر از ۳٫۷ کیلووات است، باید مجهز به سامانه کنترل سرعت فن باشند و این کنترل باید به صورت خودکار متناسب با دمای آب خروجی از دستگاه باشد. کندانسورهایی که در چند مدار سرمایشی قرار دارند و یا چند مبرد مختلف را خنک می‌کنند و یا کندانسورهای در خدمت کندانسورهای مستغرق از این امر مستثنی هستند.

ت) استفاده از شیرهای جداساز در مسیر سیستم‌های آب خنک و یا پمپ‌های گرمایی که دارای پمپ گردش آب با توان بیش از ۳٫۷ کیلووات هستند الزامی است. این سامانه، به‌طور هوشمند، قادر به بررسی وضعیت کمپرسور و بستن جریان آب به کندانسور در صورت عمل نکردن کمپرسور می‌باشد.

۱۹-۵-۳-۵ سیستم‌های ذخیره ساز انرژی

در ساختمان‌هایی که بار سرمایی کل ساختمان از اعداد جدول ۱۹-۵-۲۲ بیشتر است، باید از سیستم ذخیره‌ساز حرارتی استفاده شود. در صورت عدم استفاده از سیستم ذخیره‌ساز حرارتی، باید حداقل بازدهی در نظر گرفته شده برای چیلر در جدول ۱۹-۴-۸ به اندازه ۳۰ درصد افزایش یابد.

جدول ۱۹-۵-۲۲ حداکثر بار سرمایش، بر حسب کیلووات (تن تبرید) سیستم قابل طراحی بدون ذخیره ساز یخ

بار سرمایشی مجاز کیلووات (تن تبرید)	
۲۶۰ (۹۱۰)	EC
۱۸۰ (۶۳۰)	EC+
۱۳۰ (۴۵۵)	EC++

۱۹-۵-۳-۶ سامانه‌های پایش عملکرد

الف) در ساختمان‌های کم‌انرژی و بسیار کم‌انرژی، لازم است تمامی سیستم‌های مرکزی و مستقل گرمایی، سرمایی به سامانه‌های پایش عملکرد و تعیین میزان آلاینده‌گی و مصرف انرژی مجهز باشند.

ب) لازم است پس از نصب و راه‌اندازی موتورخانه، عملکرد مطلوب تجهیزات از لحاظ بازدهی و ظرفیت، بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از سامانه پایش گزارش گردد. انطباق داده‌های به‌دست آمده با مشخصات فنی طراحی الزامی است.

۱۹-۵-۴ تأسیسات برقی

۱۹-۵-۴-۱ سیستم‌های تولید برق همزمان

علاوه بر سیستم متعارف تأمین نیروی برق از انشعابات شبکه شهری، تأمین کلی و یا بخشی از مصرف برق ساختمان می‌تواند از طریق واحد تولید هم‌زمان حرارت و برق (CHP)، واحد تولید هم‌زمان برودت، حرارت و برق (CCHP)، سلول خورشیدی یا فتولتائیک، توربین تولید برق بادی و غیره، انجام گیرد. در صورتی که استفاده از سیستم‌های مذکور، از نظر فنی و اقتصادی، در تأمین نیروی برق کل و یا بخشی از مصرف ساختمان، امکان‌پذیر و به‌صرفه باشد، ساختمان از نظر صرفه‌جویی در مصرف برق، بسته به مقدار تأمین نیروی برق از این طریق، در رتبه بالاتری نسبت به شرایط متعارف، قرار خواهد گرفت.

تبصره: ساختار سیستم‌های مذکور، نحوه اشتراک آن با سایر منابع انرژی و شبکه توزیع برق در محدوده بررسی این فصل قرار ندارد.

۱۹-۵-۴-۱ ترانسفورماتورهای فشار متوسط

ترانسفورماتورهای فشار متوسط مورد استفاده در پست‌های برق اختصاصی ساختمان می‌توانند از نوع روغنی یا نوع خشک (رزینی) باشند. برای الزامات و شرایط استفاده از هر یک از انواع ترانسفورماتورها در پست برق اختصاصی ساختمان به مبحث سیزدهم مقررات ملی رجوع شود.

مشخصات فنی ترانسفورماتورها، شامل توان نامی، ولتاژ، تلفات بار (تلفات داخلی ترانسفورماتور در باردهی با توان نامی)، تلفات بی‌بار (تلفات داخلی در حالت بدون بار)، باید مطابق با استاندارد باشد. تبصره ۱: برای استانداردهای ترانسفورماتورهای فشار متوسط به نشریه شماره ۱-۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان) مراجعه شود.

تبصره ۲: تلفات بار و تلفات بی‌بار در انتخاب توان نامی، راندمان، مشخصات فنی و نوع ترانسفورماتور، سیستم تهویه و تعویض هوای پست برق و غیره، برای صرفه‌جویی در مصرف برق و نیز رتبه انرژی ساختمان، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

۱۹-۵-۴-۲ حداکثر راندمان انرژی و تلفات ترانسفورماتورهای فشار متوسط

برای هر ترانسفورماتور، حداکثر راندمان آن با استفاده از مقدار تلفات بار و تلفات بی‌بار در توان نامی محاسبه می‌گردد. مقدار آن برای هر نوع و گروه از ترانسفورماتورها، بستگی به استانداردهای رعایت شده به هنگام تولید، توان نامی و نوع ترانسفورماتور دارد. در شرایط کارکرد نرمال و باردهی با توان نامی ترانسفورماتور، ضریب (k) و یا ضریب مقدار حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتور از رابطه ۱۹-۵-۴ محاسبه می‌گردد.

$$K = \sqrt{\frac{P_0}{P_K}}$$

رابطه ۱۹-۵-۴

در این رابطه:

P_0 : تلفات بی‌بار ترانسفورماتور در توان نامی برحسب وات و در شرایط کارکرد نرمال

P_K : تلفات بار ترانسفورماتور در توان نامی برحسب وات و در شرایط کارکرد نرمال

K: ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتور در شرایط کارکرد نرمال

با اعمال این ضریب در توان نامی ترانسفورماتور، مقدار توان خروجی ترانسفورماتور در حداکثر راندمان از رابطه ۱۹-۵-۵ به دست می‌آید.

$$S_m = K_r \cdot S_r$$

رابطه ۱۹-۵-۵

در این رابطه :

S_m : توان خروجی ترانسفورماتور در حداکثر راندمان انرژی برحسب کیلوولت آمپر (kVA)

S_r : توان نامی ترانسفورماتور (شرایط کارکرد نرمال) برحسب کیلوولت آمپر (kVA)

۱۹-۵-۴-۲-۳ تلفات کل ترانسفورماتورهای فشار متوسط

تلفات کل (P_v) برای هر نوع ترانسفورماتور، با توجه به مقدار توان کل (توان تقاضا) یا به عبارت دیگر توان بار خروجی ترانسفورماتور (S_{load}) که بخشی از و یا کل مصرف برق ساختمان را از طریق پست برق اختصاصی تأمین می‌کند، از رابطه ۱۹-۵-۶ محاسبه می‌گردد.

$$P_v = P_0 + \left(\frac{S_{Load}}{S_r} \right)^2 \cdot P_k$$

رابطه ۱۹-۵-۶

که در این رابطه:

P_v : تلفات کل ترانسفورماتور برای توان بار خروجی ترانسفورماتور بر حسب وات

P_0 : تلفات بی‌بار ترانسفورماتور برحسب وات

P_k : تلفات بار ترانسفورماتور در توان نامی برحسب وات

S_r : توان نامی ترانسفورماتور در شرایط کارکرد نرمال برحسب کیلوولت آمپر (kVA)

S_{load} : توان بار خروجی ترانسفورماتور بر حسب کیلوولت آمپر (kVA)

تبصره ۱: رابطه ۱۹-۵-۶ نشان می‌دهد که تلفات کل (P_v)، در صورت برابری مقادیر (S_r) و (S_{load}) برابر مجموع مقادیر (P_0) و (P_k) خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که مقدار (S_{load}) درصدی از مقدار (S_r) باشد، کل تلفات (P_v) نیز به تناسب کاهش خواهد یافت، و در نتیجه صرفه‌جویی در مصرف برق حاصل خواهد شد.

تبصره ۳: در محاسبه S_{load} باید ضریب کاهش مندرج در زیربندهای ۱۹-۵-۴-۲-۳ (۱)، ۱۹-۵-۴-۲-۳ (۲) و سایر پارامترهای مؤثر دیگر منظور گردد.

۱۹-۵-۴-۲-۴ تلفات و ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتورهای روغنی (OIT)

مقادیر تلفات و ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتورهای روغنی، در شرایط کارکرد نرمال و برای توان‌های نامی مختلف و ولتاژ کار ۲۰ کیلو ولت که عموماً در اکثر نقاط کشور در تأمین و تغذیه نیروی برق ساختمان با انشعاب برق فشار متوسط به کار می‌روند، در جدول ۱۹-۵-۲۳ آمده است. این جدول شامل مقادیر تلفات بی‌بار (P_o)، تلفات بار (P_k) و ضریب حداکثر راندمان انرژی برای گروه‌های ترانسفورماتورهای روغنی می‌باشد.

جدول ۱۹-۵-۲۳ تلفات بار، تلفات بی‌بار و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای روغنی در توان نامی

ترانسفورماتورهای گروه OIT3			ترانسفورماتورهای گروه OIT2			ترانسفورماتورهای گروه OIT1			توان نامی ترانسفورماتور (kVA)
K	P_k (W)	P_o (W)	K	P_k (W)	P_o (W)	K	P_k (W)	P_o (W)	
۰/۳۵	۲۱۵۰	۲۶۰	۰/۴۲	۱۷۵۰	۳۲۰	۰/۳۷	۱۴۷۵	۲۱۰	۱۰۰
۰/۳۵	۲۵۴۵	۳۱۰	۰/۴۴	۲۰۰۰	۳۸۰	۰/۳۹	۱۶۹۵	۲۴۷	۱۲۵
۰/۳۵	۳۱۰۰	۳۷۵	۰/۴۵	۲۳۵۰	۴۶۰	۰/۳۹	۲۰۰۰	۳۰۰	۱۶۰
۰/۳۵	۳۶۰۰	۴۴۵	۰/۴۵	۲۷۶۰	۵۵۰	۰/۳۹	۲۳۵۰	۳۵۵	۲۰۰
۰/۳۶	۴۲۰۰	۵۳۰	۰/۴۵	۳۲۵۰	۶۵۰	۰/۳۹	۲۷۵۰	۴۲۵	۲۵۰
۰/۳۶	۵۰۰۰	۶۲۵	۰/۴۵	۳۸۵۰	۷۸۰	۰/۳۹	۳۲۵۰	۵۰۰	۳۱۵
۰/۳۶	۶۰۰۰	۷۵۰	۰/۴۵	۴۶۰۰	۹۳۰	۰/۴	۳۸۵۰	۶۱۰	۴۰۰
۰/۳۵	۷۱۰۰	۸۷۵	۰/۴۵	۵۴۵۰	۱۱۰۰	۰/۴	۴۵۵۰	۷۲۰	۵۰۰
۰/۳۳	۸۷۰۰	۹۴۰	۰/۴۲	۶۷۵۰	۱۲۰۰	۰/۳۷	۵۶۰۰	۸۰۰	۶۳۰
۰/۳۳	۱۰۷۰۰	۱۱۵۰	۰/۴۱	۸۵۰۰	۱۴۵۰	۰/۳۶	۷۴۰۰	۹۴۰	۸۰۰
۰/۳۳	۱۳۰۰۰	۱۴۰۰	۰/۴	۱۰۵۰۰	۱۷۰۰	۰/۳۵	۹۵۰۰	۱۱۰۰	۱۰۰۰
۰/۳۳	۱۶۰۰۰	۱۷۳۰	۰/۴	۱۳۲۰۰	۲۱۰۰	۰/۳۳	۱۱۴۰۰	۱۳۰۰	۱۲۵۰
۰/۳۳	۲۰۰۰۰	۲۲۰۰	۰/۳۹	۱۷۰۰۰	۲۶۰۰	۰/۳۵	۱۴۰۰۰	۱۷۰۰	۱۶۰۰
۰/۳۲	۲۵۳۰۰	۲۶۴۵	۰/۳۹	۲۱۲۰۰	۳۱۳۵	۰/۳۵	۱۷۵۵۰	۲۰۵۵	۲۰۰۰
۰/۳۲	۳۲۰۰۰	۳۲۰۰	۰/۳۷	۲۶۵۰۰	۳۸۰۰	۰/۳۳	۲۲۰۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰

* ارقام و گروه‌بندی جدول فوق توسط تولیدکننده داخلی و براساس مشخصات فنی و استاندارد تولید، ارائه گردیده است. در صورت لزوم طراح باید ارقام فوق‌الذکر را مجدداً با مشخصات فنی تولیدات هماهنگ نماید.
 * در صورت نیاز به اطلاعات فنی مشابه جدول فوق، برای ترانسفورماتورهای روغنی ۱۱ و ۳۳ کیلوولت، لازم است این اطلاعات از تولیدکنندگان استعلام گردد.
 * مقادیر (P_o) تلفات بی‌بار و (P_k) تلفات بار بر حسب وات و (k) ضریب حداکثر راندمان انرژی برای هر ترانسفورماتور در هر گروه و برای شرایط کارکرد نرمال است.

در رابطه ۱۹-۵-۶ چنانچه توان بار خروجی (S_{load}) برابر مقدار توان نامی ترانسفورماتور باشد ($S_{load}=S_r$)، در این حالت رابطه ۱۹-۵-۶ به رابطه ۱۹-۵-۷ تبدیل خواهد شد.

$$P_v = P_o + P_k$$

رابطه ۱۹-۵-۷

۱۹-۴-۵-۲-۵ تلفات کل ترانسفورماتورهای روغنی

بر اساس رابطه ۱۹-۵-۶ تلفات کل ترانسفورماتورهای روغنی، براساس ارقام جدول ۱۹-۵-۲۳ برای گروه‌های ترانسفورماتورهای روغنی از جدول ۱۹-۵-۲۴ به دست می‌آید.

جدول ۱۹-۵-۲۴ تلفات کل ترانسفورماتورهای روغنی در توان نامی

توان نامی ترانسفورماتورها (kVA)	ترانسفورماتورهای گروه OIT1 (W) Pv	ترانسفورماتورهای گروه OIT2 (W) Pv	ترانسفورماتورهای گروه OIT3 (W) Pv
۱۰۰	۱۶۸۵	۲۰۷۰	۲۴۱۰
۱۲۵	۱۹۴۲	۲۲۸۰	۲۸۵۵
۱۶۰	۲۳۰۰	۲۸۱۰۰	۲۴۷۵۰
۲۰۰	۲۷۰۵	۳۳۱۰	۴۰۴۵
۲۵۰	۳۱۷۵	۳۹۰۰	۴۷۳۰
۳۱۵	۳۷۵۰	۴۶۳۰	۵۶۲۵
۴۰۰	۴۴۶۰	۵۵۳۰	۶۷۵۰
۵۰۰	۵۲۷۰	۶۵۵۰	۷۹۷۵
۶۳۰	۶۴۰۰	۷۹۵۰	۹۶۴۰
۸۰۰	۸۳۴۰	۹۹۵۰	۱۱۸۵۰
۱۰۰۰	۱۰۶۰۰	۱۲۲۰۰	۱۴۴۰۰
۱۲۵۰	۱۲۷۰۰	۱۵۳۰۰	۱۷۷۳۰
۱۶۰۰	۱۵۷۰۰	۱۹۶۰۰	۲۲۲۰۰
۲۰۰۰	۱۹۶۰۵	۲۴۳۳۵	۲۷۹۴۵
۲۵۰۰	۲۴۵۰۰	۳۰۳۰۰	۳۵۲۰۰

* در انتخاب ترانسفورماتورهای روغنی از هر یک از گروه‌های فوق‌الذکر ملاحظات صرفه‌جویی در مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد

۱۹-۵-۴-۲-۶ اثر شرایط اقلیمی در باردهی ترانسفورماتورهای روغنی

شرایط کارد نرمال ترانسفورماتورهای روغنی، از نظر شرایط و اقلیم شهر یا منطقه محل نصب ترانسفورماتور، برای باردهی با توان نامی، براساس حداکثر دمای شهر و یا منطقه محل نصب برابر ۴۰ درجه سلسیوس و ارتفاع شهر و منطقه محل نصب از سطح دریا برابر ۱۰۰۰ متر، در استاندارد شماره ۶۷۷۰ سازمان ملی استاندارد ایران (استاندارد ترانسفورماتورهای روغنی) تعیین گردیده است ضرایب کاهش باردهی ترانسفورماتور نسبت به شرایط کارکرد نرمال آن، برای حداکثر دما و ارتفاع از سطح دریا برای شهرها و مناطق مختلف در بندهای ۱۹-۵-۴-۲-۶ (۱) و ۱۹-۵-۴-۲-۶ (۲) و بر اساس استاندارد فوق‌الذکر مشخص شده است. این ضرایب برای تعیین توان مجاز ترانسفورماتورهای روغنی در شرایط محیط (محل نصب) به کار می‌رود.

۱۹-۵-۴-۲-۶ (۱) ضریب کاهش مربوط به حداکثر دمای شهر یا منطقه محل نصب ترانسفورماتورهای روغنی

ضریب کاهش مربوط به حداکثر دمای شهر یا منطقه محل نصب ترانسفورماتورهای روغنی به قرار زیر است.

الف) برای شهرها و مناطق گروه A، با حداکثر دمای محیط برابر ۴۰ درجه سلسیوس یا کمتر، (شرایط نرمال) میزان توان مجاز ترانسفورماتور برابر توان نامی ترانسفورماتور می‌باشد.

ب) برای شهرها و مناطق گروه B، با حداکثر دمای محیط بین ۴۰ تا ۴۵ درجه سلسیوس، میزان توان مجاز ترانسفورماتور برابر ۰/۸۸ توان نامی ترانسفورماتور می‌باشد.

پ) برای شهرها و مناطق گروه C، با حداکثر دمای محیط بین ۴۵ تا ۵۰ درجه سلسیوس، میزان توان مجاز ترانسفورماتور برابر ۰/۸۰ توان نامی ترانسفورماتور می‌باشد.

ت) برای شهرها و مناطق گروه D، با حداکثر دمای محیط برابر ۵۰ درجه سلسیوس یا بیشتر، میزان توان مجاز ترانسفورماتور برابر ۰/۷۲ توان نامی ترانسفورماتور می‌باشد.

۱۹-۵-۴-۲-۶ (۲) ضرایب کاهش مربوط به حداکثر ارتفاع شهر یا منطقه محل نصب ترانسفورماتورهای روغنی

ضرایب کاهش مربوط به حداکثر ارتفاع شهر یا منطقه محل نصب ترانسفورماتورهای روغنی به قرار زیر است:

الف) برای شهرها و مناطق گروه A، با ارتفاع ۱۰۰۰ متر یا کمتر، معادل ۱۰۰۰ متر (شرایط نرمال)، میزان توان مجاز برابر توان نامی ترانسفورماتور می‌باشد.

ب) برای شهرها و مناطق گروه B، با ارتفاع ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر، معادل ۱۵۰۰ متر، میزان توان مجاز ترانسفورماتور برابر ۰/۹۷۵ توان نامی ترانسفورماتور می‌باشد.

پ) برای شهرها و مناطق گروه C، با ارتفاع ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر، معادل ۲۰۰۰ متر، میزان توان مجاز ترانسفورماتور برابر ۰/۹۵۰ توان نامی ترانسفورماتور می‌باشد.

ت) برای شهرها و مناطق گروه D، با ارتفاع بیش از ۲۰۰۰، معادل ۲۵۰۰ متر، میزان توان مجاز ترانسفورماتور برابر ۰/۹۲۵ توان نامی ترانسفورماتور می‌باشد.

تبصره: ضرایب مربوط به دما و ارتفاع خارج از مقادیر فوق الذکر، از تولید کنندگان استعلام گردد.

۱۹-۵-۴-۲-۷ تلفات و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک (CRT)

مقادیر تلفات شامل مقادیر تلفات بی‌بار (P_0) و تلفات بار (P_k) و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک در شرایط کارکرد نرمال و برای توان‌های نامی مختلف و ولتاژ کار ۲۰ کیلو ولت که عموماً در اکثر نقاط کشور در تأمین و تغذیه برق ساختمان با انشعاب برق فشار متوسط به کار می‌روند، برای گروه‌های ترانسفورماتورهای خشک در جدول ۱۹-۵-۲۵ آمده است.

جدول ۱۹-۵-۲۵ تلفات بی‌بار و تلفات بار و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک در توان نامی

ترانسفورماتورهای گروه CRT3			ترانسفورماتورهای گروه CRT2			ترانسفورماتورهای گروه CRT1			ترانسفورماتورهای توان نامی (kVA)
K	P _K (W)	P _O (W)	K	P _K (W)	P _O (W)	K	P _K (W)	P _O (W)	
۰/۵۱	۲۹۰۰	۷۵۰	۰/۵	۲۶۰۰	۶۵۰	۰/۴۴	۲۴۰۰	۴۸۰	۱۶۰
۰/۴۹	۳۶۰۰	۸۵۰	۰/۴۹	۲۵۰۰	۷۵۰	۰/۴۵	۲۹۰۰	۵۹۰	۲۰۰
۰/۴۸	۴۱۰۰	۹۵۰	۰/۵۳	۳۱۰۰	۸۸۰	۰/۴۶	۳۱۰۰	۶۵۰	۲۵۰
۰/۴۹	۴۶۰۰	۱۱۰۰	۰/۵۳	۳۶۰۰	۱۰۰۰	۰/۴۷	۳۶۰۰	۷۸۰	۳۱۵
۰/۴۷	۵۹۵۰	۱۳۰۰	۰/۵۴	۴۱۰۰	۱۲۰۰	۰/۴۸	۴۱۰۰	۹۴۰	۴۰۰
۰/۴۶	۷۰۰۰	۱۴۵۰	۰/۵۳	۵۰۰۰	۱۴۰۰	۰/۴۷	۵۰۰۰	۱۱۰۰	۵۰۰
۰/۴۶	۸۶۵۰	۱۸۰۰	۰/۵۱	۶۴۰۰	۱۶۵۰	۰/۴۵	۶۴۰۰	۱۲۵۰	۶۳۰
۰/۴۵	۱۰۱۵۰	۲۰۵۰	۰/۴۹	۷۹۰۰	۱۹۰۰	۰/۴۲	۷۹۰۰	۱۴۵۰	۸۰۰
۰/۴۶	۱۱۶۰۰	۲۴۰۰	۰/۵۰	۹۲۰۰	۲۳۰۰	۰/۴۲	۹۶۰۰	۱۷۵۰	۱۰۰۰
۰/۴۵	۱۳۵۰۰	۲۷۵۰	۰/۵۲	۱۰۰۰۰	۲۷۰۰	۰/۴۵	۱۰۵۰۰	۲۱۰۰	۱۲۵۰
۰/۴۵	۱۶۷۰۰	۳۳۰۰	۰/۵۱	۱۱۸۰۰	۳۱۰۰	۰/۴۵	۱۲۳۰۰	۲۴۰۰	۱۶۰۰
۰/۴۶	۱۹۴۰۰	۴۱۰۰	۰/۵۳	۱۴۵۰۰	۴۰۰۰	۰/۴۵	۱۴۹۰۰	۳۰۰۰	۲۰۰۰
۰/۴۷	۲۳۰۰۰	۵۰۵۰	۰/۵۳	۱۷۶۰۰	۵۰۰۰	۰/۴۵	۱۸۰۰۰	۳۶۰۰	۲۵۰۰

* ارقام جدول فوق براساس مشخصات فنی تولید داخل (گروه CRT3) و نیز تولیدات سفارشی (گروه CRT1 و CRT2) می‌باشند.
 * ارقام گروه بندی جدول فوق براساس مشخصات فنی تولید ارائه گردیده‌است.
 * در صورت لزوم، طراح باید ارقام فوق‌الذکر را مجدداً با مشخصات فنی تولیدات هماهنگ نماید.
 * ترانسفورماتورهای خشک با توان نامی ۱۰۰ و ۱۲۵ کیلو ولت آمپر (kVA) در رده تولید داخل قرار ندارد. در صورت نیاز به پارامترهای فوق‌الذکر، می‌توان از مشخصات فنی تولیدات سفارشی استفاده کرد.
 * در صورت نیاز به اطلاعات فنی مشابه جدول فوق برای ترانسفورماتورهای خشک ۱۱ و ۳۳ کیلوولت، لازم است این اطلاعات از تولیدکنندگان استعلام گردد.

۱۹-۵-۴-۲-۸ تلفات کل ترانسفورماتورهای خشک

تلفات کل (P_V) برحسب وات برای سه گروه از ترانسفورماتورهای خشک و براساس برابری مقدار توان خروجی (S_{load}) و توان نامی (S_r) ترانسفورماتورها و با استفاده از رابطه ۱۹-۵-۵ و مقادیر تلفات بی‌بار (P_o) و تلفات بار (P_k) برحسب وات، با استفاده از مقادیر جدول ۱۹-۵-۲۵ در جدول ۱۹-۵-۲۶ آمده است.

جدول ۱۹-۵-۲۶ تلفات کل در توان نامی ترانسفورماتورهای خشک در توان نامی

ترانسفورماتورهای گروه CRT3 (W) Pv	ترانسفورماتورهای گروه CRT2 (W) Pv	ترانسفورماتورهای گروه CRT1 (W) Pv	توان نامی ترانسفورماتورها (kVA)
۳۶۵۰	۳۲۵۰	۲۸۸۰	۱۶۰
۴۴۵۰	۳۸۵۰	۳۴۹۰	۲۰۰
۵۰۵۰	۳۹۸۰	۳۷۵۰	۲۵۰
۵۷۰۰	۴۶۰۰	۴۳۸۰	۳۱۵
۷۲۵۰	۵۳۰۰	۵۰۴۰	۴۰۰
۸۴۵۰	۶۴۰۰	۶۱۰۰	۵۰۰
۱۰۴۵۰	۸۰۵۰	۷۶۵۰	۶۳۰
۱۲۲۰۰	۹۸۰۰	۹۳۵۰	۸۰۰
۱۴۰۰۰	۱۱۵۰۰	۱۱۳۵۰	۱۰۰۰
۱۶۲۵۰	۱۲۷۰۰	۱۲۶۰۰	۱۲۵۰
۲۰۰۰۰	۱۴۹۰۰	۱۴۷۰۰	۱۶۰۰
۲۳۵۰۰	۱۸۵۰۰	۱۷۹۰۰	۲۰۰۰
۲۸۰۵۰	۲۲۶۰۰	۲۱۶۰۰	۲۵۰۰

* در انتخاب ترانسفورماتورهای خشک از هر یک از گروه‌های فوق‌الذکر، لازم است ملاحظات صرفه‌جویی در مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد.

۱۹-۵-۴-۲-۹ اثر شرایط اقلیمی در باردهی ترانسفورماتورهای خشک

شرایط کارکرد نرمال ترانسفورماتورهای خشک، از نظر اقلیم و شرایط محیط محل نصب ترانسفورماتور، برای باردهی با توان نامی، براساس حداکثر دمای شهر یا منطقه محل نصب، برابر ۴۰ درجه سلسیوس و ارتفاع شهر یا منطقه محل نصب از سطح دریا برابر ۱۰۰۰ متر، می‌باشد. ضرایب باردهی ترانسفورماتور نسبت به شرایط کارکرد نرمال، برای حداکثر دما و ارتفاع از سطح دریای محل نصب، در به قرار زیر مشخص شده است. این ضرایب برای تعیین توان مجاز ترانسفورماتور در شرایط محیط (محل نصب) استفاده می‌شود.

الف) ضرایب باردهی حداکثر دما

ضرایب باردهی برای حداکثر دمای شهر یا منطقه نصب ترانسفورماتورهای خشک در جدول ۱۹-۵-۲۷ آمده است.

جدول ۱۹-۵-۲۷ ضرایب باردهی برای حداکثر دمای محل نصب

ضریب باردهی	حداکثر دمای محیط (درجه سلسیوس)
۱/۰۶	۳۰
۱/۰۰	۴۰
۰/۹۳	۵۰

(ب) ضرایب حداکثر ارتفاع

ضرایب باردهی برای حداکثر ارتفاع شهر یا منطقه محل نصب از سطح دریا برای ترانسفورماتورهای خشک در جدول ۱۹-۵-۲۸ آمده است.

جدول ۱۹-۵-۲۸ ضرایب باردهی برای حداکثر ارتفاع محل نصب

ضریب باردهی	ارتفاع معادل (m)	حداکثر ارتفاع از سطح دریا (m)
۱/۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰ یا کمتر
۰/۹۷۵	۱۵۰۰	۱۵۰۰ تا ۱۰۰۰
۰/۹۵	۲۰۰۰	۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۰/۹۲۵	۲۵۰۰	بیش از ۲۰۰۰

تبصره ۱: برای تعیین شرایط اقلیمی شهرها و مناطق کشور، به استاندارد ۶۷۷۰ سازمان ملی استاندارد ایران رجوع شود.

تبصره ۲: ضرایب باردهی مربوط به دما و ارتفاع خارج از مقادیر فوق الذکر، از تولیدکنندگان استعلام گردد.

۱۹-۵-۴-۲-۱۰ سیستم‌های کاهش دمای اتاق ترانسفورماتور

ترانسفورماتورها عموماً در اتاق یا فضای بسته در پست برق اختصاصی ساختمان و یا مدل کیوسکی پست برق نصب و مورد استفاده قرار می‌گیرند. حرارت ناشی از تلفات بار و بی‌بار (P_k) و (P_o) ترانسفورماتور باعث افزایش دمای ترانسفورماتور و اتاق آن می‌گردد.

روش‌ها و سیستم‌های کاهش دمای ترانسفورماتور و اتاق محل استقرار آن در بندهای زیر طبقه‌بندی شده است. رعایت این بندها در تعیین شرایط لازم برای طراحی اتاق ترانسفورماتور و نیز پست برق فشار متوسط، انتخاب ترانسفورماتور با کارایی لازم در سیستم فشارمتوسط و نیز

صرفه‌جویی در مصرف برق و انتخاب سیستم تأسیسات مکانیکی مناسب جهت تأمین شرایط مورد نیاز برای کارکرد ترانسفورماتورها، الزامی خواهد بود.

الف) در شهرها و مناطق گروه A، برای کاهش دمای اتاق ترانسفورماتور، تعویض و تخلیه هوای اتاق می‌تواند با تهویه طبیعی و یا مکانیکی انجام گیرد (به مبحث سیزدهم مقررات ملی رجوع شود). در روش تهویه مکانیکی از هواکش برقی، که از طریق ترموستات قطع و وصل یا کنترل می‌شود، برای کاهش و تنظیم دمای اتاق استفاده می‌شود. استفاده از سیستم سرمایش برای مناطق مذکور، به‌جای هواکش، مجاز نمی‌باشد.

ب) استفاده از روش‌های مطرح‌شده در بند الف)، برای شهرها و مناطق و گروه‌های B، تنها زمانی مجاز است که ضرایب مربوط به دما و ارتفاع در محاسبه توان مجاز (بار خروجی) ترانسفورماتور اعمال شده و ترانسفورماتور با مشخصات فنی و توان نامی مناسب انتخاب گردیده‌باشد.

پ) استفاده از روش‌های مطرح‌شده در بند الف)، برای شهرها و مناطق گروه‌های C و D، تنها زمانی مجاز است که پس از اعمال ضرایب مربوط به دما و ارتفاع، مشخصات فنی و توان نامی ترانسفورماتور، مقدار تلفات بار براساس زیربندهای ۱۹-۵-۴-۲ و ۱۹-۵-۴-۲-۳ تعیین گردد.

ت) در صورتی که دمای محل استقرار ترانسورماتور بیش از ۵۰ درجه سلسیوس باشد، لازم است در انتخاب ترانسفورماتور مناسب برای این شرایط دقت لازم به‌عمل آید و در صورت انتخاب سیستم سرمایی برای کاهش دمای اتاق و ترانسفورماتور، لازم است وابستگی میزان مصرف برق سیستم سرمایی با تلفات بار و بازدهی ترانسفورماتور در نظر گرفته شود.

۱۹-۵-۴-۲-۱۱ شرایط استفاده از انواع مختلف ترانسورماتورهای فشار

متوسط

گروه‌بندی ترانسفورماتورهای روغنی و خشک بر اساس تلفات بار، تلفات بی بار، حداکثر راندمان انرژی و تلفات کل در زیربندهای ۱۹-۵-۴-۲ و ۱۹-۵-۴-۲-۵ و ۱۹-۵-۴-۲-۷ و ۱۹-۵-۴-۲-۸ و ۲-۸ و جداول مربوطه آمده است. با استفاده از اطلاعات ردیف‌های فوق الذکر و جداول مربوطه، شرایط استفاده از انواع مختلف ترانسفورماتورهای فشار متوسط به قرار زیر می‌باشد.

الف) الزامات مربوط به استفاده از ترانسفورماتورهای روغنی و یا خشک فشار متوسط در پست برق (اختصاصی) ساختمان‌ها باید منطبق بر ردیف‌ها و بندهای مبحث سیزدهم مقررات ملی باشد.

ب) اگر استفاده از ترانسفورماتور روغنی در پست‌های برق ساختمانی مجاز باشد، با در نظر گرفتن نیاز و شرایط طرح، صرفه‌جویی در مصرف برق، با لحاظ کردن تلفات بار و حداکثر راندمان ترانسفورماتور، مقایسه فنی و اقتصادی و غیره، می‌توان در پست برق از ترانسفورماتورهای خشک به‌جای ترانسفورماتور روغنی استفاده کرد.

پ) اگر استفاده از ترانسفورماتور خشک مطابق مبحث سیزدهم مقررات ملی الزامی باشد، استفاده از ترانسفورماتور روغنی به‌جای ترانسفورماتور خشک مجاز نمی‌باشد.

ت) براساس گروه‌بندی جدول ۱۹-۵-۲۴ و استفاده از ارقام این جدول برای ترانسفورماتورهای روغنی، گروه‌بندی‌های زیر از نظر تلفات بار در توان‌های نامی مختلف، قابل دسته‌بندی است.

(۱) - گروه **OIT1** شامل ترانسفورماتورهای روغنی با کمترین مقدار تلفات بار در توان نامی

(۲) - گروه **OIT2** شامل ترانسفورماتورهای روغنی با مقدار متوسط تلفات بار در توان نامی

(۳) - گروه **OIT3** شامل ترانسفورماتورهای روغنی با مقدار متعارف تلفات بار در توان نامی

ث) براساس گروه‌بندی‌های فوق‌الذکر و جدول ۱۹-۵-۲۶ برای ترانسفورماتورهای خشک، گروه‌بندی‌های زیر از نظر تلفات بار در توان‌های مختلف، قابل دسته‌بندی است.

(۱) - گروه **CRT1** شامل ترانسفورماتورهای خشک با کمترین مقدار تلفات بار در توان نامی

(۲) - گروه **CRT2** شامل ترانسفورماتورهای خشک با مقدار متوسط تلفات بار در توان نامی

(۳) - گروه **CRT3** شامل ترانسفورماتورهای خشک با مقدار متعارف تلفات بار در توان نامی

ج) براساس گروه‌بندی‌های فوق‌الذکر برای ترانسفورماتورهای روغنی و خشک، رده‌های زیر قابل تعریف است.

(۱) - رده اول شامل ترانسفورماتورهای با کمترین مقدار تلفات بار در توان نامی

(۲) - رده دوم شامل ترانسفورماتورهای با مقدار متوسط تلفات بار در توان نامی

(۳) - رده سوم شامل ترانسفورماتورهای با مقدار متعارف تلفات بار در توان نامی

(ح) در رتبه‌بندی ساختمان‌ها از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی برای ساختمان‌های منطبق با مبحث ۱۹، ساختمان‌های کم انرژی و ساختمان‌های بسیار کم انرژی الزامات بندهای (الف)، (ب) و (پ) و نیز گروه‌بندی‌های بند (ت) و (ث) و رده‌بندی ترانسفورماتورها در بند (ج) باید مد نظر قرار گیرد.

۱۹-۵-۴-۲-۱۲ ضریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و خشک فشار متوسط

ضریب بار ترانسفورماتور (α) در تعیین توان نامی ترانسفورماتور، توان بار خروجی ترانسفورماتور، گروه‌بندی ترانسفورماتور، رده‌بندی ترانسفورماتور و رتبه‌بندی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ضریب برای ترانسفورماتورها از رابطه ۱۹-۵-۸ به دست می‌آید.

$$\alpha = \frac{S_{onload}}{S_r} \quad \text{رابطه ۱۹-۵-۸}$$

که در این رابطه:

S_{onload} : توان زیر بار ترانسفورماتور برحسب کیلوولت آمپر (KVA) می‌باشد و مقدار آن می‌تواند برابر یا بزرگتر از توان بار خروجی ترانسفورماتور باشد.

$$(S_{onload} \geq S_{load})$$

S_{load} : توان بار خروجی ترانسفورماتور برحسب کیلوولت آمپر (KVA)

S_r : توان نامی ترانسفورماتور برحسب کیلوولت آمپر (KVA) در شرایط کارکرد نرمال

α : ضریب بار، برابر مقدار زیر بار بودن ترانسفورماتور نسبت به توان نامی ترانسفورماتور که معادل درصد زیر بار بودن ترانسفورماتور (onload) نیز قابل تعریف است.

تبصره: برای مقادیر ضریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و خشک به زیربندهای ۱۹-۵-۴-۲-۱۴ و ۱۹-۵-۴-۲-۱۵ مراجعه شود.

۱۹-۵-۴-۲-۱۳ رده‌بندی ترانسفورماتورها

گروه‌بندی ترانسفورماتورهای روغنی و خشک از نظر تلفات بار، حداکثر راندمان انرژی، همراه با جداول مربوط، در زیربندهای ۱۹-۵-۴-۲-۴ تا ۱۹-۵-۴-۲-۷ منعکس گردیده‌است. بر اساس

جداول و اطلاعات ردیف‌های فوق‌الذکر در گروه‌بندی و رده‌بندی ترانسفورماتورها (زیربند ۱۹-۴-۲-۱۱) و رتبه‌بندی ساختمان‌ها و بر اساس فرمول ضریب بار (زیربند ۱۹-۵-۴-۲-۱۲) و نیز رده‌بندی ترانسفورماتورهای روغنی و خشک برای رتبه‌بندی‌های مختلف ساختمان در زیربندهای ۱۹-۵-۴-۲-۱۴ و ۱۹-۵-۴-۲-۱۵ ارائه گردیده است.

۱۹-۵-۴-۲-۱۴ ضریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و رتبه‌بندی ساختمان‌ها.

ضریب بار ترانسفورماتور یا درصد زیربار بودن ترانسفورماتور برای بررسی و تأمین شرایط لازم در کاهش تلفات کل و انتخاب گروه‌بندی مناسب ترانسفورماتور و نیز رتبه‌بندی ساختمان‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین‌منظور، متوسط مقدار این ضریب برای کلیه توان‌های نامی گروه‌بندی OIT1، OIT2، OIT3 ترانسفورماتور روغنی (جدول ۱۹-۵-۲۴) برای رتبه‌بندی‌های ساختمان‌ها، به شرح زیر ارائه می‌گردد:

الف) در رتبه ساختمان‌های منطبق بر مبحث ۱۹ (EC)، برای ترانسفورماتورهای روغنی گروه OIT1 (رده اول) ضریب بار متوسط برابر ۷۰٪، برای گروه OIT2 (رده دوم) ضریب بار متوسط برابر ۶۰٪ و برای گروه OIT3 (رده سوم) ضریب بار متوسط برابر ۵۰٪ در نظر گرفته شود.

ب) در رتبه ساختمان‌های کم انرژی، برای ترانسفورماتورهای روغنی گروه OIT1 (رده اول) ضریب بار متوسط برابر ۶۰٪، و برای گروه OIT2 (رده دوم) ضریب بار متوسط برابر ۵۰٪ در نظر گرفته شود. استفاده از ترانسفورماتورهای روغنی گروه OIT3 (رده سوم) در این رتبه از ساختمان‌ها توصیه نمی‌شود.

پ) در رتبه ساختمان‌های بسیار کم انرژی، برای ترانسفورماتورهای روغنی گروه OIT1 (رده اول) ضریب متوسط برابر ۵۰٪ در نظر گرفته شود.

ت) بر اساس بندهای (الف)، (ب) و (پ) فوق‌الذکر، مقادیر جدول ضریب بار یا درصد زیر بار بودن ترانسفورماتورهای روغنی در جدول ۱۹-۵-۲۹ آمده است.

جدول ۱۹-۵-۲۹ ضریب بار ترانسفورماتور یا درصد زیربار بودن ترانسفورماتورهای روغنی

گروه‌بندی ترانسفورماتورها			رتبه انرژی ساختمان
OIT3 (رده سوم)	OIT2 (رده دوم)	OIT1 (رده اول)	
%۵۰	%۶۰	%۷۰	ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ (EC)
غیر مجاز	%۵۰	%۶۰	ساختمان کم‌انرژی (EC+)
غیر مجاز	غیر مجاز	%۵۰	ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)

۱۹-۵-۴-۲-۱۵ ضریب بار ترانسفورماتورهای خشک و رتبه‌بندی ساختمان‌ها

مشابه زیربند ۱۹-۵-۴-۲-۱۴ مقدار ضریب بار متوسط برای کلیه توان‌ها نامی و گروه‌بندی‌های CRT1، CRT2، CRT3 ترانسفورماتورهای خشک (جدول ۱۹-۵-۲۶)، برای رتبه‌بندی‌های مختلف، به شرح زیر ارائه می‌گردد.

الف) در رتبه ساختمان‌های منطبق با مبحث ۱۹، برای ترانسفورماتورهای خشک گروه CRT1 (رده اول) ضریب بار متوسط برابر ۶۵٪، برای گروه CRT2 (رده دوم) ضریب بار متوسط ۶۰٪ و برای گروه CRT3 (رده سوم) ضریب بار متوسط برابر ۵۰٪ در نظر گرفته شود.

ب) در رتبه ساختمان‌های کم‌انرژی، برای ترانسفورماتورهای خشک گروه CRT1 (رده اول) ضریب بار متوسط ۶۰٪ و برای گروه CRT2 (رده دوم) ضریب بار متوسط برابر ۵۵٪ در نظر گرفته شود.

پ) در رتبه ساختمان‌های بسیار کم‌انرژی، برای ترانسفورماتورهای خشک گروه CRT1 (رده اول) ضریب بار متوسط برابر ۵۰٪ در نظر گرفته شود.

ت) بر اساس بندهای (الف)، (ب) و (پ) فوق‌الذکر، مقادیر ضریب بار یا درصد زیر بار بودن ترانسفورماتورهای خشک در جدول ۱۹-۵-۳۰ آمده است.

جدول ۱۹-۵-۳۰ ضریب بار ترانسفورماتور یا درصد زیربار بودن ترانسفورماتورهای خشک

گروه‌بندی ترانسفورماتورها			رتبه انرژی ساختمان
CRT3 (رده سوم)	CRT2 (رده دوم)	CRT1 (رده اول)	
٪۵۰	٪۶۰	۶۵٪	ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ (EC)
غیر مجاز	۵۵٪	٪۶۰	ساختمان کم‌انرژی (EC+)
غیر مجاز	غیر مجاز	٪۵۰	ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)

۱۹-۵-۴-۳ موتورهای برقی

موتورهای برقی در سیستم‌های تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان از جمله سیستم‌های سرمایش، گرمایش، تهویه، تخلیه هوا، تأمین هوای فشار مثبت، آسانسور، پلکان‌های برقی، پیاده روهای متحرک و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. انتخاب مناسب مشخصات فنی، قدرت نامی، ولتاژ و راندمان کارکرد موتورهای برقی در شبکه‌های تأسیسات، نحوه راه‌اندازی و کنترل سرعت موتورها از عوامل مؤثر در صرفه‌جویی مصرف برق می‌باشد.

علاوه بر موارد فوق، نکات زیر نیز باید مدنظر قرار گیرند:

- کاهش مصرف برق با انتخاب موتور دارای قدرت و ظرفیت (توان) مناسب، همراه با راندمان بهینه برای عملکرد مورد نظر،
- کاهش مقدار جریان مورد نیاز برای راه‌اندازی موتور، با استفاده از فناوری‌های مناسب،
- کاهش مقدار ارتعاشات و نوفه (نویز) موتور،
- انتخاب سیستم کنترل و راه‌اندازی کارآمد، و نقطه کار مناسب برای موتورها و پمپ‌ها

۱۹-۵-۴-۳-۱ حداقل راندمان پمپ‌های آب و موتور فن‌های دستگاه‌های

هوارسان

حداقل مقادیر راندمان کارکرد پمپ‌های گردش آب سیستم‌های گرمایش و سرمایش، پمپ‌های سیستم آب آشامیدنی، پمپ‌های آتش‌نشانی، موتورهای فن‌های دستگاه‌های هوارسان برای رتبه‌بندی‌های مختلف ساختمانی در جدول ۱۹-۵-۳۱ آمده است:

جدول ۱۹-۵-۳۱ حداقل مقادیر راندمان کارکرد پمپ‌های گردش آب و موتورهای فن‌های دستگاه‌های هوارسان، در رتبه‌بندی‌های مختلف

رتبه انرژی ساختمان	پمپ آب	دستگاه هوارسان
ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ (EC)	۷۰٪	۶۰٪
ساختمان کم‌انرژی (EC+)	۷۵٪	۶۵٪
ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)	۸۵٪	۷۰٪

استفاده از راه اندازه نرم (Soft Star)، به‌منظور کاهش مقدار جریان راه‌اندازی موتورها، به‌جای سیستم متعارف راه‌اندازی ستاره-مثلث، برای موتورها با توان نامی ۱۱ کیلووات (kW) و به بالا، خصوصاً در ساختمان‌های کم‌انرژی و بسیار کم‌انرژی، و نیز سیستم سرعت متغیر (VSD) برای کنترل سرعت موتورهای فن‌های (برای کنترل مقدار هوا) دستگاه‌های هوارسان در ساختمان‌های بسیار کم‌انرژی، توصیه می‌گردد.

۱۹-۵-۴-۴ ویژگی‌های لازم برای موتور و سیستم کنترل سرعت فن کویل‌ها

در فن کویل‌های زمینی، سقفی و یا داکتی، بسته به شرایط طرح و رتبه ساختمانی مورد نظر، لزوم استفاده از موتورهای چندسرعتی و یا تک‌سرعتی همراه سیستم سرعت متغیر (VSD) مطرح می‌شود. برای این منظور، ویژگی‌های لازم برای موتور و سیستم کنترل سرعت فن در رتبه‌بندی‌های مختلف ساختمان در جدول ۱۹-۵-۳۲ رجوع شود.

جدول ۱۹-۵-۳۲ ویژگی‌های لازم برای نوع موتور و سیستم کنترل فن کویل، در رتبه‌بندی مختلف

رتبه انرژی ساختمان	ویژگی‌های لازم برای موتور فن کویل و سیستم کنترل سرعت آن
ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ (EC)	موتور حداقل سه سرعتی با سیستم کنترل سرعت متعارف سه‌سرعتی
ساختمان کم‌انرژی (EC+)	موتور حداقل چهارسرعتی با سیستم کنترل سرعت متعارف چهارسرعتی
ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)	موتور تک‌سرعتی با سیستم کنترل سرعت از نوع سرعت‌متغیر (VSD)

تبصره: استفاده از سیستم حجم هوای متغیر (VAV) برای سیستم گرمایش و سرمایش فضاها در ساختمان بستگی به شرایط و نیاز طرح دارد و ارزیابی آن مشابه حالت ساختمان بسیار کم‌انرژی خواهد بود.

۱۹-۵-۴-۵ ویژگی‌های لازم برای موتور و سیستم کنترل سرعت کولرهای آبی

در کولرهای آبی بسته به رتبه ساختمانی مورد نظر، لزوم استفاده از موتورهای چند سرعتی یا تک سرعتی همراه سیستم سرعت متغیر (VSD) مطرح می‌شود. برای این منظور، ویژگی‌های لازم برای موتور و سیستم کنترل کولر آبی در رتبه‌بندی‌های مختلف ساختمان در جدول ۱۹-۵-۳۳ آمده است.

جدول ۱۹-۵-۳۳ ویژگی‌های لازم برای موتور و سیستم کنترل سرعت و راه‌اندازی کولر آبی، در رتبه‌بندی‌های مختلف

رتبه انرژی ساختمان	ویژگی‌های لازم برای موتور و سیستم کنترل کولر آبی
ساختمان منطبق با میحث ۱۹ (EC)	موتور دو سرعتی، با سیستم کنترل و راه‌اندازی دو سرعتی (سرعت کم و زیاد)
ساختمان کم‌انرژی (EC+)	موتور تک سرعتی با سیستم راه‌اندازی و کنترل سرعت از نوع سرعت متغیر (VSD)
ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)	موتور تک سرعتی با سیستم راه‌اندازی و کنترل سرعت از نوع سرعت متغیر (VSD)

تبصره: علاوه بر موارد مربوط به موتور کولر و سیستم کنترل و راه‌اندازی آن، برچسب انرژی کولر در بند ۱۹-۴-۳-۲ تعیین گردیده است.

۱۹-۵-۴-۶ آسانسورها و پلکان‌های برقی

برای آسانسورها و پلکان‌های برقی ساختمان‌های کم انرژی و بسیار کم انرژی باید از موتورهای بدون گیربکس و یا با راندمان بالاتر از مقادیر تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۳۴ استفاده شود.

جدول ۱۹-۵-۳۴ حداقل مقادیر راندمان کارکرد موتور آسانسور و پلکان برقی، در رتبه‌بندی‌های مختلف

رتبه انرژی ساختمان	راندمان حداقل (%)
ساختمان کم‌انرژی (EC+)	۷۰ %
ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)	۸۰ %

۱۹-۵-۴-۷ حداقل راندمان لازم برای دستگاه‌های برق بدون وقفه (UPS) نوع استاتیک

حداقل راندمان لازم برای دستگاه‌های برق بدون وقفه (UPS) نوع استاتیک در جدول ۱۹-۵-۳۵ ارائه گردیده است.

جدول ۱۹-۵-۳۵ حداقل راندمان لازم برای دستگاه‌های برق بدون وقفه (UPS) نوع استاتیک

راندمان حداقل (%)	توان نامی دستگاه (کیلوولت آمپر) (kVA)
۹۰	کمتر یا مساوی ۲۰
۹۱	بین ۲۰ تا ۱۰۰
۹۳	مساوی یا بیش از ۱۰۰

۱۹-۵-۴-۸ حداقل ضریب توان اصلاح شده ساختمان

حداقل مقدار ضریب توان اصلاح شده، برای رتبه‌بندی‌های مختلف انرژی ساختمانی در جدول ۱۹-۵-۳۶ آمده است.

جدول ۱۹-۵-۳۶ حداقل مقدار ضریب توان اصلاح شده، برای رتبه‌بندی‌های مختلف ساختمان

حداقل مقدار ضریب توان اصلاح شده	رتبه انرژی ساختمان
۰,۹۰	ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ (EC)
۰,۹۳	ساختمان کم‌انرژی (EC+)
۰,۹۵	ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)

اصلاح ضریب قدرت می‌تواند با استفاده از خازنی، که روی مصرف‌کننده نصب می‌شود، انجام گیرد، ولی در اکثر موارد، به‌کارگیری این روش امکان‌پذیر نمی‌باشد. به‌همین علت، در طرح سیستم‌های تأسیسات برقی از بانک خازن برای اصلاح ضریب قدرت شامل پله‌های خازنی با ظرفیت‌های مناسب و نیز رگولاتور بانک خازن با مراحل تعریف شده و برای قراردادن پله‌های بانک خازن در مدار، استفاده می‌شود. مقادیر ظرفیت پله‌ها، تعداد پله‌ها و مراحل عمل رگولاتور براساس نیاز، شرایط طرح، مقدار ضریب توان اولیه و مقدار ضریب توان اصلاح شده انتخاب می‌گردد.

۱۹-۵-۴-۹ سیستم مدیریت روشنایی

سیستم مدیریت روشنایی (LMS) شامل کلیدها و حسگرهای هوشمند، سویچ‌ها، کنترلرها (یا کنترل‌گرها) و مراکز کنترل، با قابلیت برنامه‌ریزی، تنظیم و اتصال به شبکه‌ها و سیستم‌های

مختلف، از جمله سیستم مدیریت انرژی (EMS) و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) مورد استفاده قرار می‌گیرد. با مدیریت، برنامه‌ریزی، کنترل، قطع و وصل مدارها یا اجزاء سیستم روشنایی، شرایط مورد نیاز برای صرفه‌جویی در مصرف برق سیستم روشنایی ایجاد می‌گردد.

استفاده از این سیستم برای ساختمان‌های بسیار کم‌انرژی الزامی است.

۱۹-۵-۴-۹-۱ حداقل امکانات و قابلیت‌های سیستم مدیریت روشنایی

سیستم مدیریت روشنایی باید دارای حداقل امکانات و قابلیت‌های زیر باشد:

الف) ساختار دیجیتالی آدرس‌پذیر قابل استفاده با توپولوژی ستاره و یا سری،
ب) قابلیت برنامه‌ریزی و کار با انواع حسگرها و توانایی استفاده دیمری، در لامپ‌های چراغ‌ها،
برای کم سو کردن و کاهش شدت روشنایی،

پ) قابلیت قطع و وصل، و کنترل تکی و یا گروهی چراغ‌ها، قابلیت کار با حسگر شدت روشنایی،
حسگر نوری، حسگر حرکت و حسگر حضور، قابلیت ترکیب روشنایی مصنوعی و نور روز، با
بهره‌گیری از حسگرهای نور برای تأمین شدت روشنایی مناسب در نقاط مختلف فضا، با هدف
صرفه‌جویی در مصرف برق.

ت) قابلیت اتصال به پرده‌کرکه خودکار (اتوماتیک) برای تنظیم مقدار نور روز ورودی به داخل
فضا.

ث) قابلیت اندازه‌گیری و ثبت مقدار مصرف برق مدارهای روشنایی قسمت‌ها و یا فضاهای
مشخصی از ساختمان،

ج) اندازه‌گیری و ثبت مدت زمان روشن بودن چراغ‌ها و یا خاموش بودن آنها و نیز مدت کل
کارکرد لامپ‌ها، برای برنامه‌ریزی تعویض لامپ‌ها.

چ) قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به فعال بودن یا غیرفعال بودن مدارهای روشنایی،

ح) قابلیت ارسال اطلاعات مربوط به مقدار مصرف برق مدارهای روشنایی قسمتی از ساختمان به
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)، در صورت پیش‌بینی این سیستم در ساختمان و
نیز ثبت آنها برای بررسی‌های دوره‌ای، و مدیریت مصرف برق از طریق سیستم مدیریت
هوشمند ساختمان. لازم به ذکر است که از سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) نیز
می‌توان برای مدیریت سیستم روشنایی نیز استفاده کرد. در این حالت، فرمان قطع و وصل
مدار روشنایی از طریق مازول مرتبط با کنترلر و مرکز سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
(BMS)، صادر می‌شود (به مبحث سیزدهم مقررات رجوع شود). پروتوکل ارتباطی داده (دیتا)

سیستم مدیریت روشنایی باید از نوع استاندارد و نیز دارای قابلیت اتصال و ارتباط با شبکه‌های داده (دیتا) متفاوت باشد.

۱۹-۵-۴-۱۰ سیستم‌های کنترل روشنایی

برای کنترل روشنایی در کلیه رتبه‌های ساختمانی، می‌توان یک یا ترکیبی از سیستم‌های مندرج در زیربندهای ۱۹-۵-۴-۱۰ الی ۱۹-۵-۴-۱۰-۶ را به کار گرفت. در صورت عدم استفاده از سیستم‌های مناسب کنترل روشنایی لازم است طراح دلایل توجیهی مربوط را قید کند.

۱۹-۵-۴-۱۰-۱ کلیدهای قطع و وصل

این نوع کلیدها برای قطع و وصل مدارها و یا چراغ‌های روشنایی به کار می‌روند. مساحت زیر پوشش این روش قطع و وصل، به‌طور عام و در شرایط عادی، محدود به مقدار جریان مدار روشنایی، کلید محافظتی مدار و جریان نامی کلید قطع و وصل مدار است.

۱۹-۵-۴-۱۰-۲ حسگر (سنسور) حرکت و حسگر حضور

فعال شدن حسگر حرکت در صورت حرکت و جابجایی، و حسگر حضور در صورت حضور فرد یا افراد، بسته به مورد استفاده، باعث فعال شدن مدار روشنایی و یا چراغ‌ها می‌شود. اگر حرکت و یا حضور در محیط وجود نداشته باشد، بعد از مدت زمان معین از پیش تنظیم شده، مدار روشنایی غیر فعال و یا چراغ‌ها خاموش می‌گردند.

این حسگرها دارای فن‌آوری‌های ساخت متفاوت، و شامل حسگر فروسرخ (مادون قرمز) فعال (آکتیو)، حسگر فروسرخ غیرفعال (مادون قرمز پاسیو)، حسگر فراصوتی (اولتراسونیک)، حسگر فرکانس بالای مایکروویو و حسگرهای میکروفونی حساس به صدا و فعالیت می‌باشند. این حسگرها می‌توانند به‌صورت ترکیبی، مانند ترکیب حسگر فراصوتی (اولتراسونیک) و حسگر فروسرخ غیرفعال (مادون قرمز پاسیو)، یا انواع دیگر، در قالب یک حسگر نیز تولید شوند.

حسگر فروسرخ غیرفعال (مادون قرمز پاسیو)، نسبت به حرارت بدن افراد حساس است، و در صورت وجود فرد در فضای داخلی یا محیط اطراف و محوطه ساختمان، مدار روشنایی و یا سایر مدارهای لازم را فعال می‌کند و در صورت عدم وجود افراد بعد از مدت زمان معینی که از قبل تنظیم شده است، مدارها را غیرفعال و یا چراغ‌ها را خاموش می‌نماید.

حسگر فرکانس بالای مایکروویو به‌خاطر برد عمل (کنترل) زیاد در محوطه‌های بزرگ و محیط‌های گسترده ساختمان به کار می‌رود و در صورت وجود حرکت، این حسگر فعال می‌شود، و فرمان لازم را به مدار روشنایی و یا سایر مدارها صادر می‌کند؛ در غیر این صورت، غیرفعال باقی می‌ماند.

حسگر میکروفونی، در صورت وجود فعالیت و صدا در محیط، فعال می‌شود، و فرمان لازم را به مدار روشنایی و یا سایر مدارها صادر می‌کند؛ در غیر این صورت، غیرفعال باقی می‌ماند.

در انتخاب هر کدام از این حسگرها، علاوه بر منحنی پوشش و نحوه عملکرد آن در مکان، زاویه پوشش، ارتفاع نصب، فاصله افقی عملکرد در سطح مکان، فضای مورد نظر و نحوه اسکن، موارد زیر نیز باید مد نظر قرار گیرد:

الف) حسگرهای حرکتی در محل ورود و خروج افراد، باید طوری نصب شوند که در فاصله حداقل یک متر مانده به فضای مورد نظر و نیز تغییر مکان و حرکت فرد به اندازه ۵۰ سانتی‌متر فعال شده و برای مدت زمان قابل تنظیم (در یک محدوده زمانی حداقل و حداکثر)، مدار روشنایی و یا سایر مدارهای لازم دیگر را فعال یا غیرفعال نماید.

ب) چنانچه حسگر حرکتی برای فعال و یا غیرفعال کردن مدار روشنایی، و یا روشن و خاموش کردن چراغ‌های پیرامونی ساختمان و یا محوطه به کار رود، حسگر حرکتی باید توانایی تشخیص حرکت فرد را، در فاصله‌ای برابر با دو برابر ارتفاع نصب چراغ‌های روشنایی محوطه و یا توانایی تشخیص حرکت فرد را در محدوده محیطی تحت پوشش چراغ‌های محوطه و برابر ۸۰٪ از محوطه تحت پوشش چراغ‌ها را داشته باشد.

پ) در صورت به‌کارگیری حسگرهای فراصوتی (اولتراسونیک) برای سیستم روشنایی، باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

۱) حسگر فراصوتی (اولتراسونیک) نباید در کنار دریچه هوای سیستم تهویه نصب شود. در غیر این صورت کارکرد آن مختل خواهد گردید.

۲) حسگر فراصوتی (اولتراسونیک) نسبت به حسگر فرسرخ (مادون قرمز) حساس‌تر است، و در ارتفاع پایین نصب می‌شود. بدین جهت استفاده از حسگر فراصوتی (اولتراسونیک) در مکان‌ها و فضاهای دارای پارٹیشن، از جمله فضاهای اداری، توصیه می‌شود.

۱۹-۵-۴-۱۰-۳ حسگر نوری (فتوسل) فرمان مدار روشنایی

حسگر نوری (فتوسل) فرمان مدار روشنایی براساس افت مقدار شدت روشنایی فضاها و محیط اطراف ساختمان، فعال می‌شود و مدار روشنایی را فعال و چراغ‌ها را روشن می‌نماید؛ وقتی که شدت روشنایی لازم برای فعال‌سازی حسگر نوری (فتوسل) مجدداً برقرار شد، مدار روشنایی را غیرفعال و چراغ‌ها را خاموش می‌کند. حسگر نوری عموماً برای کنترل و فرمان مدار روشنایی محوطه و محیط اطراف ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برخی حسگرهای حرکتی موجود، به صورت ترکیبی با حسگر نوری (فتوسل)، علاوه بر فعال شدن در صورت حرکت افراد، به مقدار روشنایی محیط نیز حساس هستند، و در نتیجه، در صورت کافی نبودن شدت روشنایی محیط و وجود حرکت، فرمان فعال شدن مدار روشنایی را صادر می‌کنند.

۱۹-۵-۴-۱۰-۴ ساعت فرمان مدار روشنایی

ساعت فرمان مدار روشنایی، برای کنترل و فرمان مدار روشنایی محوطه و یا محیط اطراف ساختمان‌ها و یا فضاهای داخلی، با توجه به نیاز و شرایط طرح، به کار می‌رود. این ساعت قابل برنامه‌ریزی است، و در زمان معین، مدارهای لازم را، طبق برنامه‌های مشخص، فعال و یا غیر فعال و یا چراغ‌های روشنایی را، روشن و یا خاموش می‌کند.

۱۹-۵-۴-۱۰-۵ تایمر مدار روشنایی

تایمر مدار روشنایی برای کنترل و فرمان مدار روشنایی فضاهای معین به کار می‌رود. فرمان تایمر از طریق کلیدهای فشاری نصب شده در محل مورد نظر است. عملکرد آن برای مدت زمان معین تنظیم می‌شود. تایمر مدار فرمان روشنایی، پس از فرمان کلیدهای فشاری، در مدت زمان تنظیم شده، مدار روشنایی را فعال نگه می‌دارد، و پس از آن، مدار غیرفعال می‌شود.

کلیدهای فشاری مورد استفاده برای فرمان تایمر مدار روشنایی باید دارای چراغ اندیکاتور بوده، تا در شرایط نبود روشنایی مصنوعی در محل، قابل تشخیص باشند. علاوه بر این، لازم است در فاصله حداکثر دو متری از ورودی قابل دسترس برای افراد باشد. حداکثر مساحت فضا یا فضاهای تحت پوشش یک تایمر مدار روشنایی نباید بیش از ۱۰۰ متر مربع باشد.

تبصره: در سیستم‌های کنترل روشنایی بندهای ۱۹-۵-۴-۱۰-۲ تا ۱۹-۵-۴-۱۰-۵ عمل کنترل و فرمان می‌تواند برای یک مدار و یا گروهی از مدارهای روشنایی به کار رود.

۱۹-۵-۴-۱۰-۶ سامانه کاهنده (دایمر) روشنایی

سامانه کاهنده (دایمر) روشنایی برای کاهش شدت روشنایی چراغ یا چراغ‌های یک فضا مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد این سیستم‌ها عمدتاً در واحدهای ساختمان‌های مسکونی، سالن‌های تئاتر، نمایش و همایش و در برخی فضاهای خاص بناهای درمانی می‌باشد.

در صورت استفاده از سیستم‌های کاهش نور، لازم است پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد تا کیفیت روشنایی بیش از حد کاهش نیابد و عملکرد فضای مورد نظر تحت‌الشعاع قرار نگیرد.

۱۹-۵-۴-۱۱ لامپ‌های سیستم روشنایی

معیارهای زیر باید در انتخاب لامپ‌های مناسب برای تأمین روشنایی مصنوعی فضاهای داخلی، محیط اطراف و محوطه تمامی ساختمان‌ها رعایت شوند. لازم به ذکر است که راندمان لامپ‌ها (لومن بروات)، در میزان صرفه‌جویی در مصرف برق قابل دست‌یابی تعیین‌کننده هستند.

الف) انتخاب لامپ‌ها با راندمان (لومن بروات) مناسب براساس نیاز فضاها و محیط اطراف ساختمان، مطابق جدول ۱۹-۵-۳۷، متناسب با رتبه‌بندی انرژی ساختمان.

ب) انتخاب مقدار دمای رنگ نور (CCT بر حسب کلوین) مناسب برای لامپ‌ها، به‌منظور تأمین کیفیت نور فضاها و محیط اطراف ساختمان.

پ) انتخاب شاخص نور (CRI) مناسب برای لامپ‌ها، جهت تشخیص و یا نمایش رنگ واقعی اشیاء و یا سطوحی که نور به آن می‌تابد.

ت) استفاده از لامپ‌ها با طول عمر زیاد، با توجه به نیاز و شرایط طرح.

ث) انتخاب چوک یا بالاست با تلفات بار کمتر (مصرف برق کمتر) برای لامپ‌های تخلیه در گاز مانند لامپ‌های فلورسنت معمولی یا کمپکت، متال‌هالید، بخار سدیم، بخار جیوه و نیز منابع تغذیه ولتاژ پایین برای لامپ‌هایی نظیر LED و یا لامپ OLED.

ج) استفاده از بالاست القایی برای لامپ‌های فلورسنت معمولی یا کمپکت مجاز نبوده به‌جای آن باید از بالاست الکترونیکی استاندارد با تلفات بار کمتر استفاده شود.

لامپ LED دارای منبع تغذیه ولتاژ پایین الکترونیک هستند و نوسانات برق کارکرد این منبع را مختل و باعث کاهش عمر لامپ و میزان نور آن می‌گردد. علاوه بر آن، منبع تغذیه لامپ تولید جریان هارمونیک در مدار تغذیه می‌کند. بنابر این، لازم است که به مقدار اعوجاج کل جریان (THD) نیز توجه شود.

۱۹-۵-۴-۱۱-۱ راندمان لامپ‌های سیستم روشنایی

راندمان (یا بهره نوری) لامپ‌های روشنایی، بر حسب لومن بر وات، (بدون لحاظ کردن مصرف بالاست و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای هرگروه از انواع لامپ‌ها)، نسبت لومن لامپ بر توان مصرفی لامپ می‌باشد.

در انتخاب لامپ برای تأمین روشنایی مصنوعی فضاها، محیط اطراف و محوطه ساختمان، با هدف صرفه‌جویی در مصرف برق، لازم است موارد زیر مد نظر قرار گیرد.

الف) لامپ‌های هر گروه از تکنولوژی تولید، شامل فلورسنت (معمولی یا کمپکت)، متال هالید، بخار سدیم، بخار جیوه، گازی، LED، هالوژن تنگستن و غیره دارای راندمان‌های متفاوت هستند. راندمان یکی از پارامترهای اصلی در انتخاب نوع و کاربرد لامپ به‌شمار می‌رود. برای این منظور، با توجه به تنوع لامپ‌های تولید شده، و کاربرد آنها برای تأمین روشنایی فضاهای داخلی، و محیط اطراف و محوطه ساختمان، محدوده لومن بر وات (راندمان) هر نوع و یا هر گروه از لامپ‌های متعارف، که عمدتاً در سیستم روشنایی مصنوعی ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، به‌شرح زیر در جدول ۱۹-۵-۳۷ طبقه‌بندی می‌شود.

جدول ۱۹-۵-۳۷ بهره‌نوری (لومن بر وات) حداقل لامپ‌های متعارف، برای رتبه‌بندی‌های مختلف انرژی ساختمان

لامپ بخار سدیم و توان نامی آن بر حسب وات (W)					لامپ متال هالید و توان نامی آن بر حسب وات (W)					لامپ فلورسنت و توان نامی آن بر حسب وات (W)				رتبه انرژی
										معمولی		متراکم (کمپکت)		
(W) ۴۰۰	(W) ۲۵۰	(W) ۱۵۰	(W) ۷۰	(W) ۴۰۰	(W) ۲۵۰	(W) ۱۵۰	(W) ۷۰	(W) ۲۶	(W) ۲۴	(W) ۱۸	(W) ۲۶	(W) ۱۸		
۹۵	۹۲	۸۳	۸۰	۹۵	۸۰	۹۵	۹۱	۸۰	۷۵	۶۶	۶۹	۶۳	ساختمان منطبق با میحث ۱۹ (EC)	
۱۱۷	۱۰۰	۹۳	۹۳								۹۰	۷۲	ساختمان کم‌انرژی (EC+)	
۱۳۲	۱۳۲	۱۱۳									۹۳	۷۵	ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)	

ب) با توجه به طول عمر بسیار بالای لامپ‌های LED و لومن بر وات (راندمان) بین ۷۰ تا ۹۵ آن‌ها، استفاده از این نوع لامپ‌ها، در کلیه رتبه‌های انرژی ساختمان، توصیه می‌شود. این لامپ‌ها جایگزین مناسبی بجای لامپ‌های راندمان و طول عمر کم به حساب می‌آیند.

تبصره ۱: چنانچه در طراحی سیستم روشنایی مصنوعی، لامپ‌های دیگری به غیر از موارد بندهای فوق‌الذکر انتخاب شود، برای مقدار لومن بر وات (راندمان) این لامپ‌ها، لازم است به مشخصات فنی تولیدکننده لامپ رجوع شود.

تبصره ۲: مقادیر لومن بر وات (راندمان) لامپ‌های بندهای فوق‌الذکر، ارقام مبنا تلقی می‌شوند.

۱۹-۵-۴-۱۲ چگالی توان سیستم روشنایی

۱۹-۵-۴-۱۲ توان کل لامپ‌های یک فضای ساختمان

طراحی سیستم روشنایی مصنوعی، براساس کاربرد و شرایط فضای ساختمان، شدت روشنایی مورد نیاز در موضع کار و فعالیت، به‌عنوان محدوده اصلی، خصوصیات ابعادی فضا، رنگ‌های دیوار، سقف و کف، خصوصیات کیفی نور و دیگر پارامترهای تأثیرگذار، انجام می‌گردد. با این کار، تعداد لامپ‌ها و تعداد چراغ‌های مناسب برای تأمین روشنایی فضای مورد نظر، تعیین می‌گردد.

بر اساس روند فوق، توان کل لامپ‌های چراغ‌ها، با استفاده از رابطه ۱۹-۵-۹، برای بهینه‌سازی مصرف برق سیستم روشنایی و با هدف به‌حداقل رسانیدن توان کل لامپ‌های چراغ‌ها محاسبه می‌گردد.

$$\frac{L}{W} = E \quad \text{لومن بر وات لامپ}$$

$$L_T = \frac{I.S}{CU.LLF} \quad \text{لومن کل لامپ‌ها}$$

$$L_T = N.L = N \cdot \left(\frac{L}{W}\right) \cdot W \frac{I.S}{CU.LLF} = N.E.W \frac{I.S}{CU.LLF}$$

$$W_T = (N.W) = \frac{I.S}{CU.E.LLF} \quad \text{توان کل لامپ‌ها} \quad \text{رابطه ۱۹-۵-۹}$$

در این رابطه:

I: شدت روشنایی مورد نیاز فضای کار یا محیط برحسب لوکس (مقدار ثابت برای یک فضا)

S: مساحت فضای کار یا محیط برحسب مترمربع (مقدار ثابت برای یک فضا)

W: توان مصرفی هر لامپ (بدون لحاظ مصرف بالاست و غیره برای هر گروه از انواع لامپ‌ها) برحسب وات

L: لومن لامپ (بسته به نوع لامپ انتخابی)

E: لومن بروات یا راندمان لامپ (بسته به نوع لامپ انتخابی در هر گروه از انواع لامپ‌ها)

N: تعداد لامپ‌های مورد نیاز فضای کار یا محیط

W_T : توان مصرفی کل لامپ‌های روشنایی فضای کار یا محیط (بسته به نوع لامپ و تعداد آن) برحسب وات

CU : ضریب بهره چراغ تأمین‌کننده روشنایی مصنوعی (بسته به نوع چراغ انتخابی)

LLF : ضریب افت توان نوری چراغ براساس شرایط محیط نصب آن (مقدار ثابت برای یک فضا)

L_T : لومن کل مورد نیاز برای تأمین شدت روشنایی مورد نیاز فضا کار یا محیط که برابر است لومن هر لامپ در تعداد لامپ‌ها.

با در نظر گرفتن مقادیر ثابت در هر یک از پارامترهای فوق‌الذکر رابطه ۱۹-۵-۹ به صورت رابطه ۱۹-۵-۱۰ خلاصه می‌شود.

$$W_T = \frac{K}{CU \cdot E} \quad \text{رابطه ۱۹-۵-۱۰}$$

در این رابطه ضریب ثابت K خلاصه شده مقادیر ثابت پارامترهای رابطه ۱۹-۵-۹ می‌باشد.

رابطه ۱۹-۵-۱۰ متغیرهای اصلی و مؤثر در کاهش توان کل لامپ‌های مورد نیاز برای تأمین روشنایی مصنوعی و به تبع آن صرفه جویی در مصرف برق را نشان می‌دهد. این متغیرها مقادیر لومن بر وات یا راندمان لامپ (E) و ضریب بهره چراغ (CU) می‌باشند، که باید در انتخاب لامپ و چراغ با توجه به بندهای زیر مد نظر قرار گیرد.

الف) مقدار ضریب بهره چراغ (CU) برای انواع چراغ‌ها از طریق استاندارد روشنایی و یا محاسبات نرم‌افزاری تعیین می‌گردد.

(۱) هرچه قدر مقدار ضریب بهره (CU) چراغ روشنایی تأمین‌کننده روشنایی فضا و یا محیط بالا باشد، توان کل لامپ‌ها کاهش خواهد یافت و صرفه‌جویی در مصرف برق سیستم روشنایی حاصل خواهد شد. در تعیین مقدار ضریب بهره (CU) چراغ، مقدار ضریب شاخص فضا (بند ب)، منحنی پخش نور چراغ و ضرایب انعکاس جدارهای فضا مؤثر بوده و باید در انتخاب چراغ مناسب برای یک فضا و یا محیط، مد نظر قرار گیرد. لازم به ذکر است که در منحنی پخش نور چراغ، عواملی از قبیل رفلکتور چراغ و جنس آن، لوور چراغ، فرم بدنه چراغ، تعداد لامپ و غیره، دخیل هستند.

(۲) ضریب بهره (CU) چراغ تابع ضریب انعکاس رنگ‌های سقف، دیوار و کف می‌باشد. هر قدر مقدار این ضرایب بیشتر باشد مقدار ضریب بهره (CU) نیز بیشتر خواهد شد و در

نتیجه مقدار توان کل لامپ‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین در فضاها باید از رنگ‌های روشن و با ضریب انعکاس بالا استفاده شود.

(۳) از بین انواع چراغ‌های مناسب برای تأمین روشنایی فضا، از چراغ‌های با ضریب بهره (CU) بیشتر استفاده شود.

(۴) از بین انواع لامپ‌های مناسب برای چراغ‌ها، از لامپ‌های با راندمان بالا (لومن بروات بالا) استفاده شود.

تبصره: در محاسبات نرم‌افزاری روشنایی مصنوعی، پارامترهای لازم برای طراحی روشنایی مصنوعی، برای هر چراغ و بر اساس مشخصات و نوع لامپ آن، از طریق نرم‌افزار و توسط طراح انتخاب و لحاظ می‌گردد.

(ب) ضریب شاخص فضا از رابطه ۱۹-۵-۱۱ به دست می‌آید (بند الف فوق‌الذکر).

رابطه ۱۹-۵-۱۱
$$\text{ضریب شاخص فضا} = \frac{(\text{عرض} \times \text{طول})}{(\text{عرض} + \text{طول}) \times \text{ارتفاع}} \times ۵$$

با توجه به این رابطه، ملاحظه می‌شود که مقدار این ضریب برای انواع چراغ‌های قابل استفاده در یک فضا، به دلیل ثابت بودن طول، عرض و ارتفاع فضا، ثابت خواهد ماند.

(پ) مصرف برق بالاست‌های لامپ‌ها و یا منابع تغذیه آنها به مقدار توان کل لامپ‌های مورد نیاز فضای ساختمان اضافه می‌گردد، و براین اساس مقدار توان کل چراغ‌های سیستم روشنایی (مصرف برق چراغ‌ها)، تعیین می‌شود.

۱۹-۵-۴-۱۲-۲ چگالی توان سیستم روشنایی فضاها

(الف) محاسبات سیستم روشنایی مصنوعی فضاها و محیط اطراف ساختمان معمولاً با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی انجام می‌گیرد، و در خروجی محاسبات، علاوه بر تعیین شاخص‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سیستم روشنایی، مقدار چگالی توان چراغ‌های سیستم روشنایی نیز، به وات بر مترمربع، مشخص می‌گردد.

(ب) پس از انتخاب انواع چراغ‌ها و لامپ‌های مناسب برای فضا و یا محیط ساختمان، محاسبات نرم‌افزاری برای هر یک از چراغ‌ها تکرار می‌شود، تا چراغ‌های با کمترین چگالی توان (وات بر مترمربع)، برای تأمین روشنایی فضا و یا محیط ساختمان، با هدف صرفه‌جویی در مصرف برق، انتخاب شوند.

۱۹-۵-۴-۱۲-۳ چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان

با تقسیم مقدار توان کل چراغ‌های یک فضا و یا محیط ساختمان بر مقدار مساحت فضا و یا محیط، مقدار چگالی توان چراغ‌ها (به وات بر مترمربع) به دست می‌آید.

محاسبه مقدار مجموع توان کل چراغ‌ها، برای هر یک از فضاها و یا محیط‌های ساختمان، و تعیین مقدار کل آنها، برای تمام فضاها و یا محیط ساختمان، مقدار مصرف برق سیستم روشنایی ساختمان را مشخص می‌کند. چنانچه این مقدار بر کل زیربنای ساختمان و یا مساحت محیط اطراف ساختمان تقسیم گردد، مقدار چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان و یا محیط آن به دست خواهد آمد.

در جدول ۱۹-۵-۳۸، مقادیر چگالی توان بر حسب وات بر مترمربع برای ساختمان‌ها و محیط اطراف آنها، با کاربری‌های متفاوت و نیز برای رتبه‌بندی‌های مختلف ساختمان‌ها، ارائه شده‌است.

۱۹-۵-۴-۱۲-۴ حداکثر مقادیر چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان

مقادیر حداکثر چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان براساس تأمین شدت روشنایی مورد نیاز در موضع کار و محدوده فعالیت فرد در فضاها، کار و یا محیط ساختمان، نوع چراغ‌ها، نوع لامپ‌ها، لومن کل لامپ‌ها، لومن بروات لامپ‌ها، ضرایب انعکاس نور و سایر پارامترهای مؤثر دیگر و نیز بررسی‌های آماری و محاسباتی سیستم روشنایی، تعیین می‌گردد. بر این اساس، معیار و ارقام مبنای مقادیر چگالی توان سیستم روشنایی برای ساختمان‌ها، محیط اطراف ساختمان در رتبه‌بندی‌های مختلف ساختمان در جدول ۱۹-۵-۳۸ ارائه می‌گردد.

جدول ۱۹-۵-۳۸ حداکثر مقادیر چگالی توان روشنایی، برحسب وات بر مترمربع، برای ساختمان‌ها، محیط اطراف ساختمان‌ها در رتبه‌بندی‌های مختلف ساختمان

ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)	ساختمان کم‌انرژی (EC+)	ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ (EC)	کاربری ساختمان
۵,۰	۷,۰	۱۱,۵	اداری (به استثنای اداره پست)
۵,۸	۸,۲	۱۳,۴	مرکز دانشگاهی
۴,۹	۶,۸	۱۱,۲	آموزشگاه و مدرسه
۶,۳	۸,۹	۱۴,۶	کتابخانه بزرگ
۴,۸	۶,۷	۱۱,۰	خوابگاه دانشگاهی
۶,۰	۸,۳	۱۳,۷	بیمارستان
۷,۳	۱۰,۳	۱۶,۹	فروشگاه بزرگ
۵,۲	۷,۳	۱۲,۰	سالن ورزشی بزرگ
۵,۰	۷,۱	۱۱,۶	سالن ورزشی کوچک
۵,۰	۷,۰	۱۱,۵	هتل
۶,۳	۸,۸	۱۴,۴	کارگاه تولیدی
۵,۳	۷,۴	۱۲,۲	موزه
۴,۸	۶,۷	۱۱,۰	ترمینال
۳,۷	۵,۲	۸,۵	انبار بزرگ
۸,۵	۱۱,۹	۱۹,۵	سالن همایش و تئاتر
۱,۳	۱,۸	۳,۰	پارکینگ بزرگ سرپوشیده
۵,۵	۷,۷	۱۲,۶	اداره پست
۵,۲	۷,۳	۱۲,۰	ورودی سرپوشیده ساختمان
۲,۶	۳,۷	۶,۰	نمای ساختمان
۰,۸	۱,۲	۱,۹	پارکینگ روباز ساختمان
۵,۲	۷,۳	۱۲,۰	راه‌پله باز ساختمان
۱,۰	۱,۵	۲,۴	پیاده‌رو و یا خیابان مجاور ساختمان
۰,۳	۰,۴	۰,۶	فضای سبز ساختمان

۱۹-۵-۴-۱۳ تعیین محل استقرار ترانسفورماتور فشار متوسط و یا تابلو برق فشار ضعیف اصلی

به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی محل استقرار و نصب ترانسفورماتور(ها) فشار متوسط در پست(ها) برق و یا تابلو(ها) برق فشار ضعیف اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق پروژه‌هایی که بیش از یک نقطه تمرکز بار دارند، بر اساس محل و مختصات نقاط تمرکز هر یک از بارها و نیز مقدار مصرف برق هر یک از این نقاط، بایستی طوری در نظر گرفته شوند که ضمن لحاظ افت ولتاژ مجاز و کاهش طول و مقطع کابل‌ها، مقدار تلفات در شبکه توزیع نیز کاهش یابد. برای این منظور تعیین و مشخص کردن مرکز ثقل بارها و یا مختصات نهایی نقاط استقرار و نصب ترانسفورماتور(ها) در پست(ها) برق و یا تابلو برق فشار ضعیف اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق از رابطه ۱۹-۵-۱۲ و رابطه ۱۹-۵-۱۳ استفاده می‌گردد. در این روابط پارامترهای مؤثر برقرار زیر تعریف می‌شود.

(۱) X_i مختصات طول محل و نقاط تمرکز هر یک از بارها در طرح محوطه و یا طبقات ساختمان برحسب متر

(۲) Y_i مختصات عرض محل و نقاط تمرکز هر یک از بارها در طرح محوطه و یا طبقات ساختمان برحسب متر

(۳) Z_i مختصات ارتفاع (قائم) محل و نقاط تمرکز هر یک از بارها در طرح محوطه و یا طبقات ساختمان برحسب متر

(۴) X_b مختصات طول مرکز ثقل بار و یا محل استقرار و نصب ترانسفورماتور(ها) و یا تابلو(ها) برق اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق طرح بر حسب متر

(۵) Y_b مختصات عرض مرکز ثقل بار و یا محل استقرار و نصب ترانسفورماتور(ها) و یا تابلو(ها) برق اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق طرح بر حسب متر

(۶) Z_b مختصات ارتفاع (قائم) مرکز ثقل بار و یا محل استقرار و نصب ترانسفورماتور(ها) و یا تابلو(ها) برق اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق طرح بر حسب متر

(۷) n تعداد نقاط تمرکز بار

(۸) EAC_i مقادیر مصرف برق سالیانه برآورد شده برای نقاط تمرکز بار پروژه بر حسب کیلووات ساعت (kWh)

$$(X_b, Y_b) = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (X_i, Y_i) \cdot EAC_i}{\sum_{i=1}^{i=n} EAC_i} \quad \text{رابطه ۱۹-۵-۱۲}$$

$$(X_b, Y_b, Z_b) = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (X_i, Y_i, Z_i) \cdot EAC_i}{\sum_{i=1}^{i=n} EAC_i} \quad \text{رابطه ۱۹-۵-۱۳}$$

تبصره ۱: رابطه ۱۲-۵-۱۹ برای حالت دوبعدی (پلن) طرح شامل ساختمان‌ها یا مراکز بار مستقر در محوطه و یا در ساختمان‌های یک طبقه دارای چندین نقطه تمرکز بار با مصرف بالا و یا ترکیب آن‌ها، برای تعیین مختصات نهایی طول (X_b) و عرض (Y_b) مرکز ثقل بار طرح و یا محل استقرار و نصب ترانسفورماتور(ها) و یا تابلو(ها) برق فشار ضعیف اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق بکار می‌رود.

تبصره ۲: رابطه ۱۳-۵-۱۹ برای حالت سه‌بعدی طرح شامل ساختمان یا مراکز بار مستقر در محوطه و یا در ساختمان‌های چندین طبقه داراری چندین نقطه تمرکز بار در طبقات و با مصرف بالا و یا ترکیب آن‌ها برای تعیین مختصات نهایی طول (X_b)، عرض (Y_b) و ارتفاع (Z_b) مرکز ثقل بار طرح و یا محل استقرار و نصب ترانسفورماتور(ها) و یا تابلو(ها) برق فشار ضعیف اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق طرح بکار می‌رود.

تبصره ۳: در صورتی که نتوان مقادیر مصرف سالیانه برق بر حسب کیلووات ساعت (kWh) را برای نقاط تمرکز بار (EAC_i) تعیین و محاسبه نمود، بجای مقادیر EAC_i بایستی مقادیر لحظه توان ظاهری برق مورد مصرف برای هر یک از نقاط تمرکز بار را بر حسب کیلو ولت آمپر (kVA) در رابطه ۱۲-۵-۱۹ و رابطه ۱۳-۵-۱۹ قرار داده و مختصات مرکز ثقل بار را تعیین نمود.

تبصره ۴: سعی شود که محل استقرار ترانسفورماتور(ها) و یا تابلو(ها) برق اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق طرح حتی‌الامقدور بایستی نزدیک به مختصات مرکز ثقل بار به‌دست آمده از طریق محاسبه با روابط فوق‌الذکر، انتخاب شوند.

تبصره ۵: ساختمان‌هایی که دارای تابلوهای برق فشار ضعیف نیمه اصلی با مصرف بالا می‌باشند، این تابلوها به عنوان نقاط تمرکز بار تلقی و مختصات محل استقرار تابلو(ها) برق فشار ضعیف اصلی آن ساختمان به عنوان مرکز ثقل بار نیز با استفاده از روابط فوق‌الذکر تعیین خواهد گردید.

تبصره ۶: برای تعیین هر یک از مختصات X_b ، Y_b و Z_b مختصات مربوطه هر یک از نقاط تمرکز بار X_i ، Y_i و Z_i در روابط فوق‌الذکر، منظور می‌گردد.

۱۹-۵-۵ سیستم‌های تجدیدپذیر

در صورت طراحی به روش تجویزی، لازم است علاوه بر ضوابط اجباری تعیین شده در بخش ۱۹-۴-۵، ضوابط زیر نیز در طراحی و اجرای ساختمان مورد رعایت قرار گیرد.

لازم به توضیح است که توصیه‌های و راهنمایی‌های لازم برای استفاده از انواع سیستم‌های برپایه انرژی‌های تجدیدپذیر در راهنمای مبحث ۱۹ (پیوست ۱۳ و ۱۴) ارائه شده است.

میزان بهره‌گیری لازم از سامانه‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر، برای ساختمان‌های منطبق با مبحث ۱۹، ساختمان‌های کم‌انرژی و ساختمان‌های بسیار کم‌انرژی در جدول ۱۹-۵-۳۹ ارائه شده است.

جدول ۱۹-۵-۳۹ حداقل میزان انرژی سالیانه تأمین شده توسط سامانه‌های تجدیدپذیر (کیلووات‌ساعت بر مترمربع بام قابل استفاده)

حداقل انرژی سالیانه توسط سامانه تجدیدپذیر (کیلووات‌ساعت بر مترمربع بام)		رده انرژی	
یک طبقه	بیش از یک طبقه		
۱۴,۰	۲۲,۴	EC	ساختمان منطبق با مبحث ۱۹
۲۰,۰	۳۲,۰	EC+	ساختمان کم‌انرژی
۲۸,۶	۴۵,۷	EC++	ساختمان بسیار کم‌انرژی

در صورت عدم امکان تأمین مقادیر تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۳۹، لازم است به‌جای مقاومت‌های حرارتی تعیین شده در بخش ۱۹-۵-۲ برای بام با انواع مختلف عایق کاری حرارتی آن، جدول ۱۹-۵-۴۰ مبنای طراحی قرار گیرد. البته، همان‌گونه که در جدول نیز مشخص گردیده است، این راه‌حل جایگزین تنها برای بعضی حالت‌های عایق کاری حرارتی ساختمان‌های منطبق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان جواب‌گو می‌باشد، و برای ساختمان‌های کم‌انرژی و بسیار کم‌انرژی کاربرد این راه‌حل منتفی است.

جدول ۱۹-۵-۴۰ مقاومت حرارتی مرجع بام یا سقف ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ بر حسب گروه ساختمان در صورت عدم استفاده از سیستم‌های تجدیدپذیر

گروه ساختمان	نوع اتزری	بام یا سقف			
		مجاور		فضای	
		عایق حرارتی از دیوار با عایق داخلی یا همگن		عایق حرارتی از دیوار با عایق خارجی یا میانی	
		بام یا سقف خارج	بام یا سقف داخل	بام یا سقف خارج	بام یا سقف داخل
۱	EC	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
		غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
		غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
۲	EC	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
		غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
		غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
۳	EC	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
		غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
		غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز

در مناطق گرمسیر (با نیاز سرمایی غالب)، به‌جای افزایش مقاومت حرارتی بام (طبق جدول ۱۹-۵-۴۰) می‌توان از پوششی منعکس‌کننده (با ضریب انعکاس خورشیدی بیش از ۰/۶۰) و ضریب گسیل زیاد (بیش از ۰/۹۰) استفاده نمود.

۱۹-۶ روش موازنه‌ای (کارکردی)

۱۹-۶-۱ اصول کلی


در صورت طراحی ساختمان به روش موازنه‌ای (کارکردی)، تأثیر متقابل عناصر مختلف پوسته خارجی ساختمان بر ضریب انتقال حرارت ساختمان مد نظر قرار می‌گیرد. در نتیجه، ضعف یکی از عناصر ساختمانی را می‌توان توسط یک یا چند عنصر ساختمانی دیگر با مشخصات برتر جبران نمود، تا ضریب انتقال حرارت کل یا بخشی از ساختمان از ضریب انتقال حرارت ساختمان مرجع کمتر باشد. ولی کماکان، همانند روش تجویزی، بهتر بودن مشخصات حرارتی سیستم‌های تأسیسات مکانیکی و یا الکتریکی امکان تخفیف گرفتن برای پوسته خارجی ساختمان (یا بالعکس) را فراهم نمی‌سازد. ولی در عین حال، همانند روش تجویزی، باعث می‌شود فعالیت‌های طراحی بخش‌های مختلف (پوسته خارجی یا معماری، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستم‌های تجدیدپذیر) به صورت مستقل صورت گیرد.

کاربرد این روش تنها در صورتی مجاز است که نسبت سطح جدارهای نورگذر به سطح نما (برای هر یک از نماهای ساختمان) بیش از ۴۰ درصد نباشد. در حالتی که این شرط محقق نشود، لازم خواهد بود طراحی ساختمان به روش نیاز انرژی ساختمان (فصل ۱۹-۷) یا روش کارایی انرژی ساختمان (فصل ۱۹-۸) صورت گیرد.

۱۹-۶-۲ پوسته خارجی ساختمان

برای محاسبه عایق کاری حرارتی ساختمان‌ها به روش موازنه‌ای، ابتدا باید گروه ساختمان تعیین گردد. گروه ساختمان با توجه به عوامل ویژه اصلی (بخش ۱۹-۲-۲) و براساس جدول مندرج در پیوست ۴ این مبحث تعیین می‌گردد. پس از آن، باید میزان عایق کاری حرارتی ساختمان‌ها، با محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، و مقایسه آن با حداکثر مقدار مجاز (ضریب انتقال حرارت مرجع) تعیین شود.

در بندهای ۱۹-۶-۲-۱ و ۱۹-۶-۲-۲، روش محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع و ضریب انتقال حرارت طرح توضیح داده شده است. در شکل ۱۹-۶-۱ نیز نمودار گردش مراحل محاسبات عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان در روش کارکردی نشان داده شده است.

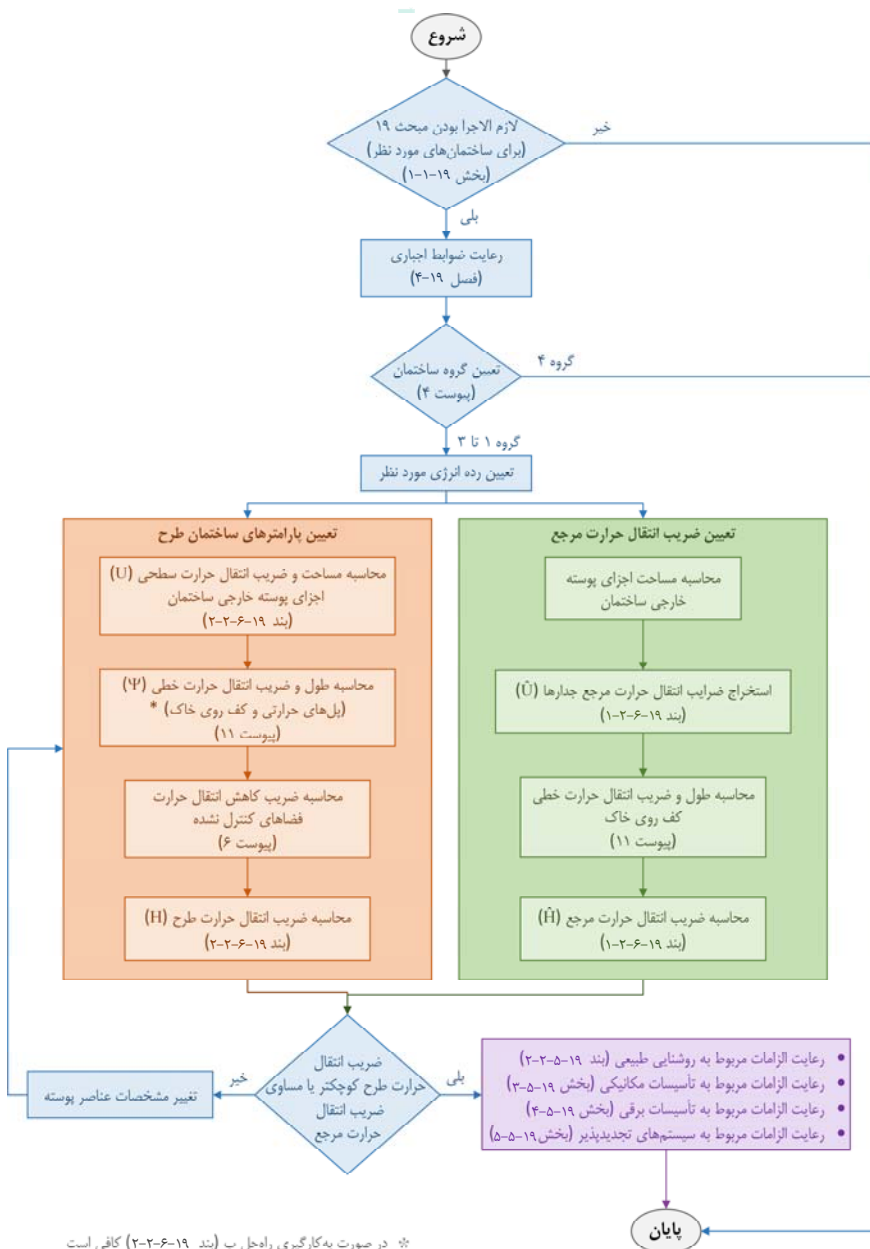

* در صورت به کارگیری راه حل ب (بند ۱۹-۶-۲-۲) کافی است
صرفاً انتقال حرارت خطی کف در تماس با خاک محاسبه شود

شکل ۱۹-۶-۱ نمودار گردش مراحل روشن موازنه‌ای (کار کردی)

محاسبات باید برای هر ساختمان منفرد و برای هر واحد آپارتمانی به صورت مستقل انجام گردد. در صورت یکسان بودن واحدهای ساختمان از نظر مشخصات حرارتی، کافی است محاسبات براساس بعضی واحدهای شاخص صورت گیرد. شایان ذکر است واحدهای یک ساختمان در صورتی یکسان تلقی می‌شوند که:

- مشخصات حرارتی تمامی عناصر پوسته خارجی واحدهای ساختمان مشابه باشد؛
- جهت‌گیری و موقعیت جدارها، خصوصاً جدارهای نورگذر یکسان باشد؛
- نوع سیستم گرمایش، سرمایش و تأمین آب گرم در تمامی واحدها مشابه باشد؛
- کاربری واحدهای ساختمان یکسان باشد.

ضریب انتقال حرارت میزان کل انتقال حرارت یک ساختمان، به ازای یک درجه سلسیوس اختلاف دما نشان می‌دهد. ضریب انتقال حرارت مربوط به ساختمانی است که طراحی شده‌است، و ضریب انتقال حرارت مرجع مبنایی است که در این مبحث، بسته به گروه ساختمان تعیین می‌شود.

طراحی پوسته خارجی ساختمان در صورتی مورد قبول است که شرایط زیر، به‌صورت همزمان، تأمین گردند:

- ضریب انتقال حرارت طرح از ضریب انتقال حرارت مرجع کمتر باشد؛
- مشخصات جدارهای نورگذر (SHGC و VT/SHGC)، برای تمامی جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۱، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲-۳، بسته به نیاز غالب (گرمایی یا سرمایی)، جهت نما، و رده‌انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۲ را جواب‌گو باشند
- مشخصات جدارهای نورگذر (SHGC و VT/SHGC)، برای تمامی جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۲، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲-۳، بسته به نیاز غالب (گرمایی یا سرمایی)، جهت نما، و رده‌انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۷ را جواب‌گو باشند
- مشخصات جدارهای نورگذر (SHGC و VT/SHGC)، برای تمامی جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۳، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲-۳، بسته به نیاز غالب (گرمایی یا سرمایی)، جهت نما، و رده‌انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۱۲ را جواب‌گو باشند.

در صورت بیشتر بودن ضریب انتقال حرارت طرح از ضریب انتقال حرارت مرجع، باید با اصلاح مشخصات حرارتی و یا مقادیر اجزای پوسته خارجی، ضریب انتقال حرارت طرح را، تا مقداری کمتر از یا مساوی ضریب انتقال حرارت مرجع، کاهش داد.

۱۹-۶-۲-۱ محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع

ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H}) بر حسب $[W/K]$ برابر است با حداکثر انتقال حرارت مجاز از پوسته خارجی ساختمان، در شرایط پایدار و به ازای یک درجه سلسیوس اختلاف دما بین هوای داخل و خارج.

انتقال حرارت از جدارهای مختلف ساختمان مرجع برابر است با حاصل ضرب ضریب انتقال حرارت (سطحی) مرجع عناصر مختلف تشکیل دهنده پوسته خارجی در مساحت آنها. در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع، انتقال حرارت از بامها، دیوارها، کفهای در تماس با هوا یا خاک، درها و سطوح نورگذر ساختمان در نظر گرفته می شود. این جدارها ممکن است در تماس با فضای خارج، فضاهای کنترل نشده یا خاک باشند.

برای تعیین ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان، لازم است ضرایب انتقال حرارت مرجع اجزای پوسته خارجی، با در نظر گرفتن گروه ساختمان (پیوست ۴) و رتبه ساختمان از جداول زیربندهای ۱۹-۶-۲-۱ تا ۱۹-۶-۲-۳ استخراج گردد.

در ضمن، لازم است مقادیر اجزای پوسته خارجی ساختمان (شامل مساحت خالص کل دیوارها، بام، کف مجاور هوا، در، پنجره و سطوح مجاور فضاهای کنترل نشده و محیط کف در تماس با خاک) با توجه به ابعاد داخلی محاسبه گردد.^۱

پس از طی مراحل بالا، ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H}) از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد:

$$\hat{H} = (A_W \times \hat{U}_W) + (A_R \times \hat{U}_R) + (A_F \times \hat{U}_F) + (P \times \hat{U}_P) + (A_G \times \hat{U}_G) + (A_D \times \hat{U}_D) + (A_{WB} \times \hat{U}_{WB}) \quad \text{رابطه ۱۹-۶-۱}$$

در این رابطه تعاریف مقادیر فیزیکی به شرح زیر است:

۱. در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع، تنها پل حرارتی کف در تماس با خاک در نظر گرفته می شود.

$[m^2]$	A_W - مساحت کل دیوارهای مجاور فضای خارج
$[W/m^2K]$	\hat{U}_W - ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع دیوارها
$[m^2]$	A_R - مساحت کل بام‌های تخت یا شیب‌دار مجاور فضای خارج
$[W/m^2K]$	\hat{U}_R - ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع بام تخت یا شیب‌دار
$[m^2]$	A_F - مساحت کل کف زیرین در تماس با هوای خارج
$[W/m^2K]$	\hat{U}_F - ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع کف زیرین در تماس با هوا
$[m]$	P - محیط کل کف زیرین در تماس با خاک، مجاور فضای خارج
$[W/mK]$	\hat{U}_P - ضریب انتقال حرارت خطی مرجع کف زیرین در تماس با خاک
$[m^2]$	A_G - مساحت کل جدارهای نورگذر مجاور خارج (سطوح شیشه و قاب)
$[W/m^2K]$	\hat{U}_G - ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع جدارهای نورگذر با قاب‌های آنها
$[m^2]$	A_D - مساحت کل درهای مجاور فضای خارج
$[W/m^2K]$	\hat{U}_D - ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع درها
$[m^2]$	A_{WB} - مساحت کل سطوح در تماس با فضای کنترل‌نشده
$[W/m^2K]$	\hat{U}_{WB} - ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع جدارهای در تماس با فضای کنترل‌نشده

توضیحات:

۱- سطوح تمام جدارهای ساختمانی (A_W, A_D, A_F, A_R, A_G) و محیط کف زیرین در تماس با خاک (P) از طرف داخل ساختمان محاسبه می‌شوند.

۲- تمام ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی در زیربندهای ۱۹-۶-۲-۲-۱ تا ۱۹-۶-۲-۳ ارائه شده است.

۳- منظور از «جدار مجاور فضای خارج» جداری است که بین یک فضای کنترل شده و فضای خارج قرار گرفته است. همچنین، منظور از «جدار مجاور فضای کنترل نشده» جداری است که بین یک فضای کنترل شده و یک فضای کنترل نشده قرار گرفته است. در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع، سطوح جدارهای بین فضای کنترل نشده و فضای خارج در نظر گرفته نمی‌شود.

۱۹-۶-۲-۲ محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح

ضریب انتقال حرارت طرح مجموع انتقال حرارت از جدارهای مختلف پوسته خارجی ساختمان طراحی شده، به ازای یک درجه سلسیوس اختلاف دما بین فضای داخل و خارج، در شرایط پایدار است.

در محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، طراح می‌تواند دو راه‌حل متفاوت را برای محاسبه ضریب انتقال حرارت ساختمان در پیش بگیرد:

الف) محاسبه پل‌های حرارتی (تقاطع دیوارهای خارجی با کف‌ها و تیغه‌های داخلی) با استفاده از داده‌های ارائه شده در پیوست ۱۱ این مبحث: در این صورت، برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع لازم است مقادیر ارائه شده برای ضریب انتقال حرارت راه، با رعایت اصول زیر، از جداول استخراج شوند:

- دیوار با فرض عایق کاری حرارتی از خارج
- بام یا سقف با فرض عایق کاری از خارج (در تقاطع با دیوار با عایق کاری حرارتی از خارج)
- کف روی هوا با فرض عایق کاری از خارج (در تقاطع با دیوار با عایق کاری حرارتی از خارج)
- کف مجاور خاک مطابق ضوابط این بخش

ب) تعیین اثر پل‌های حرارتی به روش ساده‌سازی شده، بدون محاسبه ضرایب انتقال حرارت خطی (تقاطع دیوارهای خارجی با کف‌ها و تیغه‌های داخلی): در این صورت، برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان لازم است مقادیر ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی ارائه شده در جدول ۱۹-۶-۱ الی جدول ۱۹-۶-۹ منطبق با جزییات اجرایی

ساختمان طرح و بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق کاری حرارتی دیوار، و همچنین رده انرژی ساختمان استخراج شوند.

تعیین ضریب انتقال حرارت (سطحی) طرح، با محاسبه یا استخراج ضرایب انتقال حرارت سطحی تمامی اجزای پوسته خارجی صورت می‌گیرد.

ضریب انتقال حرارت جدارهای کدر ساختمان باید با استفاده از ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول (پیوست ۷) و مقاومت‌های حرارتی قطعات ساختمانی، لایه‌های هوا و سطوح داخلی و خارجی پوسته خارجی (پیوست ۸) محاسبه گردد. لازم است ضریب انتقال حرارت بازشوها و جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان نیز براساس جداول پیوست ۹ این مبحث تعیین گردد.

در صورتی که جدارهای تشکیل دهنده پوسته خارجی دارای قطعاتی باشند که در تولید یا نصب مورد نیاز هستند و باعث ایجاد پل حرارتی می‌شوند، لازم است ضریب انتقال حرارت طرح با در نظر گرفتن اثر حرارتی این قطعات محاسبه شود.

در صورتی که مقادیر مربوط به بعضی مصالح، یا اجزای خاص، در پیوست‌های مذکور نیامده باشد و یا سازنده‌ای مدعی باشد که محصولاتی با مشخصات حرارتی بهتر از مقادیر مندرج در منابع معتبر عرضه کرده است، لازم است گواهی فنی معتبر محصول مورد نظر ضمیمه مدارک گردد.

این گواهی فنی باید مشتمل بر ضرایب هدایت حرارت یا مقاومت‌های حرارتی محصول، با ضخامت‌های مورد استفاده در طراحی ساختمان، و همچنین دیگر مشخصات فنی مورد نیاز برای ارزیابی همه‌جانبه محصول و آیین اجرای آن باشد. در این حالت، مقادیر مذکور در گواهی فنی، تا زمان اعتبار آن، ملاک طراحی و محاسبات خواهد بود.

برای محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، باید مقادیر تمام اجزای پوسته خارجی، که دارای مشخصات حرارتی متفاوتی هستند یا در مجاورت فضاهای متفاوتی از نظر کنترل دما قرار گرفته‌اند، به صورت جداگانه محاسبه گردد. این مقادیر شامل مساحت خالص انواع دیوارها، بام‌ها، کف‌های مجاور هوا، درها و پنجره‌هاست، که در مجاورت فضای خارج، یا فضاهای کنترل نشده، قرار گرفته‌اند. در محاسبه این سطوح، باید ابعاد داخلی فضاها ملاک قرار گیرد.

در صورت استفاده از راه‌حل الف، برای محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، طول و ضریب انتقال حرارتی خطی پل‌های حرارتی بر اساس پیوست ۱۱ محاسبه گردد.

محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، نیازمند محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترل نشده ساختمان است. برای محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترل نشده از روش ارائه شده در پیوست ۶ استفاده شود.

پس از مراحل فوق، باید ضریب انتقال حرارت طرح (H) با محاسبه مجموع حاصل ضربهای مساحت اجزای مختلف پوسته در ضریب انتقال حرارت و ضریب کاهش انتقال حرارت متناظر هر کدام از آنها، و همچنین مجموع حاصل ضربهای محیط پلهای حرارتی در ضریب انتقال حرارت خطی (در صورت استفاده از راه حل الف) و ضریب کاهش انتقال حرارت متناظر با آنها تعیین گردد، که در رابطه زیر بیان شده است:

$$H = \sum_{i=1}^n (A_{wi} \times U_{wi} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (A_{Ri} \times U_{Ri} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (A_{Fi} \times U_{Fi} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (A_{Gi} \times U_{Gi} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (A_{Di} \times U_{Di} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (P_i \times \Psi_i \times \tau_i)$$

رابطه ۱۹-۶-۲

در این رابطه تعاریف مقادیر فیزیکی به شرح زیر است:

$[m^2]$	مساحت خالص هر یک از انواع دیوارهای مجاور خارج یا فضای کنترل نشده	A_{wi}
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با هر کدام از انواع دیوارها	U_{wi}
$[m^2]$	مساحت خالص هر کدام از انواع بام تخت یا شیبدار مجاور خارج یا فضای کنترل نشده	A_{Ri}
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع بام تخت یا شیبدار	U_{Ri}
$[m^2]$	مساحت خالص هر کدام از انواع کف زیرین در تماس با هوای خارج یا کنترل نشده	A_{Fi}
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع کف زیرین در تماس با هوا	U_{Fi}
$[m^2]$	مساحت خالص انواع جدارهای نورگذر و قاب آنها، مجاور خارج یا کنترل نشده	A_{Gi}
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع جدارهای نورگذر	U_{Gi}
$[m^2]$	مساحت خالص هر کدام از انواع درهای خارجی یا مجاور فضای کنترل نشده	A_{Di}
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع درهای خارجی	U_{Di}
$[m]$	محیط انواع کف در تماس با خاک و پلهای حرارتی	P_i
$[W/mK]$	ضریب انتقال حرارت خطی متناظر با انواع کف در تماس با خاک و پلهای حرارتی	Ψ_i
	ضریب کاهش انتقال حرارت هر چدار	τ_i

توضیحات:

۱- منظور از جدار مجاور فضای خارج جداری است که بین یک فضای کنترل شده و فضای خارج قرار گرفته باشد. همچنین منظور از جدار مجاور فضای کنترل نشده جداری است که بین فضای کنترل شده و فضای کنترل نشده قرار می‌گیرد (ر.ک. به پیوست ۶). در رابطه بالا، سطوح جدارها و پلهای حرارتی بین فضاهای کنترل نشده و فضای خارج در نظر گرفته نمی‌شود.

۲- در صورت استفاده از راه‌حل ب، در محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، تنها انتقال حرارت خطی کف در تماس با خاک در نظر گرفته می‌شود.

۱۹-۶-۲-۱ ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی برای ساختمان گروه یک

الف- ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار $[W/m^2.K]$ - ساختمان گروه ۱

در مورد تمامی دیوارهای ساختمان‌های گروه ۱، لازم است علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H})، مطابق اصول ارائه شده در بند ۱۹-۶-۱، مقادیر ارائه شده در جدول ۱۹-۶-۱ برای ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار (\hat{U}_w) مبنای محاسبه قرار گیرد.

لازم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار (\hat{U}_w) به نوع فضای مجاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق کاری حرارتی دیوار، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد.

جدول ۱۹-۶-۱ ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار ساختمان گروه ۱ بر حسب رده انرژی ساختمان

دیوار مجاور فضای کنترل نشده	دیوار				رده انرژی
	خارج	فضای مجاور	دیوار	دیوار	
	عایق حرارتی همگن	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
۰/۸۲۰	۰/۴۴۱	۰/۴۰۵	۰/۴۰۵	۰/۷۳۰	EC
۰/۶۰۷	۰/۳۱۵	۰/۲۸۹	۰/۲۸۹	۰/۵۳۱	EC+
۰/۴۵۰	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۰/۳۸۹	EC++

ب- مشخصات حرارتی-نوری مرجع برای جدارهای نورگذر - ساختمان گروه ۱

در مورد تمامی جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۱، لازم است علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H})، مطابق اصول ارائه شده در بند ۱۹-۶-۱، مقادیر ارائه شده در جدول ۱۹-۵-۲ زیربند ۱۹-۵-۱-۱-۱-ب برای ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار (\hat{U}_G) مبنای محاسبه قرار گیرد.

علاوه بر این، لازم است محدودیت‌های تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۲، در خصوص دیگر پارامترهای حرارتی-نوری (ضریب بهره گرمایی خورشیدی و ضریب عبور نور مرئی) جدارهای نورگذر مورد رعایت قرار گیرد.

پ- ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف [W/ m².K] - ساختمان گروه ۱

در مورد تمامی بام‌ها یا سقف‌های ساختمان‌های گروه ۱، لازم است علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H})، مطابق اصول ارائه شده در بند ۱۹-۶-۱، مقادیر ارائه شده در جدول ۱۹-۶-۲ برای ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف (\hat{U}_R) مبنای محاسبه قرار گیرد.

لازم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف (\hat{U}_R) به نوع فضای مجاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق کاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد.

جدول ۱۹-۶-۲ ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف ساختمان گروه ۱ بر حسب رده انرژی ساختمان

رده انرژی	بام یا سقف				رده انرژی
	مجاور	فضای داخلی	خارج	عایق حرارتی	
فضای کنترل نشده	دیوار با عایق خارجی یا میانی	دیوار با عایق خارجی یا میانی	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق داخلی یا همگن	
	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	
۰/۱۸۴۷	۰/۴۱۰	۰/۲۹۱	۰/۳۱۸	۰/۴۱۰	EC
۰/۱۶۲۲	۰/۲۹۲	۰/۲۰۶	۰/۲۲۶	۰/۲۹۲	EC+
۰/۲۱۶	۰/۴۵۹	غیر مجاز	غیر مجاز	۰/۲۱۱	EC++

ت- ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور هوا [W/ m2.K] - ساختمان گروه ۱

در مورد تمامی کف‌های مجاور هوای ساختمان‌های گروه ۱، لازم است علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H})، مطابق اصول ارائه شده در بند ۱۹-۶-۱، مقادیر ارائه شده در جدول ۱۹-۶-۳ برای ضریب انتقال حرارت مرجع کف (\hat{U}_F) مبنای محاسبه قرار گیرد.

لازم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف (\hat{U}_F) به نوع فضای مجاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق کاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد.

جدول ۱۹-۶-۳ ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور فضای خارج ساختمان گروه ۱ بر حسب رده انرژی ساختمان

رده انرژی	کف مجاور فضای خارج		کف مجاور فضای عایق حرارتی از		رده انرژی
	عایق حرارتی از	عایق حرارتی از	دیوار با عایق داخلی یا میانی	دیوار با عایق خارجی یا میانی	
EC	۰/۴۱۳	۰/۲۹۲	۰/۲۶۹	۰/۳۹۷	۰/۸۰۶
EC+	۰/۲۹۷	۰/۲۰۹	۰/۱۹۲	۰/۲۸۵	۰/۶۱۵
EC++	۰/۲۱۶	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۰/۴۶۷

ث- ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک [W/ m.K] - ساختمان گروه ۱

ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک: ۱/۴۰ [W/ m.K]

۱۹-۶-۲-۲ ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی برای ساختمان گروه دو

الف- ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار $[W/m^2.K]$ - ساختمان گروه ۲

در مورد تمامی دیوارهای ساختمان‌های گروه ۲، لازم است علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H})، مطابق اصول ارائه شده در بند ۱۹-۶-۱، مقادیر ارائه شده در جدول ۱۹-۶-۴ برای ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار (\hat{U}_w) مبنای محاسبه قرار گیرد.

لازم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار (\hat{U}_w) به نوع فضای مجاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق کاری حرارتی دیوار، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد.

جدول ۱۹-۶-۴ ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار ساختمان گروه ۲ بر حسب رده انرژی ساختمان

دیوار مجاور فضای کنترل نشده	دیوار				رده انرژی
	خارج	فضای	مجاور	دیوار	
	عایق حرارتی همگن	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
۰/۹۸۰	۰/۶۳۷	۰/۵۹۹	۰/۵۹۹	۰/۹۳۵	EC
۰/۷۳۴	۰/۴۶۱	۰/۴۳۲	۰/۴۳۲	۰/۶۸۷	EC+
۰/۵۴۹	۰/۳۳۷	۰/۳۱۵	۰/۳۱۵	۰/۵۰۸	EC++

ب- مشخصات حرارتی-نوری مرجع برای جدارهای نورگذر - ساختمان گروه ۲

در مورد تمامی جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۲، لازم است علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H})، مطابق اصول ارائه شده در بند ۱۹-۶-۱، مقادیر ارائه شده در جدول ۱۹-۵-۷ زیربند ۱۹-۵-۱-۲-ب برای ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار (\dot{U}_G) مبنای محاسبه قرار گیرد.





علاوه بر این، لازم است محدودیت‌های تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۷، در خصوص دیگر پارامترهای حرارتی-نوری (ضریب بهره گرمایی خورشیدی و ضریب عبور نور مرئی) جدارهای نورگذر مورد رعایت قرار گیرد.

پ- ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف [W/ m².K] - ساختمان گروه ۲

در مورد تمامی بام‌ها یا سقف‌های ساختمان‌های گروه ۲، لازم است علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H})، مطابق اصول ارائه شده در بند ۱۹-۶-۲، مقادیر ارائه شده در جدول ۱۹-۶-۵ برای ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف (\hat{U}_R) مبنای محاسبه قرار گیرد.

لازم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف (\hat{U}_R) به نوع فضای مجاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق کاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد.

جدول ۱۹-۶-۵ ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف ساختمان گروه ۲ بر حسب رده انرژی ساختمان

نم ب سقف	فضای مجاور		بام یا سقف		انرژی
	خارج	فضای عایق حرارتی از	بام یا سقف خارج	عایق حرارتی از	
مجاور	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	
فضای کنترل نشده					
۱/۰۲۰	۰/۵۱۵	۰/۳۹۴	۰/۴۲۷	۰/۵۱۵	EC
۰/۷۵۶	۰/۳۶۹	۰/۲۸۰	۰/۳۰۵	۰/۳۶۹	EC+
۰/۵۶۲	۰/۲۶۷	۰/۲۰۲	۰/۲۲۰	۰/۲۶۷	EC++

ت- ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور هوا $[W/m^2.K]$ - ساختمان گروه ۲

در مورد تمامی کف‌های مجاور هوای ساختمان‌های گروه ۲، لازم است علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H})، مطابق اصول ارائه شده در بند ۱۹-۶-۲، مقادیر ارائه‌شده در جدول ۱۹-۶-۶ برای ضریب انتقال حرارت مرجع کف (\hat{U}_F) مبنای محاسبه قرار گیرد.

لازم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف (\hat{U}_F) به نوع فضای مجاور آن (کنترل‌شده یا کنترل‌نشده)، روش عایق‌کاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین رده‌انرژی ساختمان بستگی دارد.

جدول ۱۹-۶-۶ ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور فضای خارج ساختمان گروه ۲ بر حسب رده انرژی ساختمان

گروه	کف		مجاور		انرژی
	خارج	فضای	مجاور	کف	
مجاور	کف داخل	عایق حرارتی از	کف خارج	عایق حرارتی از	
فضای کنترل‌نشده	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	
۰/۹۶۲	۰/۵۲۱	۰/۳۶۸	۰/۳۹۷	۰/۵۴۹	EC
۰/۳۹۹	۰/۲۸۵	۰/۲۶۴	۰/۲۸۵	۰/۳۹۹	EC+
۰/۵۷۵	۰/۲۷۶	۰/۱۹۲	۰/۲۰۷	۰/۲۹۲	EC++

ث- ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک [W/ m.K] - ساختمان گروه ۲

ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک: ۱/۶۰ [W/ m.K]

۱۹-۶-۲-۲-۳ ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی برای ساختمان گروه سه

الف- ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار [W/ m².K] - ساختمان گروه ۳

در مورد تمامی دیوارهای ساختمان‌های گروه ۲، لازم است علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H})، مطابق اصول ارائه شده در بند ۱۹-۶-۲، مقادیر ارائه‌شده در جدول ۱۹-۶-۷ برای ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار (\hat{U}_w) مبنای محاسبه قرار گیرد.

لازم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار (\hat{U}_w) به نوع فضای مجاور آن (کنترل‌شده یا کنترل‌نشده)، روش عایق‌کاری حرارتی دیوار، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد.

جدول ۱۹-۶-۷ ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار ساختمان گروه ۳ بر حسب رده انرژی ساختمان

نوع فضای مجاور	نوع فضای مجاور				رده انرژی
	خارج	فضای	مجاور	دیوار	
فضای کنترل‌نشده	عایق حرارتی همگن	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
	۱/۰۸۷	۰/۷۸۷	۰/۷۳۰	۱/۰۳۱	EC
	۰/۸۲۰	۰/۵۷۴	۰/۵۳۱	۰/۷۶۲	EC+
	۰/۶۱۷	۰/۴۲۲	۰/۳۸۹	۰/۵۶۵	EC++

ب- مشخصات حرارتی-نوری مرجع برای جدارهای نورگذر - ساختمان گروه ۳

در مورد تمامی جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۳، لازم است علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H})، مطابق اصول ارائه شده در بند ۱۹-۶-۱، مقادیر ارائه شده در جدول ۱۹-۵-۱۲ زیربند ۱۹-۵-۱-۳-ب برای ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار (U_G) مبنای محاسبه قرار گیرد.

علاوه بر این، لازم است محدودیت‌های تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۱۲، در خصوص دیگر پارامترهای حرارتی-نوری (ضریب بهره گرمایی خورشیدی و ضریب عبور نور مرئی) جدارهای نورگذر مورد رعایت قرار گیرد.

پ- ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف [W/ m².K] - ساختمان گروه ۳

در مورد تمامی بام‌ها یا سقف‌های ساختمان‌های گروه ۳، لازم است علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H})، مطابق اصول ارائه شده در بند ۱۹-۶-۲-۱، مقادیر ارائه شده در جدول ۱۹-۶-۸ برای ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف (\hat{U}_R) مبنای محاسبه قرار گیرد.

لازم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف (\hat{U}_R) به نوع فضای مجاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق کاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد.

جدول ۱۹-۶-۸ ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف ساختمان گروه ۳ بر حسب رده انرژی ساختمان





نم ب سقف	فضای		مجاور		انرژی
	خارج	فضای	مجاور	بام یا سقف	
مجاور	بام یا سقف داخل	عایق حرارتی از	بام یا سقف خارج	عایق حرارتی از	انرژی
	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	
فضای کنترل نشده					
۱/۱۳۶	۰/۵۷۵	۰/۴۶۷	۰/۴۹۰	۰/۵۷۵	EC
۰/۸۴۷	۰/۴۱۲	۰/۳۳۴	۰/۳۵۰	۰/۴۱۲	EC+
۰/۶۳۳	۰/۲۹۹	۰/۲۴۲	۰/۲۵۴	۰/۲۹۹	EC++

ت- ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور هوا $[W/m^2.K]$ - ساختمان گروه ۳

در مورد تمامی کف‌های مجاور هوای ساختمان‌های گروه ۳، لازم است علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H})، مطابق اصول ارائه شده در بند ۱۹-۶-۲، مقادیر ارائه شده در جدول ۱۹-۶-۹ برای ضریب انتقال حرارت مرجع کف (\hat{U}_F) مبنای محاسبه قرار گیرد.

لازم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف (\hat{U}_F) به نوع فضای مجاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق کاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد.

جدول ۱۹-۶-۹ ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور فضای خارج ساختمان گروه ۲ بر حسب رده انرژی ساختمان

کف	مجاور کف		فضای خارج		\hat{U}_F
	عایق حرارتی از	عایق حرارتی از	کف خارج	کف داخل	
مجاور	دیوار با عایق خارجی یا میانی	دیوار با عایق داخلی یا میانی	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق داخلی یا همگن	
فضای کنترل نشده					انرژی
	۰/۶۱۷	۰/۴۷۲	۰/۴۵۰	۰/۵۸۱	EC
	۰/۴۵۰	۰/۳۴۱	۰/۳۲۵	۰/۴۲۳	EC+
	۰/۳۳۱	۰/۲۴۹	۰/۲۳۷	۰/۳۱۱	EC++

ث - ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک $[W/m.K]$ - ساختمان گروه ۳

ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک: $1/70 [W/m.K]$

۱۹-۶-۳ روشنایی طبیعی

الزامات تعیین شده برای روشنایی طبیعی در روش موازنه‌ای مشابه الزامات تعیین شده روش تجویزی است (ر.ک. به بند ۰). لازم به ذکر است رعایت ضوابط تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲-۸ نیز الزامی است.

۱۹-۶-۳ تأسیسات مکانیکی

الزامات تعیین شده برای تأسیسات مکانیکی در روش موازنه‌ای مشابه الزامات تعیین شده روش تجویزی است (ر.ک. به بخش ۱۹-۵-۳). لازم به ذکر است رعایت ضوابط تعیین شده در بخش ۱۹-۴-۳ نیز الزامی است.

۱۹-۶-۴ تأسیسات برقی

الزامات تعیین شده برای سیستم روشنایی مصنوعی و دیگر تجهیزات الکتریکی در روش موازنه‌ای مشابه الزامات تعیین شده روش تجویزی است (ر.ک. به بخش ۱۹-۵-۴). لازم به ذکر است رعایت ضوابط تعیین شده در بخش ۱۹-۴-۴ نیز الزامی است.

۱۹-۶-۵ سیستم‌های تجدیدپذیر




در صورت طراحی به روش موازنه‌ای، لازم است علاوه بر ضوابط اجباری تعیین شده در بخش ۱۹-۴-۵، ضوابط زیر نیز در طراحی و اجرای ساختمان مورد رعایت قرار گیرد.

لازم به توضیح است که توصیه‌های و راهنمایی‌های لازم برای استفاده از انواع سیستم‌های برپایه انرژی‌های تجدیدپذیر در راهنمای مبحث ۱۹ (پیوست ۱۳ و ۱۴) ارائه شده است.

میزان بهره‌گیری لازم از سامانه‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر، برای ساختمان‌های منطبق با مبحث ۱۹، ساختمان‌های کم‌انرژی و ساختمان‌های بسیار کم‌انرژی در جدول ۱۹-۵-۳۹ بخش ۱۹-۵-۵ ارائه شده است.

در صورت عدم امکان تأمین مقادیر تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۳۹، لازم است به جای ضرایب انتقال حرارتی تعیین شده در بخش ۱۹-۶-۲ برای بام با انواع مختلف عایق کاری حرارتی آن، جدول ۱۹-۶-۱۰ مبنای طراحی قرار گیرد. البته، همان گونه که در جدول نیز مشخص گردیده است، این راه حل جایگزین تنها برای بعضی حالت های عایق کاری حرارتی ساختمان های منطبق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان جواب گو می باشد، و برای ساختمان های کم انرژی و بسیار کم انرژی کاربرد این راه حل منتفی است.

جدول ۱۹-۶-۱۰ ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف ساختمان بر حسب گروه و رده انرژی ساختمان در صورت عدم استفاده از سیستم های تجدیدپذیر

گروه ساختمان	رده انرژی	بام یا سقف			
		مجاور	فضای	خارج	بام یا سقف
مجاور	فضای کنترل نشده	بام یا سقف از	عایق حرارتی از	بام یا سقف از	بام یا سقف از
		دیوار با عایق خارجی یا میانی	دیوار با عایق خارجی یا میانی	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق داخلی یا همگن
					
۱	EC	۰٫۱۵۰	غیر مجاز	غیر مجاز	۰٫۱۸۶
	EC+	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
	EC++	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
۲	EC	۰٫۲۲۵	غیر مجاز	غیر مجاز	۰٫۲۸۷
	EC+	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
	EC++	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
۳	EC	۰٫۲۲۵	غیر مجاز	غیر مجاز	۰٫۲۸۷
	EC+	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
	EC++	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز

در مناطق گرمسیر (با نیاز سرمایی غالب)، به‌جای کاهش ضریب انتقال حرارت بام (طبق جدول ۱۹-۶-۱۰) می‌توان از پوششی منعکس‌کننده (با ضریب انعکاس خورشیدی بیش از ۰/۶۰) و ضریب گسیل زیاد (بیش از ۰/۹۰) استفاده نمود.

۷-۱۹ روش نیاز انرژی ساختمان

در روش نیاز انرژی ساختمان، علاوه بر در نظر گرفتن میزان انتقال حرارت ساختمان، که در روش موازنه‌ای انجام می‌گیرد، کاهش یا افزایش نیاز انرژی ناشی از نحوه بهره‌برداری، تابش خورشیدی، استفاده از سیستم‌های شیشه‌ای کارآمد و سیستم‌های غیرفعال خورشیدی نیز در محاسبات لحاظ می‌شود.


ولی کماکان، همانند روش تجویزی و موازنه‌ای (کارکردی)، بهتر بودن مشخصات حرارتی سیستم‌های تأسیسات مکانیکی و یا الکتریکی امکان تخفیف گرفتن برای طراحی پوسته خارجی ساختمان (یا بالعکس) را فراهم نمی‌سازد. در عین حال، همانند روش تجویزی و موازنه‌ای، باعث می‌شود فعالیت‌های طراحی بخش‌های مختلف (پوسته خارجی یا معماری، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستم‌های تجدیدپذیر) به صورت مستقل صورت گیرد. اصول کلی مطرح در این روش طراحی در بخش ۱۹-۷-۱ تشریح شده‌است.

در این روش، لازم است:

الف- میزان نیاز انرژی سالانه ساختمان طرح و ساختمان مرجع به‌طور مجزا و به کمک شبیه‌سازی انرژی محاسبه شوند.

ب- طراحی پوسته خارجی و بهره‌گیری از سیستم‌های غیرفعال باید به گونه‌ای صورت پذیرد که میزان نیاز انرژی سالانه ساختمان طرح از میزان محاسبه شده برای ساختمان مرجع کم‌تر باشد.

پ- در خصوص تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستم‌های تجدیدپذیر، الزامات تعیین شده در روش تجویزی باید ملاک عمل قرار گیرد.

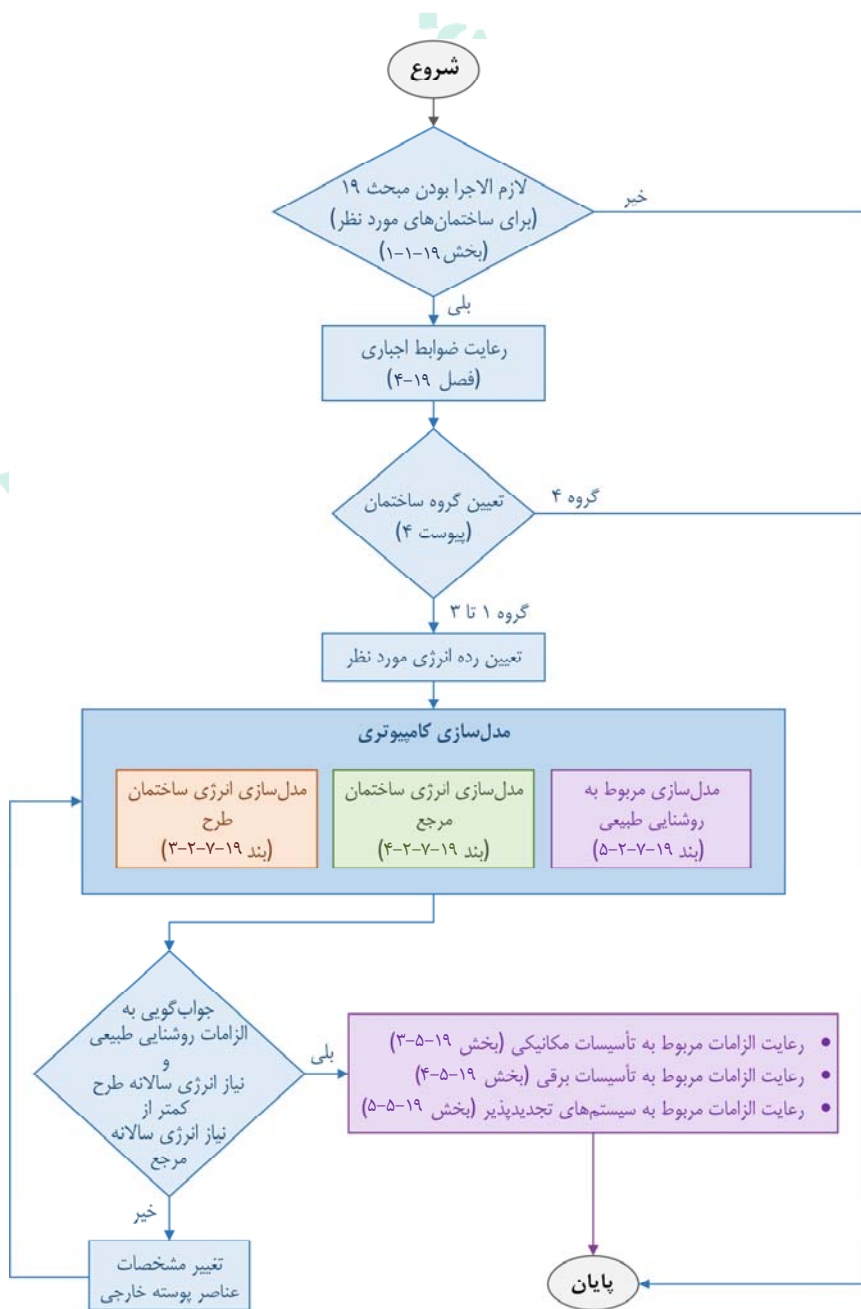

شکل ۱۹-۷-۱ نمودار گردشگری مراحل روش نیاز انرژی

۱۹-۷-۱ اصول کلی

۱۹-۷-۱-۱ مدل سازی و انجام محاسبات

در فرایند شبیه سازی پوسته خارجی ساختمان، لازم است اصول زیر مورد رعایت قرار گیرد:

۱۹-۷-۱-۱-۱ اصول مطرح در خصوص شبیه سازی سایت و نحوه بهره برداری از ساختمان

- برای داده های آب و هوایی، فایل استاندارد نزدیک ترین ایستگاه معتبر باید انتخاب شود؛
- شرایط سایه اندازی ساختمان های مجاور و دیگر موانع باید با دقت کافی در شبیه سازی لحاظ گردد؛
- برنامه زمان بندی حضور افراد، استفاده از روشنایی و تجهیزات، تهویه و دمای تنظیم و دیگر پارامترهای تعیین کننده باید مطابق پیوست ۵ صورت گیرد.

۱۹-۷-۱-۲ نرم افزارهای شبیه سازی

- نرم افزارهای شبیه سازی باید صحت گذاری شده و مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشند. حداقل قابلیت هایی که نرم افزارها باید دارا باشند عبارتند از:
- تعیین میزان انتقال (جریان) حرارت ساعتی در طول یک سال شبیه سازی شده در جدارها (به صورت تفکیکی) و کل ساختمان،
 - تعیین میزان بهره خورشیدی و انتقال حرارت ساعتی جدارهای نور گذر،
 - تنظیم برنامه ساعتی پارامترهای مختلف، برای تمامی روزهای هفته و روزهای آخر هفته و تعطیلات، برای کاربری های مختلف ساختمان، از جمله:
 - میزان حضور و نوع فعالیت افراد در مناطق (زون های) مختلف ساختمان،
 - توان روشنایی مصنوعی و میزان کاهش احتمالی آن در ساعات مختلف (در صورت تأمین بخشی از نیاز از روشنایی طبیعی)،
 - دمای تنظیم ترموستات (سیستم های گرمایی و سرمایی)،
 - کارکرد سیستم تهویه مکانیکی،
 - میزان استفاده از تجهیزات (خانگی، اداری، ...)،
 - استفاده از آب گرم بهداشتی.
 - اثر اینرسی (جرم) حرارتی در ذخیره سازی و ایجاد تأخیر فاز،
 - در نظر گرفتن حداقل ده منطقه حرارتی،

- تهیه گزارش‌های ساعتی مصرف انرژی به تفکیک حامل‌ها،
- تعیین نیاز حرارتی/برودتی ساختمان، در مقاطع زمانی تعیین شده،
- تعیین میزان انرژی/گرمای تأمین شده توسط سیستم‌های تجدیدپذیر (در صورت استفاده از این نوع سیستم‌ها).

۱۹-۷-۱-۲ داده‌های اقلیمی

فایل‌های آب‌وهوایی مورد استفاده باید در فرمت استاندارد و حاوی داده‌های ساعتی پارامترهای مورد نیاز باشند. علاوه بر این، فایل‌ها باید مورد تأیید حداقل یک مرجع معتبر ملی یا جهانی باشند. در صورتی که برای محل پروژه فایلی وجود نداشته باشد، یا این که چندین فایل برای مناطق نزدیک به آن وجود داشته باشد، لازم است انتخاب فایل یک منطقه مجاور یا ایجاد یک فایل برازش شده با تأیید مراجع معتبر صورت گیرد.

۱۹-۷-۱-۲-۱ برنامه‌های زمانی بهره‌برداری و عملکرد تجهیزات

در صورتی که برنامه‌های زمانی بهره‌برداری و عملکرد تجهیزات با مقادیر مطرح شده در این مقررات (پیوست ۵) مغایرت‌های قابل توجهی داشته باشد، امکان استفاده از برنامه‌های زمانی جایگزین برنامه‌های ارائه شده در این مبحث تنها با ارائه دلایل توجیهی کافی مجاز خواهد بود.

۱۹-۷-۲ پوسته خارجی ساختمان

در حالت طراحی به‌روشنی نیاز انرژی، لازم است تعیین میزان نیاز انرژی ساختمان طرح با شبیه‌سازی و انجام محاسبات عددی، با استفاده از نرم‌افزارهای مورد تأیید صورت گیرد. این کار باید با رعایت تمامی موارد مطرح شده در زیربند ۱۹-۷-۱-۲ انجام شود.

۱۹-۷-۲-۱ پارامترهای تأثیرگذار

نیاز انرژی سالانه یک ساختمان با تعیین بیان انرژی ساختمان به دست می‌آید. برای این منظور، لازم است موارد زیر، در ارتباط با نیازهای انرژی ناشی از پارامترهای مختلف، با دقت لازم، محاسبه گردد:

- انتقال حرارت ناشی از اختلاف دما در دوره‌های گرم و سرد سال،

- میزان انرژی کسب شده توسط تابش خورشید، با در نظر گرفتن فرم ساختمان، سایه‌اندازی خود ساختمان (سایه‌بان‌ها، تورفتگی‌ها، شکستگی‌ها، ...) و دیگر موانع مجاور، و همچنین مشخصات نوری-حرارتی سطوح مختلف کدر و نورگذر و تابش سطوح گرم خارجی؛
- میزان انرژی تابیده شده به آسمان و سطوح سرد مجاور ساختمان؛
- میزان انرژی قابل دست‌یابی با سامانه‌های مختلف فعال و غیرفعال نصب‌شده روی پوسته خارجی (گلخانه خورشیدی، دیوار ترمب، ...)

۱۹-۷-۲-۲ اصول مطرح در تعریف هندسه و مشخصات سطوح (جدارهای) پوسته خارجی ساختمان

- در تعریف هندسه و جدارهای پوسته خارجی ساختمان، لازم است اصول زیر مورد رعایت قرار گیرد:
- هندسه تعریف شده برای ساختمان‌های طرح و مرجع باید کاملاً یکسان باشد؛
 - در صورتی که پوسته خارجی دارای شکستگی‌های متعددی باشد، توصیه می‌شود تا حدامکان ساده‌سازی، با تعریف سطوح معادل، در جهت کاهش تعداد سطوح، صورت گیرد.
 - در صورتی که نسبت سطح جدارهای نورگذر به سطح نما بیشتر از ۴۰ درصد باشد، در مدل ساختمان مرجع تنها ۴۰ درصد نما نورگذر در نظر گرفته می‌شود. برای این منظور، لازم است طول و عرض جدار نورگذر، با ثابت نگه‌داشتن نسبت بین آنها، کاهش یابند. مرکز هر یک از جدارهای نورگذر ساختمان مرجع با مرکز جدارهای نورگذر ساختمان طرح باید منطبق باشد.
 - جدارهای ساختمان مرجع باید واجد خصوصیات زیر باشند:
 - جرم سطحی (کل) هر یک از جدارهای ساختمان مرجع نباید بیش از ۱۰ درصد با جرم سطحی ساختمان طرح تفاوت داشته باشد؛
 - ضخامت و ضریب هدایت حرارت هر یک از لایه‌ها (به استثنای لایه عایق حرارتی) نباید بیش از ۱۰ درصد با مقادیر مربوط به ساختمان طرح تفاوت داشته باشد؛
 - محل قرارگیری عایق حرارتی ساختمان مرجع و ساختمان طرح باید یکسان باشد؛
 - در تعریف جدارهای پوسته خارجی ساختمان مرجع، لازم است ضخامت و مشخصات فیزیکی-حرارتی تمامی لایه‌ها، تا حدامکان دقیق و مطابق مراجع در نظر گرفته شده باشند؛

- با توجه به الزامات فوق، توصیه می‌شود تعریف لایه‌های مختلف جدارهای پوسته خارجی ساختمان‌های مرجع و طرح به صورت یکسان انجام شود، و تنها وجه تمایز ضخامت لایه عایق حرارتی باشد. در صورتی که جدار خارجی (با عایق کاری) همگن باشد و بخش اعظم مقاومت حرارتی آن توسط یک لایه اصلی تأمین شده‌باشد، لازم است جدار ساختمان مرجع نیز مشابه جدار ساختمان طرح، ولی با ضخامتی متفاوت تعریف شود.

۱۹-۷-۲-۳ اصول مطرح در محاسبه نیاز انرژی ساختمان طرح

لازم است محاسبه نیاز انرژی سالانه ساختمان طرح با رعایت اصول زیر انجام شود:

- شبیه‌سازی و انجام محاسبات عددی، با استفاده از نرم‌افزارهای مورد تأیید؛
- انتخاب فایل‌های آب‌وهوایی و برنامه‌های زمانی بهره‌برداری و عملکرد تجهیزات منطبق با شرایط پروژه

۱۹-۷-۲-۴ اصول مطرح در محاسبه نیاز انرژی ساختمان مرجع

تعیین نیاز انرژی ساختمان مرجع نیز باید با فرایندی مشابه ساختمان طرح و با رعایت اصول زیر انجام شود:

- شبیه‌سازی و انجام محاسبات عددی، با استفاده از نرم‌افزارهای مورد تأیید استفاده شده برای تعیین مصرف انرژی ساختمان طرح، و با داده‌های مشابه در خصوص شرایط (فایل‌های) آب‌وهوایی و برنامه‌های زمانی بهره‌برداری و عملکرد تجهیزات.

- مشخصات هندسی کاملاً مشابه مشخصات ساختمان طرح

- داده‌های مربوط به پوسته خارجی ساختمان مطابق مقادیر ارائه‌شده در بخش ۱۹-۵-۲

- داده‌های مربوط به تأسیسات مکانیکی ساختمان مطابق مقادیر ارائه‌شده در بخش

۱۹-۵-۳

- داده‌های مربوط به سیستم روشنایی مصنوعی و دیگر تجهیزات برقی ساختمان مطابق

مقادیر ارائه‌شده در بخش ۱۹-۵-۴

- برای ساختمان مرجع، کاهش نیاز حاصل از بهره‌گیری از روشنایی طبیعی، سایبان‌ها و سیستم‌های تجدیدپذیر ساختمان در نظر گرفته نمی‌شود.

بدیهی‌است در صورتی که هدف دستیابی به ساختمان‌های کم‌انرژی یا بسیار کم‌انرژی مدنظر باشد، لازم خواهد بود مقادیر مربوط به آن در شبیه‌سازی‌ها و محاسبات ملاک عمل قرار گیرد.

۱۹-۷-۲-۵ روشنایی طبیعی

۱۹-۷-۲-۱ روش شبیه‌سازی و محاسبات عددی روشنایی طبیعی

در این مقررات، روش شبیه‌سازی بر مبنای شاخص sDA صورت می‌گیرد. این شاخص به‌صورت درصدی از مساحت کف فضا بیان می‌شود، که در آن حداقل میزان شدت روشنایی موردنظر در طول ۵۰٪ ساعات معین شده تأمین می‌گردد.

برای انجام محاسبات، باید از نرم‌افزارهای معتبر برای محاسبه روشنایی طبیعی استفاده شود. ساختمان‌ها باید مطابق با جدول ۱۹-۷-۱، بنا به نوع کاربری آن‌ها، دارای حداقل مساحتی از کف باشند تا حداقل شدت روشنایی موردنظر، در طول ۵۰٪ ساعات معین شده، تأمین گردد.

جدول ۱۹-۷-۱ درصد مساحت با شدت روشنایی مورد نظر

شاخص sDA	رده انرژی
۵۵-۷۴	EC
۷۵-۸۵	EC+
۸۵-۹۵	EC++

در این مقررات، برای انجام شبیه‌سازی‌ها، پیش‌فرض‌های زیر باید در نظر گرفته‌شود:

- تمام محاسبات باید بر روی سطح کار در ارتفاع ذکر شده در زیربند ۱۹-۴-۲-۸-۲ از کف تمام‌شده انجام شود.
- دوره زمانی که برای محاسبات روشنایی در نظر گرفته می‌شود، باید بر اساس نوع کاربری یا تعداد ساعاتی که می‌توان از روشنایی طبیعی در طی روز بهره‌مندشد، تعیین شود. این محدوده زمانی باید مطابق با پیوست ۵ در نظر گرفته شود.
- با توجه به شاخص بیان شده، محاسبات شدت روشنایی برای یک فضا باید بر اساس مقادیر نقطه به نقطه روی یک شبکه فرضی انجام شود. این نقاط باید به صورت پیوسته روی شبکه فرضی در نظر گرفته شوند. فاصله افقی حداکثر بین نقاط در مرکز صفحه باید ۰/۶

- متر باشد. فاصله از کناره‌های دیوار نیز باید بین ۰/۳ تا ۰/۶ متر در نظر گرفته شود. این شبکه نقاط باید در ارتفاع سطح کار مطابق زیربند ۱۹-۴-۲-۸-۲ در نظر گرفته شود.
- نقاطی از شبکه فرضی که در طول سال، دارای شدت روشنایی حداکثر یک لوکس هستند و در مجاورت نقاطی با مقادیر بیشتر قرار گرفته‌اند باید از محاسبات خارج گردند.
 - باید توجه داشت که فاصله بین نقاط این شبکه نباید با فاصله بین منابع روشنایی مصنوعی یکسان باشد.
 - ضریب عبور نور مرئی شیشه‌های استفاده شده در ساختمان باید مطابق با مقادیر واقعی در محاسبات لحاظ شود.
 - تمامی موانع و سایه‌اندازهای اطراف ساختمان، که فاصله آن‌ها از نمای ساختمان موردنظر کمتر یا مساوی با دو برابر ارتفاع موانع هستند، باید در مدل‌سازی لحاظ شوند.
 - مقادیر ضریب انعکاس اشیاء خارجی، نظیر طاقچه‌های نوری و سطوح منعکس‌کننده، باید مطابق با مقادیر در نظر گرفته شده در شبیه‌سازی‌ها لحاظ شوند. در صورت عدم دسترسی به این مقادیر می‌توان از ضریب ۰/۳، به‌عنوان ضریب انعکاس استفاده نمود.
 - ضریب انعکاس سطوح داخلی و خارجی باید مطابق با مشخصات فنی در نظر گرفته شده برای پوشش‌های جدارهای داخلی و خارجی و مبلمان به کاررفته در فضا در برنامه شبیه‌ساز در نظر گرفته شود. در صورت عدم دسترسی به مقادیر ضریب انعکاس، می‌توان از مقادیر پیش‌فرض در جدول ۱۹-۷-۲ استفاده نمود.

جدول ۱۹-۷-۲ مقادیر ضریب انعکاس سطوح خارجی و داخلی برای انجام شبیه‌سازی

ضریب انعکاس	نوع سطح	
۰/۲	زمین	خارجی
۰/۳	سطوح عمودی خارجی (سایه‌اندازها)	
۰/۵	دیوار و سطوح عمودی	داخلی
۰/۷	سقف	
۰/۲	کف	
۰/۵	مبلمان	

- برای انجام شبیه‌سازی، باید از نرم‌افزار معتبر که دارای الگوریتم دقیق برای انجام محاسبات روشنایی است، استفاده شود. کاربر باید بتواند پارامترهای نسبتاً دقیقی را در نرم‌افزار مربوطه تعیین نماید. مهمترین پارامترها و مقادیر آنها برای شاخص در نظر گرفته شده مطابق جدول ۱۹-۷-۳ است که باید در داخل نرم‌افزار تعیین گردد.

جدول ۱۹-۷-۳ پارامترهای مورد استفاده در شبیه‌سازی

مقدار	پارامتر
۶	تعداد بازتاب پراکنده بین سطوح (ab)
۱۰۰۰	تعداد اشعه‌های ساطع شده از سطوح در محاسبات (ad)
۰	عدم لحاظ تابش مستقیم (dt)

در این روش، به منظور ارزیابی خیرگی ناشی از نور طبیعی، از شاخص DGP استفاده می‌شود. باید ارزیابی خیرگی در فضاهایی که فعالیت‌هایی نظیر خواندن، نوشتن، نگاه کردن به صفحه مانیتور و ... رخ می‌دهد و امکان تغییر محل کاربر وجود ندارد انجام شود و نشان داده شود که در این فضاها در محل چشم ناظر، خیرگی آزاردهنده یا غیرقابل تحمل ایجاد نشده است. مقادیر مجاز خیرگی مطابق جدول ۱۹-۷-۴ می‌باشد. پس از انجام محاسبات خیرگی، مقدار این شاخص نباید در ۵ درصد دوره زمانی در نظر گرفته شده از ۰/۴۵ بیشتر شود.

جدول ۱۹-۷-۴ مقادیر شاخص خیرگی (DGP)

میزان خیرگی	مقدار DGP
عدم وجود خیرگی	$DGP > 0.34$
خیرگی قابل درک	$0.34 < DGP < 0.38$
خیرگی آزاردهنده	$0.38 < DGP < 0.45$
خیرگی غیر قابل تحمل	$0.45 < DGP$

۱۹-۷-۲-۶ شرایط پذیرش نتایج محاسبات

طراحی صورت گرفته زمانی قابل قبول تلقی می‌شود که میزان نیاز انرژی سالانه محاسبه شده برای ساختمان طرح از مصرف انرژی ساختمان مرجع کمتر باشد.

۱۹-۷-۳ تأسیسات مکانیکی

الزامات مربوط به طراحی سیستم تأسیسات مکانیکی روش نیاز انرژی مشابه الزامات روش تجویزی است (ر.ک. به بخش ۱۹-۵-۳).

۱۹-۷-۴ تأسیسات برقی

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی مطرح شد، الزامات مربوط به تجهیزات الکتریکی و سیستم روشنایی مصنوعی روش نیاز انرژی مشابه الزامات روش تجویزی است (ر.ک. به بخش ۱۹-۵-۴).

۱۹-۷-۵ سیستم‌های تجدیدپذیر

برای تعیین میزان تأثیر روشنایی طبیعی و سیستم‌های تجدیدپذیر، بر روی نیاز انرژی سالانه ساختمان، لازم است اصول زیر مورد رعایت قرار گیرد:

- در صورت استفاده از گلخانه خورشیدی، دیوار **ترمب** یا دیگر سیستم‌های غیرفعال قابل استفاده در پوسته خارجی ساختمان، در مناطق با نیاز گرمایی غالب، لازم است مشخصات هندسی هر یک سیستم‌ها با دقت در مرحله تعریف ساختمان طرح در نرم‌افزار وارد شود. در ساختمان مرجع، مشخصات در نظر گرفته‌شده برای ساختمان مرجع مشابه مشخصات تعیین شده در روش تجویزی است.

- تأثیر سیستم‌های فتوولتاییک و آب‌گرم‌کن خورشیدی بر روی نیاز انرژی سالانه ساختمان، به‌صورت مجزا، با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی مورد تأیید محاسبه می‌شود، و پس از لحاظ کردن بازده هر یک از سیستم‌ها، از نیاز انرژی سالانه ساختمان طرح کاسته می‌شود.

- در روش نیاز انرژی ساختمان، امکان لحاظ کردن تأثیر سیستم‌های بازیافت، ذخیره‌سازی، و زمین‌گرمایی بر میزان نیاز انرژی سالانه فراهم نمی‌باشد. در صورت کاربرد این نوع سیستم‌ها، باید از روش کارایی انرژی ساختمان استفاده شود.

۱۹-۸ روش کارایی انرژی ساختمان

در این روش، کل انرژی سالانه مصرفی مبنا قرار می‌گیرد. در نتیجه، لازم است طراحی پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستم‌های تجدیدپذیر به گونه‌ای صورت گیرد که میزان انرژی سالانه مصرفی ساختمان طرح از مقدار آن برای ساختمان مرجع کمتر باشد.

به عبارت دیگر، در صورت طراحی ساختمان به روش کارایی انرژی، علاوه بر در نظر گرفتن میزان نیاز انرژی ساختمان، بازدهی و کارایی سیستم‌های مورد استفاده در تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان نیز، به صورت یکپارچه ملاک طراحی قرار می‌گیرد.

این امر باعث می‌شود طراحی مطابق این روش تنها توسط یک تیم طراحی منسجم امکان‌پذیر باشد.

میزان انرژی مصرفی ساختمان به عوامل متعددی، از جمله شرایط آب‌وهوایی، الگوی رفتار ساکنین و بهره‌برداران، کارایی تجهیزات و نحوه نگهداری از آنها، بستگی دارد. در مدارک فنی و دفترچه محاسبات، لازم است موارد زیر ارائه گردد:


- خلاصه‌ای از محاسبات و تحلیل‌های انجام‌شده، شامل میزان مصرف انرژی سالانه ساختمان مرجع و ساختمان طرح
- مشخصات نرم‌افزاری که برای محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است
- معرفی اختصاری پروژه، با ذکر محل آن، تعداد طبقات، کاربری (نحوه بهره‌برداری)، فضاهای کنترل‌شده و کنترل‌نشده، زمان‌های بهره‌برداری از ساختمان
- فهرست امکانات و تجهیزات انرژی‌بر در ساختمان، و تفاوت‌های احتمالی مشخصات فنی آنها با مشخصات استاندارد
- فهرست انطباق موارد مختلف با الزامات در نظر گرفته‌شده در این روش طراحی
- روش مدل‌سازی و فرضیات در نظر گرفته‌شده
- اطلاعات خروجی‌های نرم‌افزار و میزان مصرف انرژی تفکیکی روشنایی، تجهیزات داخلی، سیستم آب‌گرم مصرفی، سیستم گرمایی، سیستم سرمایی، فن‌ها و دیگر تجهیزات سیستم تهویه مطبوع (نظیر پمپ‌ها) باشد.
- خطاهای احتمالی اعلام شده توسط نرم‌افزار

- پلان‌های طبقات، مقاطع، نماها و سایت پلان

۱۹-۸-۱ اصول کلی

در این روش طراحی، میزان انرژی اولیه مصرفی ملاک عمل طراحی قرار می‌گیرد. تعیین میزان انرژی اولیه مصرفی ساختمان مرجع به دو روش امکان‌پذیر است:

- شبیه‌سازی و انجام محاسبات عددی ساختمان مرجع، با استفاده از نرم‌افزارهای مورد تأیید استفاده شده برای تعیین مصرف انرژی ساختمان طرح، مطابق اصول تعیین‌شده در بند ۱۹-۸-۳-۱ | در این حالت میزان انرژی مصرفی به‌دست آمده برای ساختمان طرح باید کمتر از میزان انرژی اولیه مصرفی ساختمان مرجع باشد؛ یا
- مبنا قرار دادن مقادیر مصرف انرژی مرجع (برای واحد سطح) که در بند ۱۹-۸-۳-۱-۲ ارائه شده‌است.

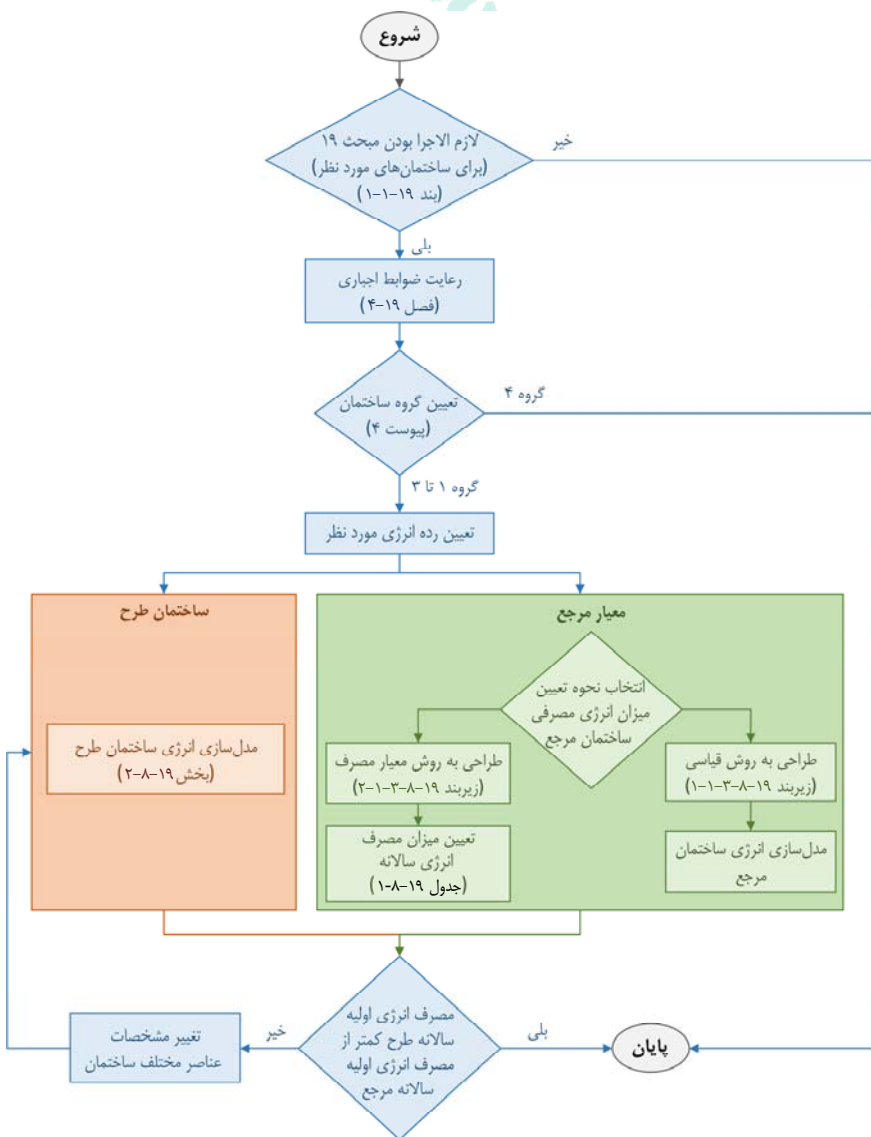

شکل ۱۹-۸-۱ نمودار گردش مراحل روش کارایی انرژی

۱۹-۸-۲ اصول مطرح در شبیه‌سازی و محاسبات عددی - انتظارات

۱۹-۸-۲-۱ نرم‌افزارهای شبیه‌سازی

نرم‌افزارهای شبیه‌سازی باید صحت‌گذاری شده و مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشند. حداقل قابلیت‌هایی که نرم‌افزارها باید دارا باشند عبارتند از:

- تعیین میزان انتقال (جریان) حرارت ساعتی در طول یک سال شبیه‌سازی شده در جدارها (به‌صورت تفکیکی) و کل ساختمان،

- تعیین میزان بهره‌خوردگی و انتقال حرارت ساعتی جدارهای نورگذر،

- تنظیم برنامه ساعتی پارامترهای مختلف، برای تمامی روزهای هفته و روزهای آخر هفته و تعطیلات، برای کاربری‌های مختلف ساختمان، از جمله:

- میزان حضور و نوع فعالیت افراد در مناطق (زون‌های) مختلف ساختمان،

- توان روشنایی مصنوعی و میزان کاهش احتمالی آن در ساعات مختلف (در صورت تأمین بخشی از نیاز از روشنایی طبیعی)،

- دمای تنظیم ترموستات (سیستم‌های گرمایی و سرمایی)،

- کارکرد سیستم تهویه مکانیکی،

- میزان استفاده از تجهیزات (خانگی، اداری، ...)،

- استفاده از آب‌گرم بهداشتی.

- اثر اینرسی (جرم) حرارتی در ذخیره‌سازی و ایجاد تأخیر فاز،

- در نظر گرفتن حداقل ده منطقه حرارتی،

- تنظیم بار حرارتی سیستم‌های گرمایی و سرمایی متناسب با دما و تعداد تجهیزات،

- شبیه‌سازی عملکرد اکونومایزرهای پایه آبی و پایه هوایی دارای سیستم‌های کنترل یکپارچه،

- تهیه گزارش‌های ساعتی مصرف انرژی به تفکیک حامل‌ها،

- تعیین بار حرارتی/برودتی تجهیزات گرمایی و تهویه مطبوع، میزان دبی هوا و آب مورد نیاز در مقاطع زمانی تعیین شده،

- تعیین میزان انرژی/گرمای تأمین‌شده توسط سیستم‌های تجدیدپذیر (در صورت استفاده از این نوع سیستم‌ها).

۱۹-۸-۲-۲ داده‌های اقلیمی

فایل‌های آب‌وهوایی مورد استفاده باید در فرمت استاندارد و حاوی داده‌های ساعتی پارامترهای مورد نیاز باشند. علاوه بر این، فایل‌ها باید مورد تأیید حداقل یک مرجع معتبر ملی یا جهانی باشند. در صورتی که برای محل پروژه فایلی وجود نداشته باشد، یا این که چندین فایل برای مناطق نزدیک به آن وجود داشته باشد، لازم است انتخاب فایل یک منطقه مجاور یا ایجاد یک فایل برآزش شده با تأیید مراجع معتبر صورت گیرد.

۱۹-۸-۲-۳ برنامه‌های زمانی بهره‌برداری و عملکرد تجهیزات

در صورتی که برنامه‌های زمانی بهره‌برداری و عملکرد تجهیزات با مقادیر مطرح شده در این مقررات (پیوست ۵) مغایرت‌های قابل توجهی داشته باشد، امکان استفاده از برنامه‌های زمانی جایگزین برنامه‌های ارائه شده در این مبحث تنها با ارائه دلایل توجیهی کافی مجاز خواهد بود. در این حالت، با استفاده از روش قیاسی و اصول مطرح شده در بند ۱۹-۸-۳-۱، برنامه‌های جایگزین به هر دو ساختمان (طرح و مرجع) اعمال می‌گردد، و دیگر نمی‌توان مقادیر مطلق مصرف انرژی بر واحد سطح روش معیار مصرف و اصول مطرح شده در بند ۱۹-۸-۳-۱ را ملاک طراحی قرار داد.

۱۹-۸-۳ اصول، روش‌های طراحی و شرایط پذیرش نتایج محاسبات

در حالت طراحی به‌روش کارایی انرژی، لازم است تعیین میزان انرژی اولیه مصرفی ساختمان طرح با شبیه‌سازی و انجام محاسبات عددی، با استفاده از نرم‌افزارهای مورد تأیید صورت گیرد. این کار باید با رعایت تمامی موارد مطرح شده در بخش ۱۹-۸-۲ انجام شود.

انرژی اولیه مصرفی سالانه یک ساختمان برابر است با حاصل جمع مصارف انرژی غیر الکتریکی و نسبت میزان انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان به راندمان تولید و توزیع برق (حدود ۲۷ درصد).

تعیین میزان انرژی اولیه مصرفی ساختمان مرجع را می‌توان به یکی از دو روش زیر انجام داد:

- شبیه‌سازی و انجام محاسبات عددی، با استفاده از نرم‌افزارها، مطابق اصول تعیین شده در بند

۱۹-۸-۳-۱

- مبنا قرار دادن مقادیر مصرف انرژی مرجع (برای واحد سطح) که در بند

۱۹-۸-۳-۱ ارائه شده است.

۱۹-۸-۳-۱ اصول مطرح در روش‌های مختلف طراحی

۱۹-۸-۳-۱-۱ اصول طراحی به روش قیاسی

در این روش، محاسبه مصرف انرژی سالانه ساختمان مرجع، با رعایت اصول زیر انجام می‌شود:

- شبیه‌سازی و انجام محاسبات عددی، با استفاده از نرم‌افزارهای مورد تأیید استفاده شده برای تعیین مصرف انرژی ساختمان طرح، و با داده‌های مشابه در خصوص شرایط (فایل‌های) آب‌وهوایی و برنامه‌های زمانی بهره‌برداری و عملکرد تجهیزات؛
- مشخصات هندسی کاملاً مشابه مشخصات ساختمان طرح؛
- داده‌های مربوط به پوسته خارجی ساختمان مطابق مقادیر ارائه شده در بخش ۱۹-۵-۲؛
- داده‌های مربوط به تأسیسات مکانیکی ساختمان، مطابق مقادیر ارائه شده در بخش ۱۹-۵-۳؛

- داده‌های مربوط به سیستم روشنایی مصنوعی و دیگر تجهیزات برقی ساختمان، مطابق مقادیر ارائه شده در بخش ۱۹-۵-۴؛

- عدم احتساب کاهش نیاز حاصل از بهره‌گیری از روشنایی طبیعی، سایبان‌ها و سیستم‌های تجدیدپذیر ساختمان.

بدیهی است در صورتی که هدف دستیابی به ساختمان‌های کم‌انرژی یا بسیار کم‌انرژی باشد، لازم خواهد بود مقادیر مربوط به حالت در نظر گرفته شده در شبیه‌سازی‌ها و محاسبات ملاک عمل قرار گیرد.

لازم است خروجی‌های مربوط به مصرف سالانه انرژی الکتریکی و غیرالکتریکی، به صورت تفکیکی ارائه شود، تا امکان محاسبه مصرف انرژی اولیه فراهم آید.

۱۹-۸-۳-۱-۲ اصول طراحی به روش معیار مصرف (بر مبنای واحد سطح)

در این روش، محاسبه مصرف انرژی سالانه ساختمان مرجع، با رعایت اصول زیر انجام می‌شود:

- تعیین سطح زیربنای فضاهای کنترل شده؛

- تعیین مقادیر مربوط به مصرف انرژی اولیه سالانه ساختمان، با استفاده از جدول ۱۹-۸-۱

جدول ۱۹-۸-۱ میزان مصرف انرژی سالانه [kWh/m^2] (بر مبنای واحد سطح فضاهای کنترل شده)

ساختمان با کاربری ب یا ج				ساختمان با کاربری الف				درجه انرژی (گرمایی- سرمای) سالانه (ر.ک. به پیوست ۳)
کم	متوسط	زیاد		کم	متوسط	زیاد		
گرمایش یا سرمایش	گرمایش یا سرمایش	گرمایش یا سرمایش	سرمایش	گرمایش یا سرمایش	گرمایش یا سرمایش	سرمایش	گرمایش	نیاز غالب (ر.ک. به پیوست ۳)
۱۴۰	۱۶۰	۳۲۰	۱۸۰	۲۶۰	۲۹۰	۵۲۰	۳۲۰	منطبق با مبحث ۱۹ (EC)
۸۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۲۰	۱۶۰	۱۸۰	۳۲۰	۲۰۰	کم انرژی (EC+)
۷۰	۸۰	۱۵۰	۹۰	۱۱۰	۱۳۰	۲۴۰	۱۵۰	بسیار کم انرژی (EC++)

رده انرژی

○ انرژی الکتریکی اولیه حاصل ضرب انرژی الکتریکی نهایی مصرفی در $۳/۷$ است. به عبارت دیگر، راندمان تولید و توزیع برق نیروگاه‌های کشور برابر با ۲۷ درصد در نظر گرفته شده است.

۱۹-۸-۳-۲ شرایط پذیرش نتایج محاسبات

در هر دو روش (قیاسی و معیار مصرف)، طراحی صورت گرفته زمانی قابل قبول تلقی می‌شود که میزان مصرف انرژی اولیه سالانه محاسبه شده برای ساختمان طرح از مصرف انرژی ساختمان مرجع کمتر باشد.

پیوست ۱

فهرست واژگان

احداث: Construction, ۲۳

۴۰, :
۱۳۰, Total Harmonic Distortion (THD): اعوجاج کل جریان

۲۳, Economizer: اکونومايزر

۲۳, Renewable Energies: انرژی‌های تجدیدپذیر

۲۴, Thermal inertia: اینرسی حرارتی

آ

۲۴, Thermal comfort: آسایش حرارتی

ب

۴۰, :
۲۴, Opening: بازشو

۲۴, Flat roof: بام تخت

۲۴, Pitched roof: بام شیب‌دار

۲۴, Energy label: برچسب انرژی

(بازنوسازی)

ج

۲۴, Power Meter: پاورمتر

۲۵, Thermal bridge: پل حرارتی

۲۵, Window with improved thermal performance e: پنجره با عملکرد حرارتی بهبودیافته

۲۵, Building envelope: پوسته خارجی

۲۵, Physical envelope: پوسته کالبدی

د

۲۴, Cast Resin Transformer (CRT): ترانسفورماتور خشک

۲۴, Oil Immersed Transformer (OIT): ترانسفورماتور روغنی

۲۴, Air change (ACH): تعداد دفعات تعویض هوا (در ساعت)

۲۴, Change of occupancy: تغییر کاربری

۲۴, Active Power: توان اکتیو

۲۴, Reactive Power: توان راکتیو

۲۴, Development: توسعه

۲۷, Air conditioning: تهویه مطبوع

۲۷, Ventilation: تهویه

ج

- جدار نورگذر (شفاف یا نیمه شفاف): Translucent or Transparent layer, ۲۷
جرم سطحی: Surface mass, ۲۷
جرم سطحی مؤثر جدار (m_i): Effective surface mass of partitions, ۲۷
جرم مؤثر جدار: Effective mass of partitions, ۲۷
جرم مؤثر ساختمان (M): Building effective mass, ۲۸
جرم مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنا (m_a): Building effective surface mass, ۲۸

خ

خیرگی: Glare, ۲۸

د

- درخشندگی: Luminance, ۲۸
سیستم‌های برق بدون وقفه: Uninterruptible Power Supply (UPS), ۲۸
دمای رنگ نور (CCT): Correlated Colour Temperature, ۱۳۰
دیوار: Wall, ۲۸

ر

- رده‌بندی میزان کارایی انرژی ساختمان‌ها: Energy Rating, ۲۸
روز-درجه سرمایش: Cooling degree day, ۲۹
روز-درجه گرمایش: Heating degree day, ۲۹
روش تجویزی: Prescriptive Method, ۲۹
روش کارایی انرژی ساختمان: Building Energy Performance Method, ۲۹
روش موازنه‌ای (کارکردی): Off Method-Trade, ۳۰
روش نیاز انرژی: Energy Need Method, ۳۰

ز

زیربنای مفید (A_H): Building usable area, ۳۰

س

- ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC⁺⁺): Very Low Energy Building (VLEB), ۳۰
ساختمان تجاری: Commercial Building, ۳۰
ساختمان کم‌انرژی (EC⁺): Low Energy Building (LEB), ۳۱
ساختمان مسکونی: Residential Building, ۳۱
ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (EC): Building in accordance with the (Energy Compliance) regulations, ۳۱
ساختمان موجود: Building Existing, ۳۱

- ساختمان نو: Building New, ۳۱
- سطح خالص فضای کنترل شده: Net Area (of conditioned space), ۳۱
- سیستم تولید همزمان برودت، حرارت و برق (CCHP): Combined Cooling, Heat and Power, ۳۲
- سیستم تولید همزمان حرارت و برق (CHP): Combined Heat and Power, ۳۱
- سیستم حجم هوای متغیر (VAV): Variable Air Volume, ۳۲
- سیستم مدیریت روشنایی (LMS): Lighting Management System, ۳۳
- سیستم مدیریت هوشمند ساختمان: Building Management System (BMS), ۷۵
- سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS): Building Management System, ۳۳
- سیستم مدیریت هوشمند مصرف انرژی (EMS)
- سیستم سرعت متغیر: Variable Speed Device (VSD), ۳۲
- سیستم سرعت متغیر: (VSD): Variable Speed Device, ۳۲

ش

- شاخص نور (CRI): Colour Rendering Index, ۱۳۰
- شدت روشنایی: Illuminance, ۳۳
- شیشه کم‌گسیل: Low-E (Emissivity) glass, ۳۳

ض

- ضریب افت توان نوری چراغ (LLF): Light Loss Factor, ۳۴
- ضریب انعکاس متوسط وزن یافته سطوح داخلی: Area weighted average reflectance of room, surface, ۳۵
- ضریب بهره چراغ (CU): Coefficient of Utilization, ۳۵
- ضریب عبور نور مرئی: Visible transmittance (VT), ۳۶
- ضریب انتقال حرارت خطی (Ψ): Linear thermal transmittance, ۳۴
- ضریب انتقال حرارت سطحی (U): Thermal transmittance, ۳۴
- ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع (\dot{U}): Reference thermal transmittance, ۳۴
- ضریب انتقال حرارت طرح (H): Building heat loss (transfer) coefficient, ۳۴
- ضریب انتقال حرارت مرجع (I): Reference heat loss (transfer) coefficient, ۳۵
- ضریب بهره گرمایی خورشیدی (SHGC): Solar Heat Gain Coefficient, ۳۵
- ضریب تبادل حرارت در سطح جدار (h): Surface heat transfer coefficient, ۳۵
- ضریب کاهش انتقال حرارت (T): Reduction factor thermal transmittance, ۳۶
- ضریب هدایت حرارت (λ): Thermal conductivity, ۳۶

ط

- طبقه ساختمان: Building Floor, ۳۶

ظ

- ظرفیت (سیستم گرمایی/سرمایی): (Electrical/Capacity (Heating/Cooling/Load), ۳۶

ع

عایق (عایق حرارت): Thermal insulation (Insulation material), ۳۷

عایق‌کاری حرارتی (گرم‌بندی): Thermal insulation, ۳۷

عایق‌کاری حرارتی از خارج: External thermal insulation, ۳۸

عایق‌کاری حرارتی از داخل: Internal thermal insulation, ۳۷

عایق‌کاری حرارتی پیرامونی: Peripheral thermal insulation, ۳۸

عایق‌کاری حرارتی همگن: Distributed thermal insulation, ۳۸

۴۱,

عناصر ساختمانی: Building elements, ۳۸

عوامل ویژه: Specific factors, ۳۸

ف

فضای کنترل‌شده: Conditioned space, ۳۸

فضای کنترل‌نشده: Unconditioned space, ۳۹

فلورسنت: Fluorescent lamp, ۱۳۱

گ

کفایت نور روز: Daylight Autonomy (DA), ۳۹

کفایت نور روز در فضا: Spatial Daylight Autonomy (sDA), ۳۹

کمپکت: Compact Fluorescent Lamp (CFL), ۱۳۱

کنترل‌کننده‌ها: Controls, ۱۲۵

ک

کاربری ساختمان: Building occupancy, ۳۹

کف: Floor, ۳۹

ل

لامپ LED: Light Emitting Diode, ۱۳۰

لامپ OLED: Organic Light-Emitting Diode, ۱۳۰

م

ماکسی‌متر: Maxi meter, ۷۷

محدوده آسایش (حرارتی): Thermal comfort zone, ۳۹

مدیریت هوشمند مصرف انرژی: Energy Management System (EMS), ۷۵

مقاومت حرارتی: Thermal resistance, ۴۰

ن

نشست هوا: Air leakage, ۴۰

و

واحد مسکونی: Residential unit, ۴۰

ه

هوابندی: Air tightening, ۴۰
تعداد بازتاب پراکنده بین سطوح (ab)

ambient bounces (ab)

تعداد اشعه‌های ساطع شده از سطوح در محاسبات (ad)

ambient division (ad)

عدم لحاظ تابش مستقیم (dt)

direct threshold

پیوست ۲

روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان

روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان

برای تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، در وهله اول لازم است جرم سطحی مؤثر جدارهای مختلف آن محاسبه گردد. میزان جرم جدار، که در تعیین گروه اینرسی حرارتی در نظر گرفته می‌شود، به موقعیت جدار و لایه‌های مختلف تشکیل‌دهنده، آن بستگی دارد. در این پیوست، روش محاسبه جرم سطحی مؤثر جدار در حالت‌ها و موقعیت‌های مختلف ارائه می‌گردد.

پس از تعیین جرم سطحی مؤثر جدارهای مختلف، جرم مؤثر کل ساختمان یا بخشی از آن (M) محاسبه می‌گردد و، در پایان، مقدار جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنا (m_a) تعیین می‌شود.

پ ۱-۲ تعیین جرم سطحی مؤثر جدار

پ ۱-۱ جدار در تماس با خارج

چنانچه جدار مجاور خارج ساختمان، یا بخشی از آن، فاقد عایق حرارت باشد، یا اگر جدار عایق حرارت همگن باشد، در محاسبه جرم مؤثر سطحی جدار، یک دوم جرم آن جدار در نظر گرفته می‌شود.

اگر جدار دارای عایق حرارت باشد، تنها جرم بخشی از جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارتی است در محاسبه جرم مؤثر جدار منظور می‌شود.

در تمام حالات، اگر جرم سطحی مؤثر محاسبه‌شده یک جدار بیش از ۱۵۰ کیلوگرم در متر مربع باشد، به همین مقدار اکتفا می‌شود.

پ ۲-۱-۲ جدار مجاور خاک

جرم سطحی مؤثر بخش مجاور خاک دیوار، کف روی خاک یا گریه‌رو یا فضای بسته مجاور خاک، در صورتی که فاقد عایق حرارت باشد، برابر ۱۵۰ کیلوگرم در متر مربع در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که جدار دارای عایق حرارت باشد، تنها جرم سطحی بخشی از جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارت است در محاسبه جرم سطحی مؤثر جدار منظور می‌شود. اگر جرم سطحی مؤثر محاسبه شده آن جدار بیش از ۱۵۰ کیلوگرم در متر مربع باشد، به همین مقدار بسنده می‌شود.

پ ۲-۱-۳ جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترل نشده

جرم سطحی مؤثر جدارهای در تماس با ساختمان مستقل دیگر، یا فضایی کنترل نشده (راه‌پله، پارکینگ، انبار، ...)، اگر فاقد عایق حرارت باشد، برابر نصف جرم سطحی جدار، و در غیر این صورت، برابر با جرم سطحی بخشی از لایه‌های جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارتی است، در نظر گرفته می‌شود.

پ ۲-۱-۴ جدارهای داخل فضای کنترل شده ساختمان

در صورتی که جرم سطحی جداری که داخل فضای کنترل شده ساختمان (یا بخشی از آن) واقع شده‌است کمتر از ۳۰۰ کیلوگرم در مترمربع باشد، جرم سطحی مؤثر مساوی با جرم سطحی جدار است؛ در غیر این صورت، جرم سطحی مؤثر مساوی با ۳۰۰ کیلوگرم در مترمربع در نظر گرفته می‌شود.

پ ۲-۲ جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید

اگر m_i جرم سطحی مؤثر قسمت i از پوسته خارجی و عناصر داخلی ساختمان و A_i مساحت مربوط به آن باشد، جرم مؤثر ساختمان برابر است با:

$$M = \sum (m_i \cdot A_i)$$

بدین ترتیب، جرم سطحی مؤثر ساختمان (یا بخشی از آن) m_a ، بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید ساختمان (یا بخشی از آن) A_h ، براساس رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$m_a = M / A_h$$

پ ۲-۳ گروه‌بندی اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن

پس از تعیین جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید (m_a)، گروه اینرسی حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، مطابق جدول پ ۲-۱ تعیین می‌گردد:

جدول پ ۱-۲ گروه اینرسی حرارتی ساختمان، بر حسب جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید

گروه اینرسی	جرم سطحی مؤثر ساختمان، بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید m_a (kg/m ²)
کم	کمتر از ۱۵۰
متوسط	مساوی یا بیش از ۱۵۰ و کمتر از ۴۰۰
زیاد	مساوی یا بیش از ۴۰۰

پیوست ۳

گونه‌بندی درجه انرژی (گرمایی - سرمای) سالانه
شهرهای ایران

گونه‌بندی درجه انرژی (گرمایی - سرمایي) سالانه شهرهای ایران

در این پیوست، گونه‌بندی درجه انرژی (گرمایی - سرمایي) سالانه ۲۴۵ شهر، که دارای ایستگاه هواشناسی‌اند، درج شده است. در صورتی که نام شهر محل استقرار ساختمان در این پیوست نیامده باشد، لازم است مشخصات نزدیک‌ترین شهر به آن، با آب و هوای مشابه، ملاک عمل قرار گیرد.

شماره	نام شهر	درجه انرژی	نیاز غالب	
			گرمایش	سرمایش
۱	آبادان	زیاد	•	
۲	آبادچی - فریدن	زیاد	•	
۳	آباده	متوسط	•	
۴	آبعلی	زیاد	•	
۵	آجی چای	زیاد	•	
۶	آزاد شهر	کم	•	
۷	آستارا	متوسط	•	
۸	آغاچاری	زیاد	•	•
۹	آمل	کم	•	
۱۰	آوج	زیاد	•	
۱۱	احمدآباد - درودزن	متوسط	•	
۱۲	احمدوند	متوسط	•	
۱۳	اختخوان گلپایگان	متوسط	•	

نیاز غالب		درجه انرژی	نام شهر	شماره
سرمایش	گرمايش			
	•	متوسط	اراک	۱۴
	•	زیاد	اردبیل	۱۵
	•	متوسط	اردستان	۱۶
	•	متوسط	اردکان	۱۷
	•	زیاد	ارومیه	۱۸
	•	متوسط	استور	۱۹
	•	متوسط	اسدآباد بیرجند	۲۰
	•	زیاد	اسکو	۲۱
	•	متوسط	اسلام آباد غرب	۲۲
	•	متوسط	اصفهان	۲۳
	•	کم	افراچال	۲۴
	•	زیاد	الیگودرز	۲۵
	•	زیاد	امام قیس	۲۶
•		زیاد	امیدیه	۲۷
	•	متوسط	امین آباد	۲۸
	•	کم	انار	۲۹
	•	متوسط	انارک	۳۰
•		زیاد	اندیمشک	۳۱
	•	زیاد	اهر	۳۲
•		زیاد	اهواز	۳۳
•		متوسط	اهواز (ملائانی)	۳۴
•		زیاد	ایران شهر	۳۵
	•	متوسط	ایلام	۳۶
	•	متوسط	ایوانکی	۳۷

نیاز غالب		درجه انرژی	نام شهر	شماره
سرمایش	گرمایش			
	•	کم	بابل	۳۸
	•	کم	بابلسر	۳۹
	•	زیاد	باراندوزچای	۴۰
	•	متوسط	بارنیشاپور	۴۱
•		کم	باغ ملک	۴۲
	•	متوسط	بافت	۴۳
	•	کم	بجستان	۴۴
	•	متوسط	بجنورد	۴۵
	•	متوسط	بروجرد	۴۶
•		زیاد	بستان	۴۷
	•	زیاد	بستان آباد	۴۸
•		متوسط	بم	۴۹
•		متوسط	بمپور	۵۰
•		متوسط	بن سیدان	۵۱
	•	کم	بندر انزلی	۵۲
•		زیاد	بندر بوشهر	۵۳
•		زیاد	بندر دیر	۵۴
•		زیاد	بندر عباس	۵۵
•		زیاد	بندر لنگه	۵۶
•		زیاد	بندر ماهشهر	۵۷
	•	متوسط	بنکوه	۵۸
	•	متوسط	بوئین زهرا	۵۹
	•	کم	بی بالان	۶۰
	•	متوسط	بیاضه بیابانک	۶۱

نیاز غالب		درجه انرژی	نام شهر	شماره
سرمایش	گرمایش			
	•	زیاد	بیجار	۶۲
	•	متوسط	بیرجند	۶۳
	•	متوسط	پارس آباد مغان	۶۴
	•	کم	پل زمانخان	۶۵
	•	متوسط	پل کله	۶۶
	•	زیاد	پیرانشهر	۶۷
	•	کم	پيله سرا	۶۸
	•	زیاد	تازه کند	۶۹
•		متوسط	تاشکویه کله گاه	۷۰
	•	متوسط	تاکستان	۷۱
	•	زیاد	تبریز	۷۲
	•	متوسط	تربت حیدریه	۷۳
	•	متوسط	تفرش	۷۴
	•	زیاد	تکاب	۷۵
•		زیاد	تنگ پنج	۷۶
	•	متوسط	تهران	۷۷
•		زیاد	جاسک	۷۸
•		زیاد	جزیره ابوموسی	۷۹
•		متوسط	جزیره خارک	۸۰
•		زیاد	جزیره سیری	۸۱
•		متوسط	جزیره قشم	۸۲
•		زیاد	جزیره کیش	۸۳
	•	زیاد	جلفا	۸۴
•		متوسط	جیرفت	۸۵

نیاز غالب		درجه انرژی	نام شهر	شماره
سرمایش	گرمایش			
•		زیاد	چابهار	۸۶
•		متوسط	چغارت	۸۷
	•	متوسط	چناران	۸۸
•		متوسط	حاجی آباد (بندرعباس)	۸۹
	•	متوسط	حجت آباد (پیشکوه)	۹۰
•		متوسط	حمیدیه	۹۱
	•	متوسط	حنا	۹۲
•		کم	خاش	۹۳
	•	متوسط	خرم آباد	۹۴
	•	کم	خرم آباد تنکابن	۹۵
	•	زیاد	خرم دره	۹۶
•		زیاد	خرمشهر	۹۷
	•	کم	خشکه داران تنکابن	۹۸
	•	متوسط	خفر	۹۹
	•	زیاد	خلخال	۱۰۰
	•	زیاد	خوانسار	۱۰۱
•		متوسط	خوربیاپانک	۱۰۲
	•	زیاد	خوی	۱۰۳
•		متوسط	داراب	۱۰۴
	•	زیاد	داران	۱۰۵
	•	زیاد	دانشبند بوکان	۱۰۶
	•	متوسط	دامغان	۱۰۷
	•	زیاد	دامنه فریدن	۱۰۸
	•	متوسط	درگز	۱۰۹

نیاز غالب		درجه انرژی	نام شهر	شماره
سرمایش	گرمايش			
	•	متوسط	درود	۱۱۰
	•	زیاد	دره تخت	۱۱۱
•		زیاد	دزفول	۱۱۲
	•	کم	دشت ناز	۱۱۳
•		متوسط	دوگنبدان	۱۱۴
	•	متوسط	ده صومعه	۱۱۵
•		زیاد	دهلران	۱۱۶
	•	کم	دیپوک	۱۱۷
	•	کم	رامسر	۱۱۸
•		زیاد	رامهرمز	۱۱۹
	•	کم	رشت	۱۲۰
	•	متوسط	روانسر	۱۲۱
	•	کم	رودبار گیلان	۱۲۲
•		متوسط	زابل	۱۲۳
	•	کم	زاهدان	۱۲۴
	•	متوسط	زردگل سرخ آباد	۱۲۵
	•	متوسط	زرقان	۱۲۶
	•	زیاد	زرینه اوباتو	۱۲۷
	•	زیاد	زنجان	۱۲۸
•	•	متوسط	ساوه	۱۲۹
	•	متوسط	سبزوار	۱۳۰
•	•	متوسط	سپید دشت	۱۳۱
	•	متوسط	سد درودزن	۱۳۲
•	•	متوسط	سر پل ذهاب	۱۳۳

نیاز غالب		درجه انرژی	نام شهر	شماره
سرمایش	گرمایش			
	•	زیاد	سراب	۱۳۴
•		متوسط	سراوان	۱۳۵
	•	متوسط	سرخس	۱۳۶
	•	کم	سرکت تجن	۱۳۷
	•	زیاد	سقز	۱۳۸
	•	متوسط	سمنان	۱۳۹
	•	متوسط	سنگ ترش	۱۴۰
	•	متوسط	سنگ سوراخ	۱۴۱
	•	متوسط	سنندج	۱۴۲
	•	زیاد	سویاشی	۱۴۳
	•	متوسط	سیرجان	۱۴۴
	•	متوسط	شاهرود	۱۴۵
•		متوسط	شبانکاره	۱۴۶
	•	زیاد	شمس آباد اراک	۱۴۷
•		متوسط	شمعون	۱۴۸
•		متوسط	شوش	۱۴۹
•		زیاد	شوستر	۱۵۰
	•	متوسط	شهریابک	۱۵۱
	•	متوسط	شهرکرد	۱۵۲
	•	متوسط	شیراز	۱۵۳
	•	کم	شیرگاه	۱۵۴
	•	متوسط	شیروان بروجرد	۱۵۵
•		زیاد	صفی آباد دزفول	۱۵۶
•		متوسط	طبس	۱۵۷

نیاز غالب		درجه انرژی	نام شهر	شماره
سرمایش	گرمايش			
	•	متوسط	طرق کرتیان	۱۵۸
	•	متوسط	عباس آباد قم	۱۵۹
	•	زیاد	عدل	۱۶۰
	•	متوسط	فردوس	۱۶۱
	•	متوسط	فسا	۱۶۲
	•	کم	فومن	۱۶۳
	•	زیاد	فیروزآباد خلخال	۱۶۴
	•	کم	قائمشهر	۱۶۵
	•	متوسط	قائن	۱۶۶
	•	کم	قرآن تالار	۱۶۷
	•	کم	قراخیل قائمشهر	۱۶۸
	•	زیاد	قروه	۱۶۹
	•	متوسط	قره آغاج	۱۷۰
	•	متوسط	قزوین	۱۷۱
•	•	کم	قصر شیرین	۱۷۲
	•	زیاد	قطورچای	۱۷۳
	•	متوسط	قم	۱۷۴
	•	متوسط	قمشه (شهرضا)	۱۷۵
	•	متوسط	قوچان	۱۷۶
•		متوسط	کازرون	۱۷۷
•	•	متوسط	کاشان	۱۷۸
	•	متوسط	کاشمر	۱۷۹
	•	متوسط	کبوترآباد	۱۸۰
	•	متوسط	کرج	۱۸۱

نیاز غالب		درجه انرژی	نام شهر	شماره
سرمایش	گرمایش			
	•	کم	کرمان	۱۸۲
	•	متوسط	کرمانشاه	۱۸۳
	•	متوسط	کرد	۱۸۴
	•	کم	کره سنگ	۱۸۵
	•	متوسط	کشف رود	۱۸۶
•		زیاد	کنارک چابهار	۱۸۷
	•	متوسط	کنگاور	۱۸۸
•		متوسط	کوتیان صفی آباد	۱۸۹
	•	زیاد	کوه‌رنگ	۱۹۰
•		زیاد	کهنوج	۱۹۱
•		زیاد	گتوند	۱۹۲
•		متوسط	گچساران	۱۹۳
	•	متوسط	گرگان آشتیان	۱۹۴
	•	متوسط	گرگان	۱۹۵
	•	متوسط	گرمسار	۱۹۶
	•	متوسط	گرمسار (داور آباد)	۱۹۷
	•	متوسط	گلمکان	۱۹۸
	•	متوسط	گنایاد	۱۹۹
	•	کم	گنبد قابوس	۲۰۰
	•	کم	گورگین - خبر	۲۰۱
	•	متوسط	گوشه نه‌هاوند	۲۰۲
•		زیاد	لار	۲۰۳
	•	زیاد	لار - پلور	۲۰۴
	•	کم	لاهیجان	۲۰۵

نیاز غالب		درجه انرژی	نام شهر	شماره
سرمایش	گرمایش			
	•	متوسط	لتیان	۲۰۶
	•	متوسط	لردگان	۲۰۷
	•	زیاد	لیقوان	۲۰۸
	•	زیاد	ماکو	۲۰۹
	•	زیاد	مراغه	۲۱۰
	•	زیاد	مرند	۲۱۱
	•	متوسط	مرودشت	۲۱۲
•		زیاد	مسجد سلیمان	۲۱۳
	•	متوسط	مشهد	۲۱۴
	•	متوسط	مشیران	۲۱۵
	•	متوسط	ملایر	۲۱۶
	•	زیاد	موچان	۲۱۷
	•	متوسط	مهاباد	۲۱۸
	•	زیاد	مهرگرد	۲۱۹
	•	متوسط	میاندوآب	۲۲۰
•		متوسط	میانده جیرفت	۲۲۱
	•	زیاد	میانه	۲۲۲
•		متوسط	میرجاوه	۲۲۳
	•	زیاد	میمه	۲۲۴
•		زیاد	میناب	۲۲۵
	•	متوسط	نابین	۲۲۶
	•	متوسط	نجف آباد	۲۲۷
	•	متوسط	نطنز	۲۲۸
•		متوسط	نورآباد ممسنی	۲۲۹

نیاز غالب		درجه انرژی	نام شهر	شماره
سرمایش	گرمایش			
	•	زیاد	نوژیان	۲۳۰
	•	کم	نوشهر	۲۳۱
•	•	متوسط	نهبندان	۲۳۲
	•	کم	نی ریز	۲۳۳
	•	متوسط	نیشابور	۲۳۴
	•	متوسط	ورامین	۲۳۵
	•	متوسط	ورزنه	۲۳۶
	•	متوسط	ولد آباد	۲۳۷
•		متوسط	هفت تپه	۲۳۸
	•	زیاد	همدان	۲۳۹
	•	متوسط	همگین	۲۴۰
	•	زیاد	همند آبسرد	۲۴۱
	•	متوسط	هوتن (چات)	۲۴۲
•		متوسط	هویزه	۲۴۳
	•	متوسط	یاسوج	۲۴۴
•	•	متوسط	یزد	۲۴۵

پیوست ۴

گونه‌بندی کاربری و گروه ساختمان‌ها

پ ۴-۱ گونه‌بندی کاربری ساختمان‌ها

در این مبحث، ساختمان‌ها از لحاظ نوع کاربری، مطابق جدول زیر، به چهار گونه تقسیم شده‌اند. این گونه‌بندی براساس سه عامل زیر تعیین شده است:

۱- تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانه‌روز؛

۲- شدت اختلاف دمای احتمالی بین داخل و خارج ساختمان؛

۳- اهمیت تثبیت دمای فضاهای داخل ساختمان.

ساختمان مسکونی، بیمارستان، هتل، مهمانسرا، آسایشگاه، خوابگاه، زایشگاه، سردخانه	نوع کاربری الف
ساختمان اداری یا تجاری بزرگ، فروشگاه، ساختمان آموزشی، دانشسرا و مرکز تربیت معلم، ساختمان آموزشی دانشگاهی، مجتمع فنی-حرفه‌ای، کتابخانه، آزمایشگاه، مرکز تحقیقاتی، ایستگاه رادیو و تلویزیون، مرکز اصلی یا فرعی مخابرات، مرکز اصلی یا شعبه بانک، ایستگاه اصلی و مرکز کنترل مترو، بخش اداری ساختمان صنعتی، خانه بهداشت، ساختمان پست و پلیس و آتش‌نشانی، سالن غذاخوری	نوع کاربری ب
ترمینال فرودگاه بین‌المللی یا داخلی، استادیوم ورزشی سرپوشیده، تعمیرگاه بزرگ، کارخانه صنعتی (غیر از موارد ذکر شده در کاربری د)، نمایشگاه، باشگاه، تئاتر، سینما، سالن اجتماع و کنفرانس، ساختمان ایستگاه وسایل نقلیه زمینی، ترمینال راه‌آهن	نوع کاربری ج
انبار، تعمیرگاه کوچک، کارگاه کوچک، کارخانه صنعتی اتومبیل‌سازی، نورد و ذوب فلزات، سیلو و مشابه آنها، پارکینگ در طبقات، آشیانه حفاظتی هواپیما، ساختمان میدان‌های میوه و تره‌بار، ایستگاه فرعی مترو، پناهگاه، ساختمان کشتارگاه	نوع کاربری د

پ ۴-۲ تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

گونه بندی کاربری ساختمان (از بخش پ ۴-۱)	درجه انرژی محل استقرار ساختمان (از پیوست ۳)	زیربنای بیش از ۱۰۰۰ متر مربع	زیربنای کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع
نوع الف	زیاد	گروه ۱	
	متوسط	گروه ۲	
	کم	گروه ۳	
نوع ب	زیاد	گروه ۱	گروه ۲
	متوسط	گروه ۲	گروه ۳
	کم	گروه ۳	گروه ۳
نوع ج	زیاد	گروه ۲	
	متوسط	گروه ۳	
	کم	گروه ۳	
نوع د	زیاد	گروه ۴	
	متوسط	گروه ۴	
	کم	گروه ۴	

پیوست ۵

برنامه زمانی بهره‌برداری ساکنین و عملکرد تجهیزات

جدول پ ۵-۱ برنامه زمان بندی بهره برداری کاربری مسکونی-اقامتی (۱)

دمای تنظیم سرمایش دیگر مناطق		دمای تنظیم سرمایش اقلیم گرم و مرطوب		دمای تنظیم گرمایش		بهره برداری ساکنین		زمان
پنجشنبه-جمعه	شنبه-چهارشنبه	پنجشنبه-جمعه	شنبه-چهارشنبه	پنجشنبه-جمعه	شنبه-چهارشنبه	پنجشنبه-جمعه	شنبه-چهارشنبه	
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰	۰۰:۰۰-۰۱:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۱	۰۱:۰۰-۰۲:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۱	۰۲:۰۰-۰۳:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۱	۰۳:۰۰-۰۴:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۱	۰۴:۰۰-۰۵:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۱	۰۵:۰۰-۰۶:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۸	۰۶:۰۰-۰۷:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۶	۰۷:۰۰-۰۸:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۴	۰۸:۰۰-۰۹:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۲	۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۲	۱۰:۰۰-۱۱:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۲	۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۲	۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۲	۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۴	۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۸	۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۸	۱۶:۰۰-۱۷:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۸	۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۸	۱۸:۰۰-۱۹:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۰/۸	۱۹:۰۰-۲۰:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۱	۲۰:۰۰-۲۱:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۱	۲۱:۰۰-۲۲:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۱	۲۲:۰۰-۲۳:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱	۱	۲۳:۰۰-۲۴:۰۰

جدول پ ۵-۲ برنامه زمان بندی بهره برداری کاربری مسکونی - اقامتی (۲)

تجهیزات و لوازم خانگی **		تهویه *		روشنایی		زمان
پنجشنبه - جمعه	شنبه - چهارشنبه	پنجشنبه - جمعه	شنبه - چهارشنبه	پنجشنبه - جمعه	شنبه - چهارشنبه	
-	-	۱	۱	۰/۰۵	۰/۰۵	۰۰:۰۰-۰۱:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۵	۰/۰۵	۰۱:۰۰-۰۲:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۵	۰/۰۵	۰۲:۰۰-۰۳:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۵	۰/۰۵	۰۳:۰۰-۰۴:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۵	۰/۰۵	۰۴:۰۰-۰۵:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۵	۰/۰۵	۰۵:۰۰-۰۶:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۵	۰/۰۸	۰۶:۰۰-۰۷:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۵	۰/۰۸	۰۷:۰۰-۰۸:۰۰
-	-	۱	۰/۵	۰/۰۴	۰/۰۸	۰۸:۰۰-۰۹:۰۰
-	-	۱	۰/۵	۰/۰۴	۰/۰۲	۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
-	-	۱	۰/۵	۰/۰۴	۰/۰۲	۱۰:۰۰-۱۱:۰۰
-	-	۱	۰/۵	۰/۰۴	۰/۰۲	۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
-	-	۱	۰/۵	۰/۰۴	۰/۰۲	۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
-	-	۱	۰/۵	۰/۰۴	۰/۰۲	۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
-	-	۱	۰/۵	۰/۰۴	۰/۰۲	۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۴	۰/۰۸	۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۹۵	۰/۰۸	۱۶:۰۰-۱۷:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۹۵	۰/۰۸	۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۱۸:۰۰-۱۹:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۱۹:۰۰-۲۰:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۲۰:۰۰-۲۱:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۲۱:۰۰-۲۲:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۲۲:۰۰-۲۳:۰۰
-	-	۱	۱	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۲۳:۰۰-۲۴:۰۰

* نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث ۱۴ در نظر گرفته شود.

** میزان متوسط توان تجهیزات خانگی در ۲۴ ساعت روزانه به طور متوسط 4 W/m^2 در نظر

گرفته شود.

نکته: در محاسبات، میزان آب گرم مصرفی ۵۰ لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیر

این صورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دلایل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود.

جدول پ ۵-۳ برنامه زمان بندی بهره برداری کاربری اداری (۱)

دمای تنظیم سرمایش دیگر مناطق			دمای تنظیم سرمایش اقلیم گرم و مرطوب			دمای تنظیم گرمایش			بهره برداری ساکنین		زمان
اداری ۲۴ ساعته	پنجشنبه- جمعه	روز در هفته	اداری ۲۴ ساعته	پنجشنبه- جمعه	روز در هفته	اداری ۲۴ ساعته	پنجشنبه- جمعه	روز در هفته	اداری ۲۴ ساعته	روز در هفته	
۲۸	۳۲	۳۲	۲۵	۳۰	۳۰	۲۰	۱۵	۱۵	۰/۸	۰	۰۰:۰۰-۰۱:۰۰
۲۸	۳۲	۳۲	۲۵	۳۰	۳۰	۲۰	۱۵	۱۵	۰/۸	۰	۰۱:۰۰-۰۲:۰۰
۲۸	۳۲	۳۲	۲۵	۳۰	۳۰	۲۰	۱۵	۱۵	۰/۸	۰	۰۲:۰۰-۰۳:۰۰
۲۸	۳۲	۳۲	۲۵	۳۰	۳۰	۲۰	۱۵	۱۵	۰/۸	۰	۰۳:۰۰-۰۴:۰۰
۲۸	۳۲	۳۰	۲۵	۳۰	۲۸	۲۰	۱۵	۱۵	۰/۸	۰	۰۴:۰۰-۰۵:۰۰
۳۰	۳۲	۳۰	۲۸	۳۰	۲۸	۲۰	۱۵	۱۷	۰/۵	۰	۰۵:۰۰-۰۶:۰۰
۳۰	۳۲	۳۰	۲۸	۳۰	۲۸	۲۰	۱۵	۱۷	۰/۵	۰/۱	۰۶:۰۰-۰۷:۰۰
۲۸	۳۲	۲۸	۲۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۲۰	۰/۸	۰/۵	۰۷:۰۰-۰۸:۰۰
۲۸	۳۲	۲۸	۲۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۲۰	۰/۹۵	۰/۹۵	۰۸:۰۰-۰۹:۰۰
۲۸	۳۲	۲۸	۲۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۲۰	۰/۹۵	۰/۹۵	۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
۲۸	۳۲	۲۸	۲۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۲۰	۰/۹۵	۰/۹۵	۱۰:۰۰-۱۱:۰۰
۲۸	۳۲	۲۸	۲۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۲۰	۰/۹۵	۰/۹۵	۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
۳۰	۳۲	۳۰	۲۸	۳۰	۲۸	۱۷	۱۵	۱۷	۰/۵	۰/۵	۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۳۰	۳۲	۳۰	۲۸	۳۰	۲۸	۱۷	۱۵	۱۷	۰/۵	۰/۵	۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
۲۸	۳۲	۲۸	۲۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۲۰	۰/۹۵	۰/۹۵	۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۲۸	۳۲	۲۸	۲۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۱۷	۰/۹۵	۰/۹۵	۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
۲۸	۳۲	۳۰	۲۵	۳۰	۲۸	۲۰	۱۵	۱۷	۰/۹۵	۰/۵	۱۶:۰۰-۱۷:۰۰
۲۸	۳۲	۳۰	۲۵	۳۰	۲۸	۲۰	۱۵	۱۷	۰/۸	۰/۳	۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
۲۸	۳۲	۳۲	۲۵	۳۰	۳۰	۲۰	۱۵	۱۵	۰/۸	۰/۱	۱۸:۰۰-۱۹:۰۰
۳۰	۳۲	۳۲	۲۸	۳۰	۳۰	۱۷	۱۵	۱۵	۰/۵	۰/۱	۱۹:۰۰-۲۰:۰۰
۲۸	۳۲	۳۲	۲۵	۳۰	۳۰	۲۰	۱۵	۱۵	۰/۸	۰/۱	۲۰:۰۰-۲۱:۰۰
۲۸	۳۲	۳۲	۲۵	۳۰	۳۰	۲۰	۱۵	۱۵	۰/۸	۰	۲۱:۰۰-۲۲:۰۰
۲۸	۳۲	۳۲	۲۵	۳۰	۳۰	۲۰	۱۵	۱۵	۰/۸	۰	۲۲:۰۰-۲۳:۰۰
۲۸	۳۲	۳۲	۲۵	۳۰	۳۰	۲۰	۱۵	۱۵	۰/۸	۰	۲۳:۰۰-۲۴:۰۰

جدول پ ۵-۴ برنامه زمان بندی بهره‌برداری کاربری اداری (۲)

تجهیزات اداری **			تهویه *			روشنایی			زمان
اداری ۲۴ ساعته	پنجشنبه-جمعه	۵ روز در هفته	اداری ۲۴ ساعته	پنجشنبه-جمعه	۵ روز در هفته	اداری ۲۴ ساعته	پنجشنبه-جمعه	۵ روز در هفته	
۰/۸	۰/۰۵	۰/۰۵	۱	.	.	۰/۹	۰/۰۵	۰/۰۵	۰۰:۰۰-۰۱:۰۰
۰/۸	۰/۰۵	۰/۰۵	۱	.	.	۰/۹	۰/۰۵	۰/۰۵	۰۱:۰۰-۰۲:۰۰
۰/۸	۰/۰۵	۰/۰۵	۱	.	.	۰/۹	۰/۰۵	۰/۰۵	۰۲:۰۰-۰۳:۰۰
۰/۸	۰/۰۵	۰/۰۵	۱	.	.	۰/۹	۰/۰۵	۰/۰۵	۰۳:۰۰-۰۴:۰۰
۰/۸	۰/۰۵	۰/۰۵	۱	.	.	۰/۹	۰/۰۵	۰/۰۵	۰۴:۰۰-۰۵:۰۰
۰/۶	۰/۰۵	۰/۰۵	۱	.	.	۰/۷	۰/۰۵	۰/۰۵	۰۵:۰۰-۰۶:۰۰
۰/۶	۰/۰۵	۰/۱	۱	.	۰/۵	۰/۷	۰/۰۵	۰/۱	۰۶:۰۰-۰۷:۰۰
۰/۸	۰/۰۵	۰/۳	۱	.	۰/۵	۰/۹	۰/۰۵	۰/۱	۰۷:۰۰-۰۸:۰۰
۱	۰/۰۵	۱	۱	.	۱	۰/۹	۰/۰۵	۰/۹	۰۸:۰۰-۰۹:۰۰
۱	۰/۰۵	۱	۱	.	۱	۰/۹	۰/۰۵	۰/۹	۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
۱	۰/۰۵	۱	۱	.	۱	۰/۹	۰/۰۵	۰/۹	۱۰:۰۰-۱۱:۰۰
۱	۰/۰۵	۱	۱	.	۱	۰/۷	۰/۰۵	۰/۹	۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
۱	۰/۰۵	۱	۱	.	۱	۰/۷	۰/۰۵	۰/۹	۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۱	۰/۰۵	۱	۱	.	۱	۰/۹	۰/۰۵	۰/۹	۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
۱	۰/۰۵	۱	۱	.	۱	۰/۹	۰/۰۵	۰/۹	۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۱	۰/۰۵	۱	۱	.	۱	۰/۹	۰/۰۵	۰/۹	۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
۱	۰/۰۵	۰/۳	۱	.	۱	۰/۹	۰/۰۵	۰/۹	۱۶:۰۰-۱۷:۰۰
۰/۸	۰/۰۵	۰/۱	۱	.	۰/۵	۰/۹	۰/۰۵	۰/۱	۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
۰/۸	۰/۰۵	۰/۱	۱	.	۰/۵	۰/۹	۰/۰۵	۰/۱	۱۸:۰۰-۱۹:۰۰
۰/۶	۰/۰۵	۰/۰۵	۱	.	۰/۵	۰/۹	۰/۰۵	۰/۱	۱۹:۰۰-۲۰:۰۰
۰/۸	۰/۰۵	۰/۰۵	۱	.	۰/۵	۰/۹	۰/۰۵	۰/۱	۲۰:۰۰-۲۱:۰۰
۰/۸	۰/۰۵	۰/۰۵	۱	.	.	۰/۹	۰/۰۵	۰/۰۵	۲۱:۰۰-۲۲:۰۰
۰/۸	۰/۰۵	۰/۰۵	۱	.	.	۰/۹	۰/۰۵	۰/۰۵	۲۲:۰۰-۲۳:۰۰
۰/۸	۰/۰۵	۰/۰۵	۱	.	.	۰/۹	۰/۰۵	۰/۰۵	۲۳:۰۰-۲۴:۰۰

* نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در میحث ۱۴ در نظر گرفته شود.

** میزان حداکثر توان تجهیزات اداری به طور متوسط 14 W/m^2

نکته: در محاسبات، میزان آب گرم مصرفی ۴ لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دلایل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود.

جدول پ ۵-۵ برنامه زمان بندی بهره برداری کاربری آموزشی-مدرسه (۱)

دمای تنظیم سرمایش دیگر مناطق		دمای تنظیم سرمایش اقلیم گرم و مرطوب		دمای تنظیم گرمایش		بهره برداری ساکنین		زمان
پنجشنبه-جمعه	شنبه-چهارشنبه	پنجشنبه-جمعه	شنبه-چهارشنبه	پنجشنبه-جمعه	شنبه-چهارشنبه	پنجشنبه-جمعه	شنبه-چهارشنبه	
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۰۰:۰۰-۰۱:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۰۱:۰۰-۰۲:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۰۲:۰۰-۰۳:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۰۳:۰۰-۰۴:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۰۴:۰۰-۰۵:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۰۵:۰۰-۰۶:۰۰
۳۲	۳۰	۳۰	۲۸	۱۵	۱۷	.	.	۰۶:۰۰-۰۷:۰۰
۳۲	۳۰	۳۰	۲۸	۱۵	۱۷	.	۰,۷	۰۷:۰۰-۰۸:۰۰
۳۲	۲۸	۳۰	۲۵	۱۵	۲۰	.	۰,۹۵	۰۸:۰۰-۰۹:۰۰
۳۲	۲۸	۳۰	۲۵	۱۵	۲۰	.	۰,۹۵	۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
۳۲	۲۸	۳۰	۲۵	۱۵	۲۰	.	۰,۹۵	۱۰:۰۰-۱۱:۰۰
۳۲	۲۸	۳۰	۲۵	۱۵	۲۰	.	۰,۹۵	۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
۳۲	۲۸	۳۰	۲۵	۱۵	۱۷	.	۰,۹۵	۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۳۲	۳۰	۳۰	۲۸	۱۵	۱۷	.	۰,۲	۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۱۶:۰۰-۱۷:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۱۸:۰۰-۱۹:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۱۹:۰۰-۲۰:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۲۰:۰۰-۲۱:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۲۱:۰۰-۲۲:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۲۲:۰۰-۲۳:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۲۳:۰۰-۲۴:۰۰

جدول پ ۵-۶ برنامه زمان بندی بهره برداری کاربری آموزشی-مدرسه (۲)

تجهیزات **		تهویه *		روشنایی		زمان
پنجشنبه-جمعه	شنبه-چهارشنبه	پنجشنبه-جمعه	شنبه-چهارشنبه	پنجشنبه-جمعه	شنبه-چهارشنبه	
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۰:۰۰-۰۱:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۱:۰۰-۰۲:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۲:۰۰-۰۳:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۳:۰۰-۰۴:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۴:۰۰-۰۵:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۵:۰۰-۰۶:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۶:۰۰-۰۷:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۴	۰	۱	۰/۱	۰/۹	۰۷:۰۰-۰۸:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۹	۰	۱	۰/۱	۰/۹	۰۸:۰۰-۰۹:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۹	۰	۱	۰/۱	۰/۹	۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۹	۰	۱	۰/۱	۰/۹	۱۰:۰۰-۱۱:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۹	۰	۱	۰/۱	۰/۹	۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۹	۰	۱	۰/۱	۰/۹	۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۲	۰	۱	۰/۱	۰/۹	۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۱۶:۰۰-۱۷:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۱۸:۰۰-۱۹:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۱۹:۰۰-۲۰:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۲۰:۰۰-۲۱:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۲۱:۰۰-۲۲:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۲۲:۰۰-۲۳:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۲۳:۰۰-۲۴:۰۰

* نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث ۱۴ در نظر گرفته شود.

** میزان حداکثر توان تجهیزات به طور متوسط 4 W/m^2

نکته: در محاسبات، میزان آب گرم مصرفی ۷ لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دلایل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود.

جدول پ ۵-۷ برنامه زمان بندی بهره برداری کاربری آموزشی-دانشگاه (۱)

دمای تنظیم سرمایش دیگر مناطق		دمای تنظیم سرمایش اقلیم گرم و مرطوب		دمای تنظیم گرمایش		بهره برداری ساکنین		زمان
جمعه	شنبه-پنجشنبه	جمعه	شنبه-پنجشنبه	جمعه	شنبه-پنجشنبه	جمعه	شنبه-پنجشنبه	
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۰۰:۰۰-۰۱:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۰۱:۰۰-۰۲:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۰۲:۰۰-۰۳:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۰۳:۰۰-۰۴:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۰۴:۰۰-۰۵:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۰۵:۰۰-۰۶:۰۰
۳۰	۳۰	۲۸	۲۸	۱۷	۱۷	.	.	۰۶:۰۰-۰۷:۰۰
۳۰	۳۰	۲۸	۲۸	۱۷	۱۷	۰/۱	۰/۴	۰۷:۰۰-۰۸:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۰/۵	۰/۹	۰۸:۰۰-۰۹:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۰/۵	۰/۹	۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۰/۵	۰/۹	۱۰:۰۰-۱۱:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۰/۵	۰/۹	۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۱۷	۲۰	۰/۵	۰/۹	۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۳۰	۲۸	۲۸	۲۵	۱۷	۱۷	۰/۱	۰/۱	۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
۳۲	۲۸	۳۰	۲۵	۱۵	۲۰	.	۰/۹	۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۳۲	۲۸	۳۰	۲۵	۱۵	۲۰	.	۰/۹	۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
۳۲	۲۸	۳۰	۲۵	۱۵	۲۰	.	۰/۹	۱۶:۰۰-۱۷:۰۰
۳۲	۲۸	۳۰	۲۵	۱۵	۱۷	.	۰/۹	۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
۳۲	۳۰	۳۰	۲۸	۱۵	۱۷	.	۰/۴	۱۸:۰۰-۱۹:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۱۹:۰۰-۲۰:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۲۰:۰۰-۲۱:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۲۱:۰۰-۲۲:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۲۲:۰۰-۲۳:۰۰
۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	.	.	۲۳:۰۰-۲۴:۰۰

جدول ۵-۸ برنامه زمان بندی بهره برداری کاربری آموزشی-دانشگاه (۲)

تجهیزات **		تهویه *		روشنایی		زمان
جمعه	شنبه- پنجشنبه	جمعه	شنبه- پنجشنبه	جمعه	شنبه- پنجشنبه	
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۰:۰۰-۰۱:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۱:۰۰-۰۲:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۲:۰۰-۰۳:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۳:۰۰-۰۴:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۴:۰۰-۰۵:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۵:۰۰-۰۶:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰۶:۰۰-۰۷:۰۰
۰/۲	۰/۳	۰/۵	۱	۰/۹	۰/۹	۰۷:۰۰-۰۸:۰۰
۰/۶	۰/۹	۱	۱	۰/۹	۰/۹	۰۸:۰۰-۰۹:۰۰
۰/۶	۰/۹	۱	۱	۰/۹	۰/۹	۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
۰/۶	۰/۹	۱	۱	۰/۹	۰/۹	۱۰:۰۰-۱۱:۰۰
۰/۶	۰/۹	۱	۱	۰/۹	۰/۹	۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
۰/۶	۰/۹	۱	۱	۰/۹	۰/۹	۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۰/۲	۰/۲	۰/۵	۱	۰/۹	۰/۹	۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
۰/۰۳	۰/۹	۰	۱	۰/۱	۰/۹	۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۰/۰۳	۰/۹	۰	۱	۰/۱	۰/۹	۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
۰/۰۳	۰/۹	۰	۱	۰/۱	۰/۹	۱۶:۰۰-۱۷:۰۰
۰/۰۳	۰/۹	۰	۱	۰/۱	۰/۹	۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
۰/۰۳	۰/۳	۰	۱	۰/۱	۰/۹	۱۸:۰۰-۱۹:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۱۹:۰۰-۲۰:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۲۰:۰۰-۲۱:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۲۱:۰۰-۲۲:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۲۲:۰۰-۲۳:۰۰
۰/۰۳	۰/۰۳	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۲۳:۰۰-۲۴:۰۰

** نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث ۱۴ در نظر گرفته شود.

** میزان حداکثر توان تجهیزات به طور متوسط 4 W/m^2

نکته: در محاسبات، میزان آب گرم مصرفی ۷ لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دلایل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود.

جدول پ ۵-۹ برنامه زمان بندی بهره برداری کاربری تجاری* (۱)

دمای تنظیم سرمایش دیگر مناطق			دمای تنظیم سرمایش اقلیم گرم و مرطوب			دمای تنظیم گرمایش			بهره برداری ساکنین			زمان
شنبه-چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه	شنبه-چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه	شنبه-چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه	شنبه-چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه	
۳۲	۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰۰:۰۰-۰۱:۰۰
۳۲	۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰۱:۰۰-۰۲:۰۰
۳۲	۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰۲:۰۰-۰۳:۰۰
۳۲	۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰۳:۰۰-۰۴:۰۰
۳۲	۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰۴:۰۰-۰۵:۰۰
۳۲	۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰۵:۰۰-۰۶:۰۰
۳۲	۳۲	۳۲	۳۰	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰۶:۰۰-۰۷:۰۰
۳۰	۳۰	۳۲	۲۸	۲۸	۳۰	۱۵	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰۷:۰۰-۰۸:۰۰
۳۰	۳۰	۳۰	۲۸	۲۸	۲۸	۱۷	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰۸:۰۰-۰۹:۰۰
۳۰	۳۰	۳۰	۲۸	۲۸	۲۸	۱۷	۱۷	۱۷	۰/۲	۰/۱	۰/۱	۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
۲۸	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۰/۳	۰/۲	۰/۲	۱۰:۰۰-۱۱:۰۰
۲۸	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۰/۶	۰/۶	۰/۵	۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
۲۸	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۰/۶	۰/۶	۰/۵	۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۲۸	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۰/۸	۰/۶	۰/۵	۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
۲۸	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۰/۸	۰/۷۵	۰/۶	۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۲۸	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۰/۸	۰/۷۵	۰/۶	۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
۲۸	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۰/۸	۰/۷۵	۰/۵	۱۶:۰۰-۱۷:۰۰
۲۸	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۰/۹	۰/۹	۰/۵	۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
۲۸	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۰/۹	۰/۹	۰/۷۵	۱۸:۰۰-۱۹:۰۰
۲۸	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۰/۹	۰/۹	۰/۷۵	۱۹:۰۰-۲۰:۰۰
۲۸	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۰/۹	۰/۹	۰/۸	۲۰:۰۰-۲۱:۰۰
۲۸	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۰/۹	۰/۹	۰/۸	۲۱:۰۰-۲۲:۰۰
۲۸	۲۸	۳۰	۲۵	۲۵	۲۸	۱۷	۱۷	۱۷	۰/۹	۰/۹	۰/۶	۲۲:۰۰-۲۳:۰۰
۳۰	۳۰	۳۰	۲۸	۲۸	۲۸	۱۷	۱۷	۱۷	۰/۵	۰/۷	۰	۲۳:۰۰-۲۴:۰۰

* تجاری چند منظوره بیش از ۵۰۰ مترمربع

جدول ۵-۱۰ برنامه زمان بندی بهره برداری کاربری تجاری* (۲)

تجهیزات***			تهویه**			روشنایی خارجی	روشنایی			زمان
جمعه	پنجشنبه	شنبه-چهارشنبه	جمعه	پنجشنبه	شنبه-چهارشنبه	۷ روز هفته	جمعه	پنجشنبه	شنبه-چهارشنبه	
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰	۰	۰	۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰۰:۰۰-۰۱:۰۰
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰	۰	۰	۰/۵	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰۱:۰۰-۰۲:۰۰
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰	۰	۰	۰/۵	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰۲:۰۰-۰۳:۰۰
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰	۰	۰	۰/۵	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰۳:۰۰-۰۴:۰۰
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰	۰	۰	۰/۵	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰۴:۰۰-۰۵:۰۰
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰۵:۰۰-۰۶:۰۰
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰۶:۰۰-۰۷:۰۰
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰۷:۰۰-۰۸:۰۰
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰۸:۰۰-۰۹:۰۰
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۱۰:۰۰-۱۱:۰۰
۰/۸	۰/۸	۰/۸	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰/۹	۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
۰/۸	۰/۸	۰/۸	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰/۹	۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۰/۹	۰/۸	۰/۸	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰/۹	۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
۰/۹	۰/۹	۰/۸	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰/۹	۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۰/۹	۰/۹	۰/۸	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰/۹	۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
۰/۹	۰/۹	۰/۸	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰/۹	۱۶:۰۰-۱۷:۰۰
۰/۹	۰/۹	۰/۸	۱	۱	۱	۰/۵	۱	۱	۰/۹	۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
۰/۹	۰/۹	۰/۹	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰/۹	۱۸:۰۰-۱۹:۰۰
۰/۹	۰/۹	۰/۹	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰/۹	۱۹:۰۰-۲۰:۰۰
۰/۹	۰/۹	۰/۹	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰/۹	۲۰:۰۰-۲۱:۰۰
۰/۹	۰/۹	۰/۹	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰/۹	۲۱:۰۰-۲۲:۰۰
۰/۹	۰/۹	۰/۸	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰/۹	۲۲:۰۰-۲۳:۰۰
۰/۸	۰/۹	۰/۰۵	۱	۱	۰	۱	۰/۸	۰/۸	۰/۱	۲۳:۰۰-۲۴:۰۰

* تجاری چند منظوره بیش از ۵۰۰ مترمربع

** نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث ۱۴ در نظر گرفته شود.

*** میزان حداکثر توان تجهیزات به طور متوسط 5 W/m^2

نکته: در محاسبات، میزان آب گرم مصرفی ۴ لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دلایل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود.

پیوست ۶

روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت طرح

پ ۱-۶ محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترل نشده

محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح انجام گیرد، تعیین ضریب کاهش انتقال حرارت تمام فضاهای کنترل نشده ساختمان است.

با توجه به آنکه اختلاف دمای فضای داخل با فضاهای کنترل نشده کمتر از اختلاف دمای فضاهای داخل و خارج است و در نتیجه مقدار انتقال حرارت از جدارهای مجاور فضای کنترل نشده کمتر از مقدار انتقال حرارت از جدارهای مجاور خارج است، لازم است این موضوع، با استفاده از یک ضریب کاهش، در محاسبات لحاظ شود.

به این ترتیب، تعیین ضریب کاهش انتقال حرارت هر یک از فضاهای کنترل نشده ساختمان و منظور کردن آن در محاسبه انتقال حرارت اجزای مجاور این فضاها، ضرورت می‌یابد.

در جهت ساده‌سازی طراحی، می‌توان از محاسبه دقیق ضریب کاهش انتقال حرارت فضایی کنترل نشده صرف نظر کرد. در این صورت، ضریب کاهش انتقال حرارت آن فضا برابر یک در نظر گرفته خواهد شد.

ضریب کاهش یک فضای کنترل نشده با استفاده از رابطه پ ۱۱-۱ به دست می‌آید:

$$\tau = \frac{\sum A_e U_e}{\sum A_e U_e + \sum A_i U_i} \quad \begin{array}{l} \text{رابطه پ} \\ \text{۱-۶-۱} \end{array}$$

τ : ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده

$[m^2]$

A_e : مساحت خالص جدار بین فضای کنترل نشده و خارج

$[W/m^2K]$

U_e : ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل نشده و خارج

$[m^2]$

A_i : مساحت خالص جدار بین فضای کنترل شده و فضای کنترل شده

$[W/m^2K]$

U_i : ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل شده و فضای کنترل شده


توضیحات:

۱- ضریب کاهش انتقال حرارت جدارهای مجاور فضای خارج برابر یک است.

۲- ضریب کاهش انتقال حرارت هر یک از جدارهای مجاور فضای کنترل نشده برابر ضریب کاهش انتقال حرارت محاسبه شده برای آن فضای کنترل نشده است. در

صورت عدم تمایل به انجام محاسبه فوق، ضریب کاهش انتقال حرارت جدارهای مجاور آن فضا باید برابر یک در نظر گرفته شود.

۳- اگر طراح بخواهد جدارهای میان فضایی کنترل نشده و فضای خارج را عایق کاری حرارتی نماید، باید در محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، به جای جدارهای میان آن فضای کنترل نشده و فضاهای کنترل شده، تمام جدارهای میان فضای کنترل نشده مذکور و فضای خارج را در رابطه فوق قرار دهد. در این حالت، در مورد جدارهای میان آن فضای کنترل نشده و خارج، باید به جای ضریب کاهش انتقال حرارت T_i ، ضریب $1-T_i$ در محاسبه وارد گردد. اگر ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده محاسبه نشده باشد، لازم است عدد یک، به عنوان ضریب کاهش انتقال حرارت این اجزاء مفروض و در رابطه، بالا قرار داده شود.

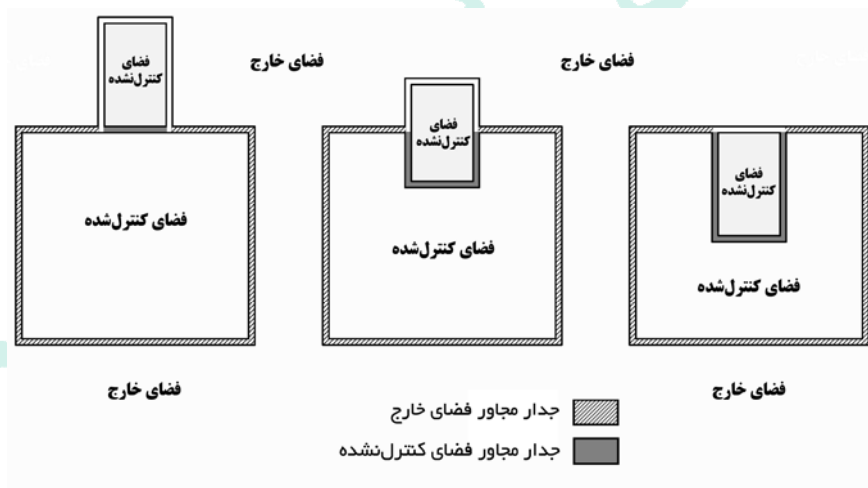

شکل پ ۶-۱ موقعیت جدارهای مجاور خارج و مجاور فضای کنترل نشده در پلان شماتیک سه نمونه ساختمان

رابطه پ ۶-۱ تا زمانی معتبر است که تهویه فضای کنترل نشده به صورت مستقل انجام شود. در صورتی که هوای تازه فضای کنترل نشده از فضای کنترل شده تأمین گردد، ضریب کاهش با استفاده از رابطه پ ۶-۲ به دست می آید:

$$\frac{\sum A_e U_e + 0.34 n \cdot V}{\sum A_e U_e + \sum A_i U_i + 0.68 n \cdot V}$$

رابطه پ ۶-۲

[m²/h]

n.V : میزان تعویض هوای فضای کنترل شده از طریق فضای کنترل نشده

پیوست ۷

ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول

ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول

مقادیر مندرج در این پیوست در محاسبات هر دو روش طراحی عایق کاری حرارتی (الف و ب) به کار می‌رود، مگر آنکه مراجع ذیصلاح، با رعایت استانداردهای ملی، ضرایب حرارتی دیگری برای مصالح، تعیین کرده باشد.

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m ³]	مصالح
۱،۸۰ ۱،۳۰ ۱،۱۰ ۰،۸۰ ۰،۷۰ ۰،۵۵ ۰،۴۰ ۰،۳۰	بیش از ۲۰۰۰ ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ ۱۴۵۰ تا ۱۶۰۰ ۱۲۵۰ تا ۱۴۵۰ ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ ۵۰۰ تا ۷۵۰	۱. اندود و ملات آهکی یا سیمانی
۲،۱۰ ۱،۶۵ ۱،۳۵ ۱،۱۵ ۲،۳۰ ۲،۵۰	۲۳۰۰ تا ۲۶۰۰ ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ بیش از ۲۴۰۰	۲. بتن و فرآورده‌های بتنی بتن‌های با سنگدانه متداول (سیلیسی، سیلیسی-آهکی و آهکی): - متراکم - متخلخل - مسلح ^۱ درصد میل‌گرد: بین ۱ تا ۲ درصد درصد میل‌گرد: بیش از ۲ درصد

۱. در صورتی که حداقل نیمی از میل‌گردها موازی شار حرارت باشد.

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m ³]	مصالح
۱/۴ ۰/۸ ۰/۷	۲۴۰۰ تا ۲۰۰۰ ۲۳۰۰ تا ۲۱۰۰ ۲۰۰۰ تا ۱۶۰۰	بتن یا سنگدانه سرباره کوره آهن گدازی: - متراکم: - با ماسه رودخانه‌ای یا معدنی - با سرباره داندان - متخلخل: با کمتر از ۱۰ درصد ماسه رودخانه
۰/۵۲ ۰/۴۴ ۰/۳۵ ۰/۳۵ ۰/۴۶ ۱/۰۵ ۰/۸۵ ۰/۷۰ ۰/۴۶ ۰/۳۳ ۰/۲۵ ۰/۲۰	۱۶۰۰ تا ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ تا ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ تا ۱۰۰۰ ۱۲۰۰ تا ۱۰۰۰ ۱۱۵۰ تا ۹۵۰ ۱۸۰۰ تا ۱۶۰۰ ۱۶۰۰ تا ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ تا ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ تا ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ تا ۸۰۰ ۸۰۰ تا ۶۰۰ کمتر از ۶۰۰	بتن سبک‌دانه: - با پوکه طبیعی یا سرباره منبسط متخلخل (چگالی ظاهری سنگدانه حدود ۷۵۰): - با ذرات ریز یا با ماسه - بدون ذرات ریز و بدون ماسه - با خاکستر بادی سینتر شده (چگالی ظاهری سنگدانه حدود ۶۵۰) ^۱ - با سنگدانه سبک پومیس (چگالی ظاهری سنگدانه حدود ۶۰۰) ^۱ - با رس منبسط یا شیبست منبسط: - چگالی ظاهری سنگدانه بیش از ۳۵۰ و عیار سیمان بیش از ۳۰۰: - با ماسه رودخانه بدون ماسه سبک - با ماسه رودخانه و ماسه سبک - چگالی ظاهری سنگدانه بین ۳۵۰ و ۵۵۰ و عیار سیمان بیش از ۳۰۰: - با ماسه سبک و حداکثر ۱۰٪ ماسه رودخانه - با ماسه سبک و بدون ماسه رودخانه - چگالی ظاهری سنگدانه کمتر از ۳۵۰ و عیار سیمان کمتر از ۲۵۰: - با ماسه سبک و بدون ماسه رودخانه - بدون ماسه و با عیار سیمان کم
۰/۳۱	۸۰۰ تا ۶۰۰	بتن یا سنگدانه بسیار سبک: - متشکل از پرلیت یا ورمیکولیت (از ۳ تا ۶ میلی‌متر) اجرای درجا: - نسبت: ۱ به ۳

۱. واحد اندازه‌گیری چگالی سنگدانه و عیار سیمان کیلوگرم بر مترمکعب است.

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m ³]	مصالح
۰٫۲۴ ۰٫۱۹	۶۰۰ تا ۴۰۰ ۴۵۰ تا ۴۰۰	- نسبت: ۱ به ۶ - لایه‌های بتن متشکل از ورمیکولیت ساخته شده در کارخانه
۰٫۲۹ ۰٫۲۷ ۰٫۲۵ ۰٫۲۳ ۰٫۲۱ ۰٫۱۹ ۰٫۱۸ ۰٫۱۶ ۰٫۱۵	۸۲۵ تا ۷۷۵ ۷۷۵ تا ۷۲۵ ۷۲۵ تا ۶۷۵ ۶۷۵ تا ۶۲۵ ۶۲۵ تا ۵۷۵ ۵۷۵ تا ۵۲۵ ۵۲۵ تا ۴۷۵ ۴۷۵ تا ۴۲۵ ۴۲۵ تا ۳۷۵	بتن هوادار اتوکلاو شده ^۲ : - چگالی اسمی: ۸۰۰ - چگالی اسمی: ۷۵۰ - چگالی اسمی: ۷۰۰ - چگالی اسمی: ۶۵۰ - چگالی اسمی: ۶۰۰ - چگالی اسمی: ۵۵۰ - چگالی اسمی: ۵۰۰ - چگالی اسمی: ۴۵۰ - چگالی اسمی: ۴۰۰
۰٫۱۶	۶۵۰ تا ۴۵۰	بتن با خرده چوب: - ساخته شده با تراشه‌های چوب و سیمان
۱٫۶۵ ۱٫۳۵	۲۳۰۰ تا ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ تا ۱۸۰۰	موزاییک
۰٫۳۵ ۰٫۵۰ ۰٫۱۲ ۰٫۲۱ ۰٫۱۴ ۰٫۰۵ ۰٫۰۵	۱۲۰۰ ۱۴۵۰ ۷۵۰ ۱۳۰۰ ۱۲۰۰ ۷۰ ۷۰	۳. بتونه ^۳ درزها، مواد آب‌بندی و گرمایشکنی ^۴ سیلیکون خالص سیلیکون خمیری سیلیکون اسفنجی پلی‌یورتان پی‌وی‌سی قابل انعطاف با ۴۰ درصد روان‌ساز پلی‌یورتان اسفنجی پلی‌اتیلن اسفنجی

۲. AAC

۳. Thermal break

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m ³]	مصالح
		۴. پلیمرهای متراکم متداول در ساختمان
۰٫۱۳	۹۱۰	کائوچو طبیعی
۰٫۰۶	۷۰	کائوچو اسفنجی
۰٫۱۷	۱۲۰۰	کائوچو سخت
۰٫۲۰	۹۳۰	پلی ایزو بوتیلن
۰٫۴۰	۱۷۰۰	پلی سولفور
۰٫۲۵	۹۸۰	بوتادی آن
۰٫۲۰	۱۰۵۰	آکریلیک
۰٫۲۵	۱۱۵۰	پلی آمید (نایلون)
۰٫۳۰	۱۳۰۰	رزین فنلی
۰٫۱۹	۱۴۰۰	رزین پلی استر
۰٫۵۰	۹۸۰	پلی اتیلن چگالی زیاد (HD)
۰٫۳۳	۹۲۰	پلی اتیلن چگالی کم (LD)
۰٫۲۲	۹۱۰	پلی پروپیلن
۰٫۲۵	۱۲۰۰	پلی پروپیلن با ۲۰ درصد الیاف شیشه
۰٫۱۶	۱۰۵۰	پلی استایرن
۰٫۱۸	۱۱۸۰	پلی متیل متاکریلات (آلنوگلاس، پلکسی گلاس) (PMMA)
۰٫۱۷	۱۳۹۰	پلی وینیل کلراید (PVC)
۰٫۲۳	۱۲۴۰	پلی کلروپرن (نتوپرن)
۰٫۲۴	۱۲۰۰	بوتیل (ایزو بوتن) سخت با اجرای گرم
۰٫۲۵	۱۱۵۰	اتیلن پروپیلن دین نومر (EPDM)
۰٫۲۵	۲۲۰۰	پلی تترا فلورو اتیلن (PTFE)
۰٫۲۰	۱۲۰۰	رزین اپوکسی
۰٫۲۵	۱۲۰۰	پلی یورتان
۰٫۳۰	۱۴۱۰	پلی استات
۰٫۲۰	۱۲۰۰	پلی کریبات

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m ³]	مصالح
۰٫۲۳ ۰٫۱۵	۷۵۰ تا ۶۰۰ ۶۰۰ تا ۴۵۰	۵. چوب و فراورده‌های گیاهی چوب‌های طبیعی: - بلوط، الش، زبان گنجشک، زیزفون، قان یاغوشه، درختان میوه‌دار: - چگالی نرمال متوسط kg/m ³ ۶۵۰ تا ۸۰۰ و رطوبت ۱۵ درصد - چگالی نرمال متوسط kg/m ³ ۵۰۰ تا ۶۵۰ و رطوبت ۱۵ درصد - چوب درخت‌های صمغی بسیار سنگین (برگ ریز): ۰٫۲۳ ۷۵۰ تا ۶۰۰ چگالی طبیعی بیش از ۷۰۰ kg/m ³ ۰٫۱۵ ۶۰۰ تا ۴۵۰ - کاج نقره‌ای، کاج سواحل دریا چگالی طبیعی kg/m ³ ۵۰۰ تا ۶۰۰ ۰٫۱۲ ۴۵۰ تا ۳۰۰ - کاج یا صنوبر، ایپسه‌آ چگالی طبیعی kg/m ³ ۳۵۰ تا ۵۰۰ ۰٫۱۲ ۴۵۰ تا ۳۰۰ - تبریزی، اکومه چگالی طبیعی kg/m ³ ۳۵۰ تا ۵۰۰
۰٫۰۵۴ ۰٫۲۹ ۰٫۰۶۷	۱۲۰ تا ۶۰ ۱۰۰۰ تا ۸۰۰ ۳۰۰ تا ۲۵۰	چوب‌های طبیعی خاص: - بالزا - چوب‌های سنگین
۰٫۲۴ ۰٫۲۱ ۰٫۱۷ ۰٫۱۵ ۰٫۱۳ ۰٫۱۱ ۰٫۰۹ ۰٫۱۳ ۰٫۲۳ ۰٫۱۸ ۰٫۱۵ ۰٫۱۳ ۰٫۱۰	۹۰۰ تا ۷۵۰ ۷۰۰ تا ۶۰۰ ۶۰۰ تا ۵۰۰ ۵۰۰ تا ۴۵۰ ۴۵۰ تا ۳۵۰ ۳۵۰ تا ۲۵۰ کمتر از ۲۵۰ کمتر از ۶۵۰ کمتر از ۱۲۰۰ ۸۲۰ تا ۶۴۰ ۶۴۰ تا ۴۵۰ ۴۵۰ تا ۲۷۰ ۴۵۰ تا ۱۸۰	صفحات پایه چوبی: - صفحات تخته چندلا - صفحات با تراشه‌های پولکی جهت یافته (OSB) - صفحات با تراشه‌های چسبیده با سیمان - صفحات با ذرات چوب (نئوپان)

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m ³]	مصالح
۰٫۱۱ ۰٫۱۰ ۰٫۰۸	۵۵۰ تا ۴۵۰ ۴۵۰ تا ۳۵۰ ۳۵۰ تا ۲۵۰	- پانل‌های ساخته شده از الیاف چوب
۰٫۱۰ ۰٫۰۴۹ ۰٫۰۵۵	کمتر از ۵۰۰ ۱۵۰ تا ۱۰۰ ۲۵۰ تا ۱۵۰	چوب پنبه: - متراکم - انبساط یافته خالص - انبساط یافته به هم چسبیده با قیر یا با صمغ‌های مصنوعی
۰٫۱۲	۴۰۰ تا ۳۰۰	کاه فشرده
۲٫۰ ۱٫۵ ۱٫۱	۲۲۰۰ تا ۱۷۰۰ ۱۸۰۰ تا ۱۲۰۰ ۲۰۰۰ تا ۱۷۷۰	ع. خاک و خشت شن و ماسه رس یا لای (سیلت) خشت، گل، خاک تثبیت شده، بلوک‌های رسی متراکم
۱٫۰۴ ۰٫۹۸ ۰٫۹۲ ۰٫۸۵ ۰٫۷۹ ۰٫۷۴ ۰٫۶۹ ۰٫۶۴ ۰٫۶۰ ۰٫۵۵ ۰٫۵۰ ۰٫۴۶ ۰٫۴۱ ۰٫۳۸ ۰٫۳۴	۲۴۰۰ تا ۲۳۰۰ ۲۳۰۰ تا ۲۲۰۰ ۲۲۰۰ تا ۲۱۰۰ ۲۱۰۰ تا ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ تا ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ تا ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ تا ۱۷۰۰ ۱۷۰۰ تا ۱۶۰۰ ۱۶۰۰ تا ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ تا ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ تا ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ تا ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ تا ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ تا ۱۰۰۰ کمتر از ۱۰۰۰	۷. سفال، کاشی چگالی اسمی: ۲۴۰۰ چگالی اسمی: ۲۳۰۰ چگالی اسمی: ۲۲۰۰ چگالی اسمی: ۲۱۰۰ چگالی اسمی: ۲۰۰۰ چگالی اسمی: ۱۹۰۰ چگالی اسمی: ۱۸۰۰ چگالی اسمی: ۱۷۰۰ چگالی اسمی: ۱۶۰۰ چگالی اسمی: ۱۵۰۰ چگالی اسمی: ۱۴۰۰ چگالی اسمی: ۱۳۰۰ چگالی اسمی: ۱۲۰۰ چگالی اسمی: ۱۱۰۰ چگالی اسمی: ۱۰۰۰

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m ³]	مصالح
		۸. سنگ‌ها
		سنگ‌های آذرین درونی و دگرگونی:
۳٫۵	۲۳۰۰ تا ۲۹۰۰	- گنایس، پرفیر
۲٫۸	۲۷۰۰ تا ۲۵۰۰	- گرانیت
۲٫۲	۲۸۰۰ تا ۲۰۰۰	- شیست، اسلیت (سنگ لوح)
		سنگ‌های آتشفشانی:
۱٫۶	۳۰۰۰ تا ۲۷۰۰	- بازالت
۱٫۱	۲۷۰۰ تا ۲۰۰۰	- تراکیت، آندزیت
۰٫۵۵	کمتر از ۱۶۰۰	- سنگ‌های طبیعی متخلخل (گدازه)
		سنگ‌های آهکی:
۳٫۵	۲۸۰۰ تا ۲۶۰۰	- مرمر
۲٫۳	۲۵۹۰ تا ۲۲۰۰	- خیلی سخت
۱٫۷	۲۱۹۰ تا ۲۰۰۰	- سخت
۱٫۴	۱۹۹۰ تا ۱۸۰۰	- نیمه سخت
۱٫۱	۱۷۹۰ تا ۱۶۰۰	- نرم با سختی ۲ و ۳
۰٫۸۵	کمتر از ۱۵۹۰	- خیلی نرم
		ماسه سنگ‌ها:
۲٫۶	۲۸۰۰ تا ۲۶۰۰	- کوارتزی
۲٫۳	۲۵۹۰ تا ۲۲۰۰	- سیلیسی
۱٫۹	۲۷۰۰ تا ۲۰۰۰	- آهکی
		سنگ‌های چخماق (فلینت) و سنگ‌های ساینده و پومیس:
۲٫۶	۲۸۰۰ تا ۲۶۰۰	- فلینت
۱٫۸	۲۵۰۰ تا ۱۹۰۰	- سنگ ساینده
۰٫۹	۱۹۰۰ تا ۱۳۰۰	
۰٫۱۲	کمتر از ۴۰۰	- پومیس
۱٫۳	۱۷۵۰	سنگ مصنوعی

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m ³]	مصالح
۱٫۱ ۰٫۰۵ ۰٫۰۵۵ ۰٫۰۶۳	۲۷۰۰ ۱۳۰ تا ۱۳۰ ۱۴۰ تا ۱۳۰ ۱۸۰ تا ۱۴۰	۹. شیشه و اسفنج شیشه شیشه اسفنج شیشه (شیشه متخلخل)
۰٫۹۵ ۰٫۶۵ ۰٫۴۶ ۰٫۳۵	۲۲۰۰ تا ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ تا ۱۴۰۰ ۱۸۰۰ تا ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ تا ۱۰۰۰	۱۰. صفحات سیمانی الیافی سلولزی
۰٫۰۵۶ ۰٫۰۵۰ ۰٫۰۴۷ ۰٫۰۴۴ ۰٫۰۴۲ ۰٫۰۴۰ ۰٫۰۳۹ ۰٫۰۳۸ ۰٫۰۴۱ ۰٫۰۴۶ ۰٫۰۳۵ ۰٫۰۳۳ ۰٫۰۳۱	۷ تا ۱۰ ۱۰ تا ۱۳ ۱۳ تا ۱۵ ۱۵ تا ۱۹ ۱۹ تا ۲۴ ۲۴ تا ۲۹ ۲۹ تا ۴۰ بیش از ۴۰ ۲۸ تا ۴۰ ۲۸ تا ۴۰ ۲۵ تا ۴۰ ۲۵ تا ۴۰ ۲۵ تا ۴۰	۱۱. عایق‌های حرارتی پلیمری پلی استایرن منبسط (اصطلاحاً یونولیت یا پلاستوفوم): - پلی استایرن برش خورده در بلوک‌های قالبی تولیدشده به صورت منقطع، یا قالب‌گیری شده ممتد بدون پوسته سطحی - پلی استایرن اکستروود شده با حفره‌های پر از: - هوا یا گاز کربنیک: - ضخامت کمتر یا مساوی ۶۰ میلی‌متر - ضخامت بیش از ۶۰ میلی‌متر - HCFC - - CFC - - بدون پوسته سطحی - یا پوسته سطحی

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m ³]	مصالح
۰/۰۳۱ ۰/۰۳۴	۳۵ تا ۳۵ ۴۸ تا ۳۵	پلی‌وینیل کلراید (PVC) منبسط شده
۰/۰۳۵ ۰/۰۳۰ ۰/۰۴۱ ۰/۰۳۲ ۰/۰۳۵	۴۰ تا ۲۷ ۴۰ تا ۲۷ ۶۵ تا ۳۷ ۶۰ تا ۳۷ ۶۰ تا ۳۷	اسفنج پلی‌یورتان یا پلی‌ایزوسیانات مطابق استاندارد ملی ایران: - صفحات ممتد منبسط شده با گاز HCFC و / یا پنتان: - بین پوشش انعطاف‌پذیر نفوذپذیر - بین پوشش انعطاف‌پذیر آلومینیومی با ضخامت بیش از ۵۰ میکرون یا نفوذ ناپذیر در برابر گاز - صفحات ممتد برش‌خورده از بلوک‌های منبسط‌شده با گاز HCFC یا پنتان - صفحات با عایق تزریق‌شده به‌صورت ممتد بین دو ورق فلزی: - منبسط شده با گاز HCFC و / یا پنتان - منبسط شده با حفره‌های پر شده از هوا یا گاز کربنیک
۰/۰۵۰ ۰/۰۴۴ ۰/۰۴۲ ۰/۰۴۴ ۰/۰۴۶ ۰/۰۴۷ ۰/۰۴۸	۲۵ تا ۱۵ ۴۰ تا ۲۵ ۱۰۰ تا ۴۰ ۱۲۵ تا ۱۰۰ ۱۵۰ تا ۱۲۵ ۱۷۵ تا ۱۵۰ ۲۰۰ تا ۱۷۵	۱۲. عایق‌های حرارتی معدنی پشم‌سنگ
۰/۰۵۵ ۰/۰۴۷ ۰/۰۴۴ ۰/۰۴۱ ۰/۰۳۹ ۰/۰۳۸ ۰/۰۳۹ ۰/۰۴۰	۱۰ تا ۷ ۱۵ تا ۱۰ ۲۰ تا ۱۵ ۳۰ تا ۲۰ ۴۰ تا ۳۰ ۸۰ تا ۴۰ ۱۲۰ تا ۸۰ ۱۵۰ تا ۱۲۰	پشم‌شیشه

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m ³]	مصالح
۰٫۷۰ ۱٫۱۵ ۰٫۲۳	کمتر از ۲۱۰۰ کمتر از ۲۱۰۰ ۱۱۰۰ تا ۱۱۰۰	۱۳. عایق‌های رطوبتی قیر خالص آسفالت (قیر ماسه‌دار) ورق پیش‌ساخته قیر اصلاح‌شده با مسلح‌کننده
۷۲ ۵۲ ۵۶ ۲۳۰ ۱۶۰ ۳۸۰ ۱۲۰ ۳۵ ۱۱۰	۷۸۷۰ ۷۷۸۰ ۷۵۰۰ ۲۷۰۰ ۲۸۰۰ ۸۹۳۰ ۸۴۰۰ ۱۱۳۴۰ ۷۲۰۰	۱۴. فلزت و آلیاژها آهن خالص فولاد چدن آلومینیوم آلومینیوم آلیاژی سخت مس برنج سرب روی
۰٫۵۶ ۰٫۴۳ ۰٫۵۷ ۰٫۴۰ ۱٫۱۰ ۰٫۲۵ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۰٫۱۸	۱۵۰۰ تا ۱۲۰۰ ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ ۱۳۰۰ تا ۱۰۰۰ کمتر از ۱۰۰۰ ۱۷۰۰ تا ۱۳۰۰ ۷۵۰ تا ۹۰۰ ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ ۹۰۰ تا ۶۰۰ ۶۰۰ تا ۵۰۰	۱۵. گچ گچ سخت با حداقل میزان آب لازم گچ اندود داخلی (زنده یا کشته) گچ و خاک گچ قطعات پیش‌ساخته گچی با روکش مقوایی گچ با سبک‌دانه یا با الیاف معدنی گچ با روکش مقوایی ضدآتش و لایه‌های گچ تقویت‌شده با الیاف معدنی گچ اندود با پرلیت یا ورمیکولیت (از ۱ تا ۲ میلی‌متر): - یک حجم پرلیت یا ورمیکولیت برای یک حجم گچ - دو حجم پرلیت یا ورمیکولیت برای یک حجم گچ

پیوست ۸

مقاومت حرارتی لایه‌های هوا و قطعات ساختمانی

مقاومت حرارتی لایه‌های هوا و قطعات ساختمانی




مقادیر ارائه‌شده در این پیوست در روش‌های طراحی پوسته خارجی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد، مگر آنکه مراجع ذی‌صلاح، با رعایت استانداردهای ملی، ضرایب حرارتی دیگری تعیین کرده باشند.

پ ۸-۱ مقاومت حرارتی لایه‌های مجاور سطوح داخلی و خارجی

در این قسمت، مقادیر مقاومت حرارتی بین سطوح داخلی و خارجی پوسته خارجی و هوای محیط داخلی یا خارجی (R_e , R_i) به دست داده می‌شود. مقادیر مقاومت حرارتی لایه‌های مجاور سطوح، بسته به زاویه جدار نسبت به سطح افقی، جهت جریان حرارت و نوع فضایی که جدار با آن در تماس است، در جدول پ ۸-۱ آمده است. این مقادیر بر حسب $[m^2.K/W]$ هستند.

چنانچه دیوار خارجی دارای لایه یا لایه‌های هوای تهویه‌شده باشد، در محاسبات ضریب انتقال حرارت، تنها لایه‌های بین فضای داخل و لایه‌های هوای تهویه‌شده در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، لایه‌های هوا مانند فضای خارج تلقی می‌شود، با این تفاوت که مقاومت حرارتی R_e بین سطح خارجی پوسته خارجی و لایه‌های هوای تهویه‌شده برابر با R_i در نظر گرفته می‌شود.




جدول پ ۸-۱- مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطح داخلی (R_i) و لایه هوای مجاور سطح خارجی (R_e) انواع جدارها

جدار در تماس با فضای کنترل نشده			جدار در تماس با فضای خارج			جهت جریان حرارت	زاویه جدار نسبت به سطح افقی
جمع لایه‌ها	لایه هوای خارجی	لایه هوای داخلی	جمع لایه‌ها	لایه هوای خارجی	لایه هوای داخلی		
۰٫۲۲	۰٫۱۱	۰٫۱۱	۰٫۱۷	۰٫۰۶	۰٫۱۱	 افقی	عمودی یا با زاویه بیش از ۶۰ درجه
۰٫۱۸	۰٫۰۹	۰٫۰۹	۰٫۱۴	۰٫۰۵	۰٫۰۹	 رو به بالا	افقی یا با زاویه کمتر از ۶۰ درجه
۰٫۳۴	۰٫۱۷	۰٫۱۷	۰٫۲۲	۰٫۰۵	۰٫۱۷	 رو به پایین	

پ ۸-۲ مقاومت حرارتی لایه‌های هوای محبوس

در جدول پ ۸-۲، مقاومت‌های حرارتی لایه‌های هوای محبوس بین دو لایه جامد جدار پوسته خارجی، بسته به زاویه جدار و ضخامت لایه هوا، آمده است.

جدول پ ۸-۲ مقاومت حرارتی انواع لایه‌های هوای محبوس بین دو لایه جامد جدار پوسته خارجی

ضخامت لایه هوا (میلی‌متر)							جهت جریان حرارت	زاویه لایه هوا نسبت به سطح افقی
۵۱ تا ۱۰۰	۲۵ تا ۵۰	۱۴ تا ۲۴	۱۱٫۱ تا ۱۳	۹٫۱ تا ۱۱	۷٫۱ تا ۹	۵ تا ۷		
۰٫۱۶	۰٫۱۶	۰٫۱۶	۰٫۱۵	۰٫۱۴	۰٫۱۳	۰٫۱۱	 افقی	عمودی یا با زاویه بیش از ۶۰ درجه
۰٫۱۴	۰٫۱۴	۰٫۱۴	۰٫۱۴	۰٫۱۳	۰٫۱۲	۰٫۱۱	 رو به بالا	افقی یا با زاویه کمتر از ۶۰ درجه
۰٫۲۰	۰٫۱۸	۰٫۱۶	۰٫۱۵	۰٫۱۴	۰٫۱۳	۰٫۱۲	 رو به پایین	

پ ۳-۸ مقاومت حرارتی برخی لایه‌های عناصر ساختمانی متداول

در این بخش، مقادیر مقاومت‌های حرارتی برخی لایه‌های غیرهمگن عناصر ساختمانی متداول بر حسب $[m^2.K/W]$ آمده است.

پ ۱-۳-۸ آجر پلاک (نما)

جدول پ ۳-۸ مقاومت حرارتی آجر پلاک در نما

مقاومت حرارتی	ضخامت (سانتی‌متر)	لایه ساختمانی
۰/۰۳	۳ تا ۴	آجر پلاک در نما

پ ۲-۳-۸ آجر توپر (دیوار)

ابعاد متداول هر آجر: ضخامت: ۵/۵ سانتی‌متر
عرض: ۱۰ تا ۱۱ سانتی‌متر
طول: ۲۰ تا ۲۲ سانتی‌متر

وزن مخصوص ماده آجر: ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب

جدول پ ۴-۸ مقادیر مقاومت حرارتی لایه ساختمانی آجر توپر در دیوار

ضخامت جدار (سانتی‌متر)				شکل آجرچینی مقطع افقی
۳۵	۲۲	۱۰/۵	۵/۵	
		۰/۰۹	۰/۰۵	
	۰/۲۰			
۰/۳۰				

پ ۸-۳-۳ آجر سوراخ دار (دیوار)

ابعاد متداول هر آجر: ضخامت : ۵/۵ سانتی متر




عرض : ۱۰ تا ۱۱ سانتی متر

طول : ۲۰ تا ۲۲ سانتی متر

وزن مخصوص ماده سفالی : ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب





درصد روزه‌ها : ۲۵ تا ۴۰ درصد

جدول پ ۸-۵ مقادیر مقاومت حرارتی لایه ساختمانی آجر سوراخ دار در دیوار

ضخامت جدار (سانتی متر)			شکل آجر چینی مقطع افقی
۳۵	۲۲	۱۰/۵	
		۰/۱۳	
	۰/۲۸		
۰/۴۲			




پ ۸-۳-۴ بلوک سفالی (دیوار)

جدول پ ۸-۶ مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سفالی در دیوار

ضخامت جدار (سانتی متر)						شکل بلوک مقطع افقی
۴۰	۲۰	۱۵	۱۲/۵	۱۰/۵	۷/۵	
				۰/۲۰	۰/۱۶	
		۰/۳۰	۰/۲۷			
۰/۷۸	۰/۳۹					 یا 

پ ۸-۳-۵ بلوک سیمانی (دیوار)



جدول پ ۸-۷ مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سیمانی در دیوار

ضخامت جدار (سانتی‌متر)					شکل بلوک
۴۰	۲۰	۱۵	۱۰/۵	۷/۵	مقطع افقی
			۰/۰۹	۰/۰۷	
	۰/۱۹	۰/۱۴			
۰/۳۲					

پ ۸-۳-۶ تیرچه و بلوک سفالی (سقف)

فاصله محور تا محور تیرچه‌ها : ۵۰ سانتیمتر
 ضخامت بدنه سفالی بلوک : ۸ تا ۱۰ میلیمتر
 وزن مخصوص خشک ماده سفالی بلوک : ۱۷۰۰ تا ۲۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 پوشش بتنی روی تیرچه : ۵ سانتی‌متر بتن با سنگدانه معمولی (سنگین)



جدول پ ۸-۸ مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه بلوک سفالی

ارتفاع بلوک (سانتی‌متر)		شکل بلوک
۲۵	۲۰	مقطع افقی
	۰/۲۶	
۰/۳۵		

پ ۸-۳-۷ تیرچه و بلوک سیمانی (سقف)


فاصله محور تا محور تیرچه‌ها : ۵۰ سانتیمتر
 ضخامت بدنه سفالی بلوک : ۱۵ تا ۳۰ میلیمتر
 وزن مخصوص خشک ماده سیمانی بلوک : ۱۹۵۰ تا ۲۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 پوشش بتنی روی تیرچه : ۵ سانتی متر بتن با سنگدانه معمولی (سنگین)

جدول پ ۸-۹ مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه بلوک سیمانی

ارتفاع بلوک (سانتی متر)		شکل بلوک مقطع افقی
۲۵	۲۰	
	۰/۱۵	
۰/۲۵		

پ ۸-۳-۸ تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط (سقف)

با توجه کم بودن ضریب هدایت حرارت پلی استایرن منبسط، شکل بلوک دارای اهمیت خاصی است. برای تیرچه بلوک‌های ساده، با مقطعی مشابه شکل پ ۸-۱، مقاومت‌های حرارتی سقف تیرچه و بلوک با استفاده از جدول پ ۸-۱۰ تعیین می‌شود.

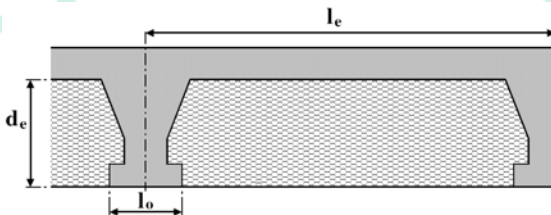


شکل پ ۸-۱ تیرچه و بلوک پلی استایرن ساده

جدول پ ۸-۱۰ مقادیر مقاومت حرارتی R_i سقف تیرچه و بلوک پلی‌استایرن ساده

l_e (cm) فاصلهٔ محور به محور تیرچه‌ها			عرض پاشنهٔ تیرچه l_0 (mm)	ارتفاع بلوک d_c (cm)
$l_e > 64$	$63 > l_e > 61$	$60 > l_e > 55$		
۰٫۷۷	۰٫۷۴	۰٫۶۸	$124 > l_e > 95$	۲۰
۰٫۶۸	۰٫۶۵	۰٫۵۹	$140 > l_e > 125$	
۰٫۹۰	۰٫۸۶	۰٫۷۹	$124 > l_e > 95$	۲۵
۰٫۷۹	۰٫۷۶	۰٫۶۹	$140 > l_e > 125$	
۱٫۰۳	۰٫۹۹	۰٫۹۱	$124 > l_e > 95$	۳۰
۰٫۹۱	۰٫۸۷	۰٫۷۹	$140 > l_e > 125$	

در صورت وجود زبانه‌ای برای پوشش زیر تیرچه، در بخش تحتانی بلوک (شکل پ ۸-۲)، مقاومت حرارتی سقف با استفاده از جدول پ ۸-۱۱ تعیین می‌گردد.

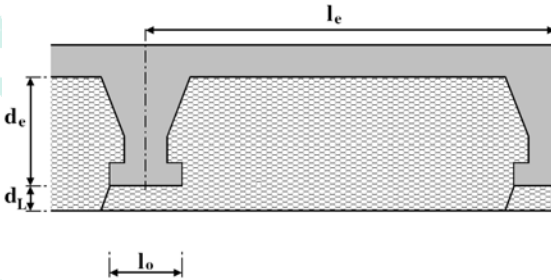

شکل پ ۸-۲ نمونهٔ سقف تیرچه و بلوک پلی‌استایرن با پاشنه

جدول پ ۸-۱۱ مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوک پلی‌استایرن با پاشنه

فاصلهٔ محور به محور تیرچه‌ها l_c (cm)			عرض پاشنهٔ تیرچه l_0 (mm)	ارتفاع بلوک از روی پاشنه d_c (cm)	ارتفاع پاشنه d_L (mm)
$l_c < 64$	$63 < l_c < 61$	$55 < l_c < 60$			
۱,۹۴	۱,۹۰	۱,۸۲	$124 > l_c > 95$	۱۲	۳۰
۱,۸۴	۱,۸۰	۱,۷۲	$140 > l_c > 125$		
۲,۰۸	۲,۰۳	۱,۹۴	$124 > l_c > 95$	۱۵	
۱,۹۳	۱,۸۹	۱,۸۲	$140 > l_c > 125$		
۲,۱۶	۲,۱۱	۲,۰۰	$124 > l_c > 95$	۱۷	
۲,۰۴	۱,۹۸	۱,۸۸	$140 > l_c > 125$		
۲,۲۶	۲,۱۹	۲,۰۸	$124 > l_c > 95$	۲۰	
۲,۱۲	۱,۰۶	۱,۹۵	$140 > l_c > 125$		
۲,۴۵	۲,۳۷	۲,۲۵	$124 > l_c > 95$	۲۵	
۲,۳۰	۱,۱۵	۲,۱۱	$140 > l_c > 125$		
۲,۶۲	۲,۵۴	۲,۴۱	$124 > l_c > 95$	۳۰	
۲,۴۶	۱,۲۳	۲,۲۷	$140 > l_c > 125$		
۲,۱۹	۲,۱۵	۲,۰۷	$124 > l_c > 95$	۱۲	۴۰
۲,۰۹	۲,۰۵	۱,۹۷	$140 > l_c > 125$		
۲,۳۴	۲,۲۹	۲,۲۰	$124 > l_c > 95$	۱۵	
۲,۲۱	۲,۱۷	۲,۰۸	$140 > l_c > 125$		
۲,۴۳	۲,۳۷	۲,۲۶	$124 > l_c > 95$	۱۷	
۲,۳۰	۲,۲۴	۲,۱۴	$140 > l_c > 125$		
۲,۵۳	۲,۴۶	۲,۳۵	$124 > l_c > 95$	۲۰	
۲,۳۹	۲,۳۳	۲,۲۱	$140 > l_c > 125$		
۲,۷۴	۲,۶۶	۲,۵۴	$124 > l_c > 95$	۲۵	
۲,۵۹	۲,۵۲	۲,۴	$140 > l_c > 125$		
۲,۹۳	۲,۸۵	۲,۷۳	$124 > l_c > 95$	۳۰	
۲,۷۷	۲,۷۰	۲,۵۸	$140 > l_c > 125$		

ادامه جدول پ ۸-۱۱ مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن با پاشنه

فاصله محور به محور تیرچه ها l_c (cm)			عرض پاشنه تیرچه l_0 (mm)	ارتفاع بلوک از روی پاشنه d_c (cm)	ارتفاع پاشنه d_L (mm)
$l_c < 64$	$63 < l_c < 61$	$55 < l_c < 60$			
۲,۴۴	۲,۴۰	۲,۳۲	$124 > l_c > 95$	۱۲	۵۰
۲,۳۵	۲,۳۰	۲,۲۲	$140 > l_c > 125$		
۲,۶۰	۲,۵۵	۲,۴۵	$124 > l_c > 95$	۱۵	
۲,۴۹	۲,۴۳	۲,۳۳	$140 > l_c > 125$		
۲,۶۹	۲,۶۲	۲,۵۱	$124 > l_c > 95$	۱۷	
۲,۵۷	۲,۵۰	۲,۳۹	$140 > l_c > 125$		
۲,۸۰	۲,۷۳	۲,۶۰	$124 > l_c > 95$	۲۰	
۲,۶۶	۲,۵۹	۲,۴۷	$140 > l_c > 125$		
۳,۰۳	۲,۹۶	۲,۸۱	$124 > l_c > 95$	۲۵	
۲,۸۸	۲,۸۰	۲,۶۸	$140 > l_c > 125$		
۳,۲۵	۳,۱۷	۳,۰۲	$124 > l_c > 95$	۳۰	
۳,۰۹	۳,۰۱	۲,۸۸	$140 > l_c > 125$		
۲,۶۷	۲,۶۳	۲,۵۵	$124 > l_c > 95$	۱۲	۶۰
۲,۵۸	۲,۵۳	۲,۴۵	$140 > l_c > 125$		
۲,۸۳	۲,۷۸	۲,۶۹	$124 > l_c > 95$	۱۵	
۲,۷۳	۲,۶۷	۲,۵۷	$140 > l_c > 125$		
۲,۹۲	۲,۸۶	۲,۷۵	$124 > l_c > 95$	۱۷	
۲,۸۰	۲,۷۴	۲,۶۳	$140 > l_c > 125$		
۳,۰۴	۲,۹۷	۲,۸۵	$124 > l_c > 95$	۲۰	
۲,۹۱	۲,۸۴	۲,۷۱	$140 > l_c > 125$		
۳,۲۹	۳,۲۱	۳,۰۹	$124 > l_c > 95$	۲۵	
۳,۱۵	۳,۰۸	۲,۹۴	$140 > l_c > 125$		
۳,۵۲	۳,۴۴	۳,۳۱	$124 > l_c > 95$	۳۰	
۳,۳۸	۳,۳۰	۳,۱۶	$140 > l_c > 125$		

پیوست ۹

ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها

ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها

در این پیوست، به ترتیب، ضرایب انتقال حرارت شیشه‌ها، جدارهای نورگذر و درها درج می‌گردد. برای تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، باید به بخش‌های پ ۹-۱ و پ ۹-۲، که به ترتیب مربوط به شیشه‌ها و جدارهای نورگذر هستند، رجوع شود. نحوه تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، در بخش پ ۹-۳، در قالب دو مثال، توضیح داده شده است. ضرایب انتقال حرارت درها نیز در بخش پ ۹-۴ آمده است. مقادیر درج‌شده در این پیوست برای هر دو روش طراحی عایق‌کاری حرارتی (الف و ب) مبنای محاسبه است، مگر آنکه ضرایب انتقال حرارت دیگری، توسط مراجع ذی‌صلاح، با رعایت استانداردهای ملی، تعیین شده باشد. همه مقادیر بر حسب $W/m^2.K$ هستند.


پ ۹-۱ ضریب انتقال حرارت شیشه‌ها

ضرایب انتقال حرارت شیشه‌ها (U_{gl})، که در جدول پ ۹-۱ تا جدول پ ۹-۶ این بخش آمده است، مربوط به شیشه‌های با ضخامت ۴ میلی‌متر، در دو حالت عمودی و افقی، است. مقادیر ضرایب انتقال حرارت مربوط به گسیلندگی‌های بینایی را می‌توان با درون‌یابی مقادیر داده‌شده در جدول محاسبه کرد.

برای مجموعه شیشه‌های چندجداره، با گازی غیر از هوا در فضای بین دو شیشه، تنها غلظت ۸۵ درصد^۵ در نظر گرفته شده است. بدیهی است مقادیر مربوط تنها در صورتی ملاک عمل است که تولیدات مربوط دارای گواهی‌نامه مؤید وجود گاز و حفظ آن در طول دوره بهره‌برداری باشد. در غیر این صورت، لازم است مقادیر مربوط به هوا ملاک قرار گیرد.

همچنین ضرایب گسیلندگی عمود مفید شیشه‌ها، که توسط تولیدکننده اعلام می‌شود، باید به تأیید مرجعی معتبر رسیده باشد. در غیر این صورت، نباید گسیلندگی کم برای شیشه منظور شود. لازم است توضیح داده شود که پوشش کم‌گسیل را می‌توان، در مراحل تولید، مستقیماً روی شیشه، یا بر فیلمی که روی شیشه چسبانده می‌شود، نشاناند.

برای آنکه مجموعه شیشه‌های کم‌گسیل اثربخشی لازم را دارا باشد، ضروری است پوشش کم‌گسیل، در مناطق با نیاز گرمایی زیاد روی سطح ۳ (شکل پ ۹-۱، سمت راست) و در مناطق با نیاز سرمایی زیاد روی سطح ۲ قرار گیرد (شکل پ ۹-۱، سمت چپ).

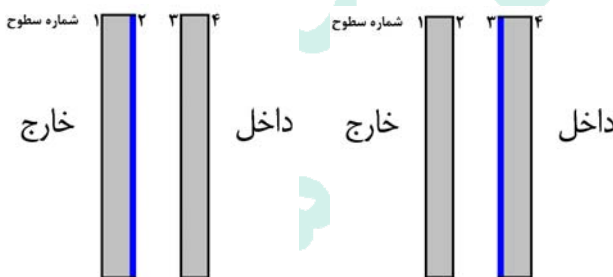

شکل پ ۹-۱ محل قرارگیری پوشش کم‌گسیل در مناطق سردسیر (سمت راست) و گرمسیر (سمت چپ)

پ ۹-۱-۱ شیشه‌های ساده

در مورد شیشه‌های ساده (تک‌جداره)، برای هر ضخامت، ضریب انتقال حرارت برابر است با:

$$U_{gl} = 5,8 \text{ [W/(m}^2\text{.K)]} \quad \text{در حالتی که جدار عمودی است}$$

$$U_{gl} = 6,9 \text{ [W/(m}^2\text{.K)]} \quad \text{در حالتی که جدار افقی است}$$

۵. ۸۵ درصد گاز خنثی و ۱۵ درصد هوای خشک

پ ۹-۱-۲ شیشه‌های دوجداره عمودی

جدول پ ۹-۱ مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه‌های دوجداره عمودی پر شده با هوا (۱۰۰ درصد)

U _{gl} [W/(m ² .K)]								ضخامت	
شیشه‌های کم‌گسیل با گسیلندگی عمود مفید ε _n								شیشه‌های عادی	لایه هوا [mm]
۰٫۴۰	۰٫۳۵	۰٫۳۰	۰٫۲۵	۰٫۲۰	۰٫۱۵	۰٫۱۰	۰٫۰۵		
۲٫۹	۲٫۹	۲٫۸	۲٫۸	۲٫۷	۲٫۶	۲٫۶	۲٫۵	۳٫۳	۶
۲٫۷	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۳٫۱	۸
۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۲٫۹	۱۰
۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۲٫۸	۱۲
۲٫۲	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۵	۲٫۷	۱۴
۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۶	۱٫۴	۲٫۷	۱۶
۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۶	۱٫۴	۲٫۷	۱۸
۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۶	۱٫۵	۲٫۷	۲۰

جدول پ ۹-۲ مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه‌های دوجداره عمودی پر شده با آرگون (۸۵ درصد)

U _{gl} [W/(m ² .K)]								ضخامت	
شیشه‌های کم‌گسیل با گسیلندگی عمود مفید ε _n								شیشه‌های عادی	لایه هوا [mm]
۰٫۴۰	۰٫۳۵	۰٫۳۰	۰٫۲۵	۰٫۲۰	۰٫۱۵	۰٫۱۰	۰٫۰۵		
۲٫۶	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۳٫۱	۶
۲٫۴	۲٫۳	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۲٫۹	۸
۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۵	۲٫۸	۱۰
۲٫۱	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۵	۱٫۴	۲٫۷	۱۲
۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۵	۱٫۴	۱٫۲	۲٫۶	۱۴
۲٫۰	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۶	۱٫۵	۱٫۴	۱٫۲	۲٫۶	۱۶
۲٫۰	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۵	۱٫۴	۱٫۲	۲٫۶	۱۸
۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۵	۱٫۴	۱٫۲	۲٫۶	۲۰

جدول پ-۹-۳ مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه‌های دوجداره عمودی پرشده با کریبتون (۸۵ درصد)

U _{gl} [W/(m ² .K)]								ضخامت	
شیشه‌های کم‌گسیل با گسیلندگی عمود مفید ε _n								شیشه‌های عادی	لایه هوا [mm]
۰٫۴۰	۰٫۳۵	۰٫۳۰	۰٫۲۵	۰٫۲۰	۰٫۱۵	۰٫۱۰	۰٫۰۵		
۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۶	۲٫۸	۶
۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۶	۱٫۵	۱٫۳	۲٫۷	۸
۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۶	۱٫۵	۱٫۳	۱٫۲	۲٫۶	۱۰
۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۶	۱٫۵	۱٫۴	۱٫۲	۲٫۶	۱۲
۲٫۰	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۶	۱٫۵	۱٫۴	۱٫۲	۲٫۶	۱۴
۲٫۰	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۵	۱٫۴	۱٫۲	۲٫۶	۱۶
۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۵	۱٫۴	۱٫۲	۲٫۶	۱۸
۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۱٫۷	۱٫۵	۱٫۴	۱٫۲	۲٫۶	۲۰

پ ۹-۱-۳ شیشه‌های دوجداره افقی (سقفی)

جدول پ-۹-۴ مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه‌های دوجداره افقی (سقفی) پرشده با هوا (۱۰۰ درصد)

U _{gl} [W/(m ² .K)]								ضخامت	
شیشه‌های کم‌گسیل با گسیلندگی عمود مفید ε _n								شیشه‌های عادی	لایه هوا [mm]
۰٫۴۰	۰٫۳۵	۰٫۳۰	۰٫۲۵	۰٫۲۰	۰٫۱۵	۰٫۱۰	۰٫۰۵		
۳٫۲	۳٫۲	۳٫۱	۳٫۰	۳٫۰	۲٫۹	۲٫۸	۲٫۷	۳٫۶	۶
۳٫۰	۲٫۹	۲٫۸	۲٫۸	۲٫۷	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۳٫۵	۸
۲٫۹	۲٫۹	۲٫۸	۲٫۷	۲٫۶	۲٫۶	۲٫۴	۲٫۳	۳٫۴	۱۰
۲٫۹	۲٫۸	۲٫۸	۲٫۷	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۳٫۴	۱۲
۲٫۹	۲٫۸	۲٫۷	۲٫۷	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۳٫۴	۱۴
۲٫۹	۲٫۸	۲٫۷	۲٫۶	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۳	۲٫۲	۳٫۴	۱۶
۲٫۹	۲٫۸	۲٫۷	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۳٫۴	۱۸
۲٫۹	۲٫۸	۲٫۷	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۳٫۳	۲۰

جدول پ ۹-۵ مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه‌های دوجداره افقی (سقفی) پرشده با آرگون (۸۵ درصد)

U_{gl} [W/(m ² .K)]								ضخامت	
شیشه‌های کم‌گسیل با گسیلندگی عمود مفید ϵ_n								شیشه‌های عادی	لایه هوا [mm]
۰٫۴۰	۰٫۳۵	۰٫۳۰	۰٫۲۵	۰٫۲۰	۰٫۱۵	۰٫۱۰	۰٫۰۵		
۲٫۹	۲٫۸	۲٫۷	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۵	۲٫۳	۲٫۲	۳٫۴	۶
۲٫۷	۲٫۶	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۱	۲٫۰	۳٫۳	۸
۲٫۷	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۳٫۲	۱۰
۲٫۷	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۱٫۹	۳٫۲	۱۲
۲٫۶	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۰	۱٫۹	۳٫۲	۱۴
۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۳٫۲	۱۶
۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۳٫۲	۱۸
۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۸	۳٫۲	۲۰

جدول پ ۹-۶ مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه‌های دوجداره افقی (سقفی) پرشده با کریپتون (۸۵ درصد)

U_{gl} [W/(m ² .K)]								ضخامت	
شیشه‌های کم‌گسیل با گسیلندگی عمود مفید ϵ_n								شیشه‌های عادی	لایه هوا [mm]
۰٫۴۰	۰٫۳۵	۰٫۳۰	۰٫۲۵	۰٫۲۰	۰٫۱۵	۰٫۱۰	۰٫۰۵		
۲٫۶	۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۱٫۹	۳٫۲	۶
۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۴	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۳٫۲	۸
۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۸	۳٫۲	۱۰
۲٫۶	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۱٫۹	۱٫۸	۳٫۱	۱۲
۲٫۵	۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۸	۳٫۱	۱۴
۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۷	۳٫۱	۱۶
۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۹	۱٫۷	۳٫۱	۱۸
۲٫۵	۲٫۴	۲٫۳	۲٫۲	۲٫۱	۲٫۰	۱٫۸	۱٫۷	۳٫۱	۲۰

پ ۹-۲ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر

پ ۹-۲-۱ جدارهای نورگذر دارای شیشه تک جداره ساده

اگر جدار نورگذر با شیشه تک جداره ساده و با قاب فولادی یا آلومینیومی معمولی ساخته شده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط بازشو برابر است با:

$$U_G = 5,8 \text{ [W/(m}^2\text{.K)]} \quad \text{در حالتی که جدار عمودی است}$$

$$U_G = 6,9 \text{ [W/(m}^2\text{.K)]} \quad \text{در حالتی که جدار افقی است}$$

در پنجره‌های چوبی، اثر قاب تنها با شیشه‌های چندجداره در نظر گرفته می‌شود؛ و در صورت کاربرد آن با شیشه تک جداره، ضرایب همانند قاب‌های فولادی و آلومینیومی ساده به کار برده می‌شود.

پ ۹-۲-۲ جدارهای نورگذر دارای انواع شیشه دوجداره

برای محاسبه ضریب انتقال حرارت یک جدار نورگذر دارای شیشه دوجداره (U_G)، لازم است، علاوه بر مقدار ضریب انتقال حرارت متوسط بخش شیشه‌ای (U_{gl})، ضریب انتقال حرارت قاب بازشو (U_{fit}) نیز مشخص شود. در تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، نکات زیر باید در نظر قرار گیرد:

- برای ضریب انتقال حرارت متوسط قاب بازشو فلزی با حرارت‌شکن، سه مقدار ۳/۰، ۴/۰ و ۵/۰ [$W/(m^2.K)$] در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قاب‌ها در گواهی‌نامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب فلزی با قطع حرارتی، برابر ۵/۰ [$W/(m^2.K)$] در نظر گرفته می‌شود.

- برای ضریب انتقال حرارت متوسط قاب بازشو پی‌وی‌سی، سه مقدار ۱/۵، ۱/۸ و ۲/۵ [$W/(m^2.K)$] در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قاب‌ها در گواهی‌نامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب پی‌وی‌سی، برابر ۲/۵ [$W/(m^2.K)$] در نظر گرفته می‌شود.

- برای ضریب هدایت حرارت متوسط قاب بازشو چوبی، دو مقدار ۰/۱۳ و ۰/۱۸ [$W/(m.K)$] در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قاب‌ها در

گواهی‌نامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب هدایت حرارت متوسط قاب چوبی، برابر ۰/۱۸ [W/(m.K)] در نظر گرفته می‌شود.

- در جدول‌های تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر (جدول پ ۹-۷ تا جدول پ ۹-۹)، ضریب انتقال حرارت متوسط بخش شیشه‌ای (ساده یا کم‌گسیل) بین ۱/۲ و ۲/۹ [W/(m².K)] در نظر گرفته شده‌است. در صورتی که ضریب انتقال حرارت متوسط شیشه‌ای بیش از ۲/۹ باشد، در جدول مربوط به قاب مورد استفاده، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با برون‌یابی اعداد ارائه‌شده تعیین می‌شود.

در جدول پ ۹-۷ تا جدول پ ۹-۹، ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر (U_G)، بر حسب نوع بازشو، ضریب انتقال حرارت شیشه (U_{gl}) و نوع و ضریب انتقال حرارت قاب (U_{fr})، درج شده است.

جدول پ ۹-۷ مربوط به پنجره‌های با قاب فلزی حرارت شکن، جدول پ ۹-۸ مربوط به پنجره‌های با قاب پی‌وی‌سی و جدول پ ۹-۹ مربوط به پنجره‌های با قاب چوبی است.

جدول پ ۹-۷ ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب فلزی حرارت شکن U_G بر حسب U_{fr} و U_{gl}

U_G جدار نورگذر بر حسب U_{fr} قاب $[W/m^2.K]$			U_{gl} بخش نورگذر $[W/m^2.K]$	نوع جدار نورگذر	
$U_{fr} = 5/0$	$U_{fr} = 4/0$	$U_{fr} = 3/0$			
۲۹	۲۵	۲۲	۱/۲	پنجره لولایی	
۲۹	۲۶	۲۳	۱/۳		
۳	۲۷	۲۳	۱/۴		
۳/۱	۲۷	۲۴	۱/۵		
۳/۱	۲۸	۲۵	۱/۶		
۳/۲	۲۹	۲۵	۱/۷		
۳/۳	۲۹	۲۶	۱/۸		
۳/۳	۳	۲۷	۱/۹		
۳/۴	۳	۲۷	۲		
۳/۴	۳	۲۷	۲/۱		
۳/۴	۳/۱	۲۸	۲/۲		
۳/۵	۳/۲	۲۸	۲/۳		
۳/۶	۳/۲	۲۹	۲/۴		
۳/۶	۳/۳	۳	۲/۵		
۳/۷	۳/۴	۳	۲/۶		
۳/۸	۳/۴	۳/۱	۲/۷		
۳/۸	۳/۵	۳/۱	۲/۸		
۳/۹	۳/۶	۳/۲	۲/۹		
۲/۷	۲/۴	۲/۱	۱/۲		در پنجره‌ای لولایی
۲/۸	۲/۵	۲/۲	۱/۳		
۲/۸	۲/۵	۲/۲	۱/۴		
۲/۹	۲/۶	۲/۳	۱/۵		
۳	۲/۷	۲/۴	۱/۶		
۳	۲/۷	۲/۵	۱/۷		
۳/۱	۲/۸	۲/۵	۱/۸		
۳/۲	۲/۹	۲/۶	۱/۹		
۳/۲	۲/۹	۲/۶	۲		
۳/۲	۲/۹	۲/۶	۲/۱		
۳/۳	۳	۲/۷	۲/۲		
۳/۴	۳/۱	۲/۸	۲/۳		
۳/۴	۳/۱	۲/۹	۲/۴		
۳/۵	۳/۲	۲/۹	۲/۵		
۳/۶	۳/۳	۳	۲/۶		
۳/۶	۳/۴	۳/۱	۲/۷		
۳/۷	۳/۴	۳/۱	۲/۸		
۳/۸	۳/۵	۳/۲	۲/۹		

دامهٔ پ-۹-۷ ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب فلزی حرارت شکن U_G بر حسب U_{fr} و U_{gl}

U_G جدار نورگذر بر حسب U_{fr} قاب $[W/m^2.K]$			U_{gl} بخش نورگذر $[W/m^2.K]$	نوع جدار نورگذر	
$U_{fr} = 5/0$	$U_{fr} = 4/0$	$U_{fr} = 3/0$			
۲/۶	۲/۳	-	۱/۲	پنجرهٔ کشویی	
۲/۶	۲/۴	-	۱/۳		
۲/۷	۲/۵	-	۱/۴		
۲/۸	۲/۵	-	۱/۵		
۲/۹	۲/۶	-	۱/۶		
۲/۹	۲/۷	-	۱/۷		
۳	۲/۸	-	۱/۸		
۳/۱	۲/۸	-	۱/۹		
۳/۱	۲/۹	-	۲		
۳/۱	۲/۹	-	۲/۱		
۳/۲	۲/۹	-	۲/۲		
۳/۳	۳	-	۲/۳		
۳/۴	۳/۱	-	۲/۴		
۳/۴	۳/۲	-	۲/۵		
۳/۵	۳/۲	-	۲/۶		
۳/۶	۳/۳	-	۲/۷		
۳/۷	۳/۴	-	۲/۸		
۳/۷	۳/۵	-	۲/۹		
۲/۳	۲/۱	-	۱/۲		در پنجره‌ای کشویی
۲/۴	۲/۲	-	۱/۳		
۲/۵	۲/۳	-	۱/۴		
۲/۶	۲/۴	-	۱/۵		
۲/۷	۲/۵	-	۱/۶		
۲/۷	۲/۵	-	۱/۷		
۲/۸	۲/۶	-	۱/۸		
۲/۹	۲/۷	-	۱/۹		
۳	۲/۸	-	۲		
۳	۲/۸	-	۲/۱		
۳	۲/۸	-	۲/۲		
۳/۱	۲/۹	-	۲/۳		
۳/۲	۳	-	۲/۴		
۳/۳	۳/۱	-	۲/۵		
۳/۴	۳/۲	-	۲/۶		
۳/۴	۳/۲	-	۲/۷		
۳/۵	۳/۳	-	۲/۸		
۳/۶	۳/۴	-	۲/۹		

جدول پ ۹-۸ ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب پی‌وی‌سی U_G بر حسب U_{fr} و U_{gl}

U_G جدار نورگذر بر حسب U_{fr} قاب $[W/m^2.K]$			U_{gl} بخش نورگذر $[W/m^2.K]$	نوع جدار نورگذر	
$U_{fr} = ۲,۵$	$U_{fr} = ۱,۸$	$U_{fr} = ۱,۵$			
۲	۱,۷	۱,۶	۱,۲	پنجره لولایی	
۲,۱	۱,۸	۱,۷	۱,۳		
۲,۱	۱,۹	۱,۷	۱,۴		
۱,۲	۱,۹	۱,۸	۱,۵		
۲,۳	۲	۱,۹	۱,۶		
۲,۳	۲	۲	۱,۷		
۲,۴	۲,۱	۲	۱,۸		
۲,۴	۲,۲	۲,۱	۱,۹		
۲,۵	۲,۲	۲,۱	۲		
۲,۵	۲,۲	۲,۱	۲,۱		
۲,۵	۲,۳	۲,۲	۲,۲		
۲,۶	۲,۴	۲,۳	۲,۳		
۲,۶	۲,۴	۲,۳	۲,۴		
۲,۷	۲,۵	۲,۴	۲,۵		
۲,۸	۲,۶	۲,۵	۲,۶		
۲,۹	۲,۶	۲,۶	۲,۷		
۲,۹	۲,۷	۲,۶	۲,۸		
۳	۲,۸	۲,۷	۲,۹		
۲	۱,۷	۱,۶	۱,۲		در پنجره‌ای لولایی
۲	۱,۸	۱,۷	۱,۳		
۲,۱	۱,۹	۱,۷	۱,۴		
۲,۲	۱,۹	۱,۸	۱,۵		
۲,۲	۲	۱,۹	۱,۶		
۲,۳	۲	۲	۱,۷		
۲,۴	۲,۱	۲	۱,۸		
۲,۴	۲,۲	۲,۱	۱,۹		
۲,۵	۲,۲	۲,۱	۲		
۲,۵	۲,۲	۲,۱	۲,۱		
۲,۵	۲,۳	۲,۲	۲,۲		
۲,۶	۲,۴	۲,۳	۲,۳		
۲,۶	۲,۴	۲,۳	۲,۴		
۲,۷	۲,۵	۲,۴	۲,۵		
۲,۸	۲,۶	۲,۵	۲,۶		
۲,۹	۲,۶	۲,۶	۲,۷		
۲,۹	۲,۷	۲,۶	۲,۸		
۳	۲,۸	۲,۷	۲,۹		

ادامه جدول پ ۹-۸ ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب پی‌وی‌سی U_G بر حسب U_{fr} و U_{gl}

U_G جدار نورگذر بر حسب U_{fr} قاب $[W/m^2.K]$			U_{gl} بخش نورگذر $[W/m^2.K]$	نوع جدار نورگذر
$U_{fr} = ۲,۵$	$U_{fr} = ۱,۸$	$U_{fr} = ۱,۵$		
۱,۹	-	-	۱,۲	پنجره کشویی
۲	-	-	۱,۳	
۲,۱	-	-	۱,۴	
۲,۱	-	-	۱,۵	
۲,۲	-	-	۱,۶	
۲,۳	-	-	۱,۷	
۲,۳	-	-	۱,۸	
۲,۴	-	-	۱,۹	
۲,۴	-	-	۲	
۲,۴	-	-	۲,۱	
۲,۵	-	-	۲,۲	
۲,۶	-	-	۲,۳	
۲,۶	-	-	۲,۴	
۲,۷	-	-	۲,۵	
۲,۸	-	-	۲,۶	
۲,۹	-	-	۲,۷	
۲,۹	-	-	۲,۸	
۳	-	-	۲,۹	
۱,۸	-	-	۱,۲	
۱,۹	-	-	۱,۳	
۲	-	-	۱,۴	
۲,۱	-	-	۱,۵	
۲,۱	-	-	۱,۶	
۲,۲	-	-	۱,۷	
۲,۳	-	-	۱,۸	
۲,۴	-	-	۱,۹	
۲,۴	-	-	۲	
۲,۴	-	-	۲,۱	
۲,۵	-	-	۲,۲	
۲,۶	-	-	۲,۳	
۲,۶	-	-	۲,۴	
۲,۷	-	-	۲,۵	
۲,۸	-	-	۲,۶	
۲,۹	-	-	۲,۷	
۳	-	-	۲,۸	
۳	-	-	۲,۹	

ادامه پ ۹-۸ ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب پی وی سی U_w بر حسب U_g و U_f

U_g جدار نورگذر بر حسب U_{fr} قاب $[W/m^2.K]$			U_g بخش نورگذر $[W/m^2.K]$	نوع جدار نورگذر
$U_{fr} = ۲,۵$	$U_{fr} = ۱,۸$	$U_{fr} = ۱,۵$		
۲,۱	۱,۸	۱,۶	۱,۲	در پنجره‌ای کشویی با آستانه
۲,۱	۱,۸	۱,۷	۱,۳	
۲,۲	۱,۹	۱,۸	۱,۴	
۲,۲	۱,۹	۱,۸	۱,۵	
۲,۳	۲	۱,۹	۱,۶	
۲,۴	۲,۱	۱,۹	۱,۷	
۲,۴	۲,۱	۲	۱,۸	
۲,۵	۲,۲	۲,۱	۱,۹	
۲,۵	۲,۲	۲,۱	۲	
۲,۵	۲,۲	۲,۱	۲,۱	
۲,۵	۲,۳	۲,۲	۲,۲	
۲,۶	۲,۳	۲,۲	۲,۳	
۲,۷	۲,۴	۲,۳	۲,۴	
۲,۷	۲,۵	۲,۴	۲,۵	
۲,۸	۲,۵	۲,۴	۲,۶	
۲,۸	۲,۶	۲,۵	۲,۷	
۲,۹	۲,۷	۲,۶	۲,۸	
۳	۲,۷	۲,۶	۲,۹	

جدول پ ۹-۹ ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب چوبی U_G بر حسب U_{gl} و λ_{fr}

U_G جدار نورگذر بر حسب λ_{fr} قاب $[W/m^2.K]$		U_{gl} بخش نورگذر $[W/m^2.K]$	نوع جدار نورگذر
$\lambda_{fr} = 0,18$	$\lambda_{fr} = 0,13$		
۱,۹	۱,۸	۱,۲	پنجره لولایی
۲	۱,۸	۱,۳	
۲,۱	۱,۹	۱,۴	
۲,۱	۲	۱,۵	
۲,۲	۲	۱,۶	
۲,۲	۲,۱	۱,۷	
۲,۳	۲,۲	۱,۸	
۲,۴	۲,۲	۱,۹	
۲,۴	۲,۳	۲	
۲,۴	۲,۳	۲,۱	
۲,۵	۲,۴	۲,۲	
۲,۵	۲,۴	۲,۳	
۲,۶	۲,۵	۲,۴	
۲,۷	۲,۶	۲,۵	
۲,۸	۲,۶	۲,۶	
۲,۸	۲,۷	۲,۷	
۲,۹	۲,۸	۲,۸	
۳	۲,۸	۲,۹	
۱,۹	۱,۷	۱,۲	
۱,۹	۱,۸	۱,۳	
۲	۱,۹	۱,۴	
۲,۱	۲	۱,۵	
۲,۱	۲	۱,۶	
۲,۲	۲,۱	۱,۷	
۲,۳	۲,۲	۱,۸	
۲,۴	۲,۲	۱,۹	
۲,۴	۲,۳	۲	
۲,۴	۲,۳	۲,۱	
۲,۵	۲,۴	۲,۲	
۲,۵	۲,۴	۲,۳	
۲,۶	۲,۵	۲,۴	
۲,۷	۲,۶	۲,۵	
۲,۸	۲,۷	۲,۶	
۲,۸	۲,۷	۲,۷	
۲,۹	۲,۸	۲,۸	
۳	۲,۹	۲,۹	

ادامه جدول پ ۹-۹ ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب چوبی U_G بر حسب U_{fr} و λ_{fr}

U_G جدار نورگذر بر حسب λ_{fr} قاب $[W/m^2.K]$		U_{gi} بخش نورگذر $[W/m^2.K]$	نوع جدار نورگذر	
$\lambda_{fr} = 0,18$	$\lambda_{fr} = 0,13$			
۲	۱,۸	۱,۲	در پنجره‌ای	
۲,۱	۱,۹	۱,۳		
۲,۱	۲	۱,۴		
۲,۲	۲	۱,۵		
۲,۲	۲,۱	۱,۶		
۲,۳	۲,۱	۱,۷		
۲,۴	۲,۲	۱,۸		
۲,۴	۲,۳	۱,۹		
۲,۴	۲,۳	۲		لولایی
۲,۴	۲,۳	۲,۱		با آستانه
۲,۵	۲,۳	۲,۲		
۲,۶	۲,۴	۲,۳		
۲,۶	۲,۵	۲,۴		
۲,۷	۲,۵	۲,۵		
۲,۷	۲,۶	۲,۶		
۲,۸	۲,۷	۲,۷		
۲,۹	۲,۷	۲,۸		
۲,۹	۲,۸	۲,۹		

پ ۹-۳ مثال‌های تعیین ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر

مثال ۱) تعیین ضریب انتقال حرارت یک پنجره با مشخصات زیر:

- نوع قاب: پی‌وی‌سی، لولایی
- ضریب انتقال حرارت قاب مطابق گواهی‌نامه فنی: $U_{fr} = 1,8 [W/(m^2.K)]$
- نوع شیشه: دوجداره
- گاز موجود میان دو شیشه: ۸۵ درصد آرگون
- فاصله داخلی بین دو شیشه: ۱۰ میلی‌متر
- وضعیت گسیلندگی شیشه: بدون لایه‌های کم‌گسیل

ابتدا باید ضریب انتقال حرارت شیشه تعیین شود (بخش پ ۹-۱). به این منظور، از بخش پ ۹-۱-۲، با عنوان شیشه‌های دوجداره عمودی، جدول پ ۹-۲ مربوط به شیشه‌های دو جداره عمودی پر شده با ۸۵ درصد آرگون استفاده می‌شود. مطابق این جدول، و با توجه به فاصله ۱۰

میلی متری بین دو شیشه و عدم استفاده از پوشش کم‌گسیل، ضریب انتقال حرارت شیشه از ستون دوم جدول، $2/8 [W/(m^2.K)]$ تعیین می‌گردد.

این توضیح را باید افزود که اگر پنجره مورد استفاده فاقد گواهی‌نامه تأییدکننده وجود گاز و حفظ آن در طول دوره بهره‌برداری باشد، باید مقادیر مربوط به هوا ملاک محاسبه قرار گیرد (جدول پ ۹-۱).

در مرحله بعد، باید به تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر پرداخت (بخش پ ۹-۲). در این مثال، قاب پنجره از جنس پی‌وی‌سی است، بنابراین برای آن از جدول پ ۹-۸ استفاده می‌شود. در بخش مربوط به پنجره‌های لولایی این جدول، ردیف مربوط به شیشه دارای ضریب انتقال حرارت $2/8 [W/(m^2.K)]$ را در نظر می‌گیریم. در این ردیف، سه ضریب انتقال حرارت متفاوت برای پنجره داده شده است، که مربوط به سه ضریب انتقال حرارت متفاوت قاب پی‌وی‌سی است. با توجه به آنکه، مطابق گواهی‌نامه فنی، ضریب انتقال حرارت قاب پی‌وی‌سی $1/8 [W/(m^2.K)]$ است، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، از ستون چهارم جدول، برابر $2/7 [W/(m^2.K)]$ تعیین می‌شود.

مثال ۲) تعیین ضریب انتقال حرارت پنجره‌ای با مشخصات زیر:

- نوع قاب: آلومینیومی حرارت‌شکن، لولایی
- ضریب انتقال حرارت قاب مطابق گواهی‌نامه فنی: نامشخص
- نوع شیشه: دوجداره
- گاز موجود در فاصله میان دو شیشه: ۱۰۰ درصد هوا
- فاصله داخلی بین دو شیشه: ۱۲ میلی‌متر
- وضعیت گسیلندگی شیشه: گسیلندگی عمود مفید ۰/۲، مورد تأیید یک مرجع معتبر

برای تعیین ضریب انتقال حرارت شیشه، ابتدا از جدول پ ۹-۱ بخش پ ۹-۱-۲، که مربوط به شیشه‌های دوجداره پر شده با هوا است، استفاده می‌شود. سپس با توجه به ضخامت ۱۲ میلی‌متری لایه هوا و گسیلندگی عمود مفید ۰/۲، ضریب انتقال حرارت شیشه برابر $2/0 [W/(m^2.K)]$ تعیین می‌گردد.

در مرحله بعد، به تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، با استفاده از جدول پ ۹-۷ بخش پ ۹-۲، که مربوط به قاب‌های فلزی حرارت‌شکن است، پرداخته می‌شود. در بخش پنجره‌های لولایی این جدول، به ردیف مربوط به شیشه دارای ضریب انتقال حرارت $2/0 [W/(m^2.K)]$ توجه

می‌شود. در این ردیف، سه ضریب انتقال حرارت متفاوت درج شده برای پنجره مربوط به سه ضریب انتقال حرارت متفاوت قاب فلزی با حرارت‌شکن است. اگر فرض کنیم قاب پنجره فاقد گواهی‌نامه فنی است، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب را باید برابر ۵ در نظر بگیریم و به این ترتیب، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، از ستون آخر جدول پ ۹-۷، برابر $3/4 [W/(m^2.K)]$ تعیین می‌گردد.

پ ۹-۴ ضرایب انتقال حرارت درها

مقادیر داده شده در این بخش مربوط به درهای متداول است. در صورتی که برای درها از عایق‌های حرارتی خاصی استفاده شود و در گواهی‌نامه فنی معتبر نیز ضرایب انتقال حرارت ارائه شده باشد، آن ضرایب می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد. در غیر این صورت، لازم است مقادیر داده شده در جدول پ ۹-۱۰ مورد استفاده قرار گیرد.

جدول پ ۹-۱۰ ضرایب انتقال حرارت درها


جنس در	نوع در	ضریب انتقال حرارت در $U_D [W/m^2.K]$
در چوبی معمولی	توپر	۳/۵
	با شیشه تک‌جداره، سطح شیشه کمتر از ۳۰ درصد	۴/۰
	با شیشه تک‌جداره، سطح شیشه بین ۳۰ و ۶۰ درصد	۴/۵
	با شیشه دوجداره با لایه هوای ۶ میلی‌متر یا بیشتر	۳/۳
در فلزی معمولی	تمام فلز	۵/۸
	با شیشه تک‌جداره	۵/۸
	با شیشه دوجداره، سطح شیشه کمتر از ۳۰ درصد	۵/۸
	با شیشه دوجداره، سطح شیشه بین ۳۰ و ۶۰ درصد	۴/۸
	با شیشه تک‌جداره	۵/۸
در تمام‌شیشه‌ای		

پیوست * ۱)

سایه بان‌ها

سایه بان‌ها


در این پیوست، زوایای مناسب برای سایه بان پنجره‌ها، در جهات مختلف ساختمان، در ۲۱۶ شهر کشور، ارائه می‌گردد. در جدول‌های مندرج در این پیوست، برای هر شهر، زاویه سایه بان افقی و زاویه سایه بان عمودی، برای حالت‌های مختلف جهت‌گیری پنجره، بیان شده است. با استخراج این زوایا و آگاهی از ابعاد پنجره، عمق سایه بان‌های افقی و عمودی به سادگی مشخص می‌گردد. در شکل پ ۱۰-۱، جهت‌گیری پنجره، نمای سایه بان‌ها، زاویه سایه بان عمودی و زاویه سایه بان افقی نشان داده شده است.

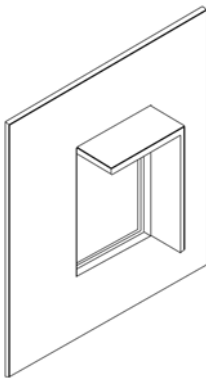


نمای پنجره و سایه بان‌های افقی و عمودی



جهت‌گیری پنجره

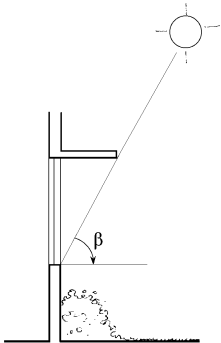

مقطع عمودی - زاویه سایه بان افقی

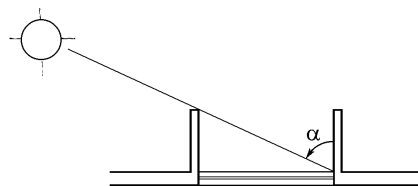

مقطع افقی - زاویه سایه بان عمودی

شکل پ ۱۰-۱ زوایای جهت‌گیری پنجره و زاویه سایه بان افقی و عمودی

برای استفاده از جدول‌های مندرج در این پیوست، باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

- «ش» مخفف «شرقی» است و بیانگر آن است که سایه‌بان عمودی باید فقط در سمت شرق پنجره قرار گیرد.
- «غ» مخفف «غربی» است و بیانگر آن است که سایه‌بان عمودی باید فقط در سمت غرب پنجره قرار گیرد.
- «ل» مخفف «شمالی» است و بیانگر آن است که سایه‌بان عمودی باید فقط در سمت شمال پنجره قرار گیرد.
- «ج» مخفف «جنوبی» است و بیانگر آن است که سایه‌بان عمودی باید فقط در سمت جنوب پنجره قرار گیرد.
- «ط» مخفف «طرفین» است و بیانگر آن است که سایه‌بان عمودی باید در دو سمت پنجره قرار گیرد.
- «ع.م» جانشین عبارت «سایه‌بان عمودی متحرک مقابل تمام پنجره» است.
- چنانچه برای یک پنجره هر دو زاویه سایه‌بان افقی و عمودی توصیه شده باشد، باید از هر دو نوع سایه‌بان استفاده گردد.
- در صورتی که محل استقرار ساختمانی در این پیوست درج نشده باشد، می‌توان سایه‌بان‌های مربوط به نزدیک‌ترین شهر را ملاک گرفت.
- در صورت ذکر نشدن زاویه جهت‌گیری پنجره در جدول‌ها، مقادیر زوایای سایه‌بان آن باید مطابق با مقادیر نزدیک‌ترین جهت‌گیری پنجره، یا از طریق درون‌یابی مقادیر، تعیین گردد.
- در شهرهایی که با علامت * مشخص شده‌اند، با توجه به عمق زیاد سایه‌بان‌ها، توصیه می‌شود ضمن رعایت زوایای سایه‌بان ارائه‌شده، روی تمام نمای ساختمان سایه ایجاد شود.

ردیف	جهت پنجره زاویه سایه‌بان نام شهر	شمال		۳۰ درجه شمالی شرقی		۶۰ درجه شمال شرقی		شرق		۱۲۰ درجه جنوب شرقی		۱۵۰ درجه جنوب شرقی		جنوب		۱۵۰ درجه جنوب غربی		۱۲۰ درجه جنوب غربی		غرب		۶۰ درجه شمال غربی		۳۰ درجه شمال غربی		
		عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی
۱	آبادان	-	۶۲غ	-	۵۶	-	۴۱	-	۳۷	-	۴۰	-	۵۰	-	۵۰	-	۲۵	۱۵	۱۰غ	-	۴م	-	۶م	-	۲۳غ	-
۲	آبادچی فریدن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲	-	۶۰	-	۵۵	-	۵۵	-	۶۰	-	۷۵	-
۳	آباده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰	-	۵۵	-	۴۰	۲۵غ	۳۴	-	۳۵	-	۵۰	-
۴	آبلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵	آجی چای	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵	-	۷۲	-	۶۲	-	۵۰	-	۳۵	-	۳۰	-	۳۳	-	۵۰	-
۶	آزادشهر	-	۶۱غ	-	۸۰	-	۷۳	-	۵۶	-	۵۲	-	۵۵	-	۵۰	-	۳۵	۲۰	۱۰غ	-	۴م	-	۴م	-	۲۱غ	-
۷	آستارا	-	۷۱غ	-	-	-	۸۰	-	۷۰	-	۶۵	-	۶۲	-	۵۵	-	۴۰	۳۰	۱۳غ	-	۴م	-	۴م	-	۴۰	-
۸	آغاچاری	-	۶۲غ	-	۵۶	-	۴۱	-	۳۷	-	۴۰	-	۵۰	-	۵۰	-	۲۵	۱۵	۱۰غ	-	۴م	-	۴م	-	۲۳غ	-
۹	آمل	-	۷۶غ	-	-	-	۸۵	-	۷۲	-	۶۵	-	۶۵	-	۶۰	-	۴۰	۳۰	۱۰غ	-	۴م	-	۱۵غ	-	۴۶غ	-
۱۰	اوج	۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵	-	۸۰	-	۷۰	-	۵۰	۲۸	۲۰غ	-	۳۰	-	۲۳غ	-	۵۳غ	-
۱۱	احمدآباد-درودزن	-	-	-	-	-	-	-	۸۰	-	۷۶	-	۷۲	-	۶۲	-	۳۸	۳۰	۲۰غ	-	۲۰	-	۲۰	-	۲۶	-
۱۲	احمدوند	-	۷۸غ	-	-	-	-	-	۸۲	-	۷۶	-	۷۰	-	۵۹	-	۴۵	۴۰	۱۰غ	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-
۱۳	اختخوان گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲	-	۶۰	-	۵۵	-	۵۵	-	۶۰	-	۷۵	-
۱۴	اراک	-	۷۷غ	-	-	-	-	-	۸۱	۸۰ش	۷۶	-	۷۲	-	۶۵	-	۵۰	۳۰	۲۲غ	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-
۱۵	اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶	اردستان	-	۶۶غ	-	۸۲	-	۷۲	-	۷۰	-	۶۵	-	۶۸	-	۶۰	-	۴۰	۳۰	۱۲غ	-	۴م	-	۴م	-	۳۵غ	-
۱۷	اردکان-فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰	-	۵۵	-	۴۰	۲۵غ	۳۴	-	۳۵	-	۵۰	-

ردیف	جهت پنجره		شمال		۳۰ درجه شمالی شرقی		۶۰ درجه شمال شرقی		شرق		۱۲۰ درجه جنوب شرقی		۱۵۰ درجه جنوب شرقی		جنوب		۱۵۰ درجه جنوب غربی		۱۲۰ درجه جنوب غربی		غرب		۶۰ درجه شمال غربی		۳۰ درجه شمال غربی			
	زاویه سایه‌بان	نام شهر	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی
۳۵	بایلسر	-	۷۶	-	-	-	-	-	۷۲	-	۸۵	-	-	-	-	-	-	۱۰	۲۰	۱۰	-	م.ع	-	-	۱۵	-	۴۶	-
۳۶	باخران	-	۷۸	-	-	-	-	-	۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	۴۰	۳۰	-	۲۰	-	-	۲۰	-	۳۰	-
۳۷	باراندوزچای	-	۸۲	-	-	-	-	-	۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	۳۵	۱۵	-	۲۴	-	-	۲۶	-	-	-
۳۸	بار نیشابور	-	۸۳	-	-	-	-	-	۸۰	ج	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	۵۰	۳۰	-	۳۰	-	-	۳۰	-	-	-
۳۹	باغ ملک	-	۶۲	-	۵۶	-	-	-	۳۷	-	۴۱	-	-	-	-	-	-	۱۰	۳۵	۱۵	-	م.ع	-	-	م.ع	-	۳۲	-
۴۰	باقت	-	۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	۵۶	۳۶	-	۲۱	-	-	۳۲	-	۵۱	-
۴۱	بجستان	-	۷۲	-	-	-	-	-	۷۲	-	۷۲	-	-	-	-	-	-	۱۰	۴۳	۱۷	-	۱۲	-	-	۱۲	-	-	-
۴۲	بجنورد	-	۸۳	-	-	-	-	-	۸۰	ج	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	۵۰	۴۰	-	۲۰	-	-	۳۰	-	-	-
۴۳	بستان آباد	-	۷۶	-	-	-	-	-	۷۱	-	۸۲	-	-	-	-	-	-	۱۰	۴۵	۳۰	-	۱۰	-	-	۱۰	-	-	-
۴۴	بیم	-	۶۲	-	۶۷	-	-	-	۵۰	-	۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۰	۴۵	۲۵	-	م.ع	-	-	م.ع	-	۲۳	-
۴۵	بندر انزلی	-	۷۷	-	-	-	-	-	۷۷	-	۸۶	-	-	-	-	-	-	۱۰	۴۵	۳۳	-	۱۷	-	-	۱۷	-	-	-
۴۶	بمپور	۶۵	۷۰	-	۴۵	-	-	-	۳۰	-	۳۰	ش	۴۵	-	-	-	-	۱۰	۴۰	۲۰	-	م.ع	-	-	م.ع	-	۴۰	-
۴۷	بندر دیر *	-	-	۶۵- ۸۰	-	۶۰	-	-	۴۳	-	۴۵	-	-	-	-	-	-	۱۰	۳۵	۲۰	-	م.ع	-	-	م.ع	-	۴۰	-
۴۸	بندر عباس *	-	۶۵	-	۴۰	-	-	-	م.ع	-	م.ع	-	-	-	-	-	-	۱۰	۳۷	۲۰	-	م.ع	-	-	م.ع	-	۴۰	-
۴۹	بندر لنگه *	-	۶۵	-	۴۰	-	-	-	م.ع	-	م.ع	-	-	-	-	-	-	۱۰	۴۰	۲۰	-	م.ع	-	-	م.ع	-	۲۷	-
۵۰	بندر ماهشهر	-	۶۲	-	۵۶	-	-	-	۳۷	-	۴۱	-	-	-	-	-	-	۱۰	۳۵	۱۵	-	م.ع	-	-	م.ع	-	۳۲	-
۵۱	بن سیدان *	-	۶۲	-	۶۰	-	-	-	۴۵	-	۴۷	-	-	-	-	-	-	۱۰	۴۵	۳۰	-	م.ع	-	-	م.ع	-	۲۲	-

ردیف	جهت پنجره		شمال		درجه ۳۰ شمالی شرقی		درجه ۶۰ شمال شرقی		شرق		درجه ۱۲۰ جنوب شرقی		درجه ۱۵۰ جنوب شرقی		جنوب		درجه ۱۵۰ جنوب غربی		درجه ۱۲۰ جنوب غربی		غرب		درجه ۶۰ شمال غربی		درجه ۳۰ شمال غربی		
	زاویه سایه بان	نام شهر	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی
۵۲	بنکوه	۶۵	-	۸۰	-	۶۵	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۳۰	-	۱۰	-	۳۰	-	۶۰	-	۳۰	-
۵۳	بوشهر*	۶۲	-	۳۳	ش	۳۸	ش	۳۰	م.ع	-	۲۵	ش	۴۰	۵۵	ش	۵۲	غ	۴۰	۱۰	۱۰	۳۰	-	۳۰	-	۶۰	-	
۵۴	بوئین زهرا	۷۷	-	-	۸۰	ش	-	-	۸۱	-	۷۶	-	۷۲	-	۶۵	-	۲۲	-	۲۲	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	
۵۵	بیاضه بیابانک	۶۲	-	۷۵	-	۶۰	-	۵۵	-	۵۵	-	۵۵	-	۶۰	-	۵۵	-	۲۵	-	۲۵	-	۳۰	-	۳۰	-	۶۰	-
۵۶	بی پالن	۷۷	-	-	۸۶	-	۷۷	-	۷۷	-	۷۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۳۳	-	۳۳	-	۱۷	-	۱۷	-	-	-	-
۵۷	بیرجند	۷۷	-	-	۸۰	ش	-	-	۸۰	-	۷۵	-	۷۵	-	۶۵	-	۳۰	-	۳۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	
۵۸	بیجار	۷۸	-	-	-	-	-	-	۸۲	-	۷۶	-	۷۰	-	۵۹	-	۴۰	-	۴۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	
۵۹	پارس اباد مغان	۶۵	-	-	۷۲	-	۶۵	-	۶۵	-	۶۰	-	۶۰	-	۵۲	-	۲۵	-	۲۵	-	۳۰	-	۳۰	-	۶۰	-	
۶۰	پل زمانخان	۸۰	-	-	-	-	۸۶	-	۸۶	-	۸۰	-	۷۵	-	۶۵	-	۳۵	-	۳۵	-	۲۶	-	۲۶	-	-	-	-
۶۱	پل کله	۸۰	-	-	-	-	۸۶	-	۸۶	-	۸۰	-	۷۵	-	۶۵	-	۳۵	-	۳۵	-	۲۶	-	۲۶	-	-	-	-
۶۲	پیلمبرا	۸۰	-	-	-	-	۸۲	-	۸۲	-	۷۲	-	۷۰	-	۶۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۱۸	-	۱۸	-	-	-	-
۶۳	تازه کند	۷۰	-	-	۷۶	-	۶۸	-	۶۸	-	۶۵	-	۶۰	-	۵۸	-	۲۵	-	۲۵	-	۳۰	-	۳۰	-	۶۰	-	
۶۴	تاشکویه کله ماه*	۶۳	-	۵۲	-	۳۶	-	۳۵	-	۳۵	-	۳۶	-	۵۰	-	۴۲	-	۳۵	-	۱۲	-	۳۰	-	۳۰	-	۶۰	-
۶۵	تاکستان	۷۷	-	-	-	-	۸۰	ش	۸۰	-	۷۲	-	۷۰	-	۶۵	-	۲۵	-	۲۵	-	۱۸	-	۱۸	-	-	-	-
۶۶	تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵	-	۷۲	-	۶۲	-	۵۰	-	۳۵	-	۳۰	-	۳۰	-	۵۰	-	
۶۷	تجربش	۶۳	-	۸۵	-	۷۰	-	۸۵	-	۶۳	-	۶۲	-	۶۵	-	۶۰	-	۳۵	-	۳۵	-	۳۰	-	۳۰	-	۶۰	-
۶۸	تریت حیدریه	۸۰	-	-	-	-	۸۵	-	۸۵	-	۸۵	-	۸۰	-	۷۰	-	۵۰	-	۳۰	-	۲۶	-	۲۶	-	۴۰	-	

ردیف	جهت پنجره زاویه سایه‌بان نام شهر	شمال		۳۰ درجه شمالی شرقی		۶۰ درجه شمال شرقی		شرق		۱۲۰ درجه جنوب شرقی		۱۵۰ درجه جنوب شرقی		جنوب		۱۵۰ درجه جنوب غربی		۱۲۰ درجه جنوب غربی		غرب		۶۰ درجه شمال غربی		۳۰ درجه شمال غربی			
		عمودی	اقطر	عمودی	اقطر	عمودی	اقطر	عمودی	اقطر	عمودی	اقطر	عمودی	اقطر	عمودی	اقطر	عمودی	اقطر	عمودی	اقطر	عمودی	اقطر	عمودی	اقطر	عمودی	اقطر	عمودی	اقطر
۶۹	تفرش	-	۷۷غ	-	-	-	-	-	۸۱	-	۷۶	-	۷۲	-	۶۵	-	۵۰	۳۰غ	۲۲	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	
۷۰	تنگ پنج*	-	۶۲غ	-	۶۰	-	۴۷	-	۴۵	-	۴۵	-	۵۰	-	۴۵	-	۳۰	۱۵غ	۱۵	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	
۷۱	تهران- پارک شهر	-	۷۰غ	-	۸۰ش	-	۷۵	-	۷۰	-	۶۷	-	۶۸	-	۶۰	-	۵۰	۲۰غ	۴۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	
۷۲	تهران- دوشان تپه	-	۶۲غ	-	۷۵	-	۶۵	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۲	-	۶۰	-	۴۰	۲۲غ	۲۲	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	
۷۳	تهران- سعدآباد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲	-	۸۵	-	-	۲۰غ	۴۵	-	۴۰	-	۴۲	-	۵۲	-	
۷۴	تهران- مهرآباد	-	۶۵غ	-	۸۰ش	-	۵۳ش	-	۷۰	-	۶۷	-	۷۰	-	۶۰	-	۵۰	۲۵غ	۳۵	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	
۷۵	تهران- نارمک	-	۸۰غ	-	-	-	-	-	۸۳	-	۸۰	-	۸۰	-	۷۰	-	۵۰	۲۰غ	۴۰	-	۲۰	-	۲۲	-	۳۰	-	
۷۶	تهران- نمایشگاه	-	۸۲غ	-	-	-	-	-	-	-	۸۲	-	۸۰	-	۷۰	-	۴۷	۳۲	-	۳۰	-	۳۰	-	۳۰	-	۴۰	-
۷۷	جاسک*	-	۷۰ط	-	۴۰ش	-	۲۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۲۵ش	-	۵۰	-	۴۰	۲۵ط	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	۴۰	-
۷۸	جزیره خارک*	-	۶۲غ	-	۳۳ش	-	۳۰	-	۳۸ش	-	۲۰	-	۳۵ش	-	۵۰	-	۴۰	۱۰غ	۱۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	
۷۹	جزیره قشم	-	۶۵ط	-	۴۰ش	-	۲۰	-	۲۰	-	۲۵	-	۲۲ش	-	۴۷	-	۳۷	۲۰غ	۲۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	
۸۰	جلفا	-	۸۲غ	-	-	-	-	-	۸۲	-	۷۱	-	۷۰	-	۶۰	-	۵۰	۳۵	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	۴۰	-
۸۱	جیرفت*	-	۶۲غ	-	۶۷	-	۵۲	-	۵۰	-	۵۰	-	۵۵	-	۵۰	-	۴۰	۲۰غ	۲۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	
۸۲	چابهار*	-	۷۰ط	-	۴۰ش	-	۲۰	-	۲۰	-	۲۵	-	۳۵ش	-	۴۵	-	۳۷	۲۵غ	۲۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	
۸۳	چغارت	-	۶۲غ	-	۷۰	-	۵۷	-	۵۲	-	۵۴	-	۶۰	-	۵۵	-	۴۰	۲۰غ	۲۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	
۸۴	چناران	-	۸۳غ	-	-	-	-	-	۸۰	-	۸۰	-	۷۵	-	۶۵	-	۵۰	۳۰غ	۴۰	-	۳۰	-	۳۰	-	۳۰	-	
۸۵	حاجی‌آباد-بندرعباس*	-	۶۳غ	-	۵۲	-	۳۶	-	۳۵	-	۳۶	-	۵۰	-	۴۲	-	۳۵	۱۲غ	۱۲	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰	-	

ردیف	جهت پنجره زاویه سایه‌بان نام شهر	شمال		۳۰ درجه شمالی شرقی		۶۰ درجه شمال شرقی		شرق		۱۲۰ درجه جنوب شرقی		۱۵۰ درجه جنوب شرقی		جنوب		۱۵۰ درجه جنوب غربی		۱۲۰ درجه جنوب غربی		غرب		۶۰ درجه شمال غربی		۳۰ درجه شمال غربی		
		عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی
۱۰۳	درگز	-	۷۱غ	-	-	-	-	-	۶۷	-	۶۵	-	۷۰	-	۶۰	-	۶۵	-	۶۷	-	۱۰	-	-	-	۴۲غ	-
۱۰۴	درود	-	۷۳غ	-	-	-	-	-	۷۳	-	۷۱	-	۷۰	-	۶۵	-	۳۰غ	-	۳۰غ	-	۱۴	-	-	-	۴۳غ	-
۱۰۵	دزفول*	-	۶۲غ	-	۶۰	-	۴۷	-	۴۵	-	۴۵	-	۵۰	-	۴۵	-	۱۵غ	-	۱۰غ	-	۳ع	-	۳ع	-	۳۲غ	-
۱۰۶	دشت ناز	-	۷۶غ	-	-	-	۸۵	-	۷۲	-	۶۵	-	۶۵	-	۶۰	-	۲۶غ	-	۳۰غ	-	۳ع	-	-	-	۴۶غ	-
۱۰۷	ده صومعه	-	۷۷غ	-	-	-	-	-	۸۰ش	-	۷۶	-	۷۲	-	۶۵	-	۳۰غ	-	۲۲	-	۲۰	-	-	-	-	۳۰
۱۰۸	دیپوک	-	۷۱غ	-	۸۸	-	۷۶	-	۷۰	-	۷۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۲۲غ	-	۳۲غ	-	۱۰	-	-	-	۴۰غ	-
۱۰۹	ذوب آهن اصفهان	-	۸۰غ	-	-	-	-	-	۸۶	-	۸۰	-	۷۵	-	۶۵	-	۵۰	-	۳۵	-	۲۶	-	-	-	۵۰غ	-
۱۱۰	رامسر	-	۷۷غ	-	-	-	۸۶	-	۷۷	-	۷۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۲۵غ	-	۳۳غ	-	۱۷	-	-	-	۴۷غ	-
۱۱۱	رامهرمز	-	۶۲غ	-	۵۶	-	۴۱	-	۳۷	-	۴۰	-	۵۰	-	۵۰	-	۱۵غ	-	۱۵غ	-	۳ع	-	-	-	۳۲غ	-
۱۱۲	رشت	-	۷۷غ	-	-	-	۸۶	-	۷۷	-	۷۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۲۵غ	-	۳۳غ	-	۱۷	-	-	-	۴۷غ	-
۱۱۳	رودبار	-	۸۰غ	-	-	-	-	-	۸۲	-	۷۲	-	۷۰	-	۶۰	-	۱۵غ	-	۲۰غ	-	۱۸	-	-	-	۵۰غ	-
۱۱۴	زابل	-	۶۲غ	-	۶۰	-	۴۵	-	۴۲	-	۴۷	-	۶۰	-	۵۰	-	۱۵غ	-	۲۰غ	-	۳ع	-	-	-	۳۲غ	-
۱۱۵	زاهدان	-	۷۳غ	-	-	-	۸۲	-	۷۶	-	۸۰	-	۷۵	-	۷۰	-	۴۰	-	۲۰	-	۱۶	-	-	-	-	۲۰
۱۱۶	زردگل سرخ آباد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵	-	۷۰	-	۵۵	-	۴۷	-	۴۵	-	-	-	-	۷۰
۱۱۷	زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰	-	۷۰	-	۵۵	-	۲۷	-	۲۵	-	-	-	۶۰غ	-
۱۱۸	ساوه	-	۶۱غ	-	-	-	۷۵ش	-	۴۳ش	-	۶۰	-	۶۱	-	۶۵	-	۳۰غ	-	۳۰غ	-	۳ع	-	-	-	۳۱غ	-
۱۱۹	سبزوار	-	۶۵غ	-	-	-	۷۳	-	۷۶	-	۶۵	-	۶۵	-	۶۰	-	۲۰غ	-	۳۰غ	-	۱۵	-	-	-	۲۵غ	-

ردیف	جهت پنجره		شمال		۳۰ درجه شمالی شرقی		۶۰ درجه شمال شرقی		شرق		۱۲۰ درجه جنوب شرقی		۱۵۰ درجه جنوب شرقی		جنوب		۱۵۰ درجه جنوب غربی		۱۲۰ درجه جنوب غربی		غرب		۶۰ درجه شمال غربی		۳۰ درجه شمال غربی				
	زاویه سایه‌بان	نام شهر	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	
۱۲۰	سپیددشت	۶۲	-	۷۶	-	۶۲	-	۵۵	-	۵۵	-	۵۵	-	۶۰	-	۵۵	-	۲۵	۱۰	-	۳	-	۳	-	۳	-	۲۲	۲	
۱۲۱	سراب	۷۶	-	-	-	۸۲	-	۷۱	-	۷۰	-	۶۵	-	۶۰	-	۶۰	-	۳۰	۱۰	-	۱۰	-	۱۰	-	-	-	۲۰	۴	
۱۲۲	سراوان	۷۰	-	۵۶	-	۴۵	-	۴۲	-	۵۰	-	۵۵	-	۵۰	-	۵۰	-	۲۲	۱۵	-	۳	-	۳	-	۱۰	-	۴۰	۴	
۱۲۳	سرخس	۶۳	-	-	-	۸۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۵۵	-	۴۰	۲۵	-	۳	-	۳	-	۳	-	۴۰	۳	
۱۲۴	سرکت تچن	۷۶	-	-	-	۸۵	-	۷۲	-	۶۵	-	۶۵	-	۶۰	-	۶۰	-	۴۰	۳۰	-	۳	-	۳	-	۱۵	-	۲۶	۴	
۱۲۵	سقز	۷۶	-	-	-	۸۲	-	۷۱	-	۷۰	-	۶۵	-	۶۰	-	۶۰	-	۳۰	۱۰	-	۱۰	-	۱۰	-	-	-	۲۰	۴	
۱۲۶	سمنان	۶۵	-	۸۰	-	۶۵	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۴۰	۳۰	-	۳	-	۳	-	۳	-	۴۰	۳	
۱۲۷	سنگ تراش	۷۳	-	-	-	۸۱	-	۷۳	-	۷۱	-	۷۰	-	۶۵	-	۶۵	-	۵۰	۳۰	-	۱۴	-	۱۴	-	-	-	۲۰	۴	
۱۲۸	سنگ سوراخ	۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۸۰	-	۷۵	-	۷۵	-	۶۵	-	۵۰	-	۴۰	-	۳۰	-	۳۰	-	-	-	۷۵	۴
۱۲۹	سنندج	۷۸	-	-	-	-	-	۸۲	-	۷۶	-	۷۰	-	۷۶	-	۵۹	-	۴۵	۳۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۴۰	۴	
۱۳۰	سویاشی	-	۶۰	-	-	-	-	-	-	۸۵	-	۸۰	-	۷۰	-	۷۰	-	۳۸	۲۰	-	۳۰	-	۳۰	-	-	-	۲۸	۳	
۱۳۱	شاهرود	۷۳	-	-	-	۸۲	-	۷۲	-	۷۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۴۵	۳۰	-	۱۰	-	۱۰	-	-	-	۲۰	۴	
۱۳۲	شیانکاره	۶۳	-	-	-	۶۵	-	۴۲	-	۵۰	-	۵۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۳۰	۲۰	-	۳	-	۳	-	۳	-	۳۰	۳	
۱۳۳	شمس آباد	۸۰	-	-	-	-	-	۸۶	-	۸۰	-	۷۵	-	۷۵	-	۶۵	-	۵۰	-	۳۵	-	۲۶	-	۲۶	-	-	-	۵۰	۴
۱۳۴	شمعون*	۶۲	-	۶۰	-	۴۷	-	۴۵	-	۴۵	-	۴۵	-	۵۰	-	۴۵	-	۳۰	۱۵	-	۳	-	۳	-	۳	-	۳۰	۴	
۱۳۵	شوش*	۶۲	-	۶۰	-	۴۷	-	۴۵	-	۴۵	-	۴۵	-	۵۰	-	۴۵	-	۳۰	۱۵	-	۳	-	۳	-	۳	-	۳۰	۴	
۱۳۶	شوشتر*	۶۲	-	۶۰	-	۴۷	-	۴۵	-	۴۵	-	۴۵	-	۵۰	-	۴۵	-	۳۰	۱۵	-	۳	-	۳	-	۳	-	۳۰	۴	

ردیف	جهت پنجره		شمال		۳۰ درجه شمال شرقی		۶۰ درجه شمال شرقی		شرق		۱۲۰ درجه جنوب شرقی		۱۵۰ درجه جنوب شرقی		جنوب		۱۵۰ درجه جنوب غربی		۱۲۰ درجه جنوب غربی		غرب		۶۰ درجه شمال غربی		۳۰ درجه شمال غربی		
	زاویه سایه‌بان	نام شهر	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی
۱۳۷	شهرکرد	-	۸۰	-	-	-	-	-	-	۸۶	-	۸۰	-	۷۵	-	۶۵	-	۵۰	-	۳۵	-	۲۶	-	-	-	-	-
۱۳۸	شیراز	-	۷۲	-	۸۰	-	۵۰	-	۷۲	-	۷۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۳۰	-	۱۰	-	-	-	-
۱۳۹	شیرگاه	-	۷۶	-	-	-	۸۵	-	۷۲	-	۶۵	-	۶۵	-	۶۰	-	۴۰	-	۳۰	-	۲۶	-	۱۰	-	۳	-	-
۱۴۰	شیروان - بروجرد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۱	طس	-	۶۲	-	۷۰	-	۵۵	-	۵۲	-	۵۰	-	۶۰	-	۵۰	-	۳۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۱۰	-	۳	-	-
۱۴۲	طرق کزتیان	-	۸۲	-	-	-	-	-	۸۰	-	۸۰	-	۷۵	-	۶۵	-	۵۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۲۰	-	-	-	-
۱۴۳	عباس آباد - قم	-	۶۱	-	۷۵	-	۴۳	-	۶۱	-	۶۰	-	۶۵	-	۵۵	-	۴۰	-	۳۰	-	۳۰	-	۱۰	-	۳	-	-
۱۴۴	عدل	-	۸۰	-	-	-	-	-	۸۰	-	۸۰	-	۷۵	-	۶۵	-	۵۰	-	۳۵	-	۲۶	-	-	-	-	-	-
۱۴۵	فردوس	-	۷۲	-	-	-	۸۲	-	۷۲	-	۷۵	-	۷۲	-	۶۵	-	۴۳	-	۱۷	-	۱۷	-	۱۲	-	-	-	-
۱۴۶	فسا	-	۶۷	-	۶۵	-	۶۵	-	۶۰	-	۶۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۴۰	-	۳۰	-	۲۵	-	۱۰	-	۳	-	-
۱۴۷	فومن	-	۷۷	-	-	-	۸۶	-	۷۷	-	۷۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۴۵	-	۳۳	-	۳۳	-	۱۷	-	-	-	-
۱۴۸	فیروزآباد - خلخال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰	-	۷۰	-	۵۵	-	۳۷	-	۳۷	-	۳۵	-	-	-	-
۱۴۹	قائم شهر	-	۷۶	-	-	-	۸۵	-	۷۲	-	۶۵	-	۶۵	-	۶۰	-	۴۰	-	۳۰	-	۲۶	-	۱۰	-	۳	-	-
۱۵۰	قائن	-	۷۷	-	-	-	-	-	۷۵	-	۷۵	-	۷۵	-	۶۵	-	۵۰	-	۳۰	-	۲۰	-	۲۰	-	-	-	-
۱۵۱	قرآن تالار	-	۷۶	-	-	-	۸۵	-	۷۲	-	۶۵	-	۶۵	-	۶۰	-	۴۰	-	۳۰	-	۲۶	-	۱۰	-	۳	-	-
۱۵۲	قره آغاج	-	-	-	-	-	-	-	۸۵	-	۷۲	-	۷۲	-	۶۲	-	۵۰	-	۳۵	-	۳۵	-	۳۰	-	-	-	-
۱۵۳	قزوین	-	۷۷	-	-	-	-	-	۷۲	-	۷۰	-	۷۲	-	۶۵	-	۴۰	-	۲۵	-	۲۵	-	۱۸	-	-	-	-

ردیف	جهت پنجره		شمال		۳۰ درجه شمالی شرقی		۶۰ درجه شمال شرقی		شرق		۱۲۰ درجه جنوب شرقی		۱۵۰ درجه جنوب شرقی		جنوب		۱۵۰ درجه جنوب غربی		۱۲۰ درجه جنوب غربی		غرب		۶۰ درجه شمال غربی		۳۰ درجه شمال غربی		
	زاویه سایه‌بان	نام شهر	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی
۱۵۴	قصر شیرین	۶۲ غ	-	۸۰	-	۶۵	-	۶۰	-	۵۵	-	۵۷	-	۴۰	-	۵۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰ غ	-	۲۰	-	۲۲ غ	-
۱۵۵	قطورچای	۸۲ غ	-	-	-	-	-	۸۲	-	۷۱	-	۷۰	-	۵۰	-	۶۰	-	۳۵	-	۲۰	-	۳۰ غ	-	۲۰	-	۵۲ غ	-
۱۵۶	قم	۶۱ غ	-	۷۵ ش	-	۴۳ ش	-	۶۰	-	۶۱	-	۶۵	-	۴۰	-	۵۵	-	۳۰	-	۳۰	-	۳۰ غ	-	۲۰	-	۳۱ غ	-
۱۵۷	قمشه	۸۰ غ	-	-	-	-	-	۸۶	-	۸۰	-	۷۵	-	۵۰	-	۶۵	-	۳۵	-	۲۶	-	۳۰ غ	-	۲۶	-	۵۰ غ	-
۱۵۸	قوچان	۸۳ غ	-	-	-	-	-	۸۰ ج	-	۸۰	-	۷۵	-	۵۰	-	۶۵	-	۴۰	-	۳۰	-	۳۰ غ	-	۳۰	-	۸۴ غ	-
۱۵۹	کازرون	۶۳ غ	-	۶۰ ش	-	۵۰	-	۴۲	-	۵۰	-	۶۰	-	۳۰	-	۵۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۳۰ غ	-	۲۰	-	۲۳ غ	-
۱۶۰	کاشان	۶۷ غ	-	۸۳	-	۷۲	-	۶۵	-	۶۵	-	۶۵	-	۴۵	-	۶۰	-	۳۰	-	۱۲ غ	-	۳۰ غ	-	۳۰	-	۳۶ غ	-
۱۶۱	کاشمر	۷۲ غ	-	-	-	۸۲	-	۷۵	-	۷۲	-	۷۲	-	۴۳	-	۶۵	-	۱۷	-	۱۲	-	۳۰ غ	-	۱۲	-	۴۲ غ	-
۱۶۲	کرمان	۸۰ غ	-	-	-	-	-	-	-	۸۵	-	۸۰	-	۷۰	-	۷۰	-	۳۱	-	۲۵	-	۳۰ غ	-	۲۵	-	-	۳۵
۱۶۳	کربند	۷۸ غ	-	-	-	-	-	۸۲	-	۷۶	-	۷۰	-	۵۹	-	۶۰	-	۴۰	-	۲۰	-	۳۰ غ	-	۲۰	-	-	۳۰
۱۶۴	کره سنگ	۷۶ غ	-	-	-	۸۵	-	۷۲	-	۶۵	-	۶۵	-	۴۰	-	۶۰	-	۳۰	-	۱۰ غ	-	۳۰ غ	-	۳۰	-	۴۶ غ	-
۱۶۵	کشف رود	۷۰ غ	-	-	-	۷۵	-	۷۰	-	۷۰	-	۷۲	-	۴۰	-	۶۰	-	۳۵	-	۱۰	-	۳۰ غ	-	۱۰	-	۴۰ غ	-
۱۶۶	کوتیان صفی‌آباد*	۶۲ غ	-	۶۰	-	۴۷	-	۴۵	-	۴۵	-	۴۵	-	۳۰	-	۴۵	-	۱۵	-	۱۰ غ	-	۳۰ غ	-	۱۵	-	۲۲ غ	-
۱۶۷	گنوند*	۶۳ غ	-	۶۰	-	۴۷	-	۴۵	-	۴۵	-	۴۵	-	۳۰	-	۴۵	-	۱۵	-	۱۰ غ	-	۳۰ غ	-	۱۵	-	۳۳ غ	-
۱۶۸	گچساران	۶۲ غ	-	۷۳	-	۶۹	-	۵۳	-	۵۵	-	۶۰	-	۵۰	-	۵۰	-	۲۰	-	۸ غ	-	۳۰ غ	-	۲۰	-	۲۲ غ	-
۱۶۹	گرگان	۶۱ غ	-	۸۲	-	۷۰	-	۵۶	-	۵۵	-	۶۰	-	۵۵	-	۵۵	-	۲۵	-	۱۰ غ	-	۳۰ غ	-	۲۵	-	۳۱ غ	-
۱۷۰	گرگان - آشتیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵	-	۸۰	-	۶۰	-	۴۳	-	۴۰	-	۴۳	-	-	۵۵

ردیف	جهت پنجره		شمال		۳۰ درجه شمالی شرقی		۶۰ درجه شمال شرقی		شرق		۱۲۰ درجه جنوب شرقی		۱۵۰ درجه جنوب شرقی		جنوب		۱۵۰ درجه جنوب غربی		۱۲۰ درجه جنوب غربی		غرب		۶۰ درجه شمال غربی		۳۰ درجه شمال غربی		
	زاویه سایه‌بان	نام شهر	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی
۱۷۱	گرمسار- داورآباد	۵۶	-	۸۰	-	۶۵	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۴۰	-	۳۰	-	۳۰	-	۳۰	-	۳۰	-
۱۷۲	گلمکان	۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۸۰	-	۷۵	-	۶۵	-	۶۵	-	۵۰	-	۴۰	-	۳۰	-	۳۰	-	۳۰	-
۱۷۳	گناباد	۷۲	-	-	-	۸۲	-	۷۵	-	۷۲	-	۷۲	-	۶۵	-	۶۵	-	۴۳	-	۱۷	-	۱۲	-	۱۲	-	۱۲	-
۱۷۴	گنبد قابوس	۶۱	-	۸۰	-	۷۳	-	۵۶	-	۵۶	-	۵۲	-	۵۵	-	۵۰	-	۳۵	-	۲۰	-	۱۵	-	۱۵	-	۱۵	-
۱۷۵	گرگین-خبر	۷۲	-	-	-	۸۰	-	۷۵	-	۷۵	-	۷۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۴۰	-	۳۰	-	۱۵	-	۱۵	-	۱۵	-
۱۷۶	گوشه نهاوند	-	۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵	-	۸۰	-	۷۰	-	۵۰	-	۲۸	-	۲۰	-	۲۰	-	۲۳	-
۱۷۷	لار- پلور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۸	لار-فارس	۶۵	-	۶۵	-	۵۵	-	۵۰	-	۵۵	-	۵۵	-	۶۰	-	۵۰	-	۴۲	-	۳۵	-	۳۰	-	۳۰	-	۳۰	-
۱۷۹	لاهیجان	۷۷	-	-	-	۸۶	-	۷۷	-	۷۷	-	۷۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۴۵	-	۳۳	-	۱۷	-	۱۷	-	۱۷	-
۱۸۰	لتیان	-	۶۰	-	-	-	-	۸۲	-	۸۲	-	۷۶	-	۷۵	-	۶۵	-	۴۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۲۵	-
۱۸۱	لردگان	-	۵۵	-	-	-	-	۸۰	-	۸۰	-	۷۶	-	۷۲	-	۶۲	-	۳۸	-	۳۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۲۶	-
۱۸۲	لیقوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۳	ماکو	۸۲	-	-	-	-	-	۸۲	-	۸۲	-	۷۱	-	۷۰	-	۶۰	-	۵۰	-	۳۵	-	۲۰	-	۲۰	-	۲۰	-
۱۸۴	مراغه	۷۶	-	-	-	۸۲	-	۷۱	-	۷۱	-	۷۰	-	۶۵	-	۶۰	-	۴۵	-	۳۰	-	۱۰	-	۱۰	-	۱۰	-
۱۸۵	مرند	۸۲	-	-	-	-	-	۸۲	-	۸۲	-	۷۱	-	۷۰	-	۶۰	-	۵۰	-	۳۵	-	۲۰	-	۲۰	-	۲۰	-
۱۸۶	مروودشت	۷۲	-	۸۰	-	۵۰	-	۷۲	-	۷۲	-	۷۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۴۰	-	۳۰	-	۱۰	-	۱۰	-	۱۰	-
۱۸۷	مسجدسلیمان	۶۲	-	۵۶	-	۴۱	-	۳۷	-	۳۷	-	۴۰	-	۵۰	-	۵۰	-	۳۵	-	۱۵	-	۳۰	-	۳۰	-	۳۰	-

رتبه	جهت پنجه		شمال		۳۰ درجه شمالی شرقی		۶۰ درجه شمال شرقی		شرق		۱۲۰ درجه جنوب شرقی		۱۵۰ درجه جنوب شرقی		جنوب		۱۵۰ درجه جنوب غربی		۱۲۰ درجه جنوب غربی		غرب		۶۰ درجه شمال غربی		۳۰ درجه شمال غربی		
	زاویه سایه‌بان	نام شهر	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی
۲۰۵	نیریز	-	۷۲غ	-	۸۰ش	-	۷۶	-	۷۲	-	۷۱	-	۷۰	-	۶۰	-	۴۵	۲۵غ	۳۰	۱۵غ	-	۱۰	-	۱۰	-	-	۴۰غ
۲۰۶	نیشابور	-	۸۳غ	-	-	-	-	-	-	-	۸۰ج	-	۷۵	-	۶۵	-	۵۰	-	۴۰	-	۳۰	-	۳۰	-	-	-	۸۴غ
۲۰۷	ورامین	-	۶۱غ	-	۷۵ش	-	۴۳ش	-	۶۰	-	۶۱	-	۶۵	-	۵۵	-	۴۰	۳۰غ	۳۰	۱۰غ	-	۳۰ع	-	۳۰ع	-	-	۳۱غ
۲۰۸	ورزنه	-	۶۶غ	-	۸۲	-	۷۲	-	۷۰	-	۶۵	-	۶۸	-	۶۰	-	۴۰	۳۵غ	۳۰	۱۲غ	-	۳۰ع	-	۳۰ع	-	-	۳۵غ
۲۰۹	ولداآباد	-	۷۷غ	-	-	-	-	-	۸۱	-	۷۶	-	۷۲	-	۶۵	-	۵۰	۳۰غ	۲۲	-	۲۰	-	۲۰	-	-	-	۳۰
۲۱۰	هفت تپه*	-	۶۲غ	-	۶۰	-	۴۷	-	۴۵	-	۴۵	-	۵۰	-	۴۵	-	۳۰	۱۸غ	۱۵	۱۰غ	-	۳۰ع	-	۳۰ع	-	-	۲۲غ
۲۱۱	همدان-توزه	۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰	-	۷۰	-	۵۰	۳۰غ	۲۸	۲۰غ	۳۰	-	۳۰	-	-	-	۵۳غ
۲۱۲	همگین	۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰	-	۵۵	-	۲۵غ	۴۰	۲۴	-	۲۵	-	-	-	۵۰
۲۱۳	همند-اسرد	۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۲	-	۷۶	-	۶۵	-	۴۰	-	۲۰	-	۲۰	-	۲۰	-	-	-	۲۵
۲۱۴	هوتن	-	۶۱غ	-	۸۰	-	۷۳	-	۵۶	-	۵۲	-	۵۵	-	۵۰	-	۳۵	۲۰غ	۲۰	۱۰غ	-	۳۰ع	-	۳۰ع	-	-	۳۱غ
۲۱۵	هویزه	-	۶۲غ	-	۵۶	-	۴۱	-	۳۷	-	۴۰	-	۵۰	-	۴۰	-	۳۰	۱۵غ	۱۵	۱۰غ	-	۳۰ع	-	۳۰ع	-	-	۳۲غ
۲۱۶	یزد	-	۶۶غ	-	۷۸	-	۶۵	-	۶۰	-	۶۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۴۰	۳۰غ	۲۵	۱۵غ	۱۰	۸غ	-	۳۰ع	-	-	۳۵غ

پیر قابل استاد

پیش نویس مبحث ۱۹
مقررات ملی ساختمان
(ویرایش ۱۹۸۱)

غیر قابل استناد

پیوست ۱۱

روش‌های محاسبهٔ پل‌های حرارتی

پ ۱۱-۱ علل بروز پل‌های حرارتی

ایجاد پل‌های حرارتی در ساختمان دلایل مختلفی دارد، که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

- وجود قطعات یا اجزایی، با ضریب هدایت حرارت زیاد، در پوسته خارجی ساختمان که به صورت موضعی یا گسترده از داخل به خارج جدار ادامه می‌یابند، مانند پروفیل‌های فولادی در دیوارها و سقف‌ها؛

- تغییر ضخامت موضعی مصالح، خصوصاً عایق‌های حرارتی، که در بخش‌هایی از پوسته خارجی سبب کاهش مقاومت حرارتی می‌گردد؛

- تداوم نداشتن بعضی لایه‌ها، خصوصاً عایق‌های حرارتی، در محل‌های اتصال پوسته خارجی به جدارهای داخلی (کف طبقات، تیغه‌های داخلی، ...).

پل‌های حرارتی موجب می‌گردند انتقال حرارت از پوسته خارجی به میزان قابل توجهی افزایش یابد. در برخی ساختمان‌ها، این افزایش می‌تواند حدود ۴۰ درصد از کل انتقال حرارت ساختمان را شامل شود. از دیگر تبعات پل‌های حرارتی، ایجاد یا تشدید میعان سطحی در اوقات سرد سال است.

به همین علت، لازم است در طراحی پوسته خارجی ساختمان، علاوه بر محاسبه انتقال حرارت (سطحی) از اجزای پوسته خارجی، انتقال حرارت خطی یا نقطه‌ای ناشی از پل‌های حرارتی نیز محاسبه گردد.

پل حرارتی، به‌طور کلی، دو گونه است:

- پل حرارتی خطی، یا دو بعدی، که با ضریب انتقال حرارت خطی Ψ به واحد $[W/m.K]$ تعریف می‌شود. برای مثال، اتصال یک دیوار خارجی با عایق از داخل به کف طبقات. در

این حالت، انتقال حرارت از این پل‌ها برابر حاصل ضرب ضریب انتقال حرارت خطی و طول پل حرارتی است.

- پل حرارتی موضعی، یا سه بعدی، که با ضریب انتقال حرارت نقطه‌ای χ به واحد [W/K] تعریف می‌شود. برای مثال، اتصال کف طبقه به دو دیوار متعامد پوسته خارجی.

برای محاسبه انتقال حرارت خطی طرح، باید علاوه بر تعیین ضرایب انتقال حرارت (خطی) پل‌های حرارتی پوسته خارجی، که دارای مشخصات حرارتی متفاوتی هستند یا در مجاورت فضاهای متفاوتی از نظر کنترل دما قرار گرفته‌اند، طول‌های هر یک از پل‌ها نیز مشخص گردد. این مقادیر شامل طول‌های خالص انواع اتصال دیوارها، بام‌ها، کف‌های مجاور هوا، درها و پنجره‌هاست، که در مجاورت فضای خارج، یا فضاهای کنترل نشده، قرار گرفته‌اند. در محاسبه این طول‌ها، باید ابعاد داخلی فضاها ملاک قرار گیرد.

تعیین میزان ضریب انتقال حرارتی پل‌ها را می‌توان با محاسبه (مطابق بند پ ۱۱-۳) یا با استفاده از جداول و مقادیر از پیش تعیین شده (مطابق بند پ ۱۱-۴) به دست آورد.

لازم به ذکر است در صورت استفاده از روش تجویزی و موازنه‌ای، نیازی به محاسبه پل‌های حرارتی نیست، زیرا در مقادیر مربوط به مقاومت حرارتی (روش تجویزی) و ضریب انتقال حرارت (روش موازنه‌ای) اثر پل‌های حرارتی در نظر گرفته شده است؛ ولی در موارد زیر لازم است انتقال حرارت (خطی) از پل‌های حرارتی پوسته خارجی ساختمان نیز محاسبه گردد:

- در صورتی که از روش‌های نیاز انرژی ساختمان یا روش کارایی انرژی ساختمان استفاده شود

- در صورتی که از روش موازنه‌ای برای طراحی پوسته خارجی با عایق کاری حرارتی منقطع (از داخل یا همگن) استفاده شود، و مقادیر تعیین شده برای حالت عایق کاری حرارتی از خارج مبنای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان قرار گیرد.

مقادیر پل‌های حرارتی شامل موارد زیر است:

پ ۱۱-۲ محاسبه طول‌های پل‌های حرارتی پوسته خارجی


- محیط کف و دیوار مجاور خاک؛

- محیط کف‌های زیرین؛

- محیط سقف‌های میانی (که باید در عدد ۲ ضرب شود)؛


- محیط سقف‌های نهایی؛

- طول اتصالات دیوارهای داخلی و خارجی (که باید در عدد ۲ ضرب گردد)؛
- طول اتصالات بازشوها و جدارهای غیرنورگذر.

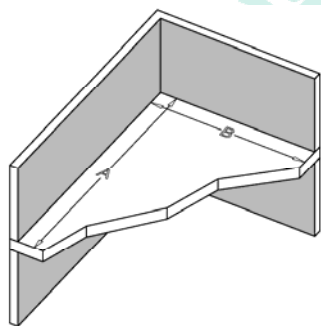


پل حرارتی کف بین طبقات:

$$2 \times (A+B)$$



پل حرارتی تقاطع دیوارهای داخلی و خارجی:

$$2 \times H$$



پل حرارتی دیوار مجاور خاک:

$$L$$

شکل پ ۱۱ طرح برخی از پل‌های حرارتی در پوسته خارجی ساختمان

در صورتی که عایق کاری حرارتی یکپارچه و بدون انقطاع در محل تقاطع جدارها باشد، تعیین اثر پل‌های حرارتی الزامی نیست و می‌توان انتقال حرارت از پوسته خارجی ساختمان را با مبنا قرار دادن ابعاد خارجی محاسبه کرد. در این صورت، پل‌های حرارتی قابل چشم‌پوشی خواهند بود. اما اگر ابعاد داخلی اجزای پوسته ساختمان مبنای کار در محاسبات قرار گرفته باشد، فقط لازم است ضریب انتقال حرارت سطحی جدارهای متقاطع ایجادکننده پل حرارتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد.

در صورتی که عایق کاری حرارتی غیر یکپارچه و یا با انقطاع در محل تقاطع جدارها باشد، پل‌های حرارتی را می‌توان، بسته به مورد، با استفاده از روش‌ها و مقادیر ارائه شده در این پیوست محاسبه کرد. البته در این حالت نیز، برای تسریع و ساده‌سازی محاسبات، می‌توان به جای محاسبه پل‌های حرارتی، ضرایب انتقال حرارت سطحی اجزای مورد نظر پوسته خارجی را در مقادیر تعیین شده در یک ردیف از جدول پ ۱۱-۱ ضرب کرد.

جدول پ ۱۱-۱ ضرایب افزایشی معادل اثر پلهای حرارتی، براساس ضریب انتقال حرارت سطحی جدارهای پوسته خارجی

ضریب افزایش	ضریب انتقال حرارت [W/m ² .K]
۳/۵۰	کمتر از ۰/۳۹
۲/۹۳	بین ۰/۳۰ و ۰/۳۹
۲/۴۵	بین ۰/۴۰ و ۰/۴۹
۲/۱۶	بین ۰/۵۰ و ۰/۶۹
۱/۸۳	بین ۰/۷۰ و ۰/۹۹
۱/۵۸	بین ۱/۰۰ و ۱/۴۹
۱/۳۹	بین ۱/۵۰ و ۱/۹۹
۱/۲۹	بین ۲/۰۰ و ۲/۴۹
۱/۲۳	بیش از ۲/۵۰

پ ۱۱-۳ تعیین ضرایب انتقال حرارت (خطی) به روش محاسبه

محاسبه پلهای حرارتی را می توان بر مبنای استاندارد ملی شماره ۱۲۵۹۶ و با استفاده از نرم افزارهای تخصصی معتبر و شبیه سازی دوبعدی یا سه بعدی (بسته به وضعیت جدارها و شکل پل حرارتی) انجام داد.

در این صورت، لازم است انطباق نرم افزار مورد استفاده با انتظارات تعیین شده مطابق با پیوست الف استاندارد ملی شماره ۱۲۵۹۶ کنترل شود.


پ ۱۱-۴ تعیین ضرایب انتقال حرارت (خطی) با استفاده از جداول و مقادیر از پیش تعیین شده

در این بخش، ضرایب انتقال حرارت پل‌های حرارتی متداول آمده است. چنانچه پل‌های حرارتی مورد نظر با شرایط تعیین شده در این بخش انطباق کامل نداشته باشند، ضروری است محاسبات عددی طبق بند پ-۱۱-۳ صورت پذیرد.

پ ۱۱-۴-۱ کف‌های زیرین مجاور خاک

پ ۱۱-۴-۱-۱ کف روی خاک بدون عایق حرارتی

در مواردی که دیوار و کف ساختمان فاقد هر گونه عایق حرارتی است، ضرایب انتقال حرارت خطی، در محل اتصال دیوار به کف روی خاک، برحسب اختلاف ارتفاع بین کف‌سازی داخل و محوطه‌سازی خارج از ساختمان (Z)، با استفاده از جدول پ-۱۱-۲ تعیین می‌گردد.

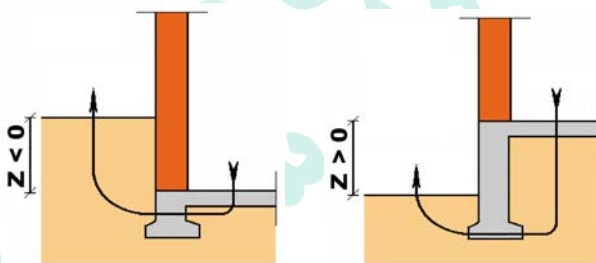

شکل پ ۱۱-۲ حالات مختلف اختلاف تراز کف داخلی و محوطه ساختمان

جدول پ ۱۱-۲ ضرایب انتقال حرارت خطی در محل اتصال دیوار به کف روی خاک


Ψ به [W/m.K]	Z به متر
۰	کمتر از ۰/۶۰۰-
۰/۲۰	از ۰/۶۰۰- تا ۰/۴۰۵-
۰/۴۰	از ۰/۴۰۰- تا ۰/۲۵۵-
۰/۶۰	از ۰/۲۵۰- تا ۰/۱۸۵-
۰/۸۰	از ۰/۱۸۰- تا ۰/۱۲۵-
۱/۰۰	از ۰/۱۲۰- تا ۰/۰۷۵-
۱/۲۰	از ۰/۰۷۰- تا ۰/۰۴۵-
۱/۴۰	از ۰/۰۴۰- تا ۰/۰۲۵-
۱/۷۵	از ۰/۰۲۰- تا ۰/۰۲۰+
۲/۱۰	از ۰/۰۲۵+ تا ۰/۰۴۰+
۲/۳۵	از ۰/۰۴۵+ تا ۰/۱۰۰+
۲/۵۵	از ۰/۱۰۵+ تا ۰/۱۵۰+

پ ۱۱-۴-۱-۲ کف روی خاک با عایق حرارتی


برای کاهش انتقال حرارت از کف روی خاک، می‌توان در زیر تمام سطح کف، یا به صورت پیرامونی زیر کف، یا به صورت ادامه عایق حرارتی دیوار، عایق‌کاری حرارتی را اجرا کرد. در هر کدام از این حالات، بسته به نحوه عایق‌کاری در محل تلاقی کف و دیوار، سه حالت در نظر گرفته می‌شود: قطع‌شده، کاهش‌یافته و یکسره.

عایق حرارتی قطع‌شده


در مواردی که، در محل تلاقی کف و دیوار، عایق‌کاری حرارتی به صورت منقطع اجرا می‌گردد (مانند نمونه‌های شکل پ ۱۱-۳)، جدول پ ۱۱-۳ ضریب انتقال حرارت خطی مربوط به اتصال کف را، با توجه به پارامترهایی، از جمله اختلاف ارتفاع کف‌سازی داخل و محوطه z، عرض عایق حرارتی l، و مقاومت حرارتی آن α ، داده است.




عایق پیرامونی افقی
و دیوار دارای عایق حرارتی




عایق پیرامونی افقی
و دیوار فاقد عایق حرارتی



عایق سراسری زیر تمام کف
و دیوار دارای عایق حرارتی



عایق سراسری زیر تمام کف
و دیوار فاقد عایق حرارتی



عایق پیرامونی عمودی
و دیوار فاقد عایق حرارتی


شکل پ ۱۱-۳ حالت‌های مختلف عایق‌کاری حرارتی کف روی خاک به صورت قطع‌شده در محل تلاقی دیوار و کف

جدول پ ۱۱-۳ ضریب انتقال حرارت خطی Ψ بر حسب $[W/m.K]$ در عایق کاری قطع شده

مقاومت حرارتی عایق ($m^2.K/W$)							عرض عایق (متر)	Z (متر)	
۲,۰۵	۱,۵۵	۱,۰۵	۰,۸۰	۰,۶۰	۰,۴۰	۰,۲۰			
تا	تا	تا	تا	تا	تا	تا	۱,۰۰ تا ۰,۲۵	از -۱,۲۰ تا -۰,۷۵	عایق حرارتی پیرامونی (عمودی یا افقی)
۳,۰۰	۲,۰۰	۱,۵۰	۱,۰۰	۰,۷۵	۰,۵۵	۰,۳۵	۱,۰۰ تا ۰,۲۵	از -۰,۷۰ تا -۰,۴۵	
۰,۸۵	۰,۹۰	۰,۹۰	۰,۹۰	۰,۹۰	۰,۹۵	۰,۹۵	۱,۰۰ تا ۰,۲۵	از -۰,۴۰ تا -۰,۲۵	
۱,۰۵	۱,۰۵	۱,۰۵	۱,۱۰	۱,۱۰	۱,۱۰	۱,۱۵	۱,۰۰ تا ۰,۲۵	از -۰,۲۵ تا -۰,۱۰	
۱,۱۵	۱,۲۰	۱,۲۰	۱,۲۵	۱,۲۵	۱,۲۵	۱,۳۰	۰,۴۰ تا ۰,۲۵	از -۰,۲۰ تا +۰,۲۰	
۱,۰۵	۱,۱۰	۱,۱۵	۱,۱۵	۱,۲۰	۱,۲۵	۱,۲۵	۱,۰۰ تا ۰,۴۵	از -۰,۲۰ تا +۰,۲۰	
۱,۴۰	۱,۴۵	۱,۴۵	۱,۵۰	۱,۵۰	۱,۵۵	۱,۶۰	۰,۴۰ تا ۰,۲۵	از +۰,۲۰ تا +۰,۴۰	
۱,۳۰	۱,۳۰	۱,۳۵	۱,۴۰	۱,۴۵	۱,۵۰	۱,۵۵	۱,۰۰ تا ۰,۴۵	از +۰,۲۵ تا +۰,۴۰	
۱,۶۵	۱,۷۰	۱,۷۰	۱,۷۵	۱,۸۰	۱,۸۵	۱,۹۰	۰,۳۰ تا ۰,۲۵	از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۱,۵۵	۱,۶۰	۱,۶۵	۱,۷۰	۱,۷۵	۱,۸۰	۱,۸۵	۰,۴۵ تا ۰,۳۵	از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۱,۴۵	۱,۵۰	۱,۵۵	۱,۶۰	۱,۶۵	۱,۷۵	۱,۸۵	۰,۶۵ تا ۰,۵۰	از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۱,۳۵	۱,۴۰	۱,۴۵	۱,۵۵	۱,۶۰	۱,۷۰	۱,۸۰	۱,۰۰ تا ۰,۷۰	از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۱,۹۰	۱,۹۰	۱,۹۵	۲,۰۰	۲,۰۰	۲,۰۵	۲,۱۰	۰,۳۰ تا ۰,۲۵	از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۱,۸۰	۱,۸۰	۱,۸۵	۱,۹۰	۱,۹۵	۲,۰۰	۲,۱۰	۰,۴۵ تا ۰,۳۵	از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۱,۶۵	۱,۷۰	۱,۷۵	۱,۸۰	۱,۸۵	۱,۹۵	۲,۰۵	۰,۶۵ تا ۰,۵۰	از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۱,۵۰	۱,۵۵	۱,۶۵	۱,۷۰	۱,۸۰	۱,۹۰	۲,۰۰	۱,۰۰ تا ۰,۷۰	از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۲,۱۰	۲,۱۵	۲,۲۰	۲,۲۰	۲,۲۵	۲,۳۰	۲,۳۵	۰,۳۰ تا ۰,۲۵	از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۲,۰۰	۲,۰۵	۲,۱۰	۲,۱۵	۲,۱۵	۲,۲۵	۲,۳۰	۰,۴۵ تا ۰,۳۵	از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۱,۸۵	۱,۹۰	۱,۹۵	۲,۰۵	۲,۱۰	۲,۱۵	۲,۲۵	۰,۶۵ تا ۰,۵۰	از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۱,۷۰	۱,۸۰	۱,۸۵	۱,۹۵	۲,۰۰	۲,۱۰	۲,۲۰	۱,۰۰ تا ۰,۷۰	از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۱,۵۰	۱,۶۰	۱,۷۰	۱,۸۰	۱,۹۰	۲,۰۰	۲,۱۵	۱,۵۰ تا ۱,۰۵	از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		کمتر از -۰,۶۰	عایق حرارتی سرتاسری زیر تمام سطح کف
۰,۱۵	۰,۱۵	۰,۱۵	۰,۱۵	۰,۱۵	۰,۱۵	۰,۲۰		از -۰,۶۰ تا -۰,۴۰	
۰,۳۰	۰,۳۰	۰,۳۵	۰,۳۵	۰,۳۵	۰,۳۵	۰,۴۰		از -۰,۴۰ تا -۰,۲۵	
۰,۴۰	۰,۴۵	۰,۴۵	۰,۵۰	۰,۵۰	۰,۵۵	۰,۵۵		از -۰,۲۵ تا -۰,۱۵	
۰,۴۵	۰,۵۵	۰,۶۰	۰,۶۰	۰,۶۵	۰,۷۰	۰,۷۰		از -۰,۱۵ تا -۰,۰۵	
۰,۵۵	۰,۶۵	۰,۷۰	۰,۷۵	۰,۸۰	۰,۸۵	۰,۹۰		از -۰,۰۵ تا +۰,۰۵	
۰,۶۵	۰,۷۵	۰,۸۰	۰,۹۰	۰,۹۵	۱,۰۰	۱,۰۵		از +۰,۰۵ تا +۰,۱۵	
۰,۷۰	۰,۸۰	۰,۹۰	۱,۰۰	۱,۰۵	۱,۱۰	۱,۲۰		از +۰,۱۵ تا +۰,۲۵	
۰,۸۵	۰,۹۵	۱,۰۵	۱,۱۵	۱,۲۵	۱,۳۵	۱,۴۵		از +۰,۲۰ تا +۰,۳۰	
۰,۹۵	۱,۰۵	۱,۲۰	۱,۳۰	۱,۴۵	۱,۵۵	۱,۷۰		از +۰,۳۰ تا +۰,۴۰	
۱,۰۰	۱,۱۵	۱,۳۰	۱,۴۵	۱,۵۵	۱,۷۰	۱,۹۰		از +۰,۴۰ تا +۰,۵۰	
۱,۱۰	۱,۲۵	۱,۴۰	۱,۵۵	۱,۷۰	۱,۸۵	۲,۰۵		از +۰,۵۰ تا +۰,۶۰	

عایق حرارتی کاهش یافته

در برخی موارد، عایق کاری دیوار در محل تلاقی با کف، با ضخامت کمتر و با حفظ ضخامت اصلی دیوار، در بخش زیر کف اجرا می‌شود. البته در هیچ نقطه‌ای مقاومت حرارتی عایق حرارتی نباید کمتر از $0,20 \text{ [m}^2 \cdot \text{K/W]}$ باشد. در این شرایط، ضریب انتقال حرارت خطی با استفاده از مقادیر جدول پ ۳-۱۱ و با کسر مقادیر جدول پ ۴-۱۱ به دست می‌آید.

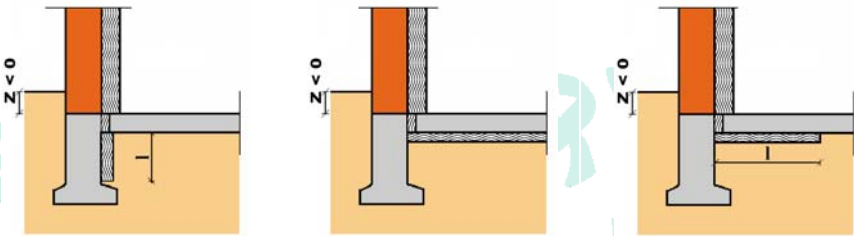

عایق پیرامونی عمودی

عایق سراسری

عایق پیرامونی افقی


شکل پ ۴-۱۱ حالات مختلف عایق کاری حرارتی کف روی خاک به صورت کاهش یافته

جدول پ ۴-۱۱ مقادیر کاهش Ψ در حالت عایق حرارتی کاهش یافته

کاهش Ψ [W/m.K]	Z (متر)	
۰,۰۰	۰,۴۵-	کمتر از یا مساوی با
۰,۰۵	۰,۲۵-	و
۰,۱۰	۰,۲۰-	بیشتر از یا مساوی با

عایق حرارتی یکسره

در صورت ادامه یافتن عایق حرارتی از خارج، تا روی شالوده، ضریب انتقال حرارت خطی، بسته به مقاومت عایق حرارتی و اختلاف تراز داخل و خارج، با استفاده از مقادیر جدول پ ۳-۱۱ و کسر مقادیر ارائه شده در جدول پ ۵-۱۱، به دست می‌آید.




شکل پ ۵-۱۱ عایق کاری حرارتی دیوار از خارج تا روی بی

جدول پ ۱۱-۵ مقادیر کاهش Ψ در حالت عایق حرارتی یکسره [W/m.K]

۳/۰۰ تا ۱/۰۵	۱/۰۰ تا ۰/۶۰	۰/۵۵ تا ۰/۲۰	R [m ² .K/W]
			Z [m]
.	.	.	کمتر از یا مساوی با ۰/۴۵-
۰/۱۰	۰/۱۰	۰/۰۵	بین ۰/۴۰- و ۰/۲۵-
۰/۲۵	۰/۲۰	۰/۱۵	بیشتر از یا مساوی با ۰/۲۰-

پ ۱۱-۴-۲ دیوارهای مجاور خاک




ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ دیوار مجاور خاک، بسته به عمق زیرزمین و ضریب انتقال حرارت سطحی دیوار، با استفاده از جدول پ ۱۱-۶ تعیین می‌گردد.

جدول پ ۱۱-۶ ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ دیوارهای مجاور خاک [W/(m.K)]

ضریب انتقال حرارت سطحی دیوار [W/(m ² .K)]											Z [m]
۳/۱۰	۲/۶۰	۲/۲۰	۱/۸۰	۱/۵۰	۱/۲۰	۱/۰۰	۰/۸۰	۰/۶۵	۰/۵۰	۰/۴۰	
تا	تا	تا	تا	تا	تا	تا	تا	تا	تا	تا	
۳/۷۰	۳/۰۹	۲/۵۹	۲/۱۹	۱/۷۹	۱/۴۹	۱/۱۹	۰/۹۹	۰/۷۹	۰/۶۴	۰/۴۹	
۳/۴۰	۳/۲۰	۳/۰۰	۲/۸۰	۲/۶۵	۲/۴۵	۲/۲۵	۲/۰۵	۱/۸۵	۱/۶۵	۱/۴۰	کمتر از ۰/۶۰-
۳/۲۰	۳/۰۰	۲/۸۵	۲/۶۵	۲/۴۵	۲/۲۵	۲/۰۵	۱/۹۰	۱/۷۰	۱/۵۰	۱/۳۰	از ۰/۶۰ تا ۰/۵۰-
۳/۰۰	۲/۸۰	۲/۶۵	۲/۴۵	۲/۲۵	۲/۰۵	۱/۹۰	۱/۶۵	۱/۵۰	۱/۳۵	۱/۱۵	از ۰/۵۰ تا ۰/۴۰-
۲/۷۰	۲/۵۵	۲/۳۵	۲/۲۰	۲/۰۰	۱/۸۵	۱/۶۵	۱/۴۵	۱/۳۰	۱/۱۵	۱/۰۰	از ۰/۴۰ تا ۰/۳۰-
۲/۵۰	۲/۳۰	۲/۱۵	۲/۰۰	۱/۸۰	۱/۶۵	۱/۴۵	۱/۳۰	۱/۱۵	۱/۰۰	۱/۸۵	از ۰/۳۰ تا ۰/۲۵-
۲/۳۰	۲/۱۰	۱/۹۵	۱/۸۰	۱/۶۵	۱/۴۵	۱/۳۰	۱/۱۵	۱/۰۰	۰/۸۵	۰/۷۰	از ۰/۲۵ تا ۰/۲۰-
۲/۰۵	۱/۹۰	۱/۷۵	۱/۵۵	۱/۴۰	۱/۲۵	۱/۱۰	۱/۰۰	۰/۸۵	۰/۷۰	۰/۶۰	از ۰/۲۰ تا ۰/۱۵-
۱/۷۵	۱/۶۰	۱/۴۵	۱/۳۰	۱/۱۵	۱/۰۰	۰/۹۰	۰/۷۵	۰/۶۵	۰/۵۵	۰/۴۵	از ۰/۱۵ تا ۰/۱۰-
۱/۴۰	۱/۳۰	۱/۱۵	۱/۰۵	۰/۹۰	۰/۸۰	۰/۶۵	۰/۶۰	۰/۵۰	۰/۴۰	۰/۳۵	از ۰/۱۰ تا ۰/۰۷۵-
۱/۱۰	۰/۹۵	۰/۸۵	۰/۷۵	۰/۶۵	۰/۵۵	۰/۵۰	۰/۴۰	۰/۳۵	۰/۳۰	۰/۲۰	از ۰/۰۷۵ تا ۰/۰۴۵-
۰/۷۰	۰/۶۰	۰/۵۵	۰/۴۵	۰/۴۰	۰/۳۵	۰/۳۰	۰/۲۵	۰/۲۰	۰/۱۵	۰/۱۰	از ۰/۰۴۵ تا ۰/۰۲۵-
.	از ۰/۰۲۰ تا ۰/۰۰-

پ ۱۱-۴-۳ اتصالات متداول کف‌های مجاور خارج یا فضای کنترل نشده

اتصال کف با عایق از خارج با دیوار بتنی دارای عایق از داخل




ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال دیوار بتنی با عایق از داخل به کف با عایق از خارج بستگی به ضخامت کف e_1 و ضخامت دیوار e_2 دارد و با مقادیر جدول پ ۱۱-۷ تعیین می‌گردد.

جدول پ ۱۱-۷ ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال دیوار بتنی با عایق از داخل به کف زیرین با عایق از خارج [W/(m.K)]

۳۰/۰	۲۷/۵	۲۵/۰	۲۲/۵	۲۰/۰	۱۷/۵	۱۵/۰	e_1 (cm)
							e_2 (cm)
۰/۳۹	۰/۳۶	۰/۳۴	۰/۳۱	۰/۲۸	۰/۲۶	۰/۲۴	۱۵ تا ۱۹
۰/۳۶	۰/۳۴	۰/۳۱	۰/۲۹	۰/۲۷	۰/۲۵	۰/۲۲	۲۰ تا ۲۵

اتصال کف با عایق از خارج با دیوار بنایی دارای عایق از داخل




ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال دیوار بتنی با عایق از داخل به کف با عایق از خارج بستگی به ضخامت کف e_1 و ضخامت دیوار e_2 دارد و با مقادیر جدول پ ۱۱-۸ تعیین می‌گردد.

جدول پ ۱۱-۸ ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال دیوار بنایی با عایق از داخل به کف زیرین با عایق از خارج [W/(m.K)]

۳۰/۰	۲۷/۵	۲۵/۰	۲۲/۵	۲۰/۰	۱۷/۵	۱۵/۰	e_1 (cm)
							e_2 (cm)
۰/۳۶	۰/۳۳	۰/۳۱	۰/۲۸	۰/۲۵	۰/۲۳	۰/۲۱	۱۵ تا ۱۹
۰/۳۳	۰/۳۱	۰/۲۸	۰/۲۶	۰/۲۴	۰/۲۲	۰/۱۹	۲۰ تا ۲۵

اتصال کف با عایق از داخل با دیوار داخلی

ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال دیوار بتنی داخلی به کف با عایق از داخل به ضخامت کف e_1 و ضخامت دیوار e_2 بستگی دارد و با مقادیر جدول پ ۱۱-۹ تعیین می‌گردد.




جدول پ ۱۱-۹ ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال دیوار داخلی به کف زیرین با عایق از داخل [W/(m.K)]

۳۰/۰	۲۷/۵	۲۵/۰	۲۲/۵	۲۰/۰	۱۷/۵	۱۵/۰	e_1 (cm)
							e_2 (cm)
۰/۴۵	۰/۴۲	۰/۳۸	۰/۳۵	۰/۳۲	۰/۲۸	۰/۲۴	۱۵ تا ۱۹
۰/۳۳	۰/۳۱	۰/۲۸	۰/۲۶	۰/۳۰	۰/۲۶	۰/۲۲	۲۰ تا ۲۵


پ ۱۱-۴-۴ اتصالات متداول سقف‌های میانی

ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال سقف‌های بین طبقات به دیوارهای خارجی با عایق از داخل به ضخامت سقف e_1 و ضخامت دیوار e_2 بستگی دارد و با مقادیر جدول پ ۱۱-۹ تعیین می‌گردد.




پ ۱۱-۴-۵ اتصالات متداول بام‌ها و دیوار

ضرایب انتقال حرارت خطی اتصال بام‌های تخت و دیوار، چنانچه عایق حرارتی دیوار و بام به یکدیگر متصل نگردد (مانند حالات مشخص شده در شکل پ ۱۱-۶)، بسته به ضخامت سقف e_1 و ضخامت دیوار e_2 ، با مقادیر جدول پ ۱۱-۹ تعیین می‌گردد. در صورتی که دیوار و سقف از داخل به صورت یکپارچه عایق کاری حرارتی گردد، در محل اتصال بام و دیوار، پل حرارتی وجود نخواهد داشت.

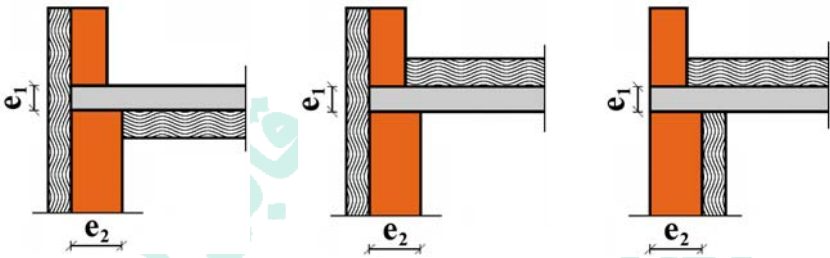

شکل پ ۱۱-۶ برخی حالت‌های عایق‌کاری حرارتی دیوار و بام که موجب ایجاد پل حرارتی می‌شوند

پ ۱۱-۴-۶ اتصال دیوارهای داخلی و خارجی




ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال دیوارهای داخلی و دیوارهای خارجی با عایق از داخل به ضخامت دیوار داخلی e_1 و ضخامت دیوار خارجی e_2 بستگی دارد. این ضرایب با مقادیر جدول پ ۱۱-۱۰ تعیین می‌گردد.

جدول پ ۱۱-۱۰ ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال دیوار داخلی به دیوار خارجی با عایق از داخل $[W/(m.K)]$

							e_1 (cm)
							e_2 (cm)
۲۵/۰	۲۲/۵	۲۰/۰	۱۷/۵	۱۵/۰	۱۲/۵	۱۰/۰	۱۵ تا ۱۹
۰/۴۲	۰/۳۹	۰/۳۶	۰/۳۲	۰/۲۸	۰/۲۴	۰/۲۰	۲۰ تا ۲۵
۰/۴۰	۰/۳۷	۰/۳۴	۰/۳۰	۰/۲۷	۰/۲۳	۰/۱۹	

پ ۱۱-۴-۷ اتصالات بین بازشوها و جدارهای غیر نورگذر

بازشوهای همباد داخل در دیوارهای بدون عایق حرارتی یا با عایق همگن




ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال بازشوهای همباد داخل به جدارهای غیر نورگذر (دیوارهای خارجی) به ضخامت جدار e بستگی دارد و با مقادیر جدول پ ۱۱-۱۱ تعیین می‌گردد.

جدول پ ۱۱-۱۱ ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال بازشوها به جدارهای خارجی غیرنورگذر [W/(m.K)]

۱٫۹۰ تا ۲٫۱۰	۱٫۶۵ تا ۱٫۸۵	۱٫۴۰ تا ۱٫۶۰	۱٫۱۵ تا ۱٫۳۵	۰٫۹۰ تا ۱٫۱۰	۰٫۶۵ تا ۰٫۸۵	۰٫۴۰ تا ۰٫۶۰	ضریب انتقال حرارت دیوار e (cm)
۰٫۱۳	۰٫۱۲	۰٫۱۲	۰٫۱۱	۰٫۱۰	۰٫۰۸	۰٫۰۷	۲۰ تا ۲۴
۰٫۱۶	۰٫۱۵	۰٫۱۴	۰٫۱۳	۰٫۱۲	۰٫۱۰	۰٫۰۸	۲۵ تا ۲۹
۰٫۱۹	۰٫۱۸	۰٫۱۷	۰٫۱۶	۰٫۱۴	۰٫۱۲	۰٫۰۹	۳۰ تا ۳۴
۰٫۲۱	۰٫۲۰	۰٫۱۹	۰٫۱۸	۰٫۱۶	۰٫۱۴	۰٫۱۰	۳۵ تا ۴۰

بازشوهای همباد خارج در دیوارهای بدون عایق یا با عایق همگن

ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال بازشوهای همباد خارج به جدارهای غیرنورگذر (دیوارهای خارجی) به ضخامت جدار e بستگی دارد و با مقادیر جدول پ ۱۱-۱۲ تعیین می‌گردد.




جدول پ ۱۲-۱۱ ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال بازشوها به جدارهای خارجی غیرنورگذر [W/(m.K)]

۱٫۹۰ تا ۲٫۱۰	۱٫۶۵ تا ۱٫۸۵	۱٫۴۰ تا ۱٫۶۰	۱٫۱۵ تا ۱٫۳۵	۰٫۹۰ تا ۱٫۱۰	۰٫۶۵ تا ۰٫۸۵	۰٫۴۰ تا ۰٫۶۰	ضریب انتقال حرارت دیوار e (cm)
۰٫۲۰	۰٫۱۹	۰٫۱۸	۰٫۱۷	۰٫۱۵	۰٫۱۳	۰٫۱۰	۲۰ تا ۲۴
۰٫۲۴	۰٫۲۳	۰٫۲۲	۰٫۲۰	۰٫۱۹	۰٫۱۶	۰٫۱۳	۲۵ تا ۲۹
۰٫۲۹	۰٫۲۸	۰٫۲۶	۰٫۲۴	۰٫۲۲	۰٫۱۹	۰٫۱۵	۳۰ تا ۳۴
۰٫۳۳	۰٫۳۲	۰٫۳۰	۰٫۲۸	۰٫۲۵	۰٫۲۲	۰٫۱۷	۳۵ تا ۴۰

بازشوهای همباد با عایق حرارتی دیوار

ضرایب انتقال حرارت خطی Ψ اتصال بازشوهای همباد با عایق حرارتی دیوار خارجی (به ضخامت جدار e) برابر صفر در نظر گرفته می‌شود.



غیر قابل استناد

پینتس نوویس میبخت ۱۹
مقدرات ملی ساختنمان
(ویدایش ۱۹۶۱)

غیر قابل استناد